B			
A			
MODIFICHE	DATA	DISEGNO	VISTO
COMMITTENTE FGA s.r.l.	COMMESSA .		ARCHIVIO .
PROGETTO AIA richiesta modifica	DISEGNO .	CONTROLLO .	RIFERIMENTO .
OGGETTO Aumento di potenzialità di produzione	SCALA .		DATA 09/07/2023
SOVRAPPOSIZIONE PIEZOMETRI E FALDA E LAYOUT			
FGA s.r.l. S.P. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)	DISEGNO N. 1		
	SOSTITUISCE N.	SOSTITUITO DAL N.	

IL PRESENTE DISEGNO E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO DI PROPRIETA' DELLO STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE DR. SCIARRA ROSSANO
NE E' VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SENZA LA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DR. SCIARRA ROSSANO

LEGENDA

COLORI LINEE

- Acque di processo
- Acque nere
- Approvvigionamento Pozzo
- Linea acque di 1° pioggia
- Linea acque di 2° pioggia
- Linea GPL
- Lavaggi alcalini
- Lavaggi acidi
- Lavaggi demi
- Acqua calda da C.T.
- Tettoia esterna / Tensostrutture

- N RILIEVI RUMORE AMBIENTALE
- N AREE STOCCAGGIO MATERIE PRIME
- N AREE STOCCAGGIO MATERIE PRIME ZINCANTI
- LINEA ACQUA POTABILE
- ASA AREA STOCCAGGIO RIFIUTI
- EMISSIONE IN ATMOSFERA con SCRUBBER
- EMISSIONE IN ATMOSFERA SCARSAMENTE RILEVANTE
- EMISSIONE IN ATMOSFERA SFIATI DA AMBIENTE DI LAVORO

EN01 Emissione da abbattimento scrubber ROTO
EN02 Emissione da abbattimento scrubber TELAIO
E05 Linea fanghi impianto di depurazione

ED01 Emissione ambiente di lavoro linea ROTO
ED02 Emissione ambiente di lavoro linea TELAIO
ED03 Emissione ambiente di lavoro linea TELAIO

LEGENDA IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1 Pompa sollevamento linea roto
2 Pompa sollevamento linea telaio
3 Equalizzazione 25 mc
4 Vasca reazione cloruro ferrico 0,07 %
5 Stoccaggio cloruro ferrico 0,07 %
6 Vasca reazione carbone 0,04 %
7 Vasca prep. carbone attivo 0,04 %
8 Vasca prep., solfuro di sodio
9 Vasca reazione idrossido di calce
10 Vasca prep. idrossido di calce
11 Vasca equalizzazione pH
12 Pompa di sollevamento
13 Vasca contatto polielettrolita
14 Vasca prep. polielettrolita
15 Sedimentatore a pacco lamellare
16 Pompa sfangatrice da pacco lamellare
17 Vasca decantato
18 Accumulo acido solforico
19 Filtro autopulente a membrana
20 Vasca filtrato
21 Vasche acqua depurata
22 Vasca accumulo acqua 1° pioggia
23 Scolature e pioggia area Impianto
24 Autocampionatore
25 Pompa scarico acque depurate
26 Sedimentatore statico
27 Pressa fanghi a piastre piccola
28 Pressa fanghi a piastre
30 Colonne a carbone attivo
31 Colonna a scambio ionico
32 Colonna a scambio ionico

- Linea acqua da trattare
- Linea cloruro ferrico
- Linea carbone attivo/solfuro di sodio
- Linea acqua area impianto
- Linea idrossido di calce
- Linea polielettrolita
- Linea acido solforico
- Linea acqua 1° pioggia
- Linea fanghi
- Linea acqua depurata
- Linea controlavaggi e essudati presse

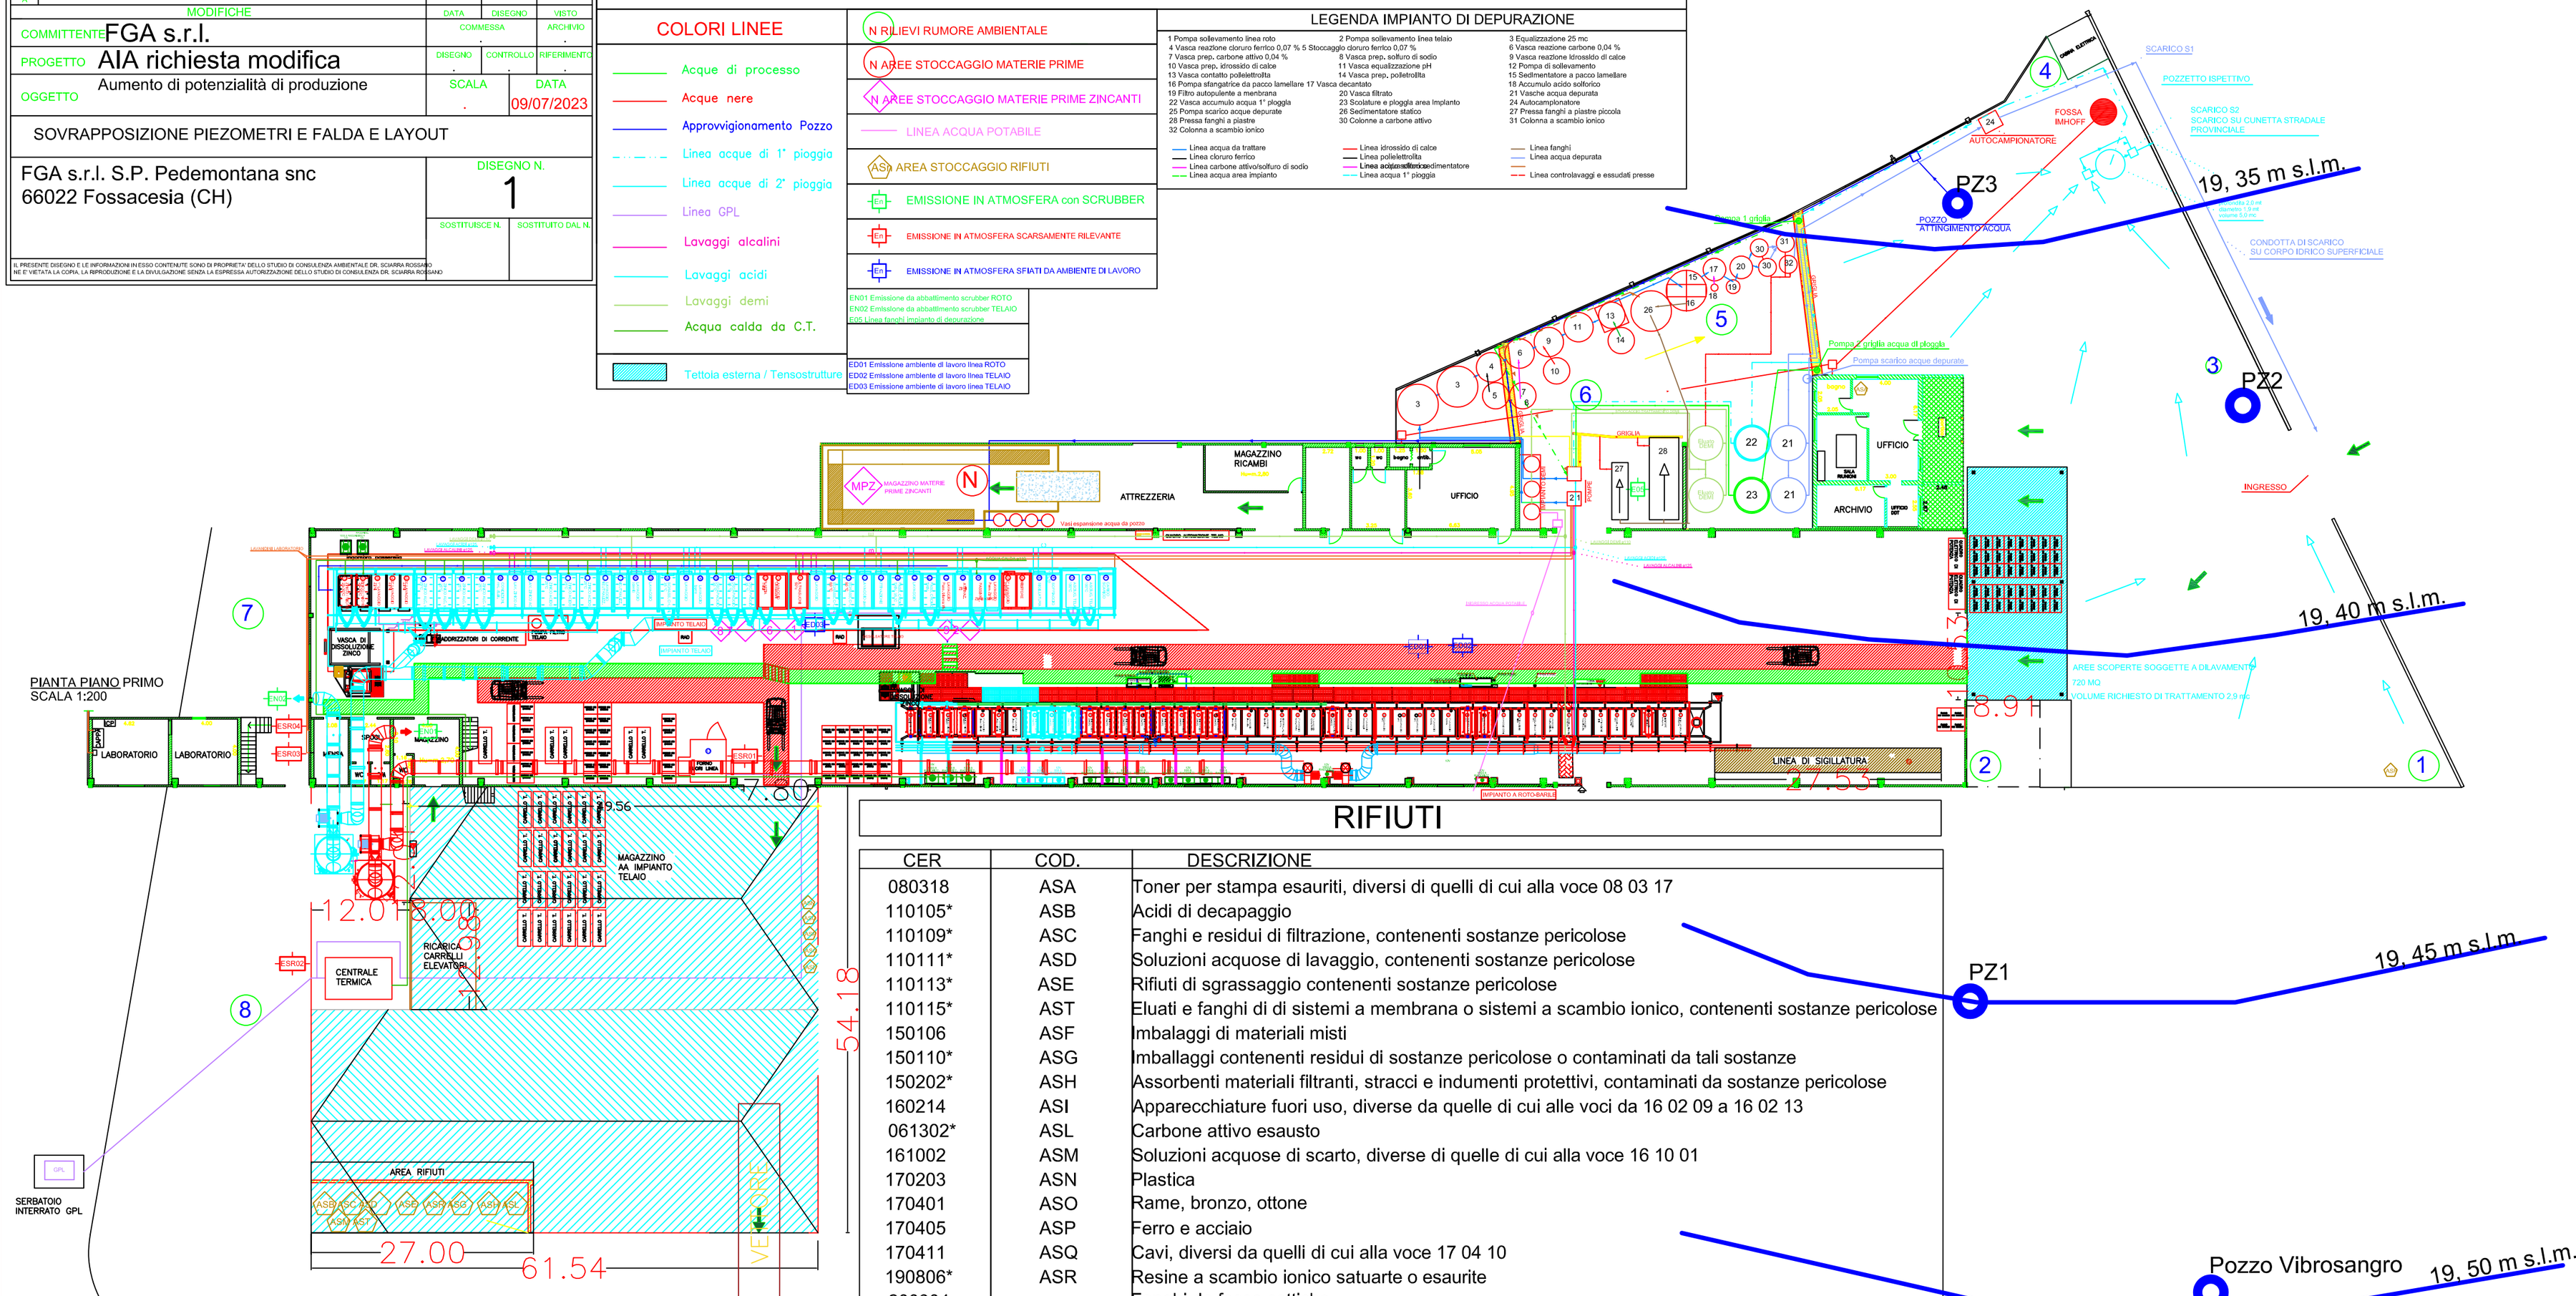

RIFIUTI

CER	COD.	DESCRIZIONE
080318	ASA	Toner per stampa esauriti, diversi di quelli di cui alla voce 08 03 17
110105*	ASB	Acidi di decapaggio
110109*	ASC	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110111*	ASD	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110113*	ASE	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110115*	AST	Eluati e fanghi di di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
150106	ASF	Imbalaggi di materiali misti
150110*	ASG	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	ASH	Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160214	ASI	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
061302*	ASL	Carbone attivo esausto
161002	ASM	Soluzioni acquose di scarto, diverse di quelle di cui alla voce 16 10 01
170203	ASN	Plastica
170401	ASO	Rame, bronzo, ottone
170405	ASP	Ferro e acciaio
170411	ASQ	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
190806*	ASR	Resine a scambio ionico satuarte o esaurite
200304	---	Fanghi da fosse settiche