



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI-AUA AQ

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/gestione-e-qualita-acque-interne>

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Riferimento: prot. n.

Trasmissione via: PEC

DPC026_Ufficio GRB

dpc026@regione.abruzzo.it

OGGETTO	LP IMMOBILIARE- Verbale conclusione CDS- OSSERVAZIONI e richiesta.
----------------	--------------------------------------------------------------------

Preso visione della nota protocollo n. 254789 del 30/06/2022, e dell'allegato verbale relativo al procedimento attinente la Ditta in oggetto, si osserva che in esso viene riportata la seguente frase, con riferimento al contributo del Servizio scrivente:

VISTA la nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (SGQA-dpc024) – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ prot. n° 0398528/21 del 12.10.2021 e acquisita allo scrivente Servizio dpc026 in pari data e protocollo, con la quale si richiedono chiarimenti di carattere tecnico alla documentazione presentata e acquisita agli atti;

Corre l'obbligo di evidenziare che nella richiamata nota (cfr immagine sottostante) era stato innanzitutto precisato che non si ravvedono in capo all'ufficio scrivente competenze in merito al rilascio di un'autorizzazione allo scarico né per le acque meteoriche di prima pioggia, né per le acque di processo, perché in base a quanto documentato dalla ditta non ricorre il caso di scarichi idrici in corpo idrico superficiale ovvero nel suolo.

OGGETTO: Autorizzazione Unica art. 208 D. Lgs 152/06 - AU-AQ-34. Ditta LP IMMOBILIARE Srl – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi. **ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA.**

In riferimento alla richiesta della ditta in oggetto ed alla relativa convocazione della Conferenza dei Servizi trasmessa da codesto Servizio con nota prot. 392726/21 del 06.10.2021, per quanto di competenza dell'ufficio scrivente relativamente allo scarico delle acque reflue, da quanto appreso dalla documentazione tecnica prodotta dalla ditta e pubblicata sulla pagina "autorizzazione unica art. 208" si rappresenta quanto di seguito riportato:

- 1. Acque meteoriche di prima pioggia:** la ditta dichiara "...considerando che l'attività di stoccaggio di rifiuti si svolgerà esclusivamente all'interno del capannone non è prevista la realizzazione dell'impianto di prima pioggia. Le aree esterne saranno utilizzate esclusivamente per il transito e il parcheggio dei mezzi". **Pertanto non si ravvedono in capo all'ufficio scrivente competenze in merito al rilascio di una autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di prima pioggia.**
- 2. Acque di processo:** la ditta dichiara:
 - "...i rifiuti che tenderanno a produrre percolato (rifiuti derivanti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone) verranno gestiti all'interno di cassoni a tenuta, inoltre in prossimità delle aree di stoccaggio saranno previsti dei pozzetti grigliati di raccolta che periodicamente verranno spurgati";
 - "...all'interno del capannone verranno realizzati pozzetti grigliati per la raccolta di acque provenienti da rifiuti che potrebbero produrre percolato (es. rifiuti derivanti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone).

Per quanto sopra si evince che la ditta intende gestire il percolato derivante da alcune tipologie di rifiuti, come rifiuto liquido, pertanto anche per questo tipo di reflu non si ravvedono, in capo all'ufficio scrivente, competenze in merito al rilascio di una autorizzazione allo scarico.

Tuttavia, in considerazione del fatto che non era descritta la modalità di gestione delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, era stata segnalata la necessità di chiarimenti da parte della Ditta.

Riguardo ai reflui derivanti dai servizi igienici, presenti nello stabilimento, è da chiarire la modalità di gestione delle acque nere da essi derivanti (recapitano in pubblica fognatura?), in quanto nella documentazione tecnica esaminata non se ne fa alcun cenno.

Dall'esame della documentazione pubblicata da codesto Ufficio ("ARAP Parere-Febbraio 2022"), si evince che per tale ultima tipologia di scarico (dai servizi igienici), l'ARAP ha rilasciato *parere favorevole all'immissione delle acque reflue assimilabili alle domestiche nella rete fognaria dedicata alle acque nere e tecnologiche*, pertanto resta confermato che non vi sono scarichi la cui autorizzazione rientri nella competenza di questo Servizio.

Si chiede pertanto di integrare il verbale di che trattasi riportando anche la parte iniziale della nota n. 398528/21 e i successivi atti precisando che, per il suddetto motivo, il Servizio DPC024 non è tenuto ad esprimere alcun parere nell'ambito del procedimento.

La Responsabile dell'Ufficio

Anna Bernardi


(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Marco De Santis

(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

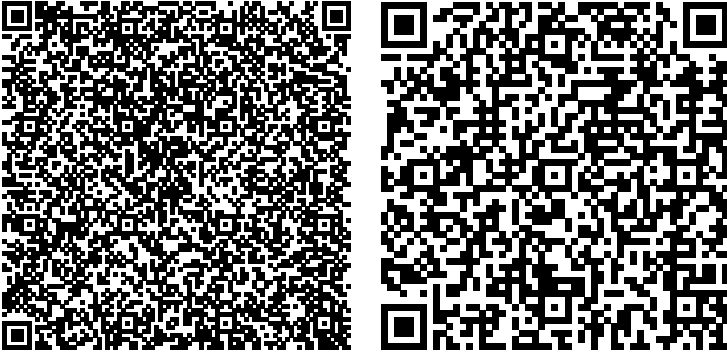

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC BF8A23567008AD471BF0034C199D6D13F072B6951B1216DC25183017EFE55A7F

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: MARCO DE SANTIS

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero protocollo 0270953/22

Data protocollo 14/07/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/Portaleglifo>

IDENTIFICATIVO RAK27RA-112123

PASSWORD AwDjK

DATA SCADENZA 14-07-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

