

REGIONE ABRUZZO

Comune di
MONTEFERRANTE
(Prov. di Chieti)

Corso Umberto 42, 66040 Monteferrante (Ch)
Tel 0872-940354 Fax 0872 940354

COMMITTENTE: **Edison Rinnovabili Spa**

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Oggetto:


**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO
MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI
E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI
- INTERVENTO IR7 -**

PROGETTO DEFINITIVO

TIPICI DI POSA CAVIDOTTI

Il Progettista

(Ing. Antonio Scutti)

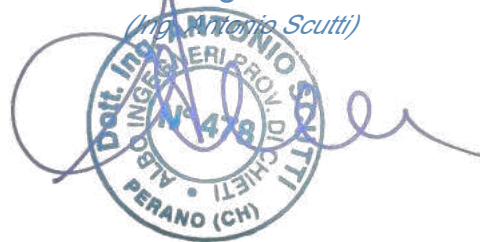

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259
Personal 337 632986
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

DATA


24/03/2023

TAVOLA

13


			AS_GIU_A390_
00	24/03/2023	PROGETTO DEFINITIVO	
Rev.	Data	Note	Rif. Documento

POSA SOTTO TERRENO VEGETALE (1 terna)

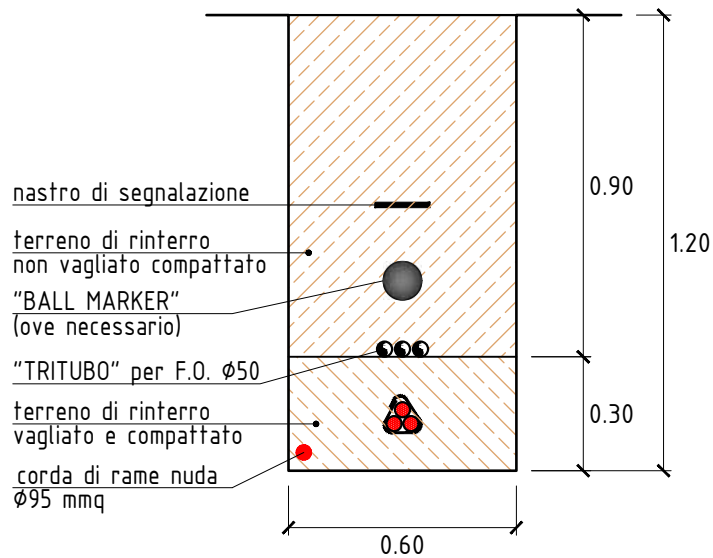


N.B. In terreni coltivati il cavo verrà posato ad una profondità minima di 1.50m

POSA SOTTO TERRENO VEGETALE (2 terne)

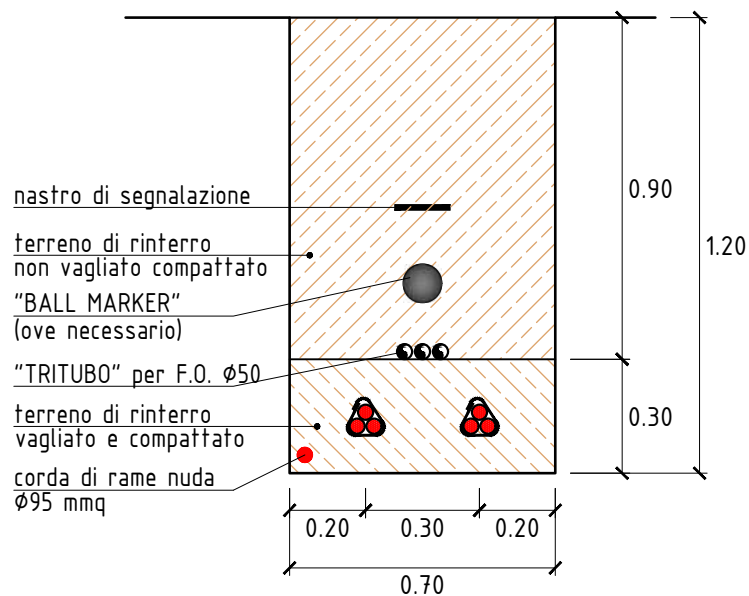


N.B. In terreni coltivati il cavo verrà posato ad una profondità minima di 1.50m

POSA SOTTO STRADA STERRATA (1 terna)

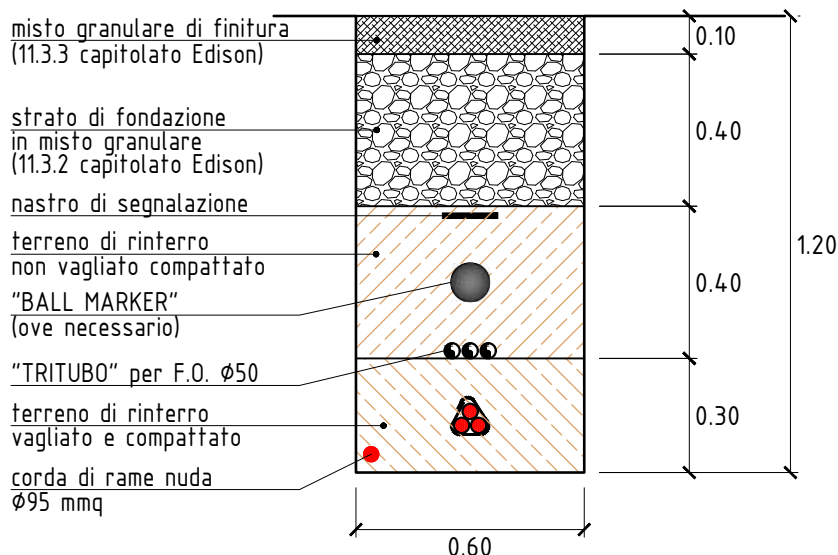

POSA SOTTO STRADA STERRATA (2 terne)

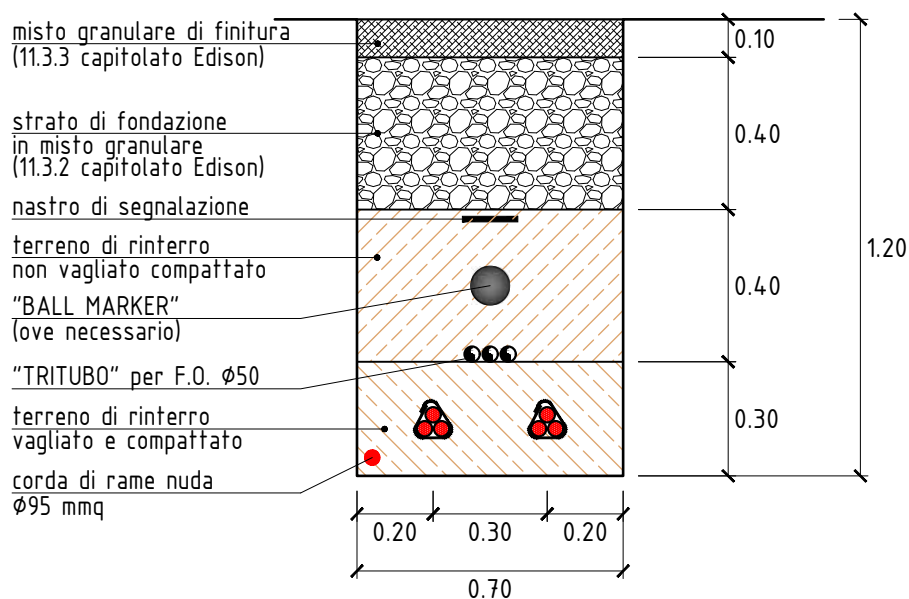


TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

SCALA 1:50

(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)

SOTTOPASSO

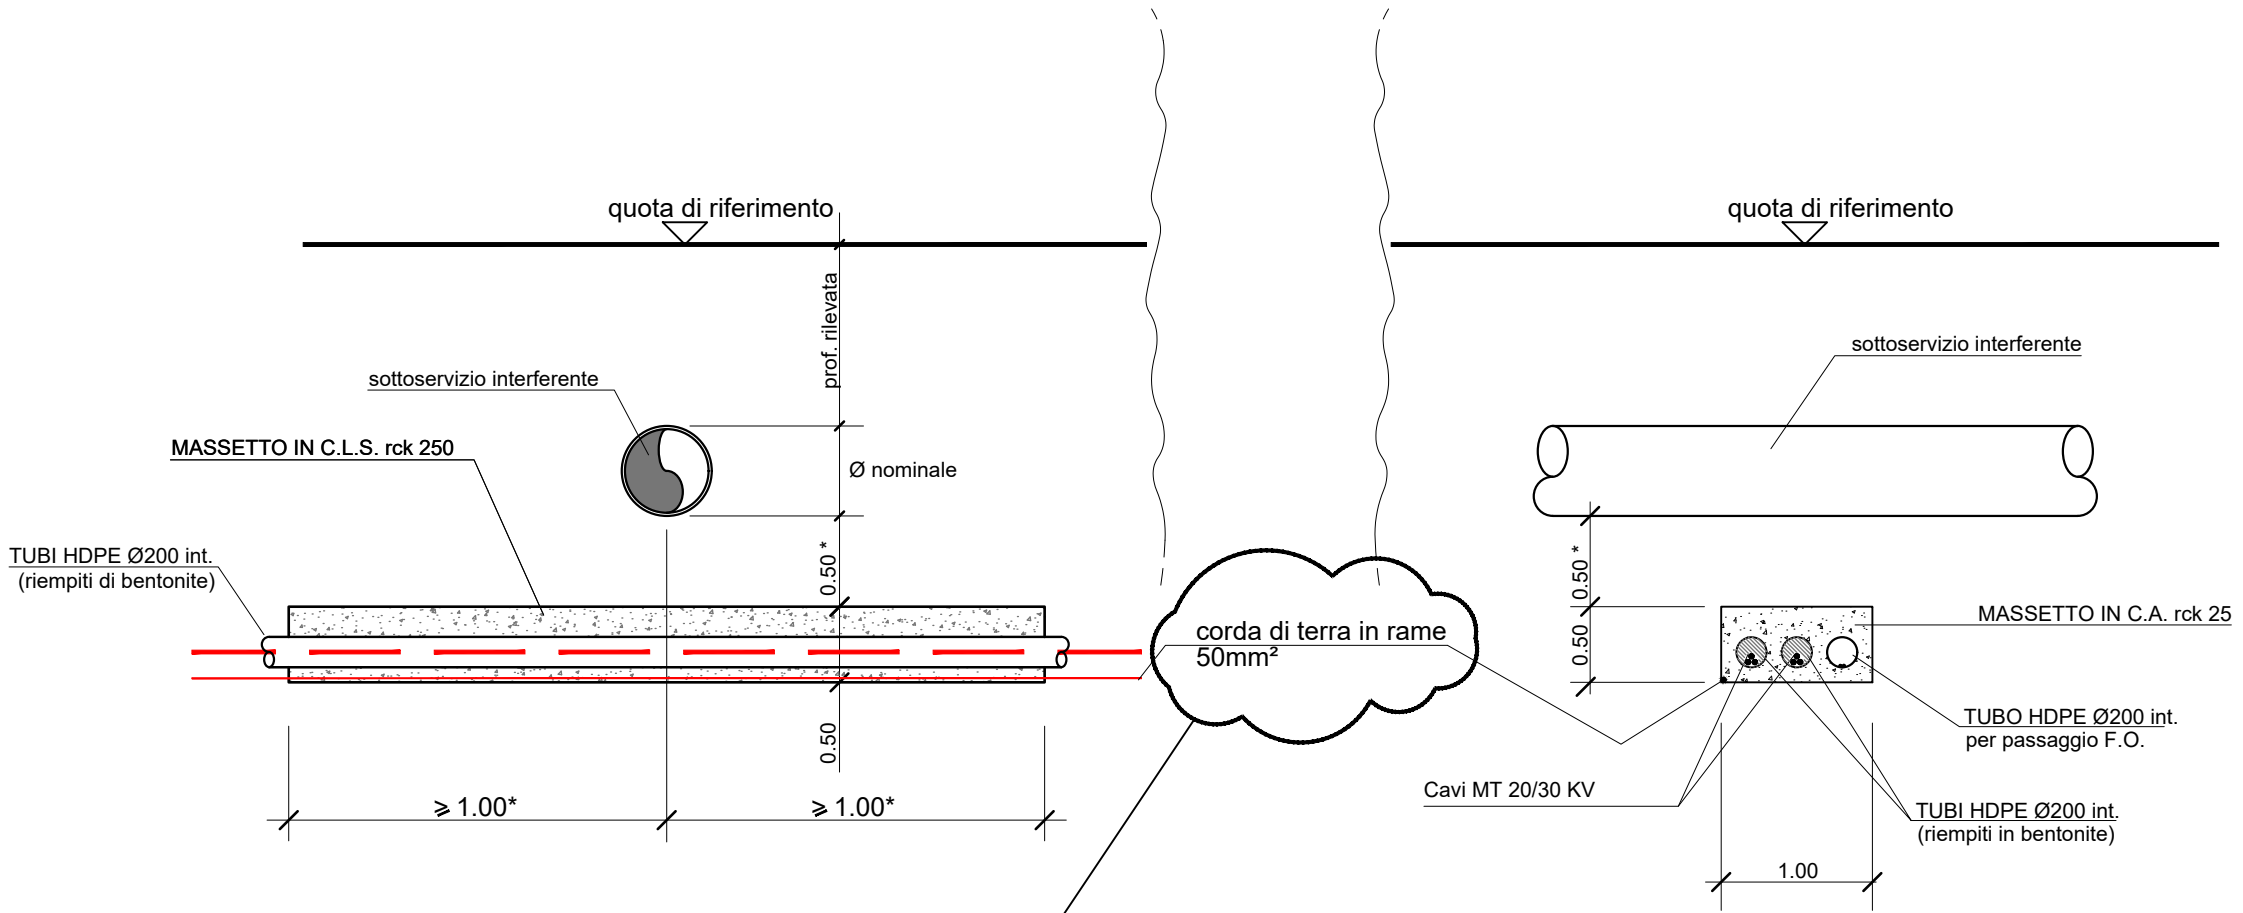

IN CASO DI TUBAZIONI METALLICHE
UTILIZZARE UNA CORDA DI TERRA 50mmq
ISOLATA E INSERIRLA IN UNO DEI TUBI Ø200


* LE QUOTE MINIME ANDRANNO
DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI
DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

SCALA 1:50

(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)

SOVRAPPASSO

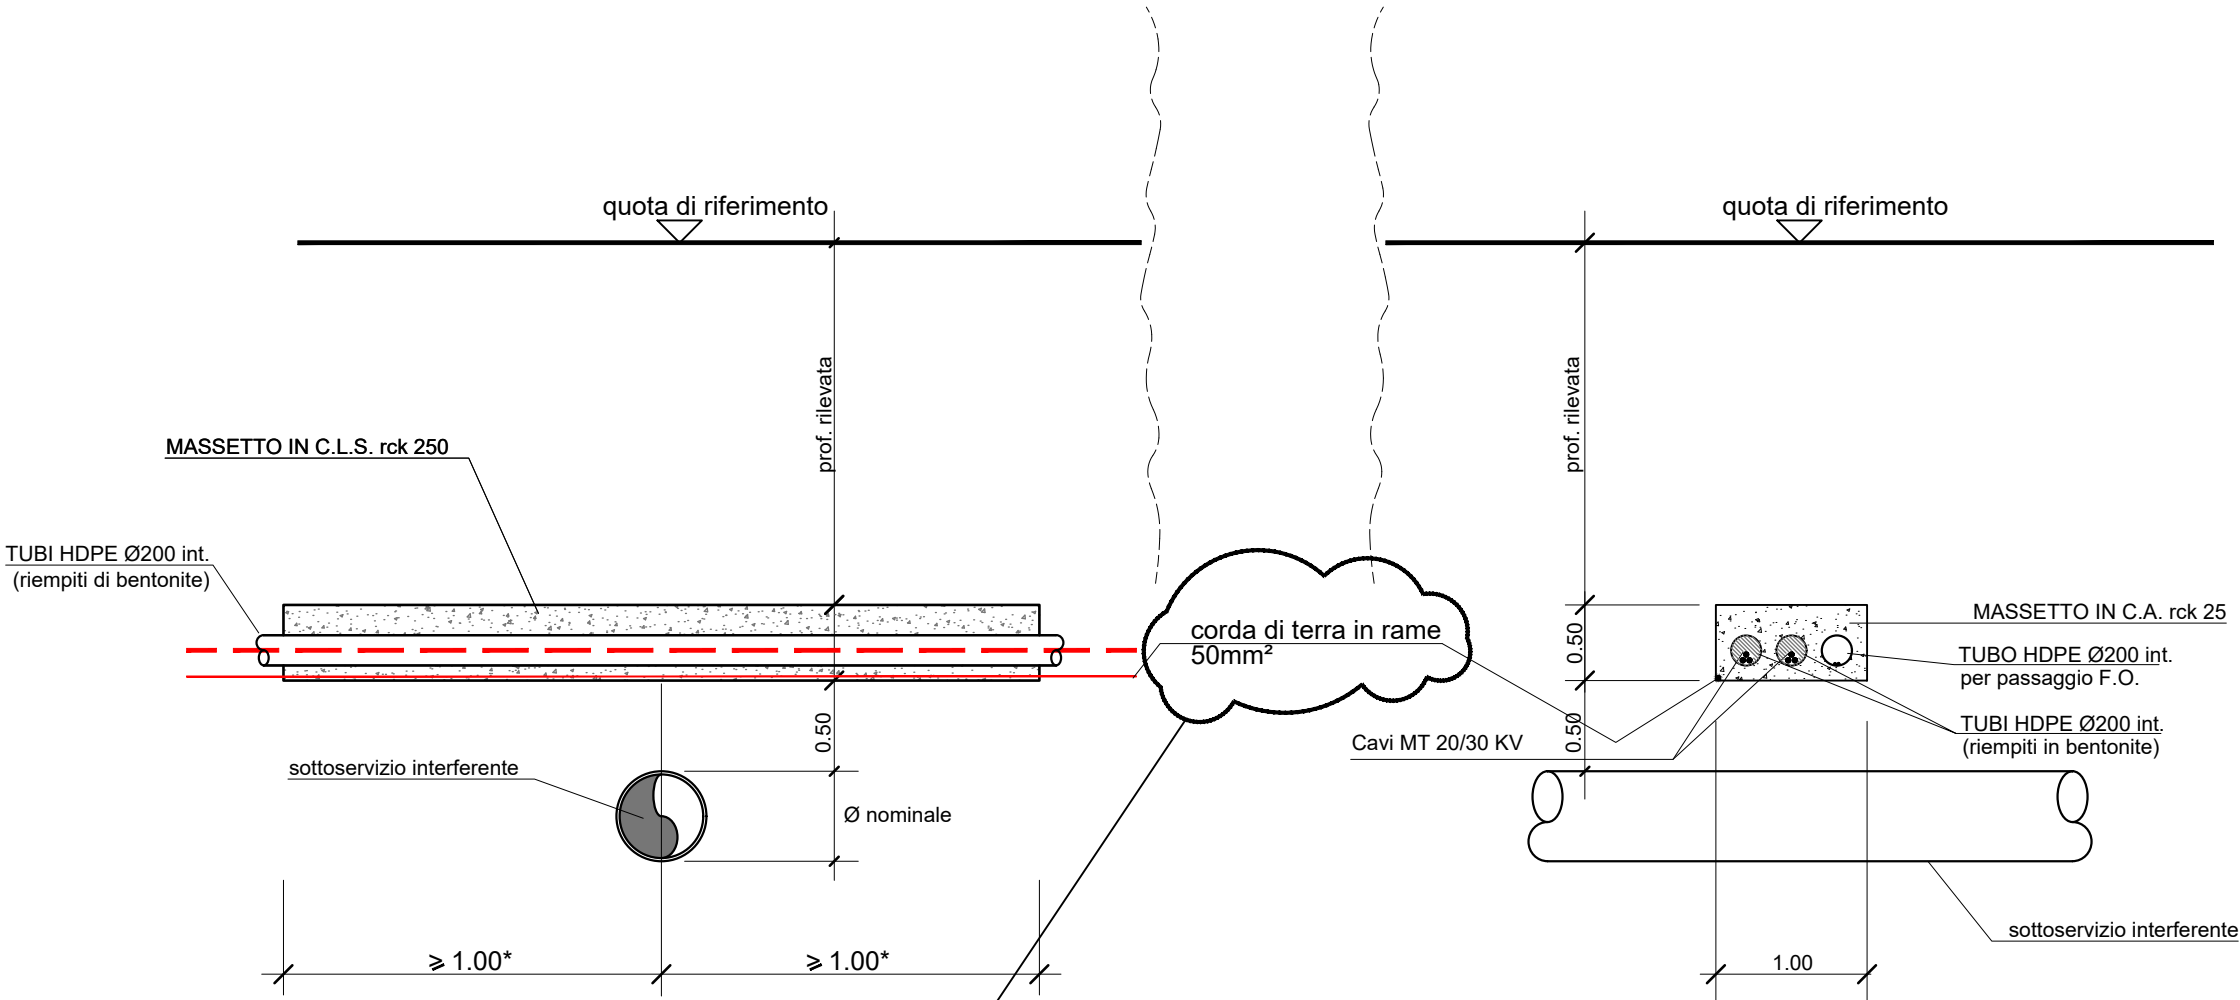


IN CASO DI TUBAZIONI METALLICHE
UTILIZZARE UNA CORDA DI TERRA 50mmq
ISOLATA E INSERIRLA IN UNO DEI TUBI Ø200


* LE QUOTE MINIME ANDRANNO
DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI
DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO

TIPICO DI POSA SACCHETTI DI SABBIA

per tratte in pendenza

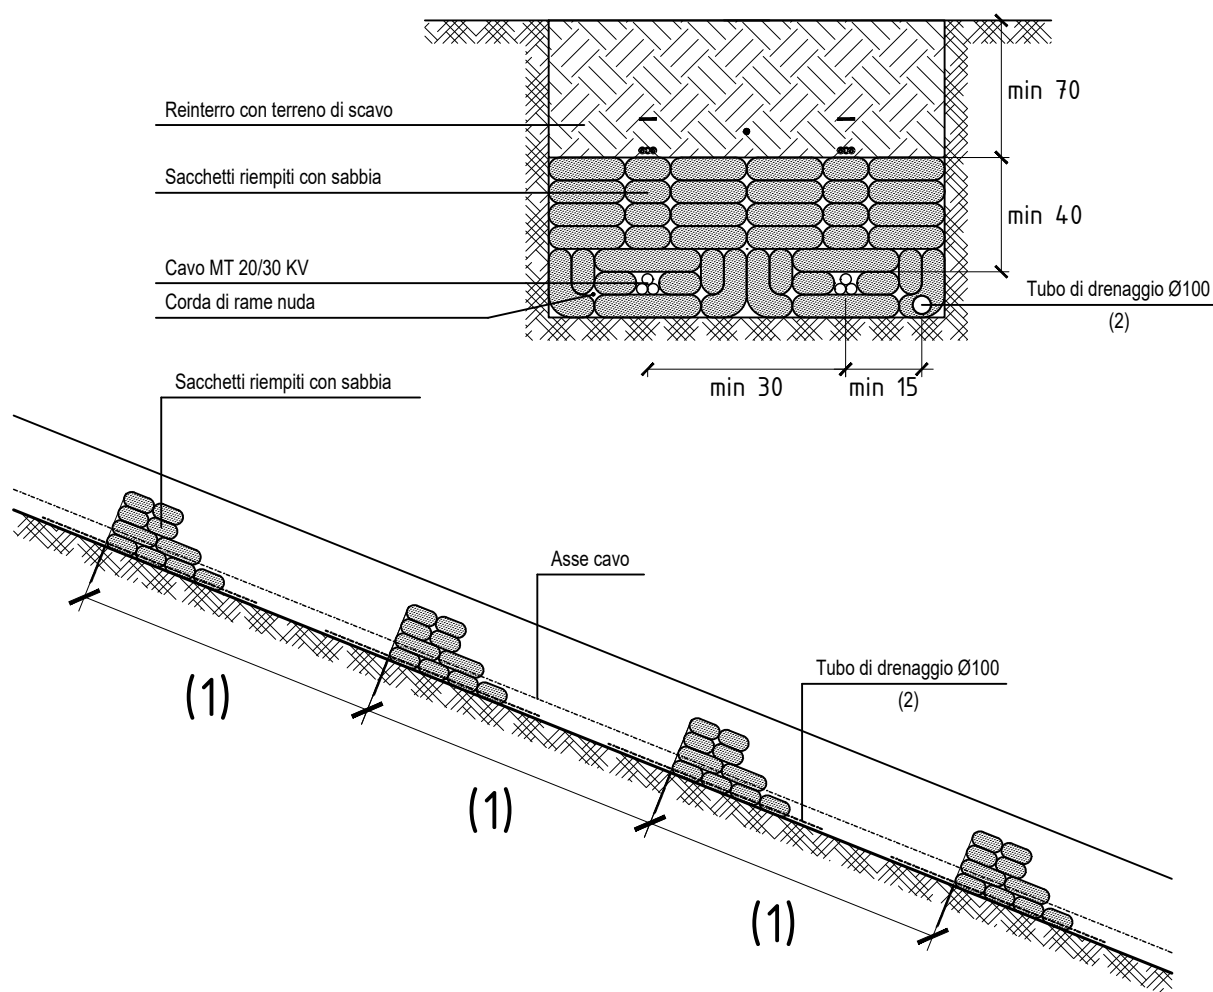

I tubi di drenaggio andranno posti in corrispondenza di ogni pila di sacchetti

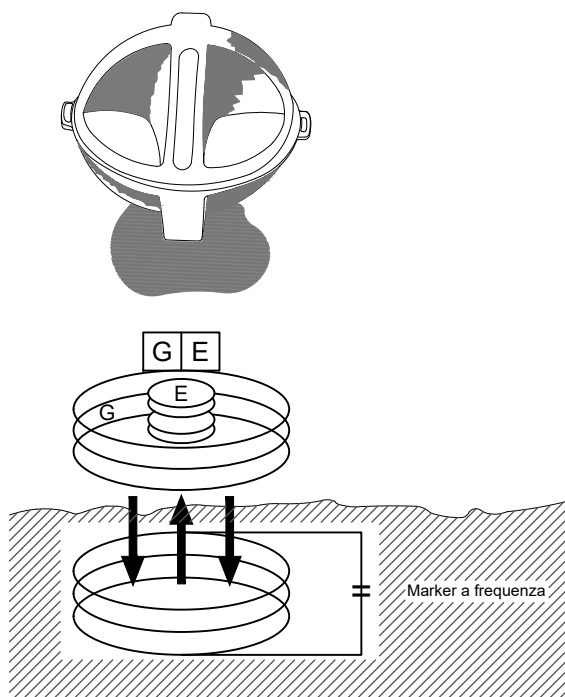


NOTE:

SOTTOSERVIZIO	COLORE	FREQUENZA
CAVI DI POTENZA E GIUNTI	ROSSO	169.8 kHz
CAVI TELECOMUNICAZIONI E FIBRE OTTICHE	ARANCIO	101.4 kHz
DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	BLU	145.7 kHz
RETE ACQUE NERE	VERDE	121.6 kHz
METANODOTTI	GIALLO	83.0 kHz

**BALL MARKER TIPO SEBAKMT
SEGNALAZIONE PRESENZA SOTTOSERVIZI**

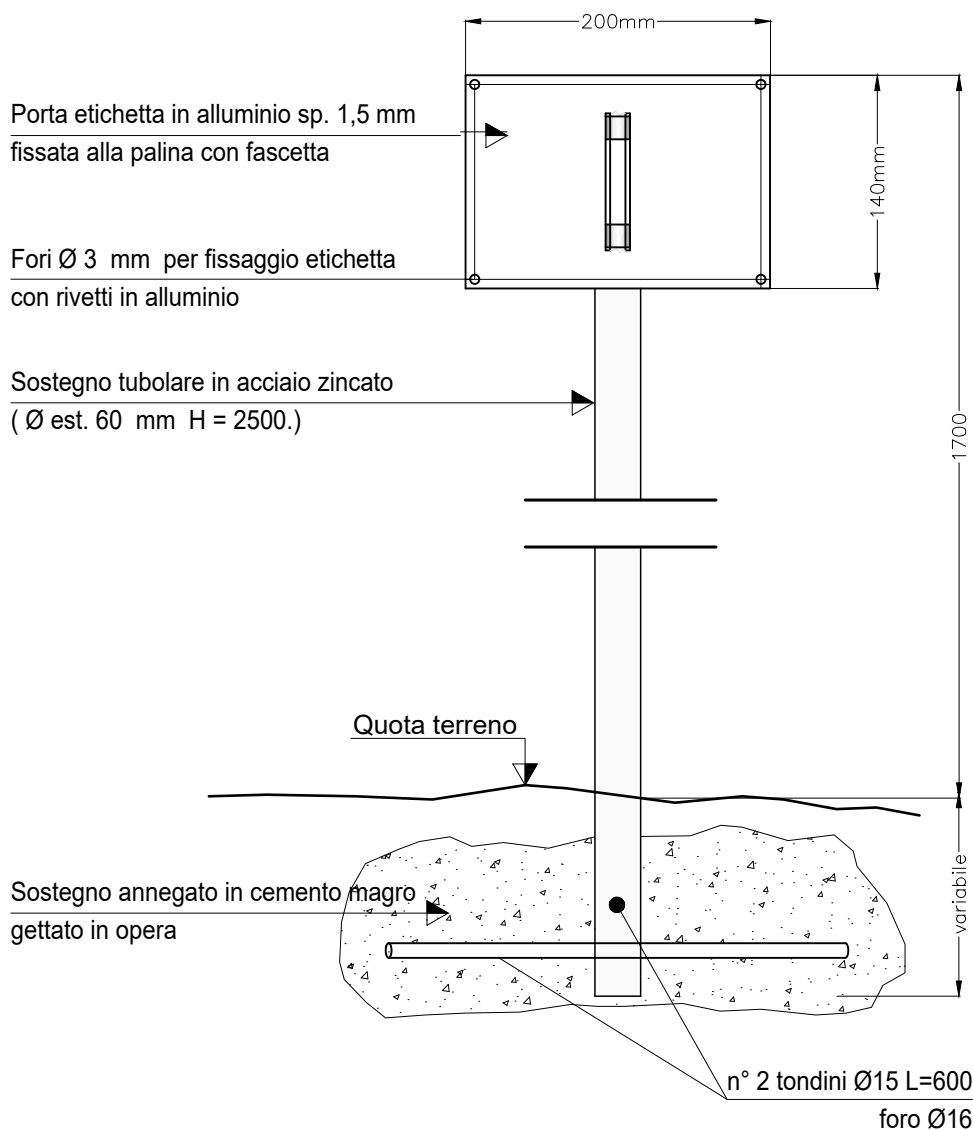

PALINA DI SEGNALAZIONE



CARTELLLO DI SEGNALAZIONE CAVIDOTTO
in alluminio (numeri e dati serigrafati)


200mm

140mm

e_{2i} energie speciali Srl


Gestore dell'impianto

 **EDF**
renewables

EDF EN Services Italia

Telefono
800-032677

CAVO INTERRATO IN TENSIONE Volt



PROFONDITA' DI POSA METRI

DISTANZE DAL CARTELLLO

METRI