

# REGIONE ABRUZZO

Comune di  
**MONTEFERRANTE**  
(Prov. di Chieti)

Corso Umberto 42, 66040 Monteferrante (Ch)  
Tel 0872-940354 Fax 0872 940354

COMMITTENTE: **Edison Rinnovabili Spa**

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200  
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386  
Codice destinatario RWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO  
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Oggetto:


**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO  
MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI  
E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI  
- INTERVENTO IR6 -**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TIPICI DI POSA CAVIDOTTI**

Il Progettista

(Ing. Antonio Scutti)

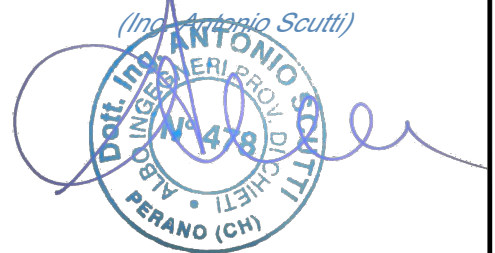

**STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA**  
Dott. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)  
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698  
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259  
Personal 337 632986  
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

TAVOLA


**13**

DATA

**24/03/2023**


			AS_GIU_A390_
00	24/03/2023	PROGETTO DEFINITIVO	
Rev.	Data	Note	Rif. Documento

## POSA SOTTO TERRENO VEGETALE (1 terna)

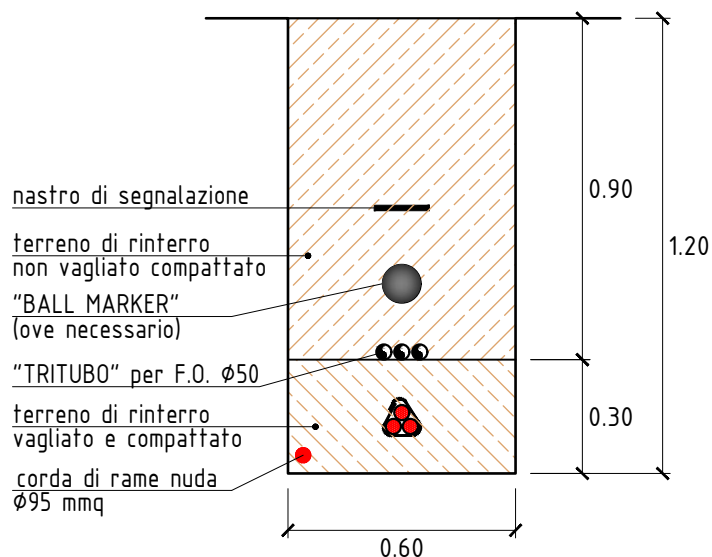


N.B. In terreni coltivati il cavo verrà posato ad una profondità minima di 1.50m

## POSA SOTTO TERRENO VEGETALE (2 terne)

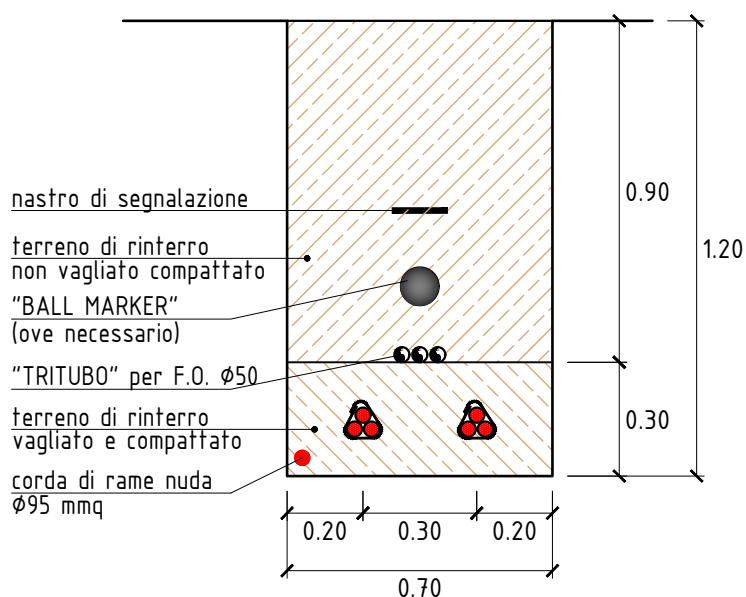


N.B. In terreni coltivati il cavo verrà posato ad una profondità minima di 1.50m

## POSA SOTTO STRADA STERRATA (1 terna)

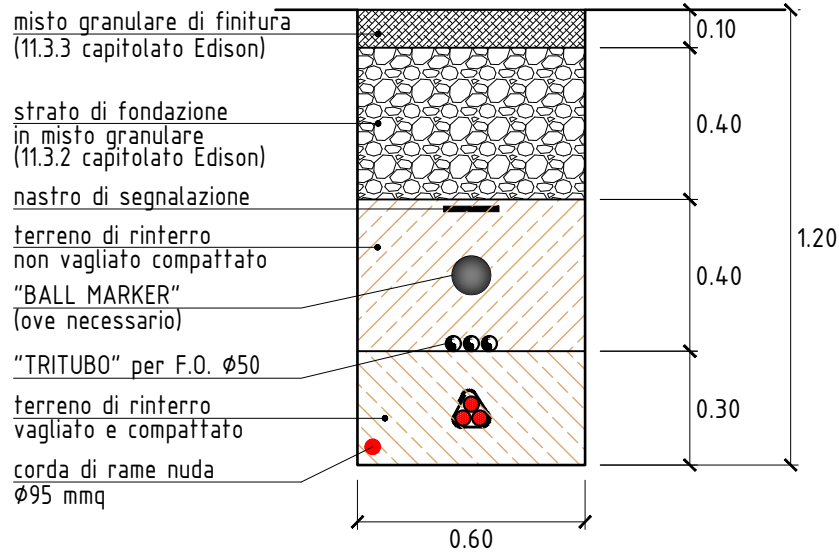

## POSA SOTTO STRADA STERRATA (2 terne)

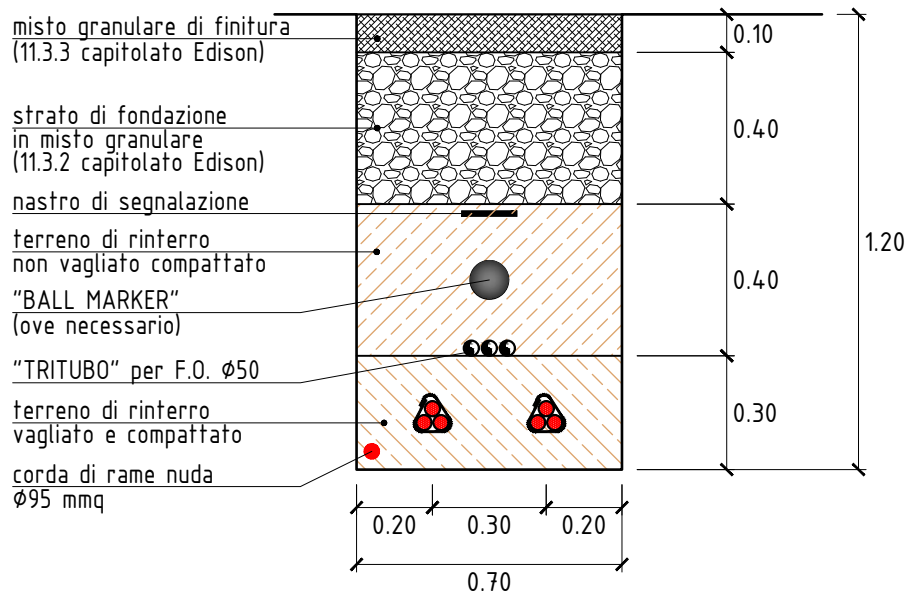


TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

SCALA 1:50

(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)

SOTTOPASSO

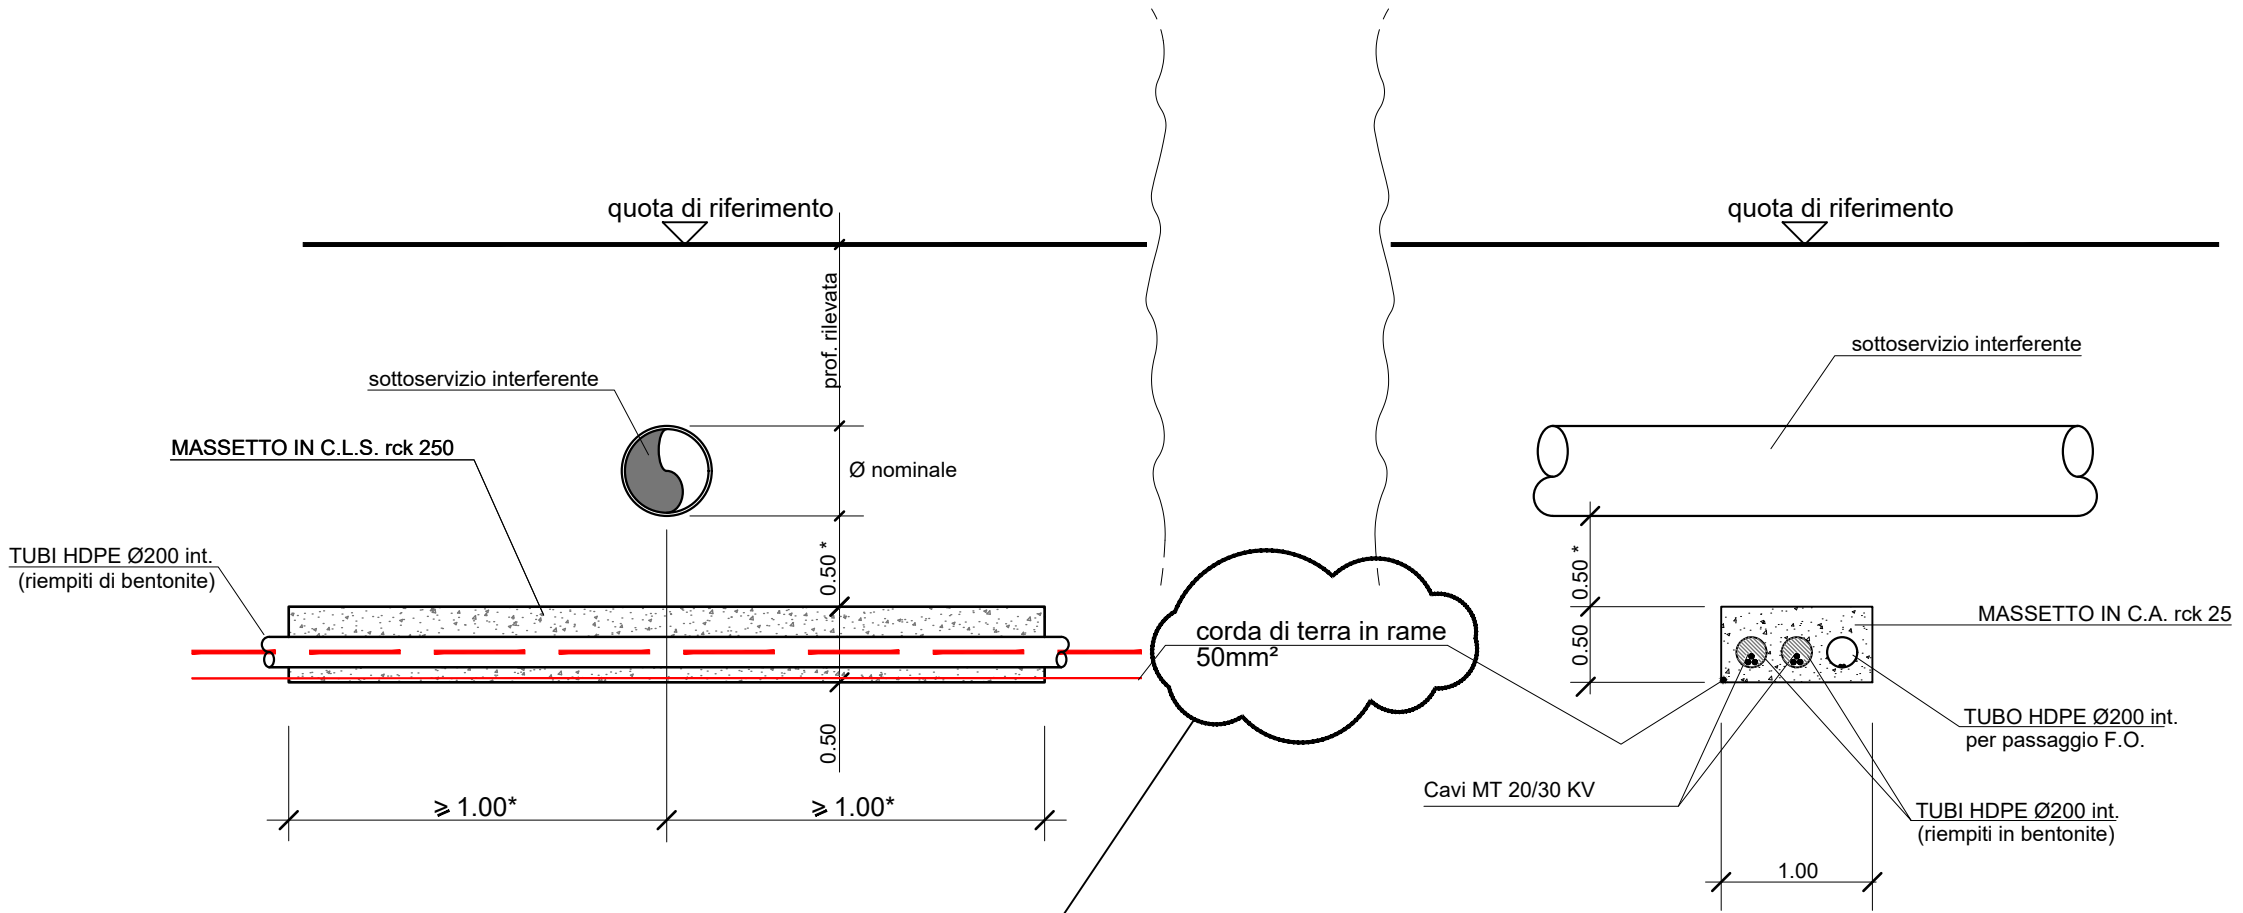

IN CASO DI TUBAZIONI METALLICHE  
UTILIZZARE UNA CORDA DI TERRA 50mmq  
ISOLATA E INSERIRLA IN UNO DEI TUBI Ø200


\* LE QUOTE MINIME ANDRANNO  
DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI  
DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

SCALA 1:50

(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)


SOVRAPPASSO

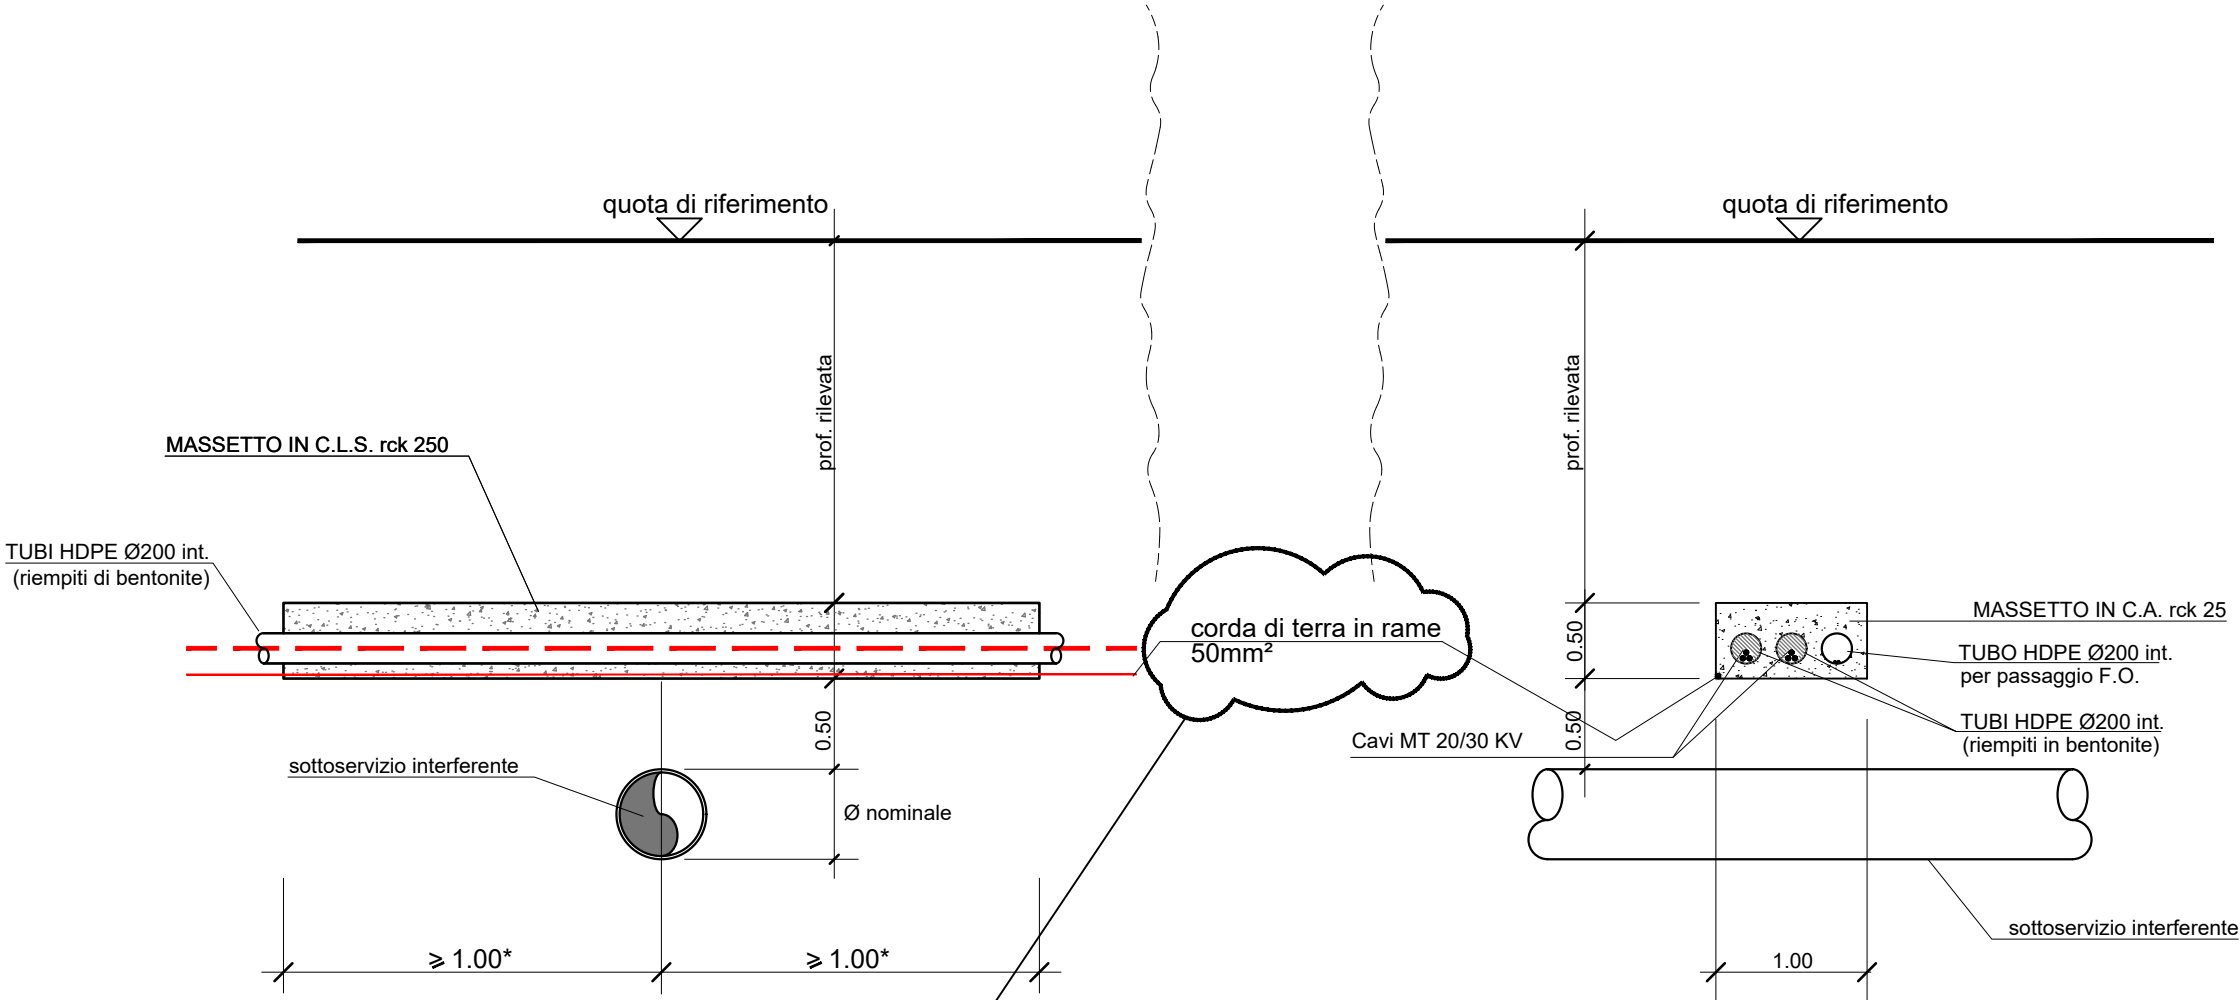


\* LE QUOTE MINIME ANDRANNO DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO

## TIPICO DI POSA SACCHETTI DI SABBIA

per tratte in pendenza

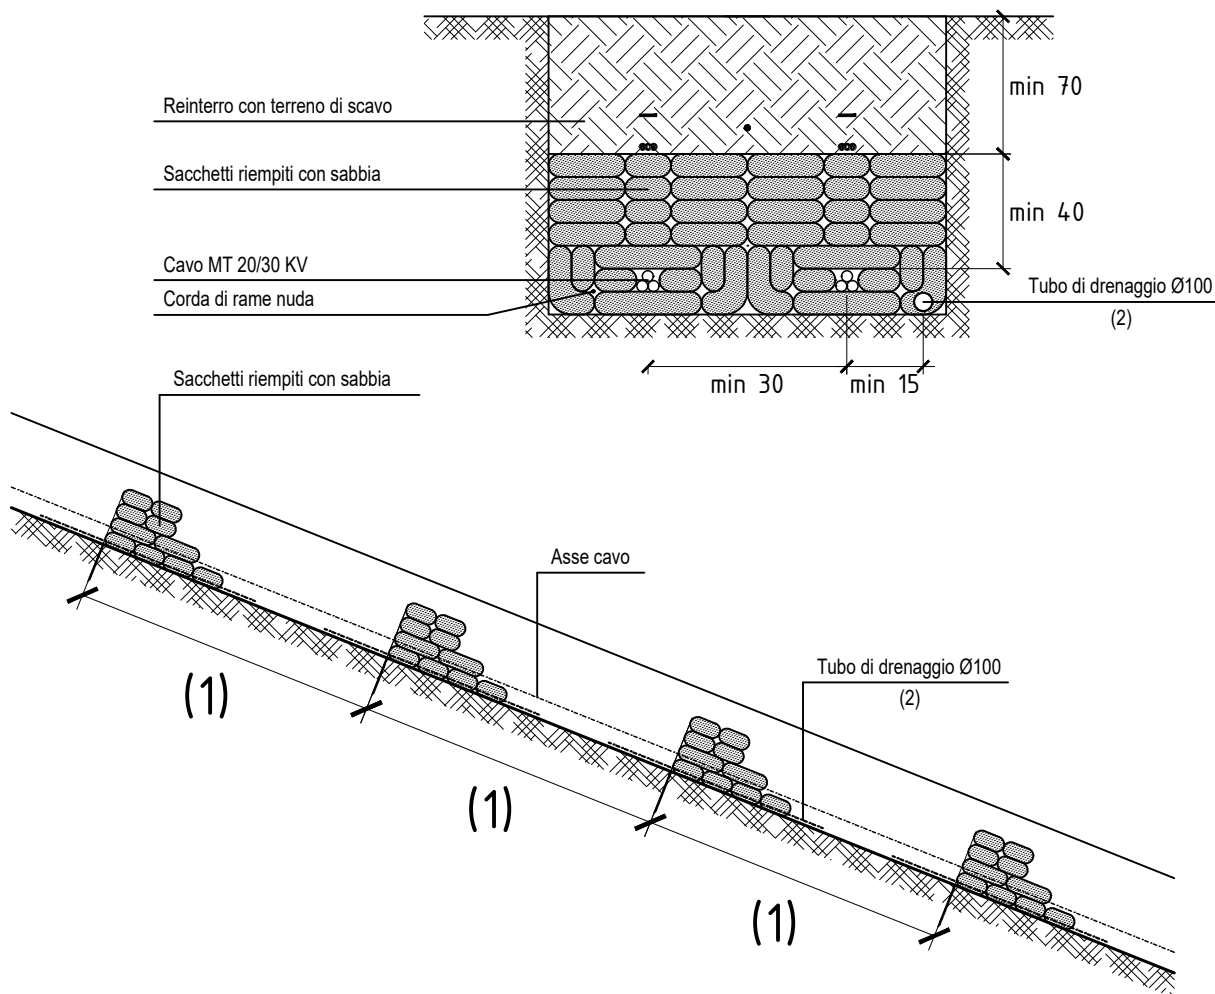

I tubi di drenaggio andranno posti in corrispondenza di ogni pila di sacchetti

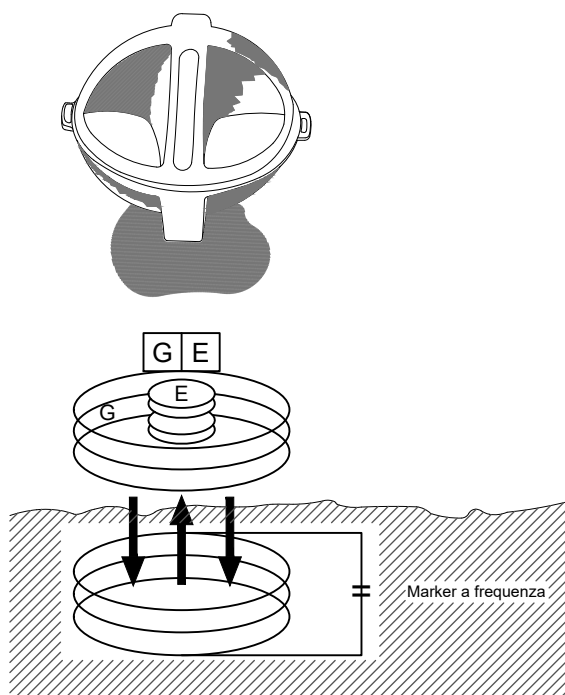


**NOTE:**

SOTTOSERVIZIO	COLORE	FREQUENZA
CAVI DI POTENZA E GIUNTI	ROSSO	169.8 kHz
CAVI TELECOMUNICAZIONI E FIBRE OTTICHE	ARANCIO	101.4 kHz
DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	BLU	145.7 kHz
RETE ACQUE NERE	VERDE	121.6 kHz
METANODOTTI	GIALLO	83.0 kHz

**BALL MARKER TIPO SEBAKMT  
SEGNALAZIONE PRESENZA SOTTOSERVIZI**

## PALINA DI SEGNALAZIONE

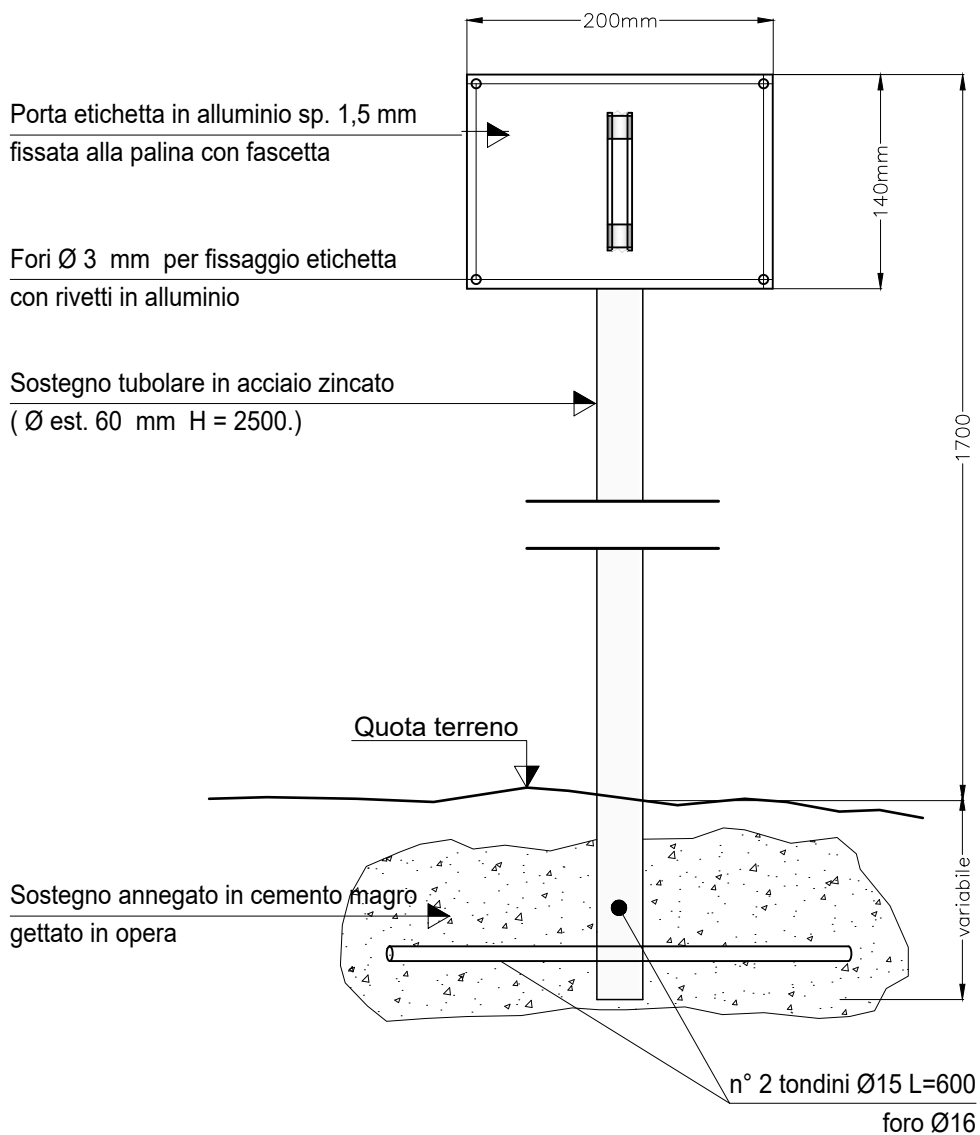



CARTELLO DI SEGNALEZIONE CAVIDOTTO  
in alluminio (numeri e dati serigrafati)

