



PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

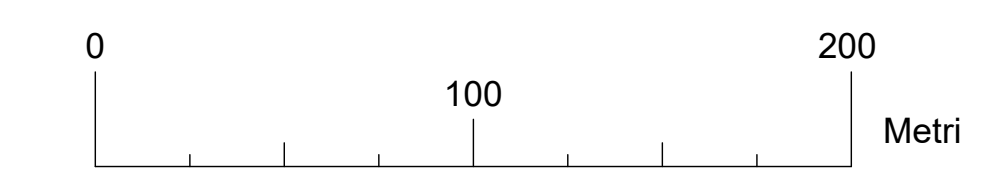

LEGENDA	
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	LINEA ELETTRICA AT
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

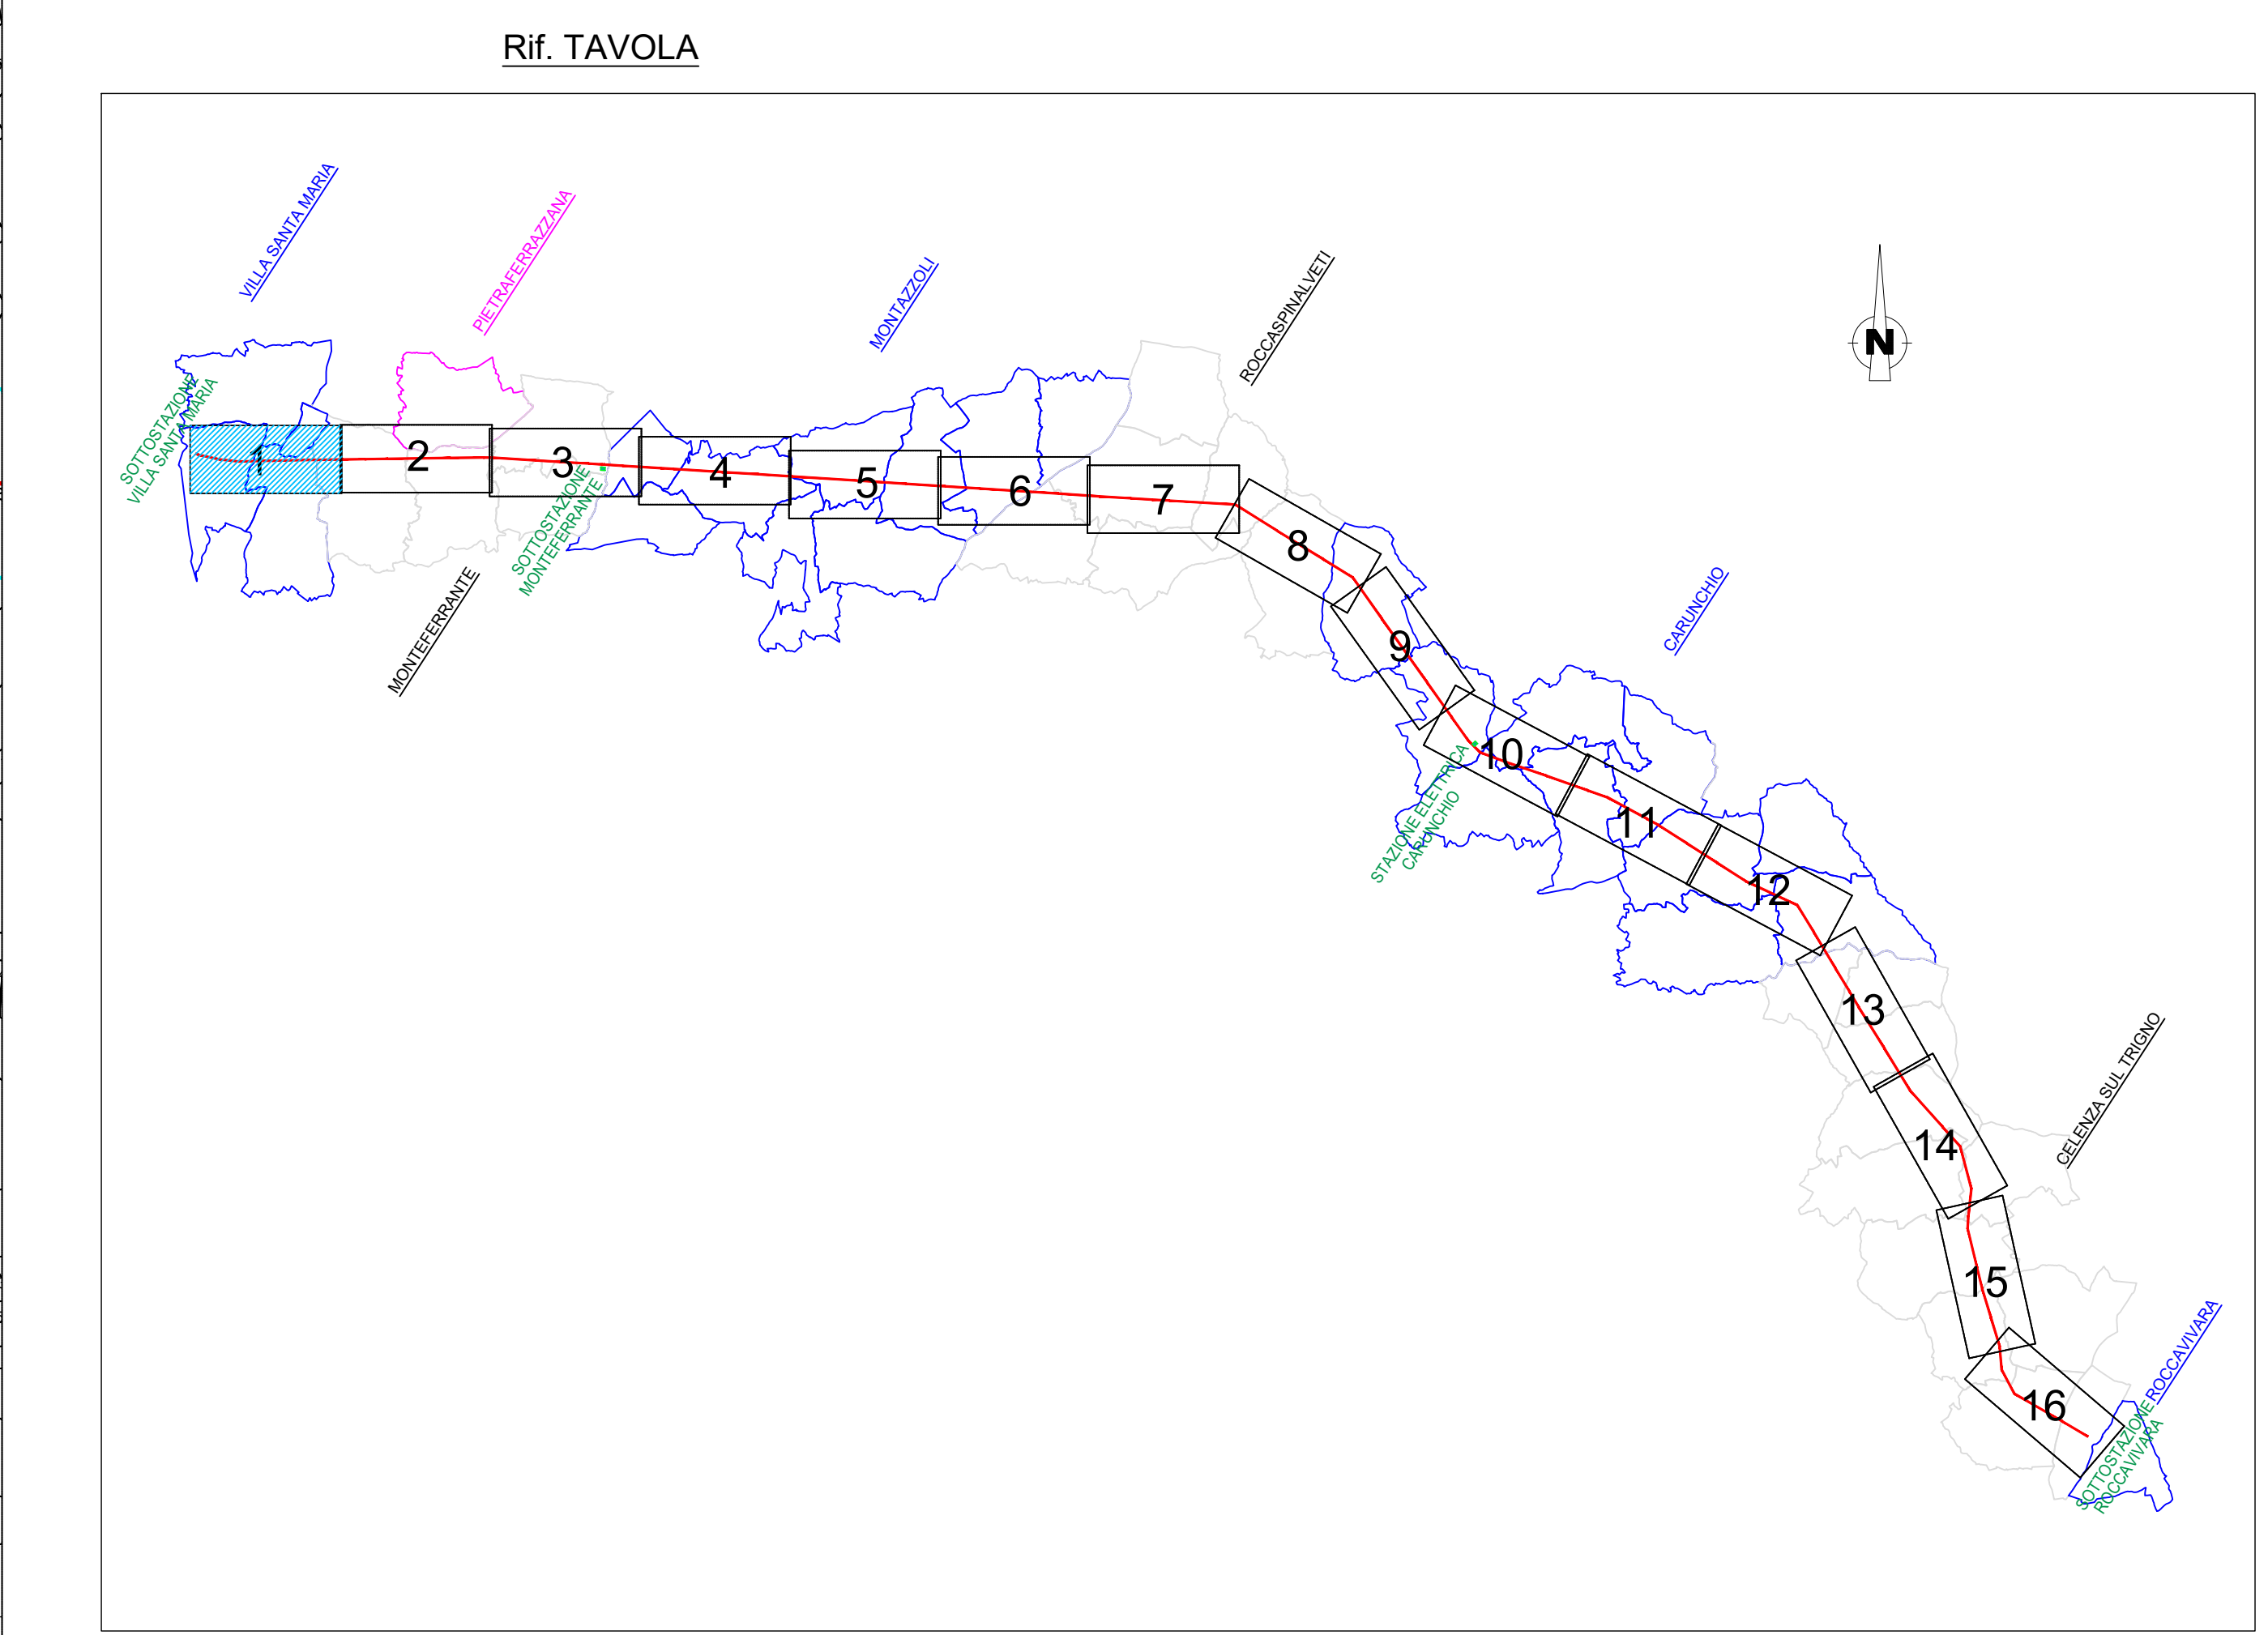

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA
(Prov. di Chieti)

Comune di CARUNCHIO
(Prov. di Chieti)

Comune di MONTEFERRANTE
(Prov. di Chieti)

Comune di CELENZA SUL TRIGNO
(Prov. di Chieti)

Comune di MONTAZZOLI
(Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAPALAVARA
(Prov. di Chieti)

Comune di ROCCASPINALVETI
(Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAVIVARA
(Prov. di Campobasso)

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa
Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6221 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Ex: e2i energie speciali Srl

Oggetto:

ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA"
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA

LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

SCALA
DATA
02/07/2021

TAVOLA
4
ELABORATO
1-16


00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO

Rev. Data Note

AS_G_D_E21_21

Rif. Documento

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

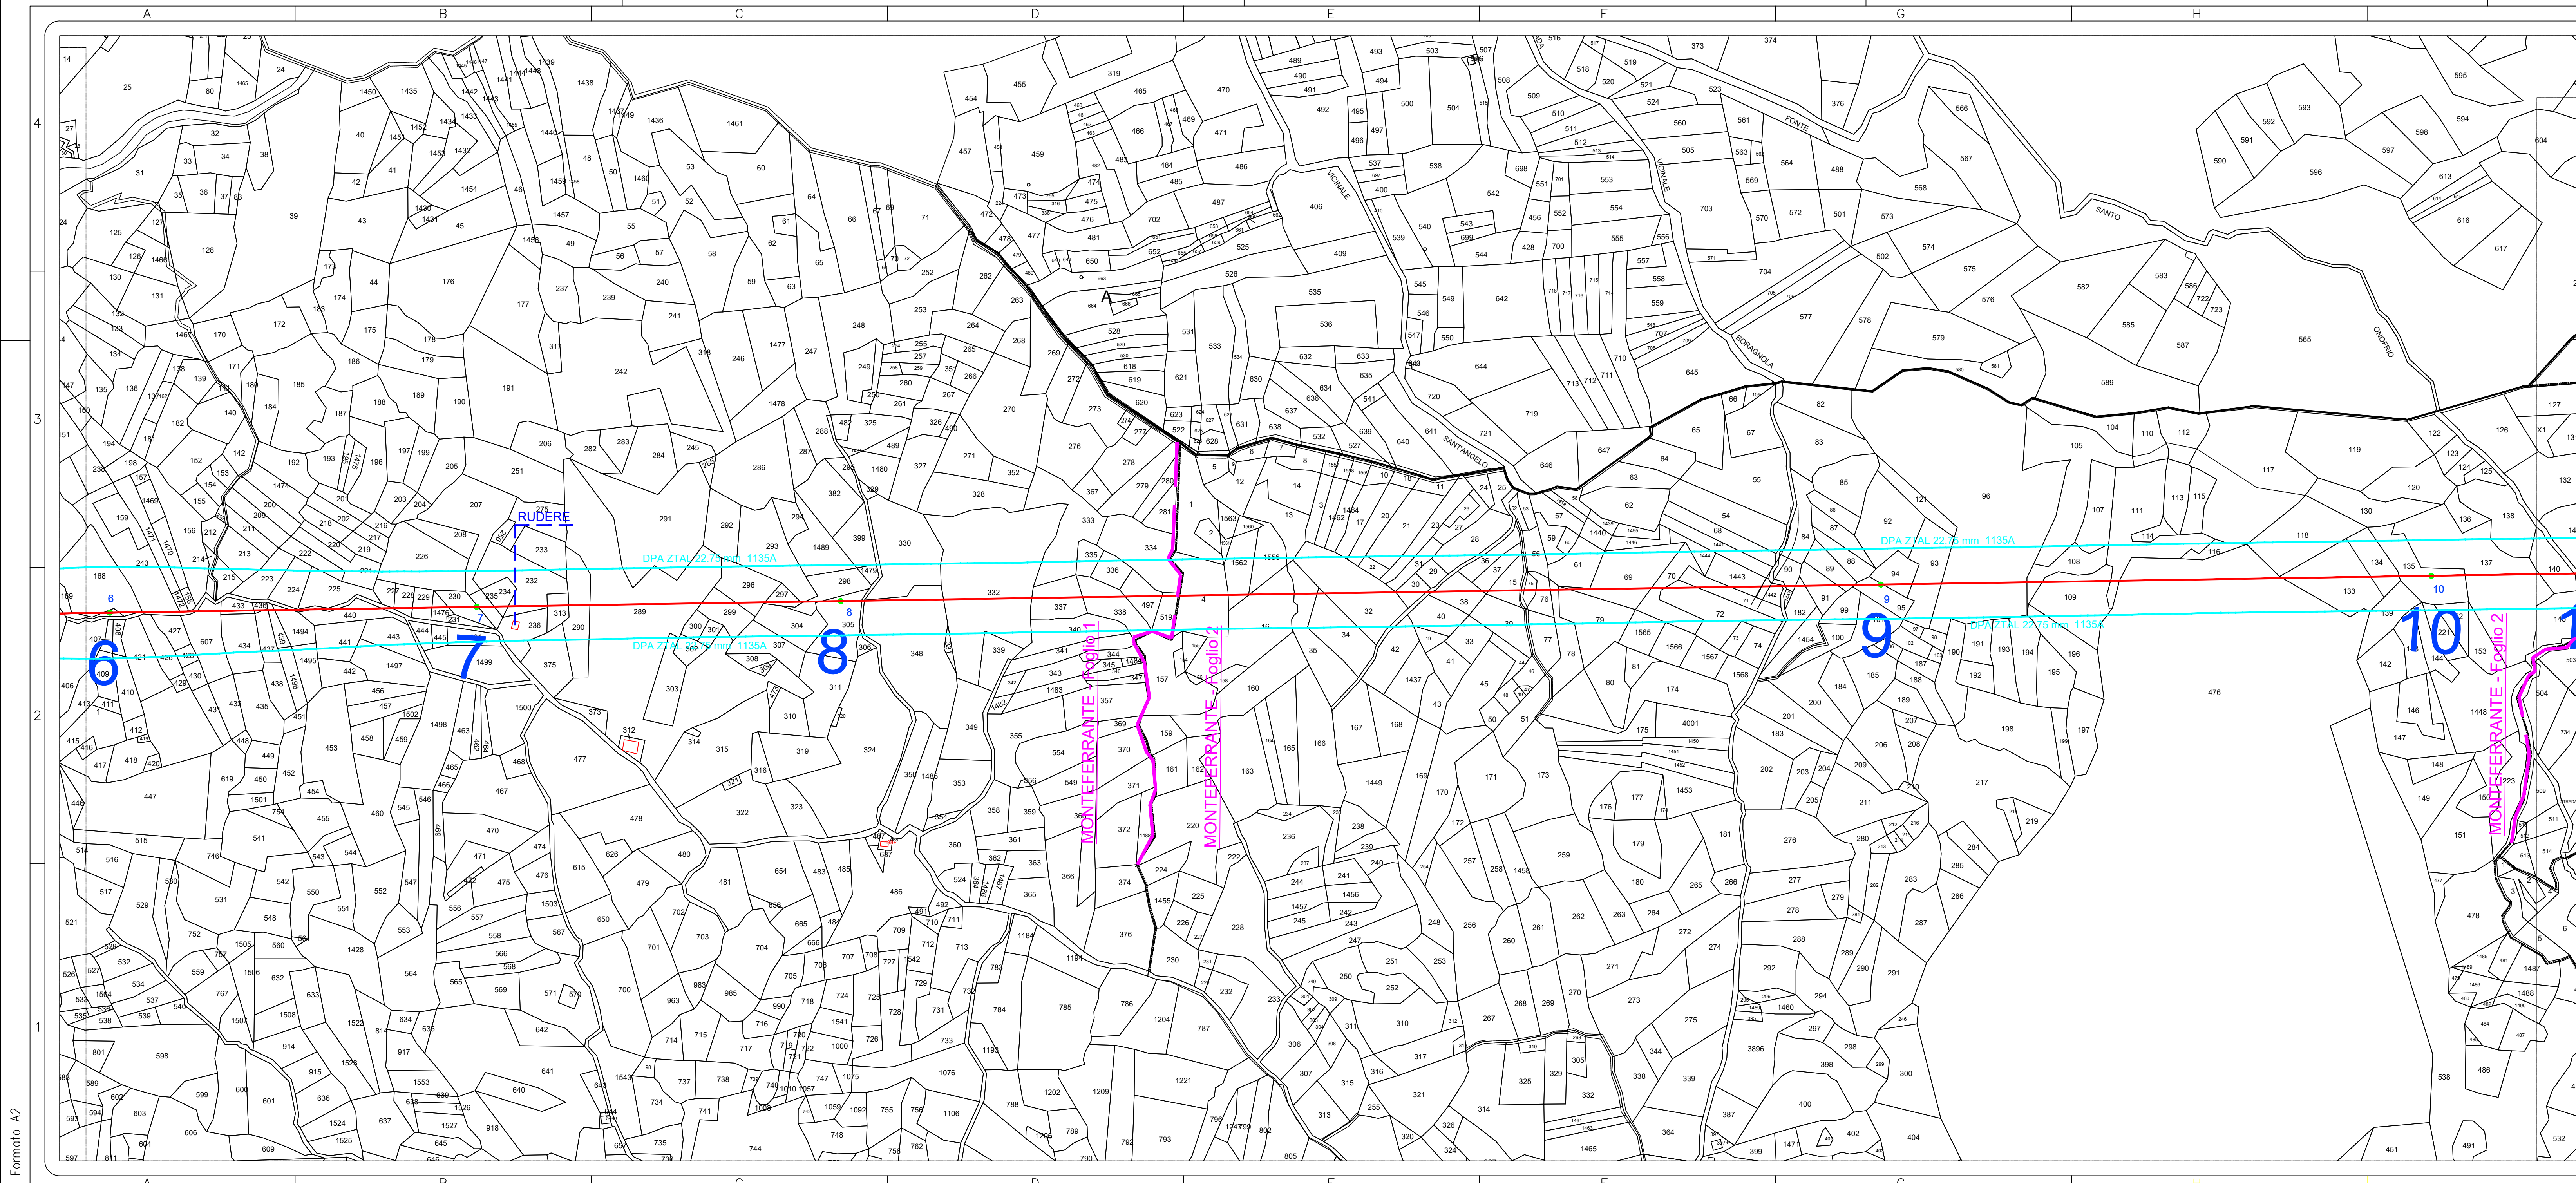

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

0100200Metri

LEGENDA

DPA ZTAL 22.75 mm 1135A

LINEA ELETTRICA AT

DPA ZTAL 22.75 mm 1135A

1

TRALICCIO E NUMERO

LIMITI FOGLI E COMUNI

Rif. TAVOLA

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)

Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)

Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)

Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)

Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Campobasso)

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa

Reg. Imprese di MILANO - INDIRIZZO: MONTAZZOLI, L'ORA E.C.P. 0100001200

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO

Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Ex: e2i energie speciali Srl

Oggetto:

ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO

LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA

Terna

LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

Il Progettista

ANTONIO SCUTTI

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

Ing. ANTONIO SCUTTI

CONFERMA TECNICA: 49 - 0600 - 0600 (09)

Ing. ANTONIO SCUTTI

PEC: antonio.scutti@pec.studio-scutti.it

SCALA

DATA

02/07/2021

TAVOLA

4

ELABORATO

2-16

00

02/07/2021

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

04

16/04/2021

PROGETTO DEFINITIVO

00

26/11/2020

PROGETTO DEFINITIVO

Rev.



Data






Note


AS_G_D_E2L_21

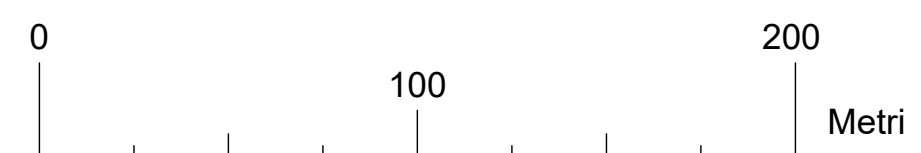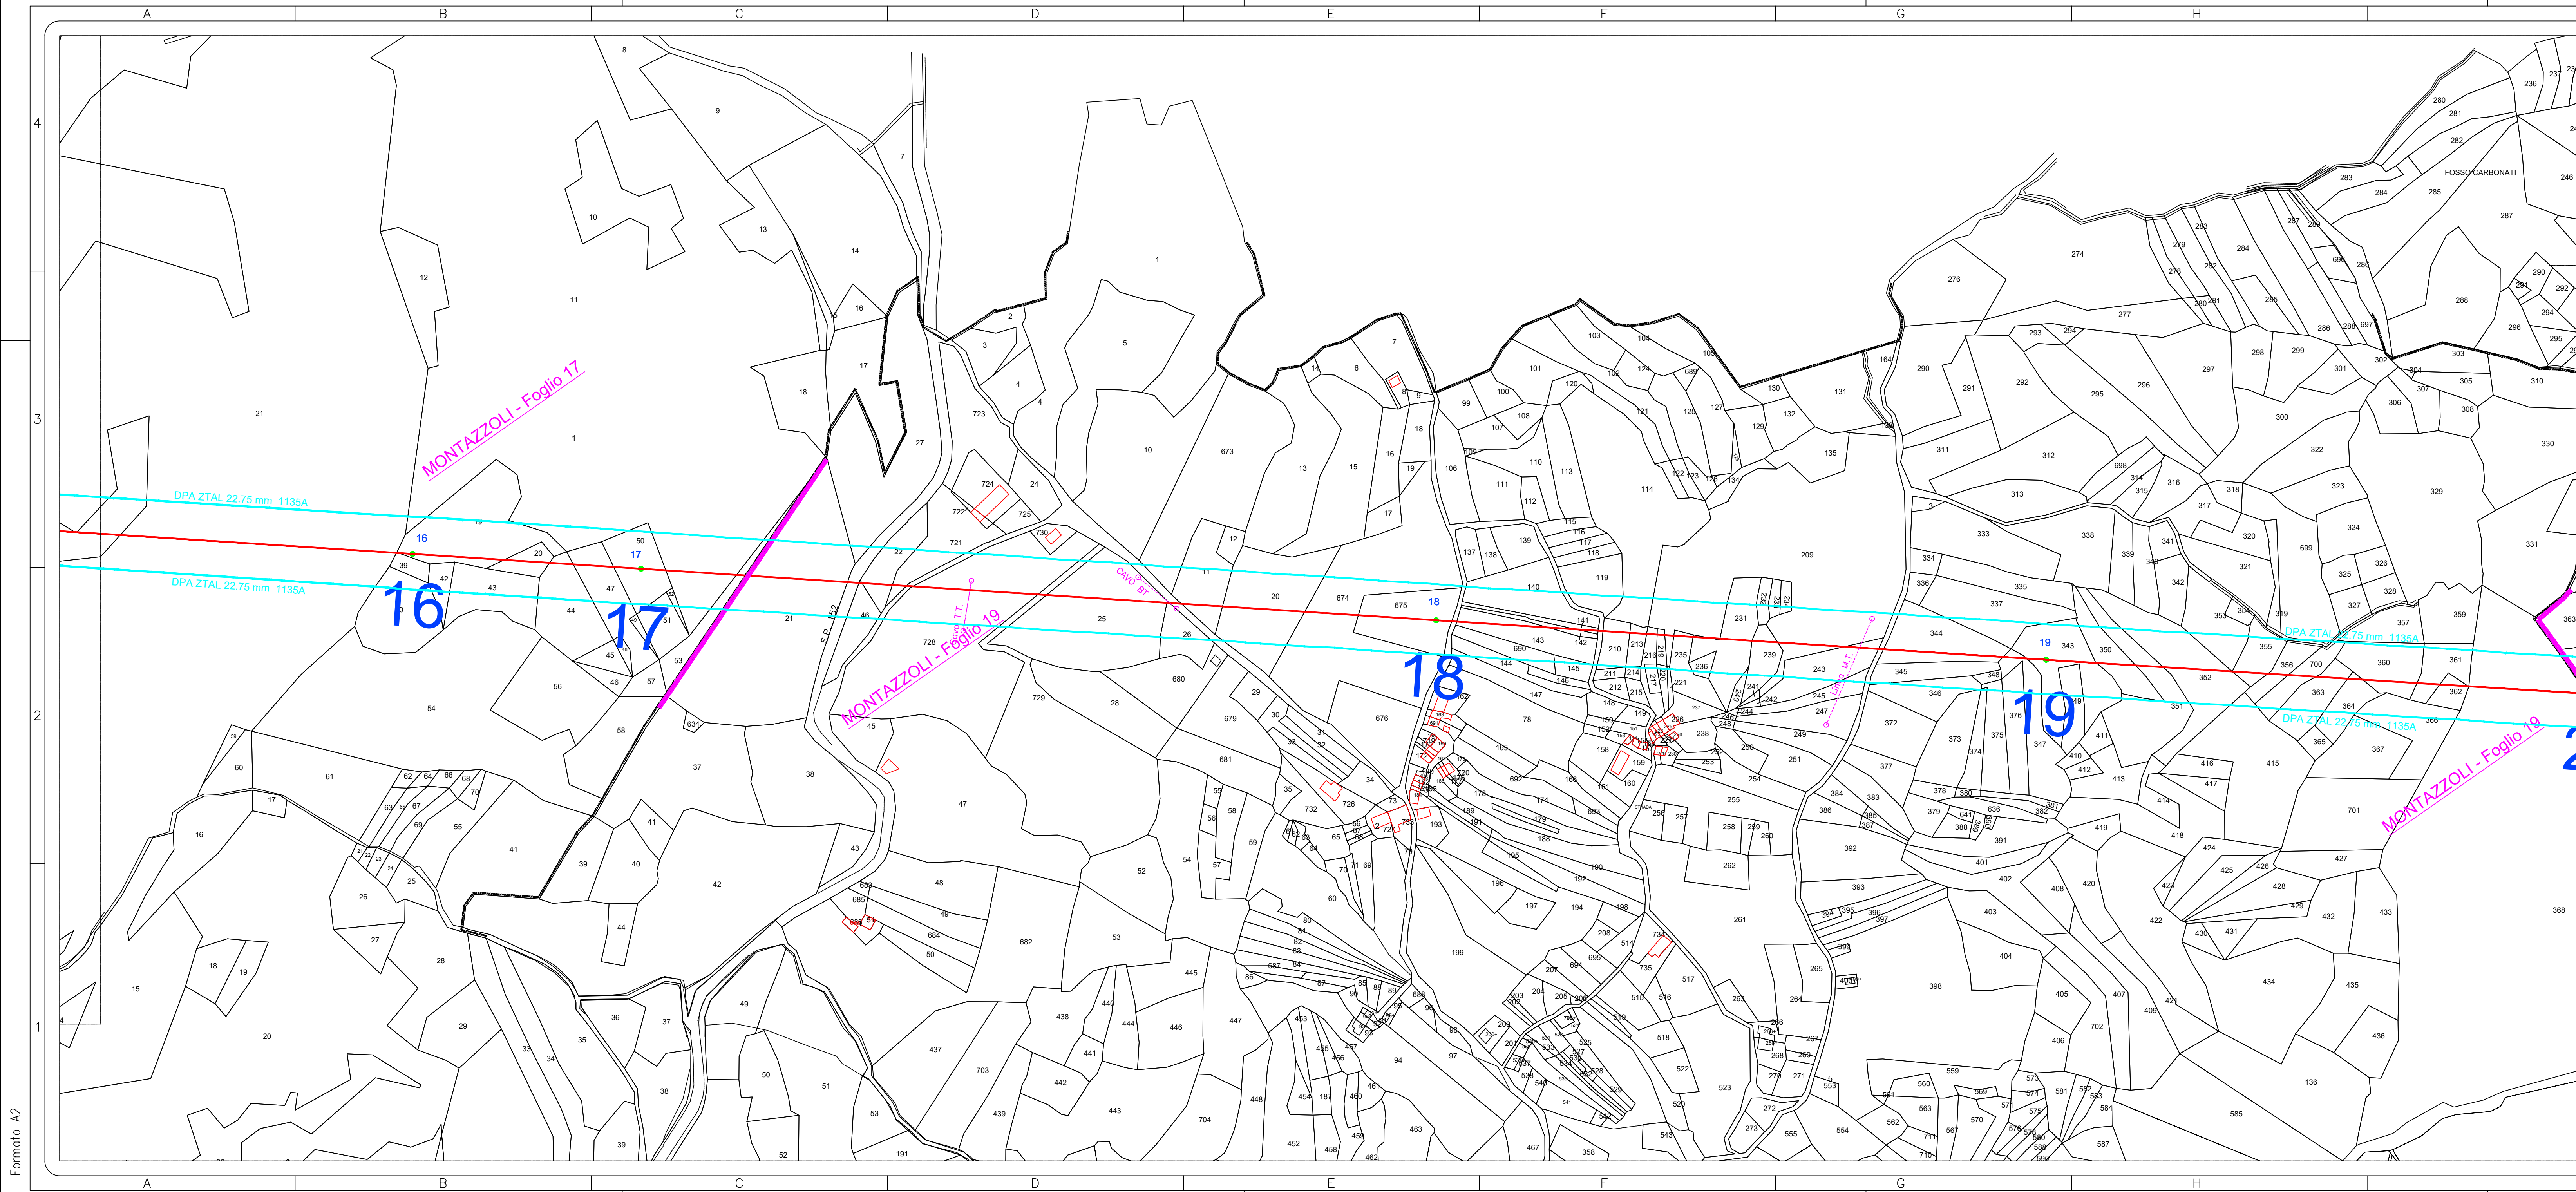
Rif. Documento

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE




<h1 style="text-align: center;">LEGENDA</h1>	
  	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A LINEA ELETTRICA AT DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
 1	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

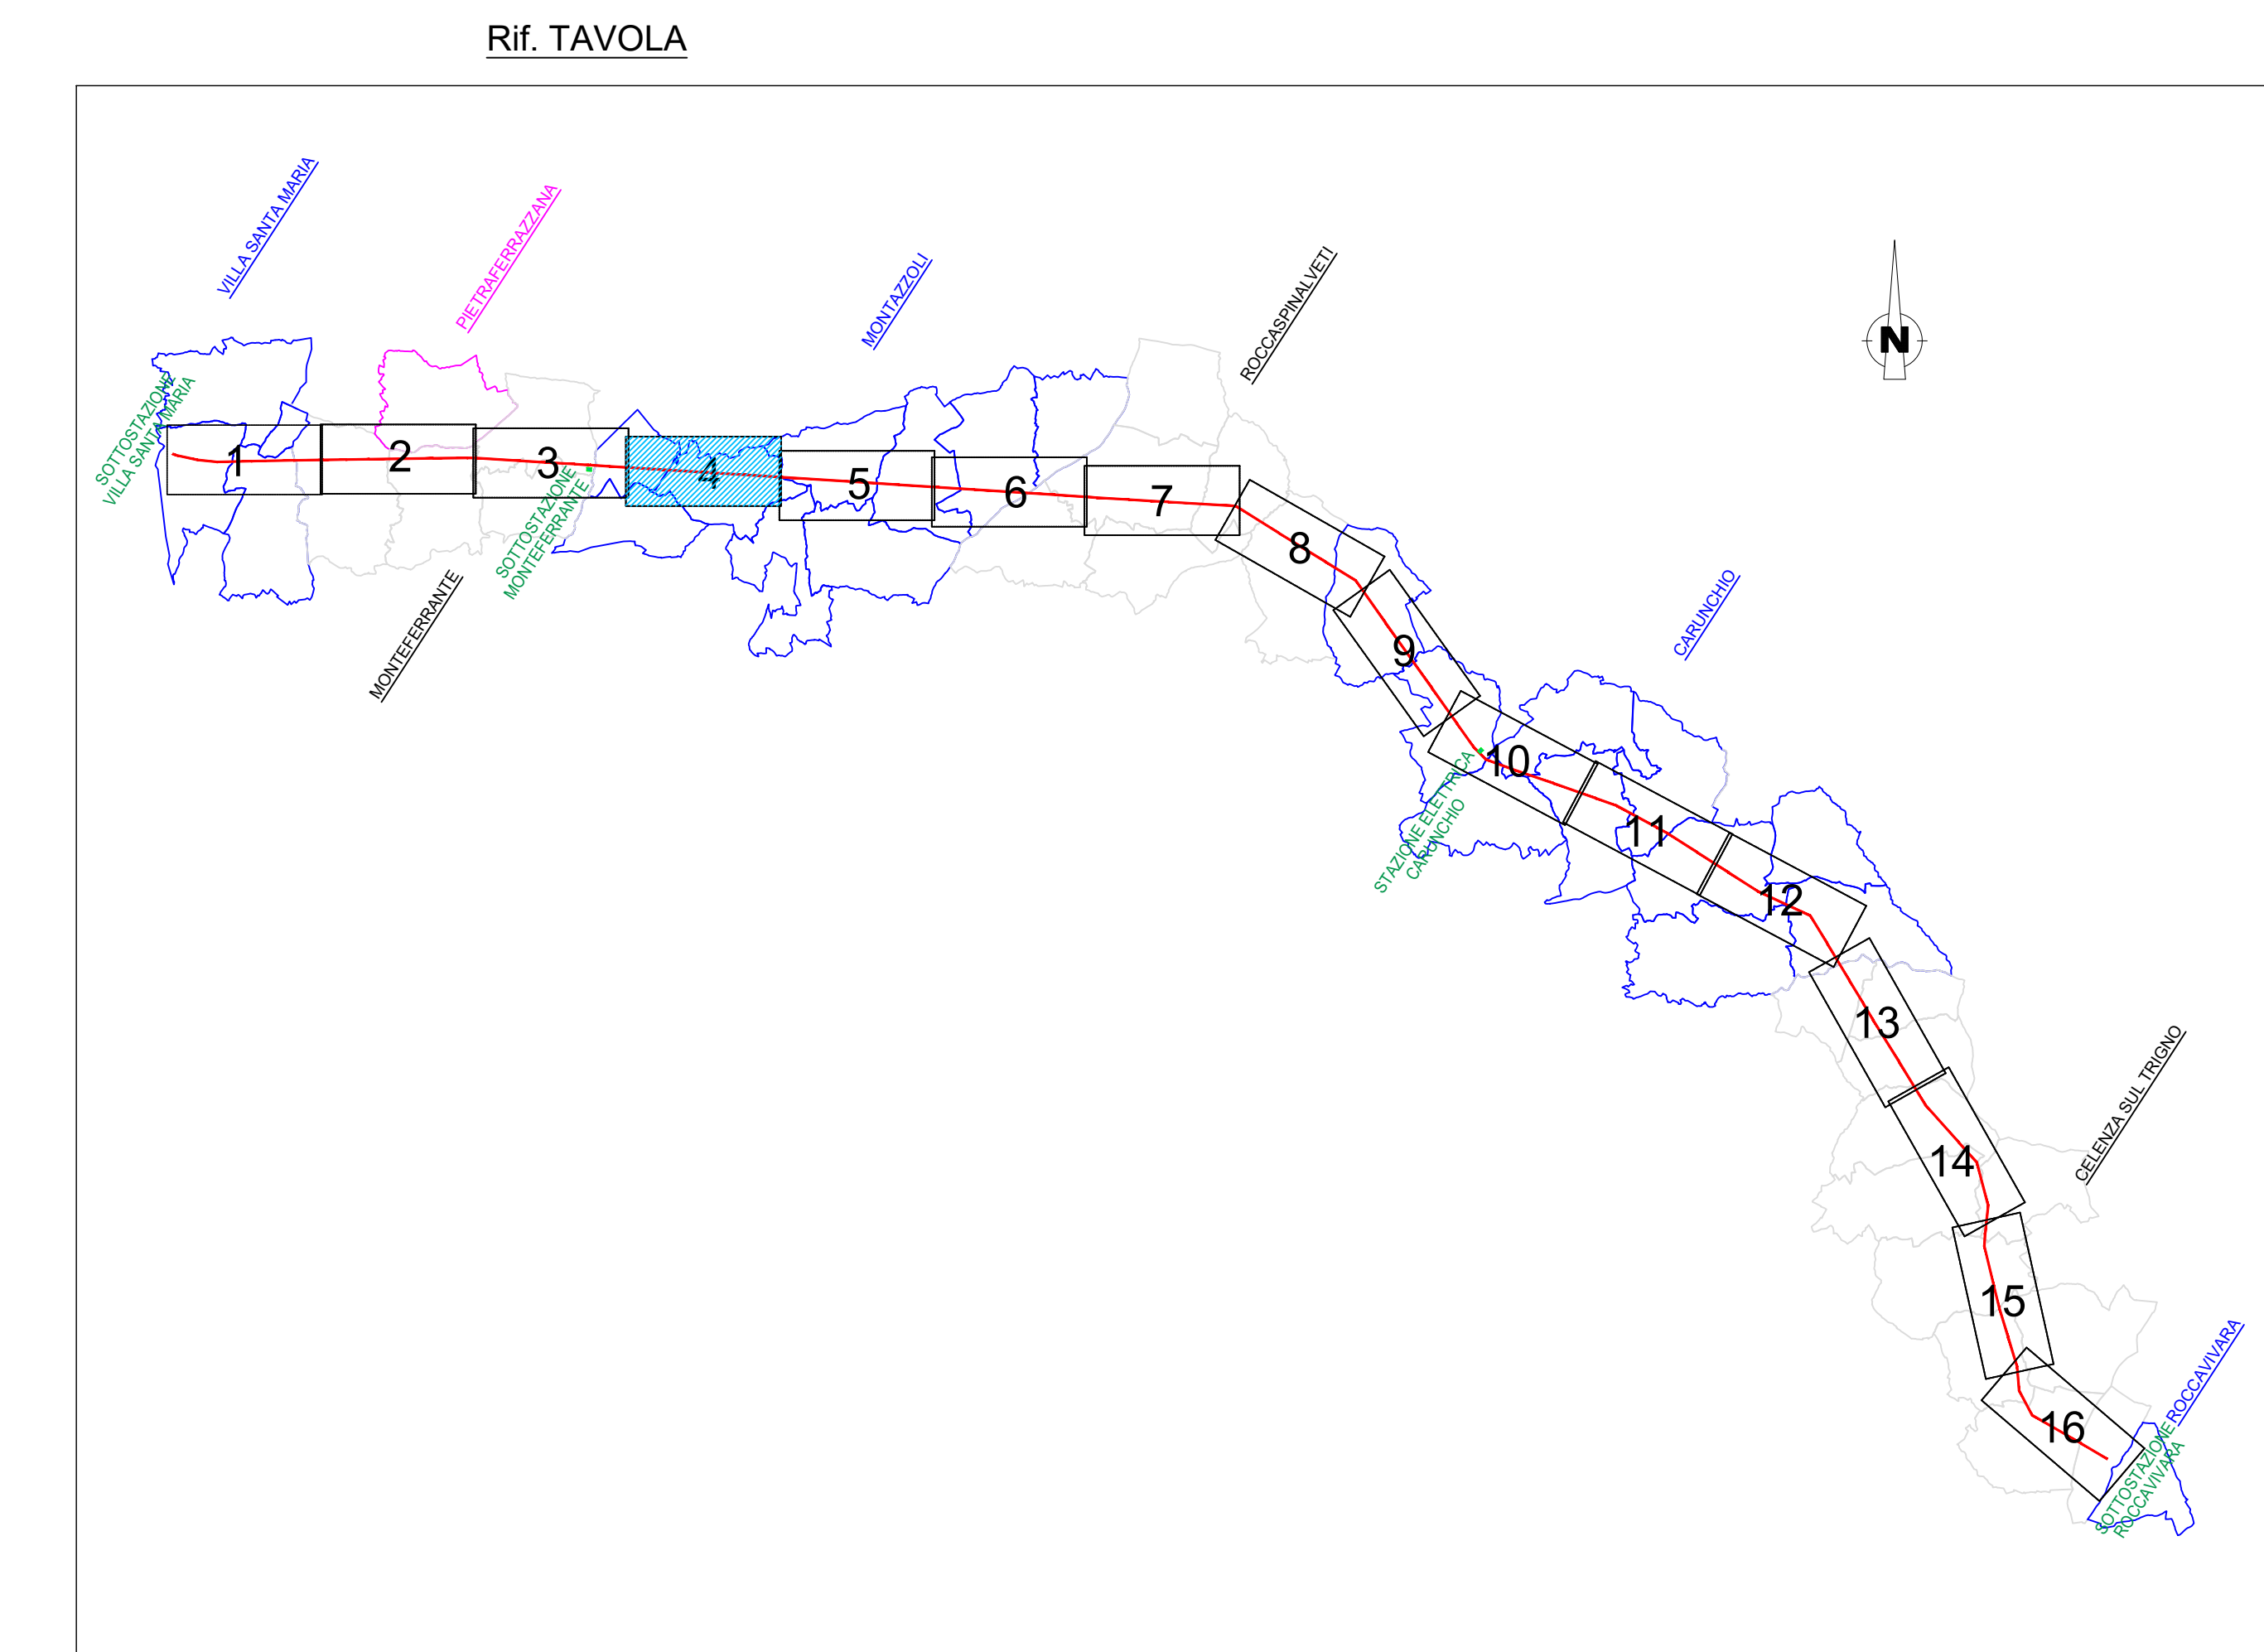
[illegible]

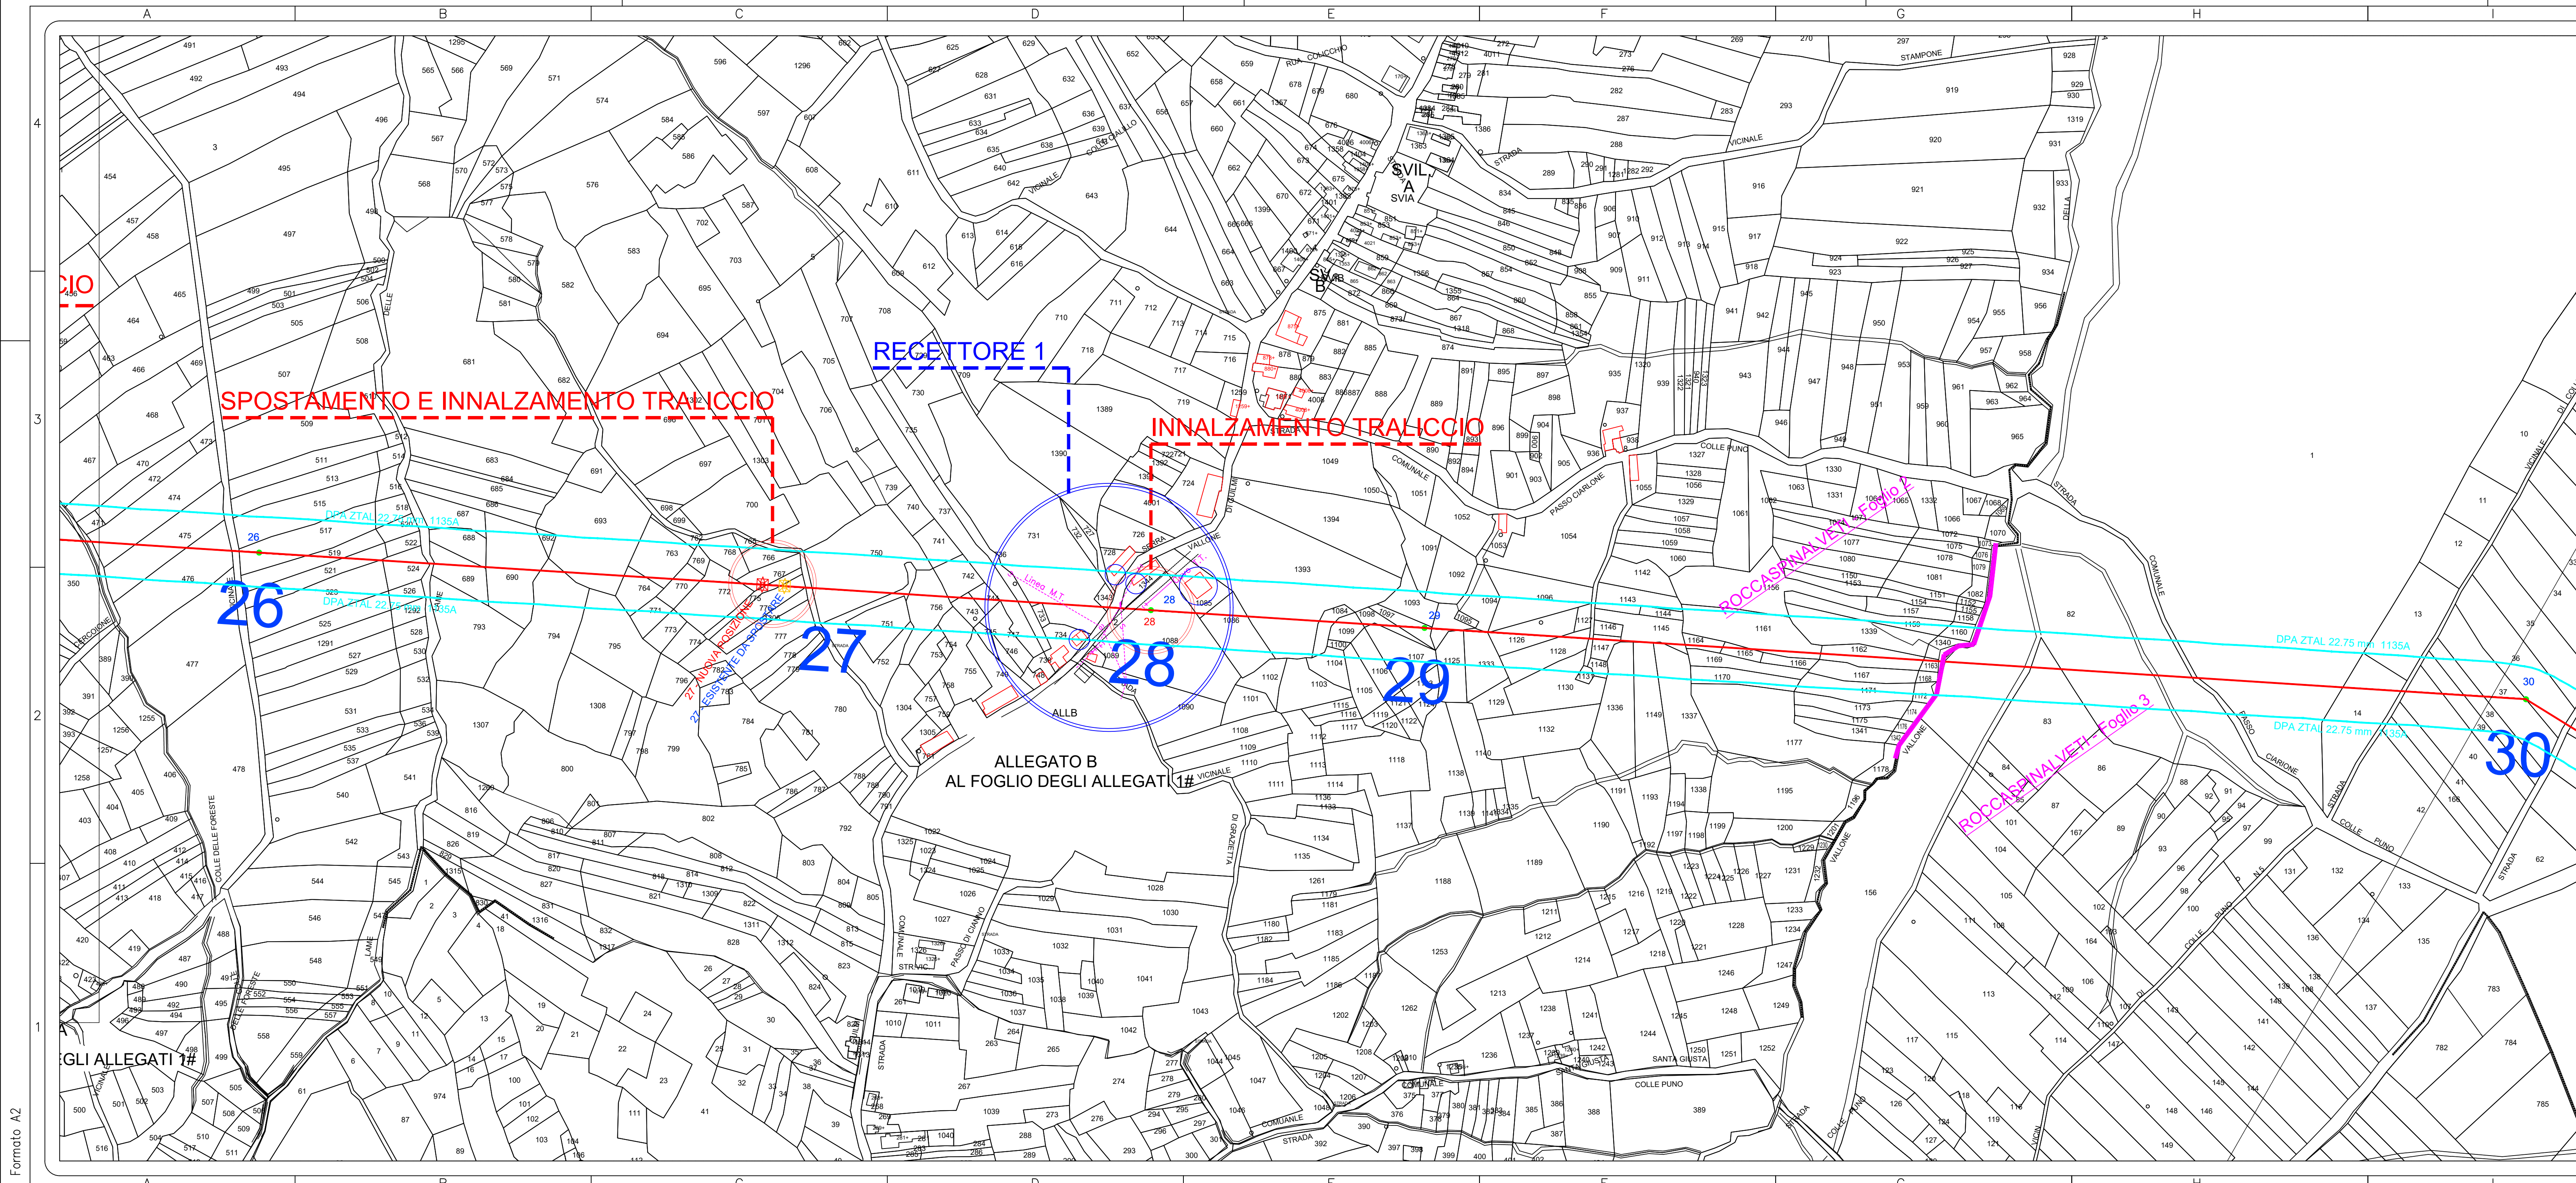

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

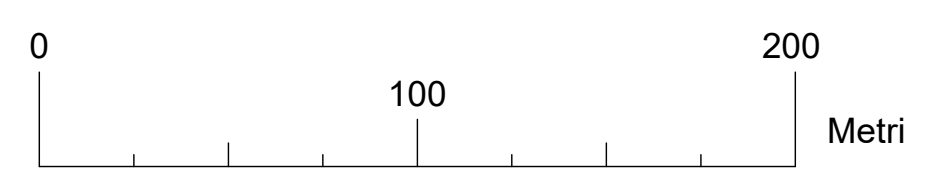

LEGENDA	
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	LINEA ELETTRICA AT
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

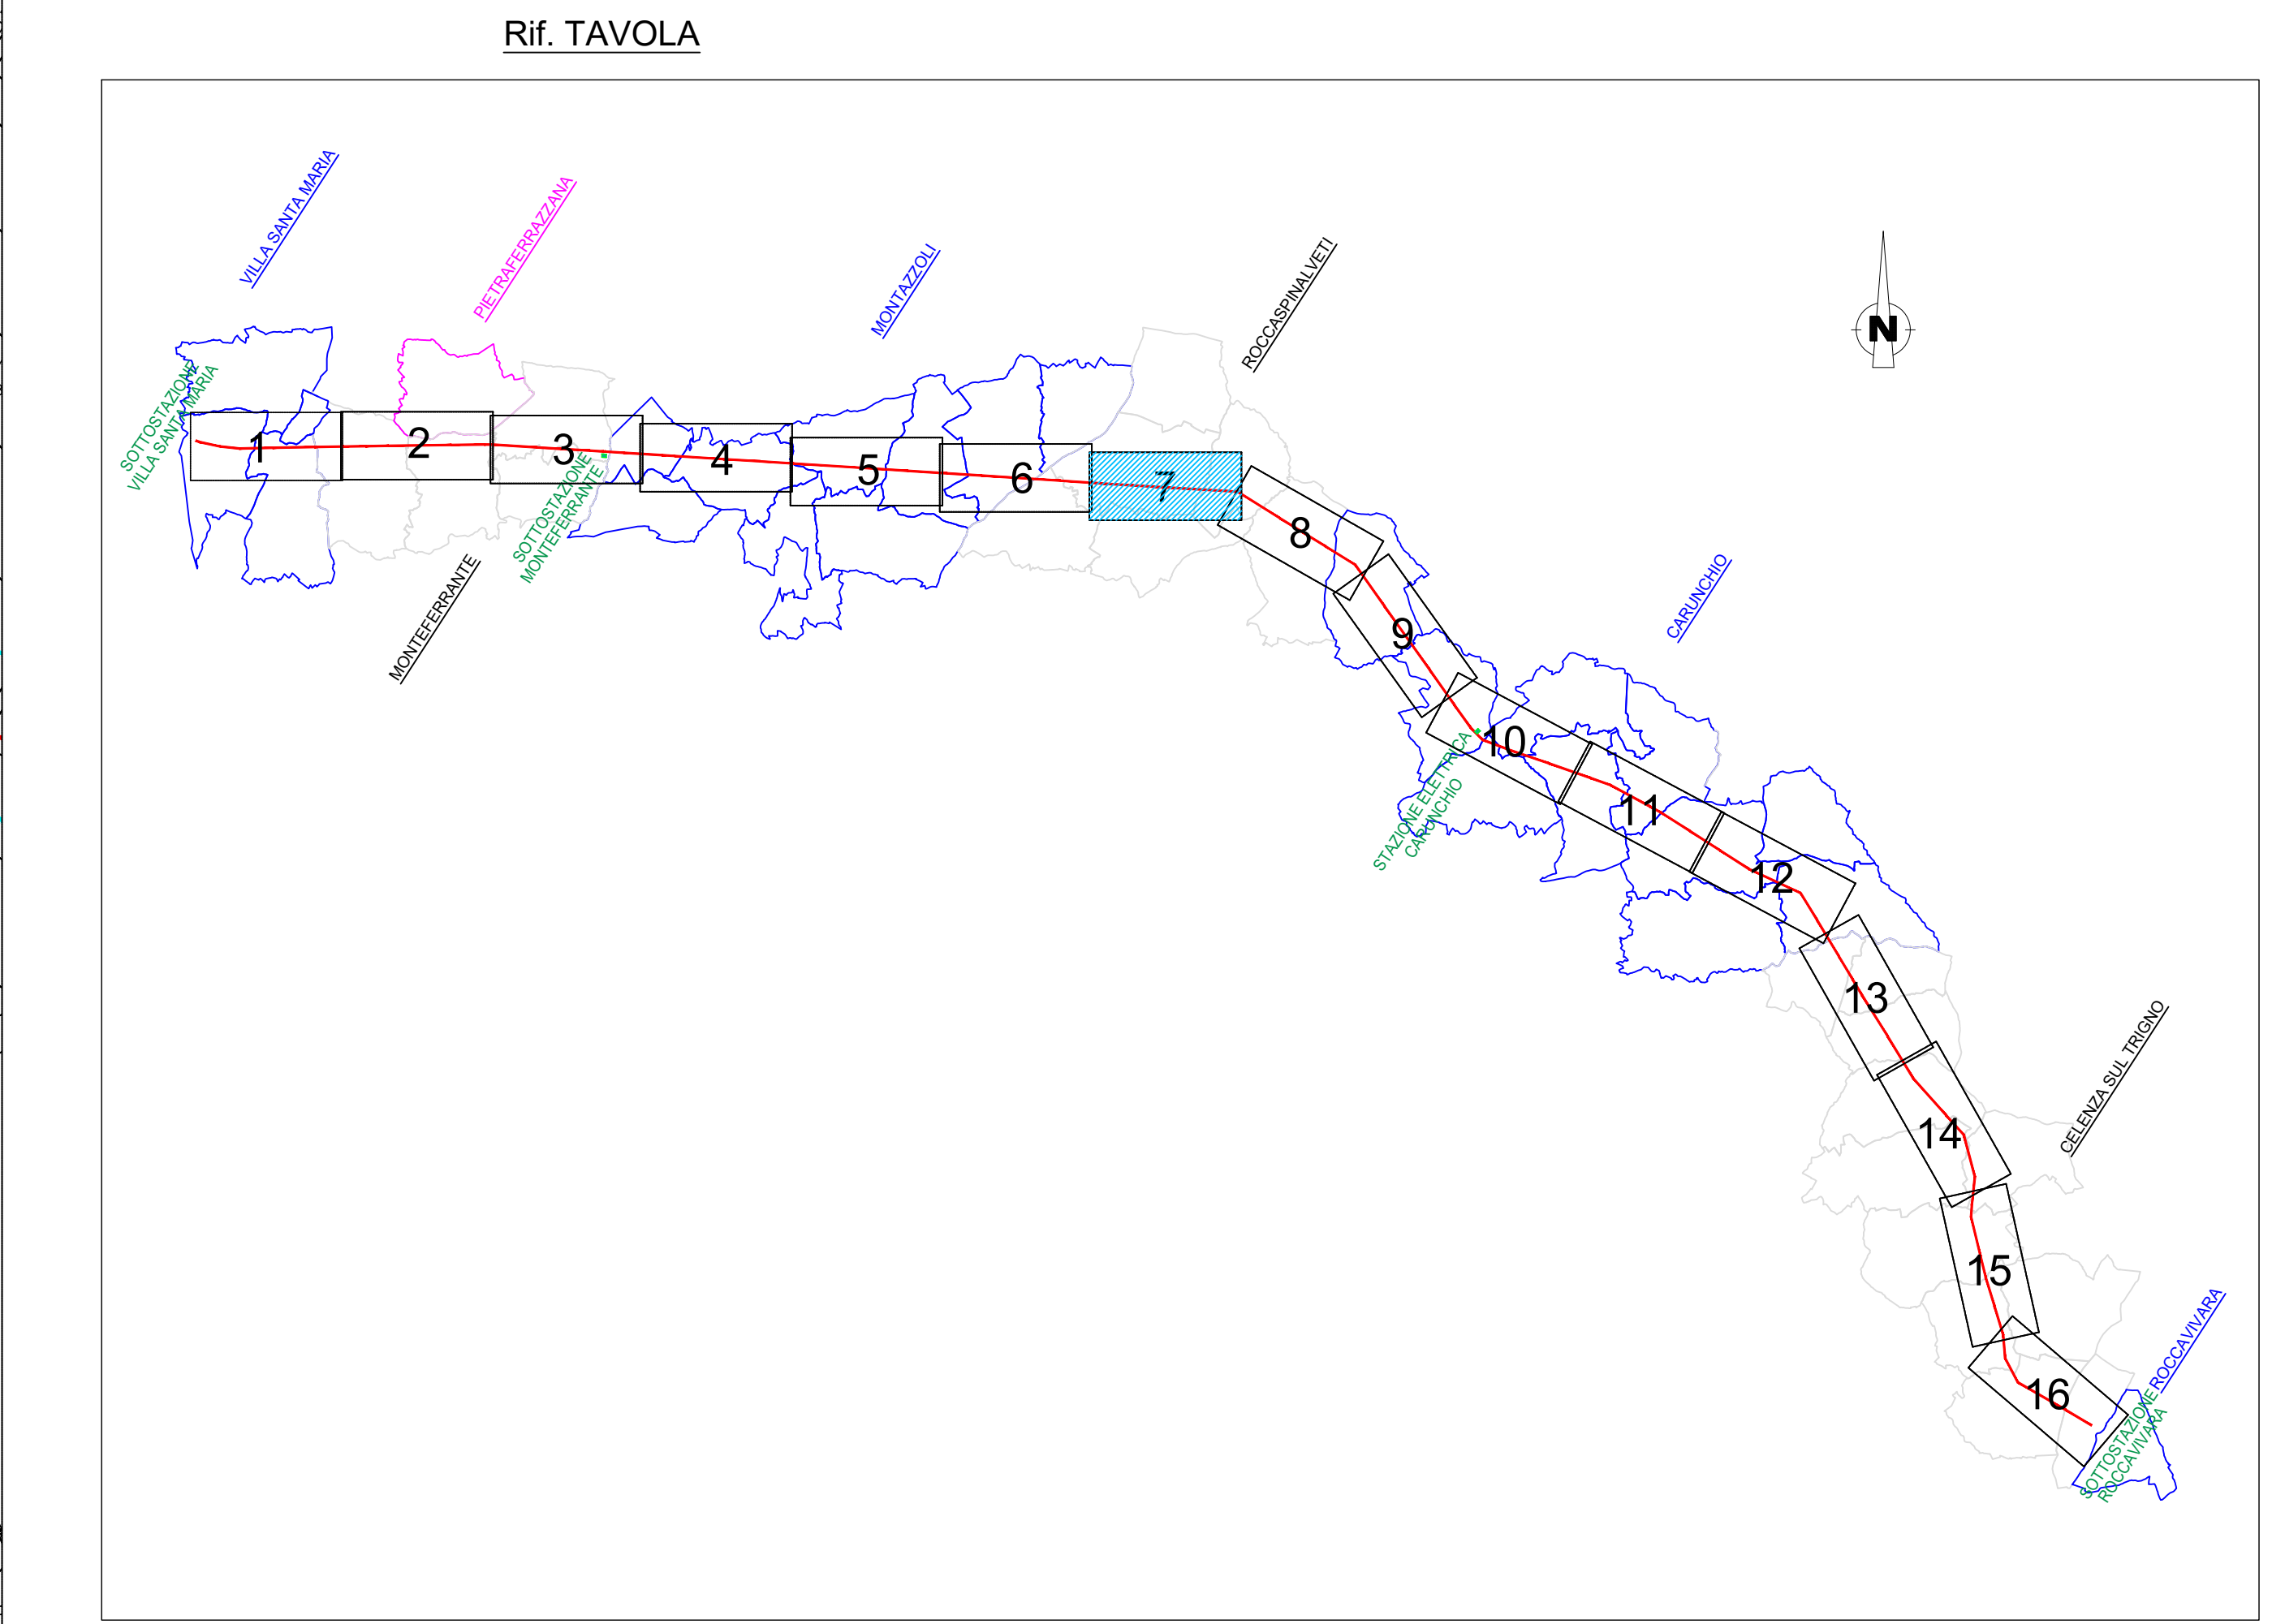

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)

Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)

Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)

Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)

Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)

Reg. Imprese di MILANO - INDIRIZZO: MONTAZZOLI, L'ORA E C.P. 66100001200
Partita IVA 1202540054 - REA di Milano 195036
Codice di Montepulciano 66100001200
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinovabili@pec.edison.it

Ex: e2i energie speciali Srl

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa

Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA"
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA

LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

Il Progettista
(Ing. Antonio Scutti)

SCALA

DATA

02/07/2021

7-16

00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO


00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO

AS_G_D_E2L_21


Rev. Data Note

Rif. Documento


QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

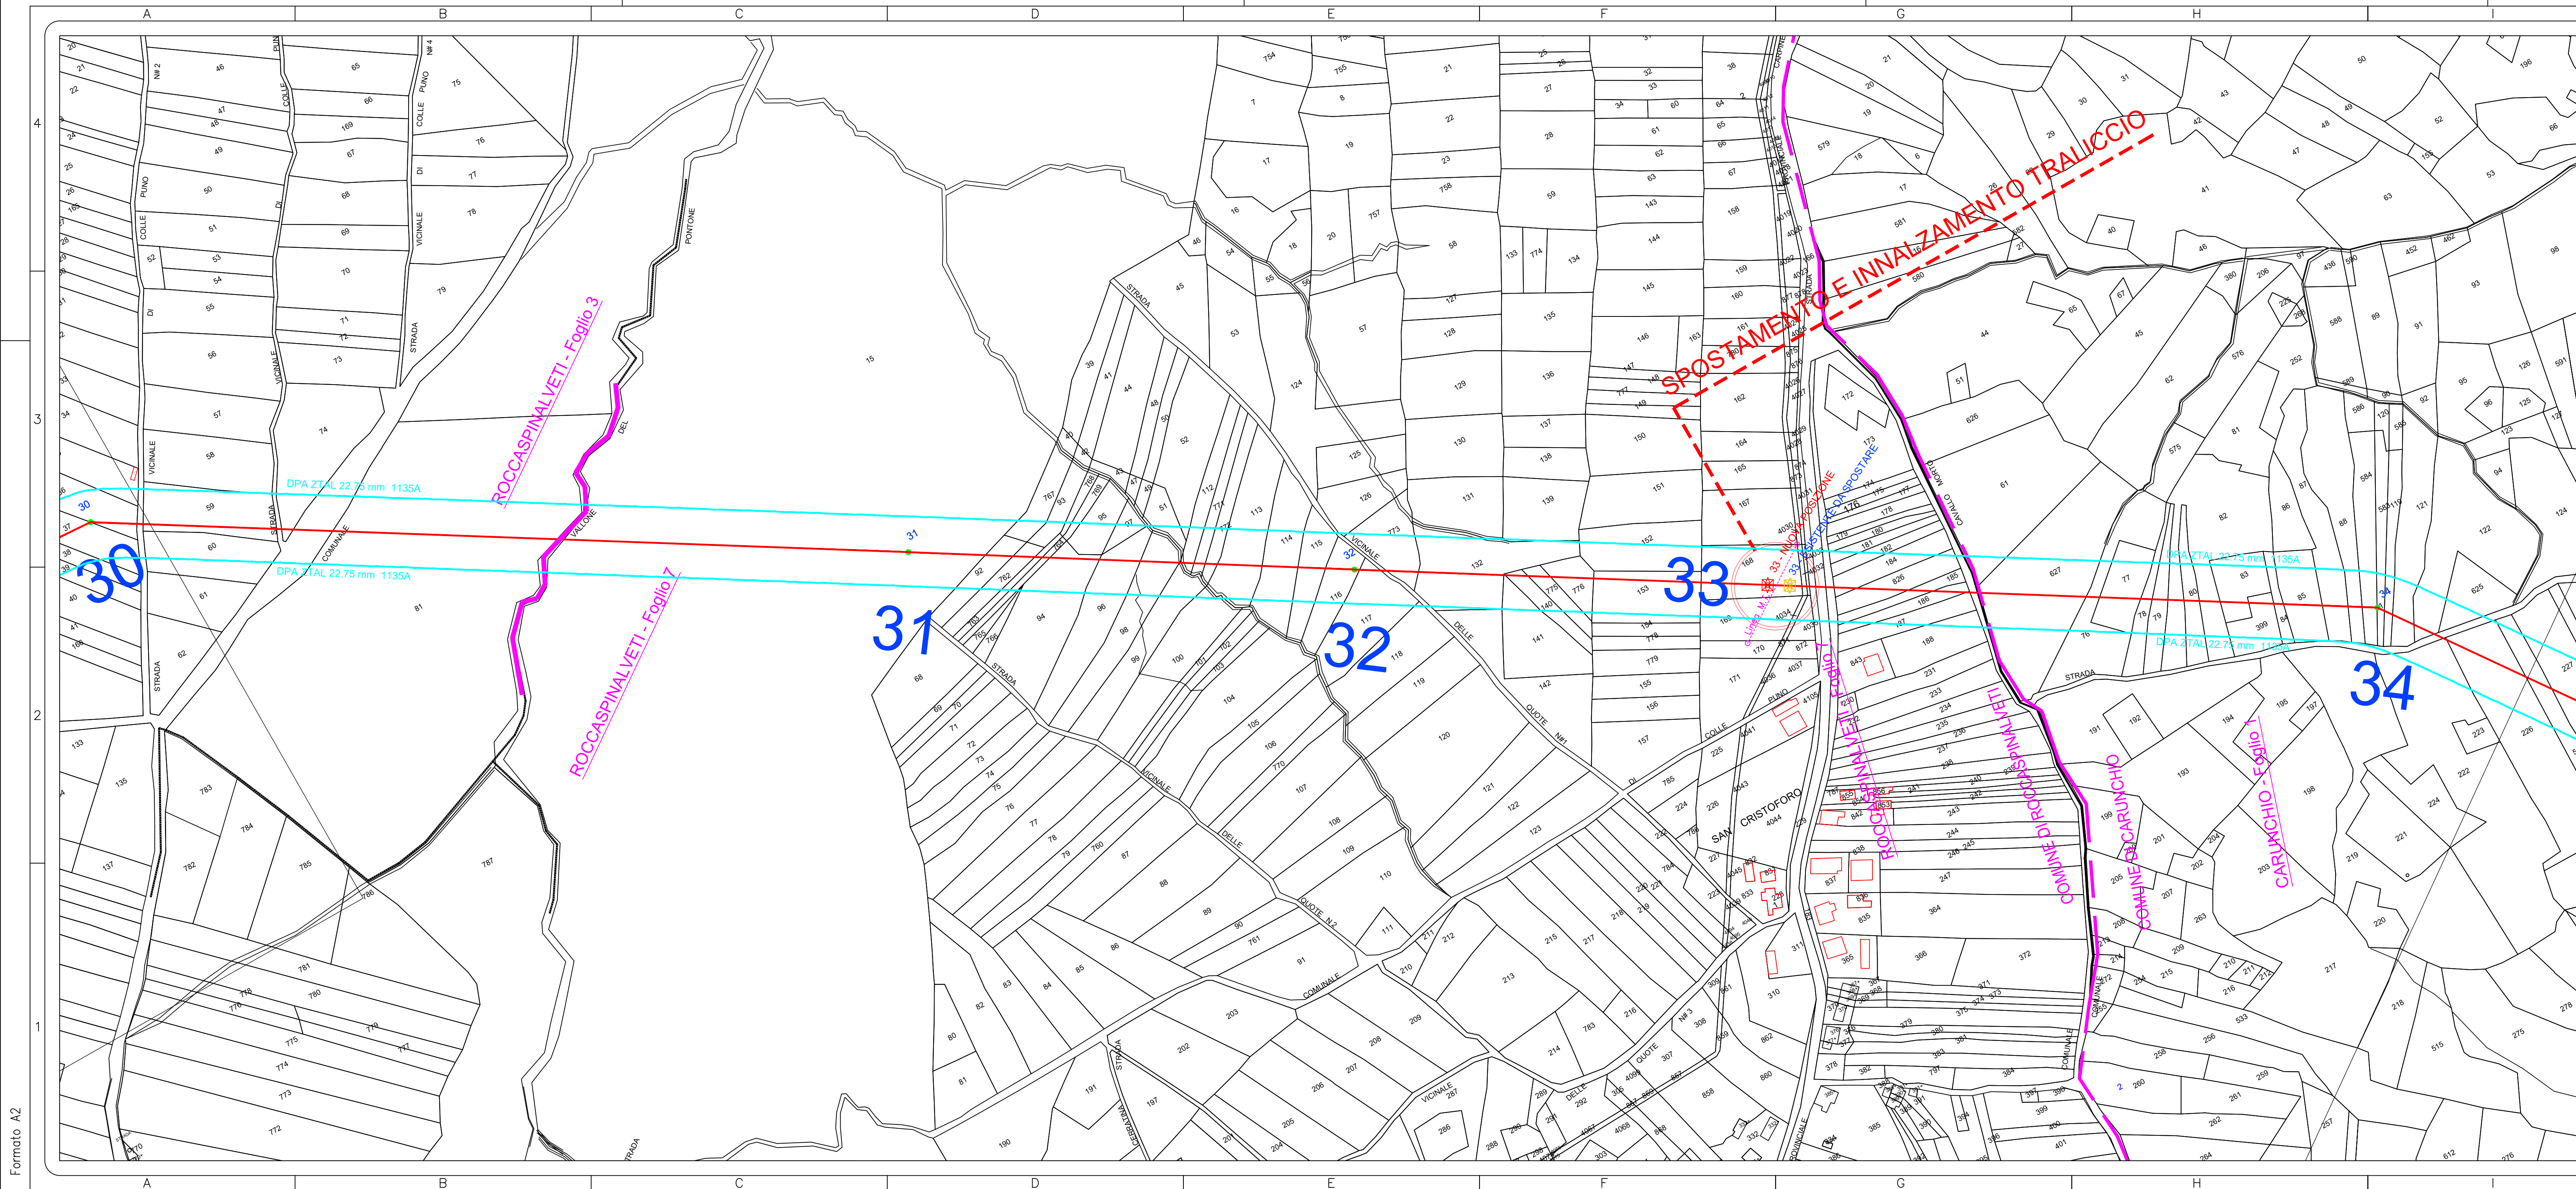

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

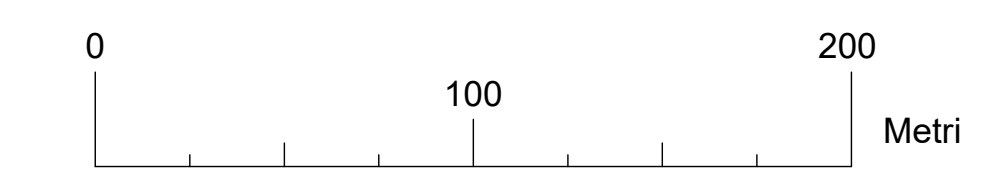

LEGENDA	
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	LINEA ELETTRICA AT
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

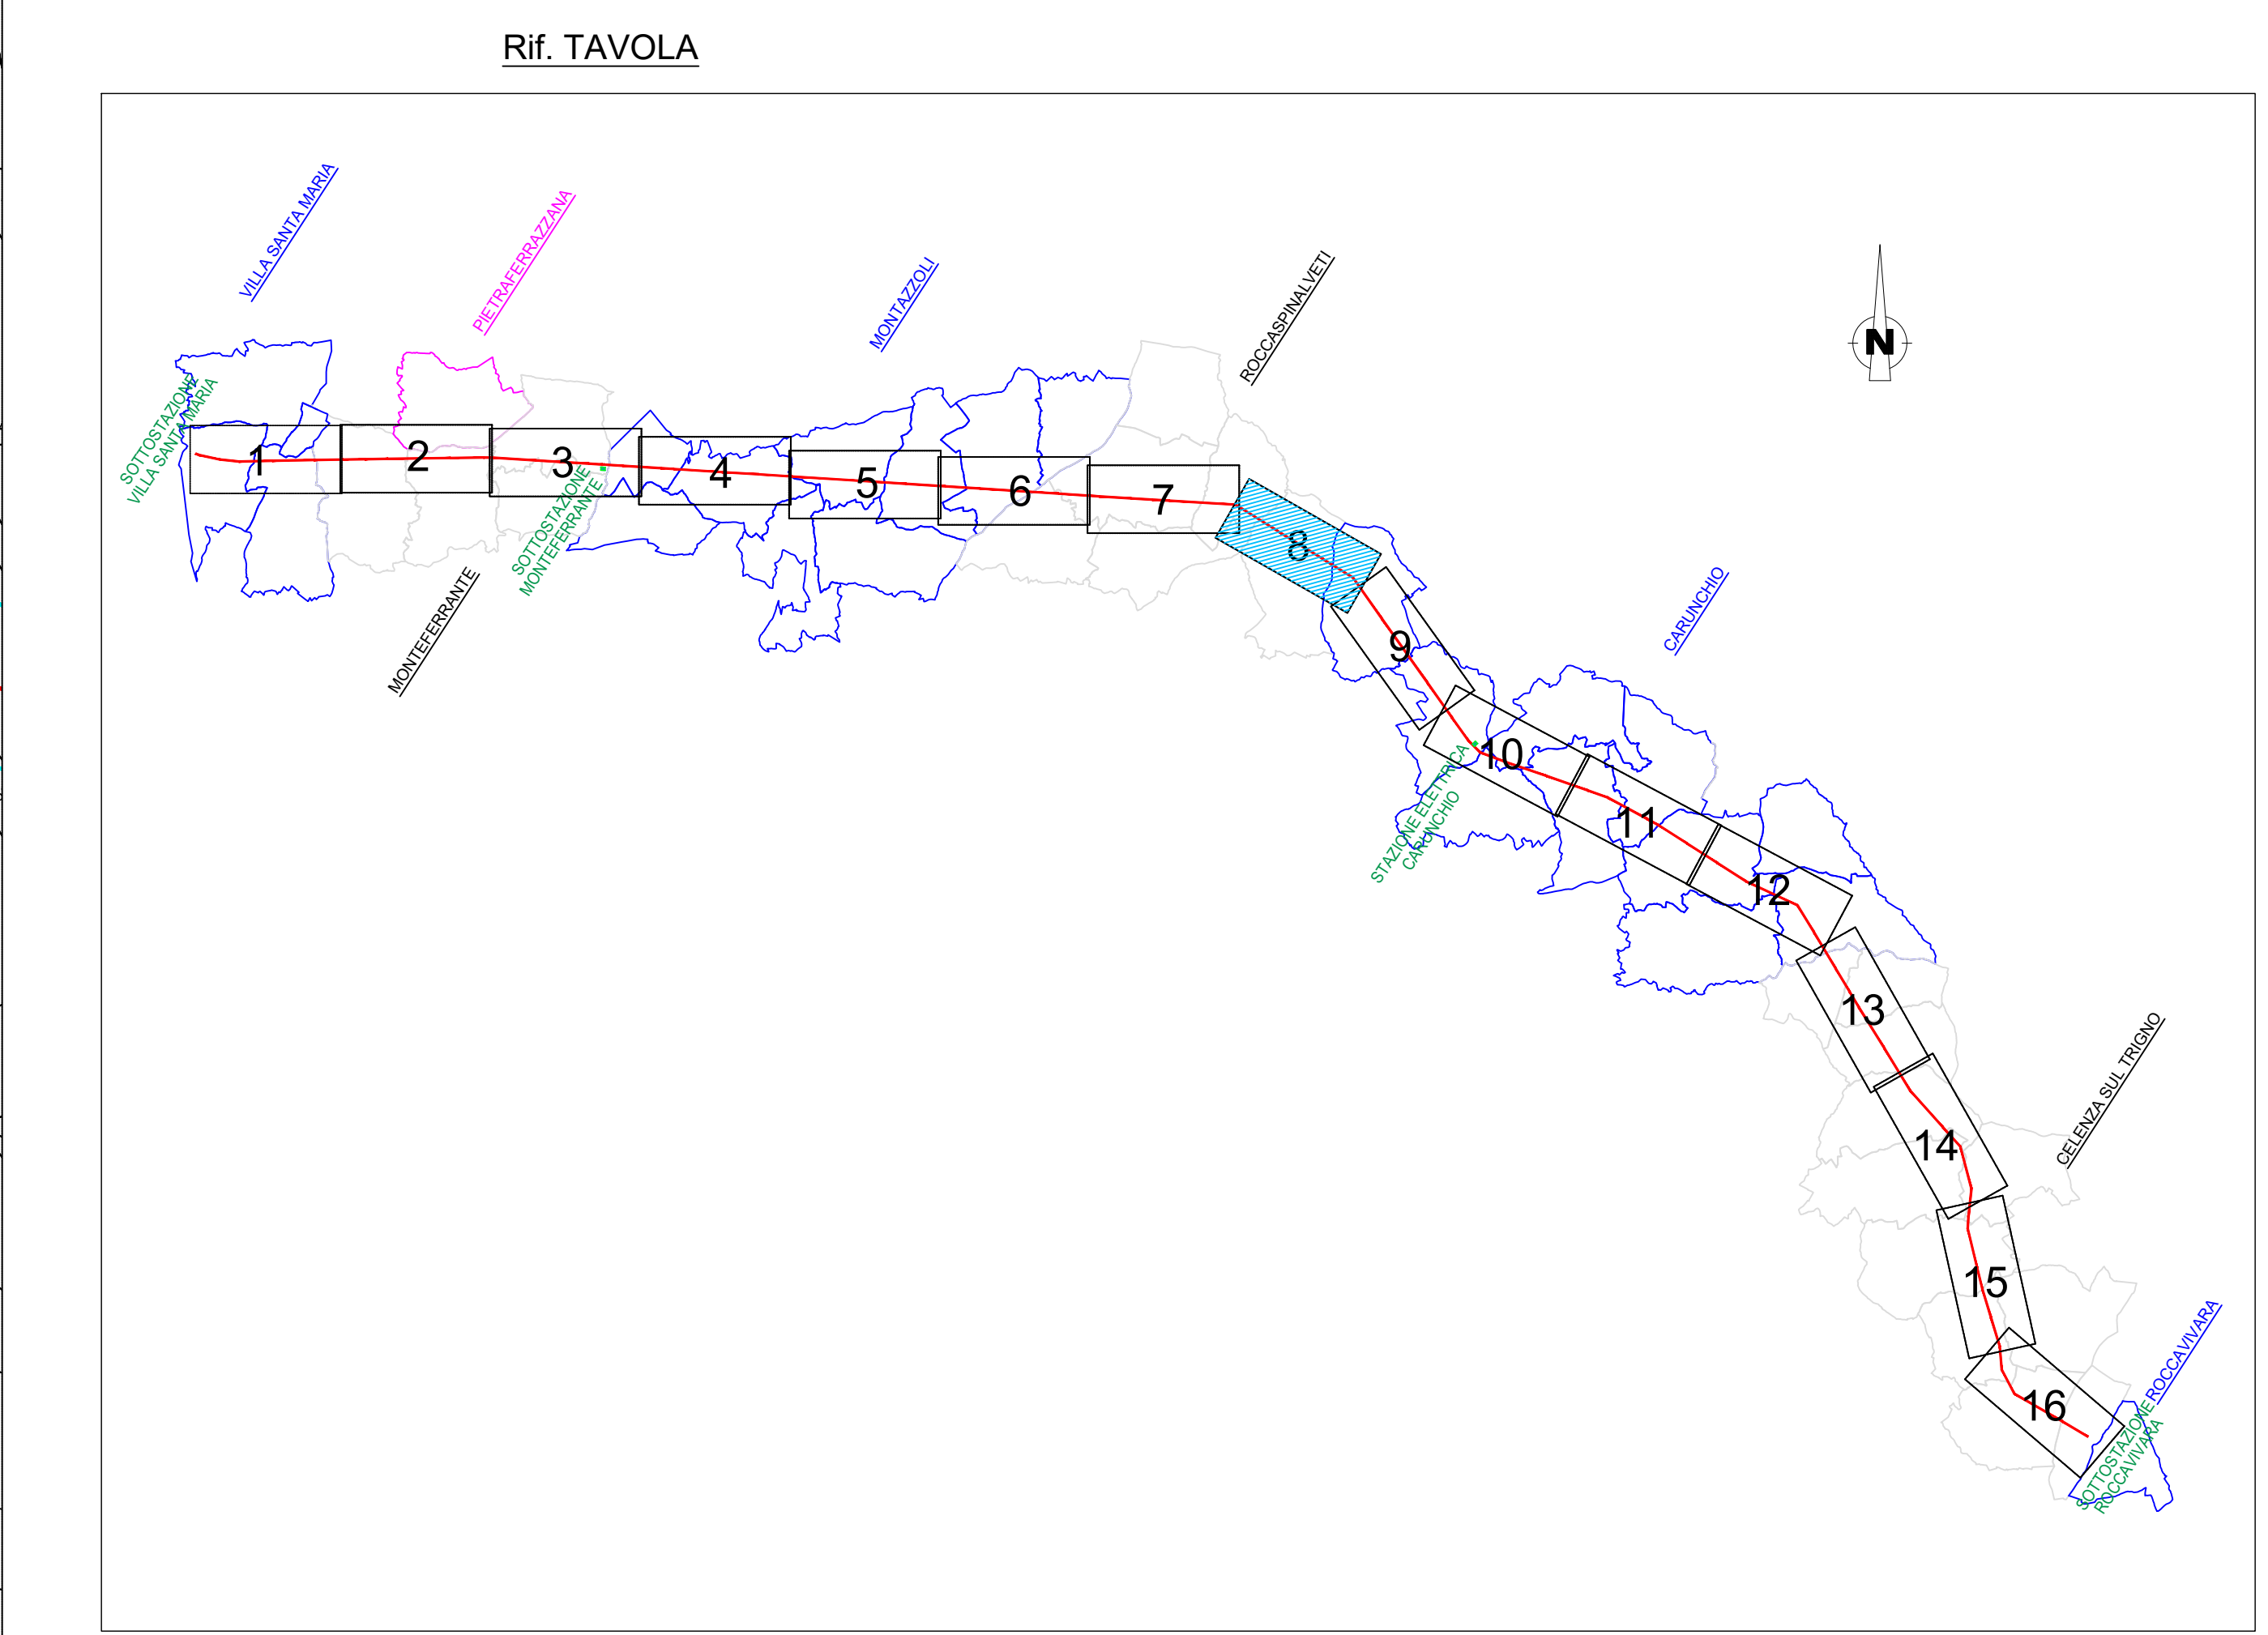

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)

Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)

Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)

Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)

Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAPINALVETI (Prov. di Chieti)

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa

Reg. Imprese di MILANO - INPS/CA - REGIONE ABRUZZO - L. 10/04/2012 n. 20/2012
Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6322 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Ex: e2i energie speciali Srl

Oggetto:

ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA

LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

Il Progettista
(Ing. Antonio Scutti)

SCALA

DATA

02/07/2021

TAVOLA

4

ELABORATO

8-16



00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO




Rev. Data Note


AS_G_D_E2I_21


Rif. Documento

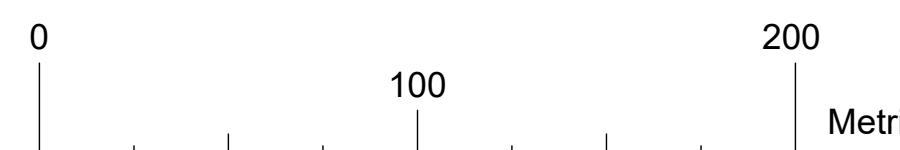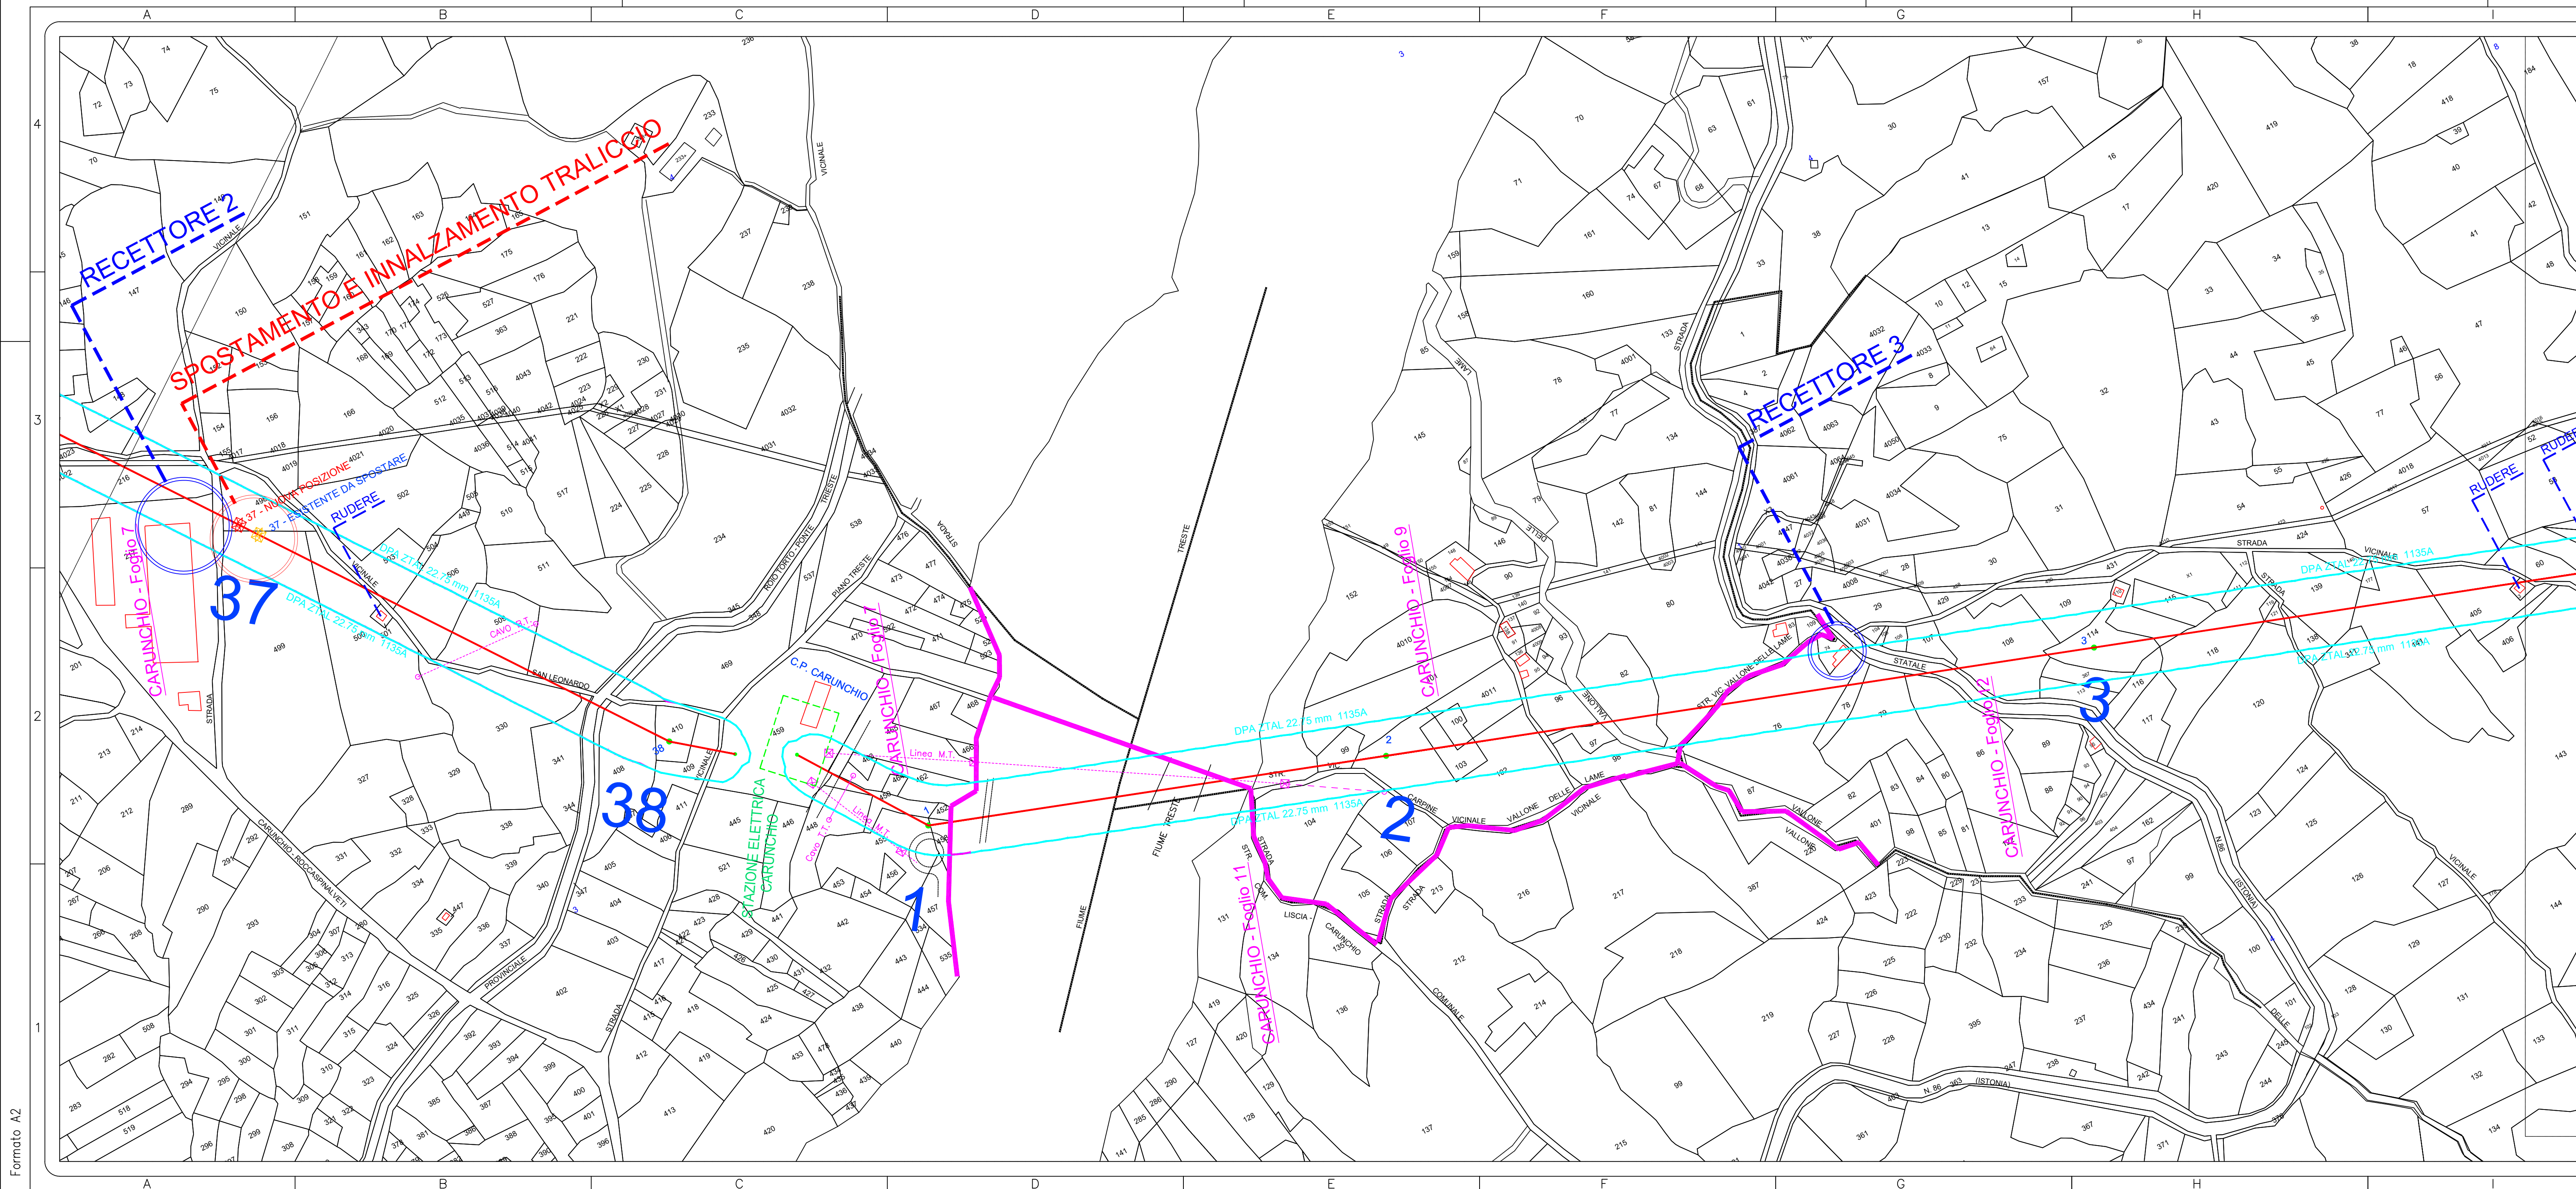
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE




<u>LEGENDA</u>	
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A LINEA ELETTRICA AT DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

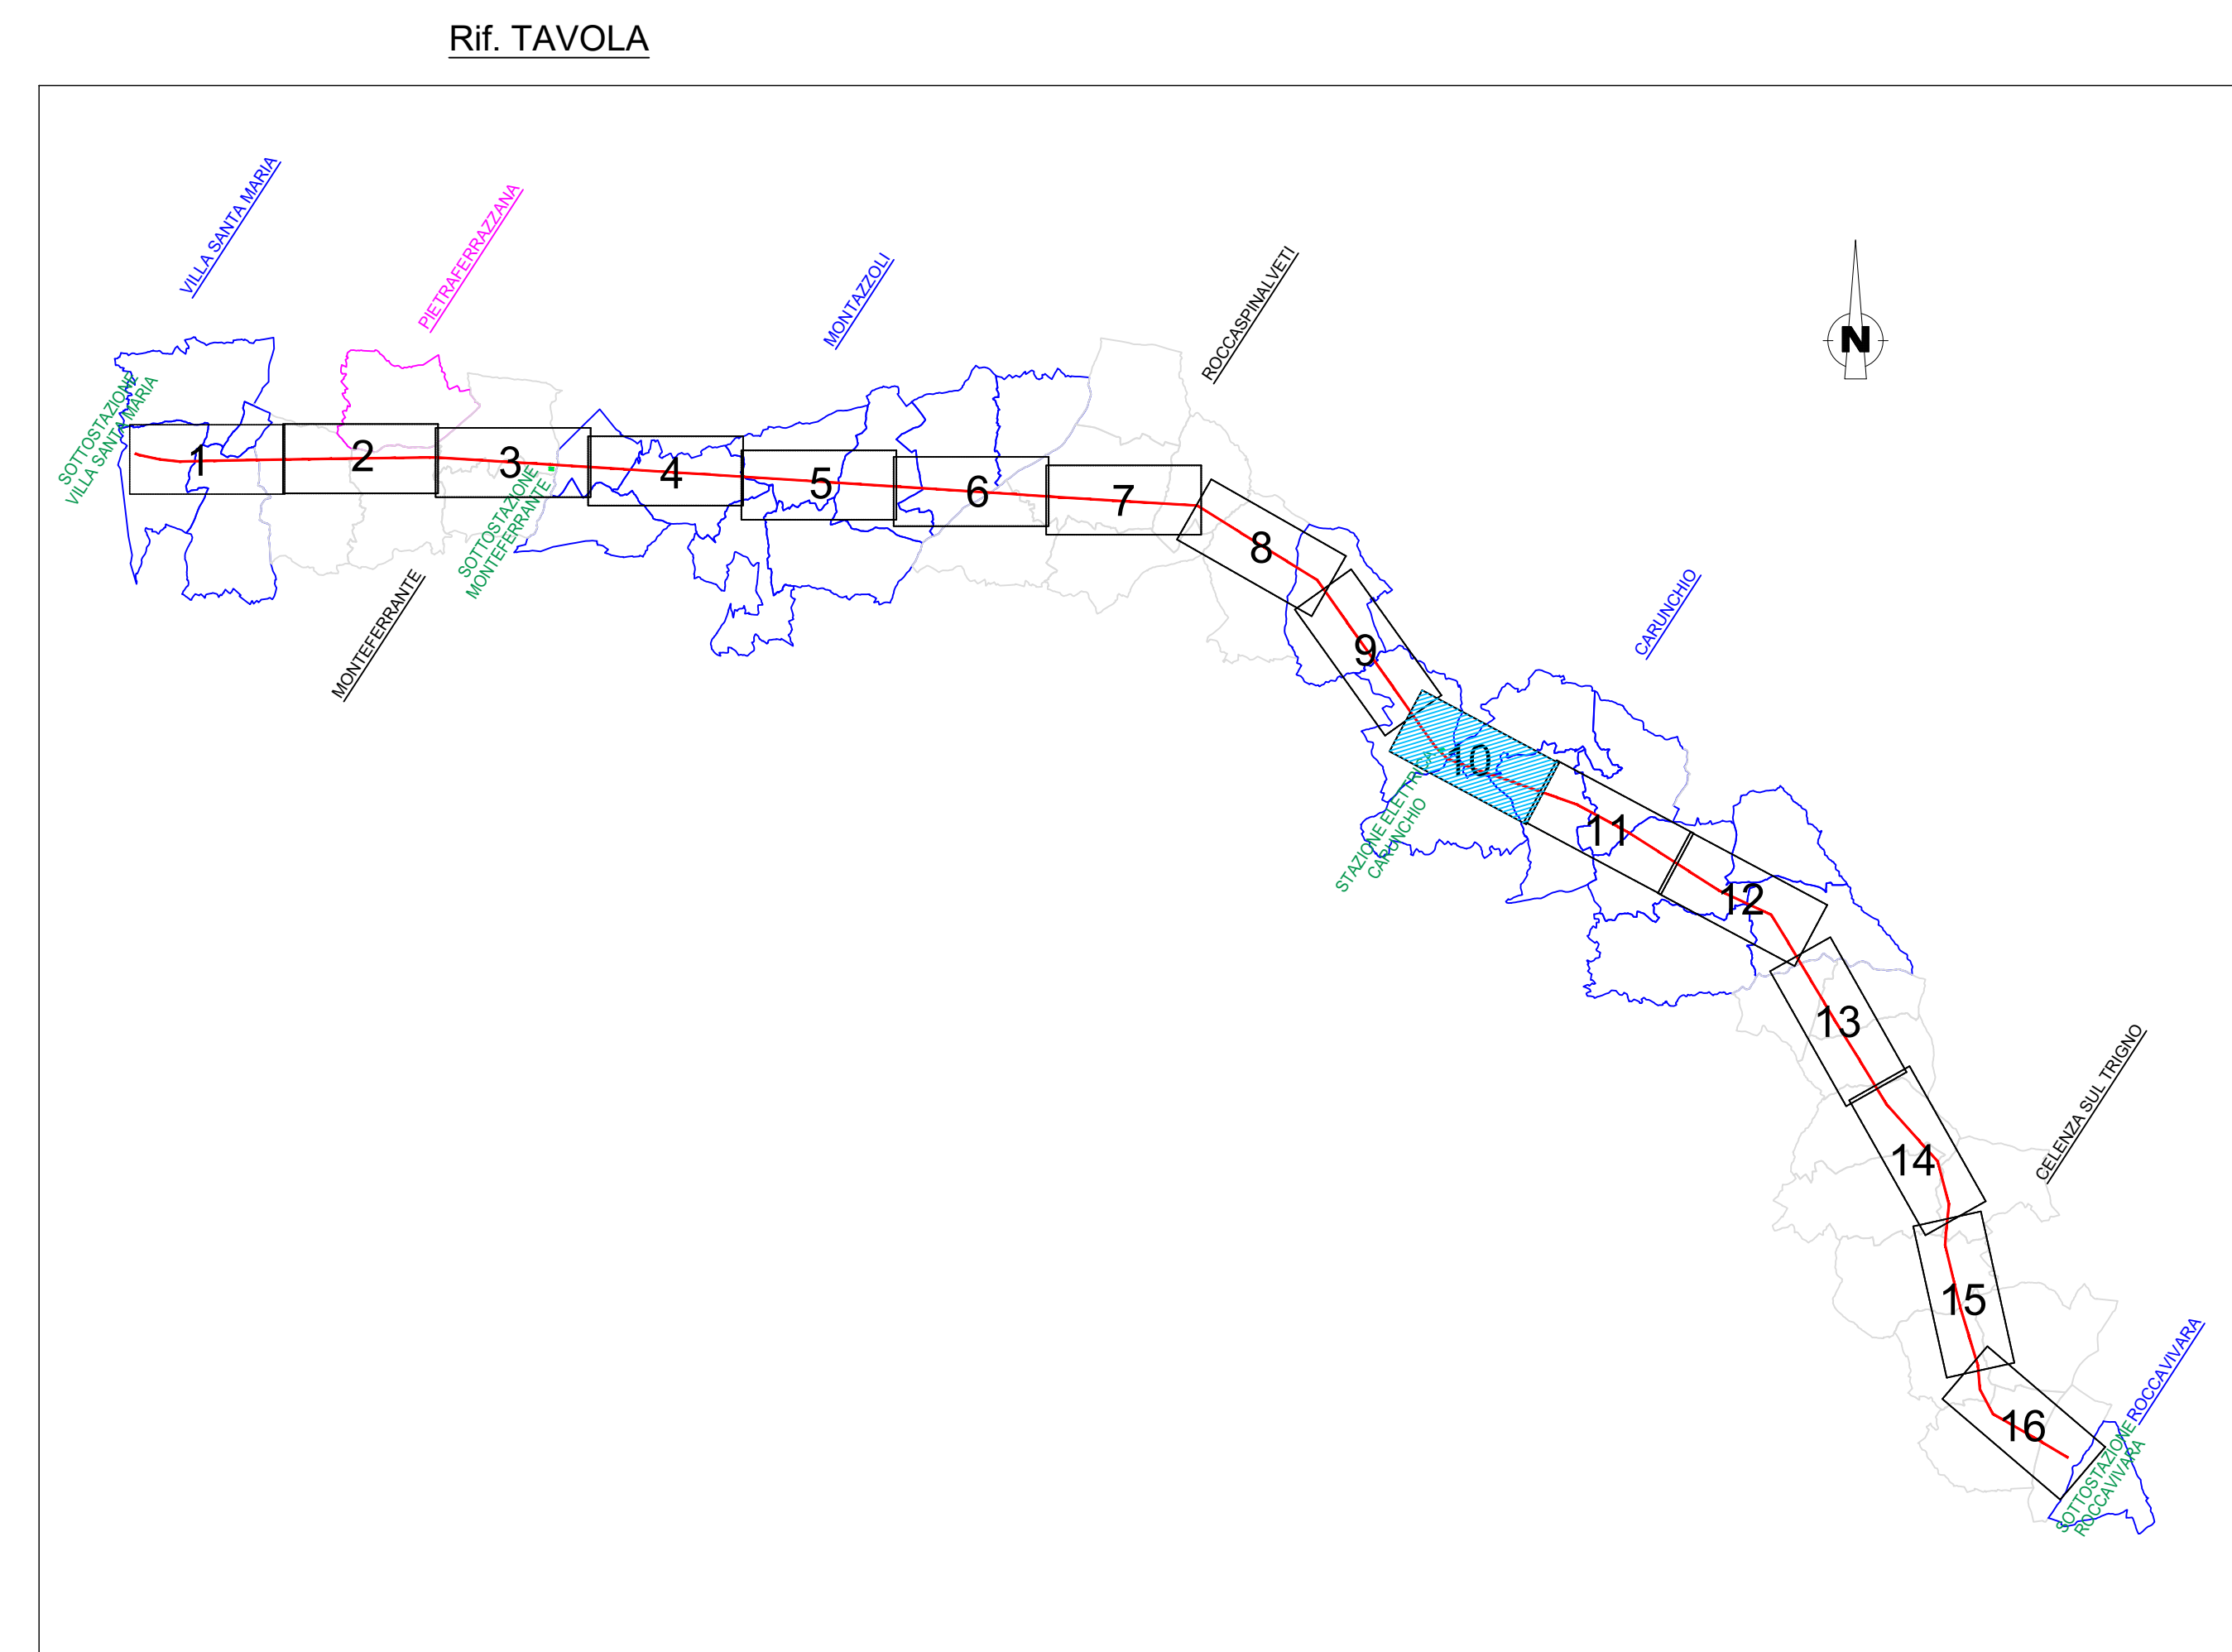


 <h1 style="margin: 0;">REGIONE ABRUZZO</h1>			
<p>Comune di VILLA SANTA MARIA <small>(Prov. di Chieti)</small> <small>COSELE (0872) - Tel. 0872/311001 - 311002 - 311003 - 311004 - 311005</small></p>	<p>Comune di MONTERRANE <small>(Prov. di Chieti)</small> <small>COSELE (0872) - Tel. 0872/311001 - 311002 - 311003 - 311004 - 311005</small></p>	<p>Comune di MONTAZZOLI <small>(Prov. di Chieti)</small> <small>COSELE (0872) - Tel. 0872/311001 - 311002 - 311003 - 311004 - 311005</small></p>	<p>Comune di ROCCASPINALVETI <small>(Prov. di Chieti)</small> <small>COSELE (0872) - Tel. 0872/311001 - 311002 - 311003 - 311004 - 311005</small></p>
<p>Comune di CARUNCHIO <small>(Prov. di Chieti)</small> <small>COSELE (0872) - Tel. 0872/311001 - 311002 - 311003 - 311004 - 311005</small></p>	<p>Comune di CELENZA SUL TRIGNO <small>(Prov. di Chieti)</small> <small>COSELE (0872) - Tel. 0872/311001 - 311002 - 311003 - 311004 - 311005</small></p>	<p>Comune di ROCCAVIVARA <small>(Prov. di Campobasso)</small> <small>COSELE (0872) - Tel. 0872/311001 - 311002 - 311003 - 311004 - 311005</small></p>	
<p>COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa</p> <p style="text-align: right;"> <small>Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRESCIA - LODI n.C.F. 01808981280 Penta S.p.A. UNISMA - REA di Milano 1070766 Codice destination: RWVUTY Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it</small> </p>			
			<p>Ex: c2i energie speciali Srl</p>
<p>Oggetto:</p> <p style="text-align: center;"> ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 kV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA – ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006 </p>			
<p>V. P. - VERIFICA PRELIMINARE</p> <p style="color: green; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA</p>			
 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Terna</p> <p>LINEA AT 150 kV – VILLA SANTA MARIA ROCCAVIVARA ESISTENTE</p>		<p>Il Progettista</p> <p style="color: blue; font-style: italic;">(G. Scutti)</p> 	
 <p>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA <small>20137 - Via Salaria 20/21 Telefono: 02/76000000 - 02/76000001 Fax: 02/76000002 E-mail: info@stt.it</small></p>		<p>SCALA</p>	<p>TAVOLA</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</p> <p><small>ELABORATO</small> 10-16</p>
<p>DATA</p>		<p>02/07/2021</p>	
<p>Rev.</p>	<p>Data</p>	<p>Note</p>	<p>Rif. Documento</p>
00	02/07/2021	V.P. – VERIFICA PRELIMINARE	AS_G_D_E2L_21
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	

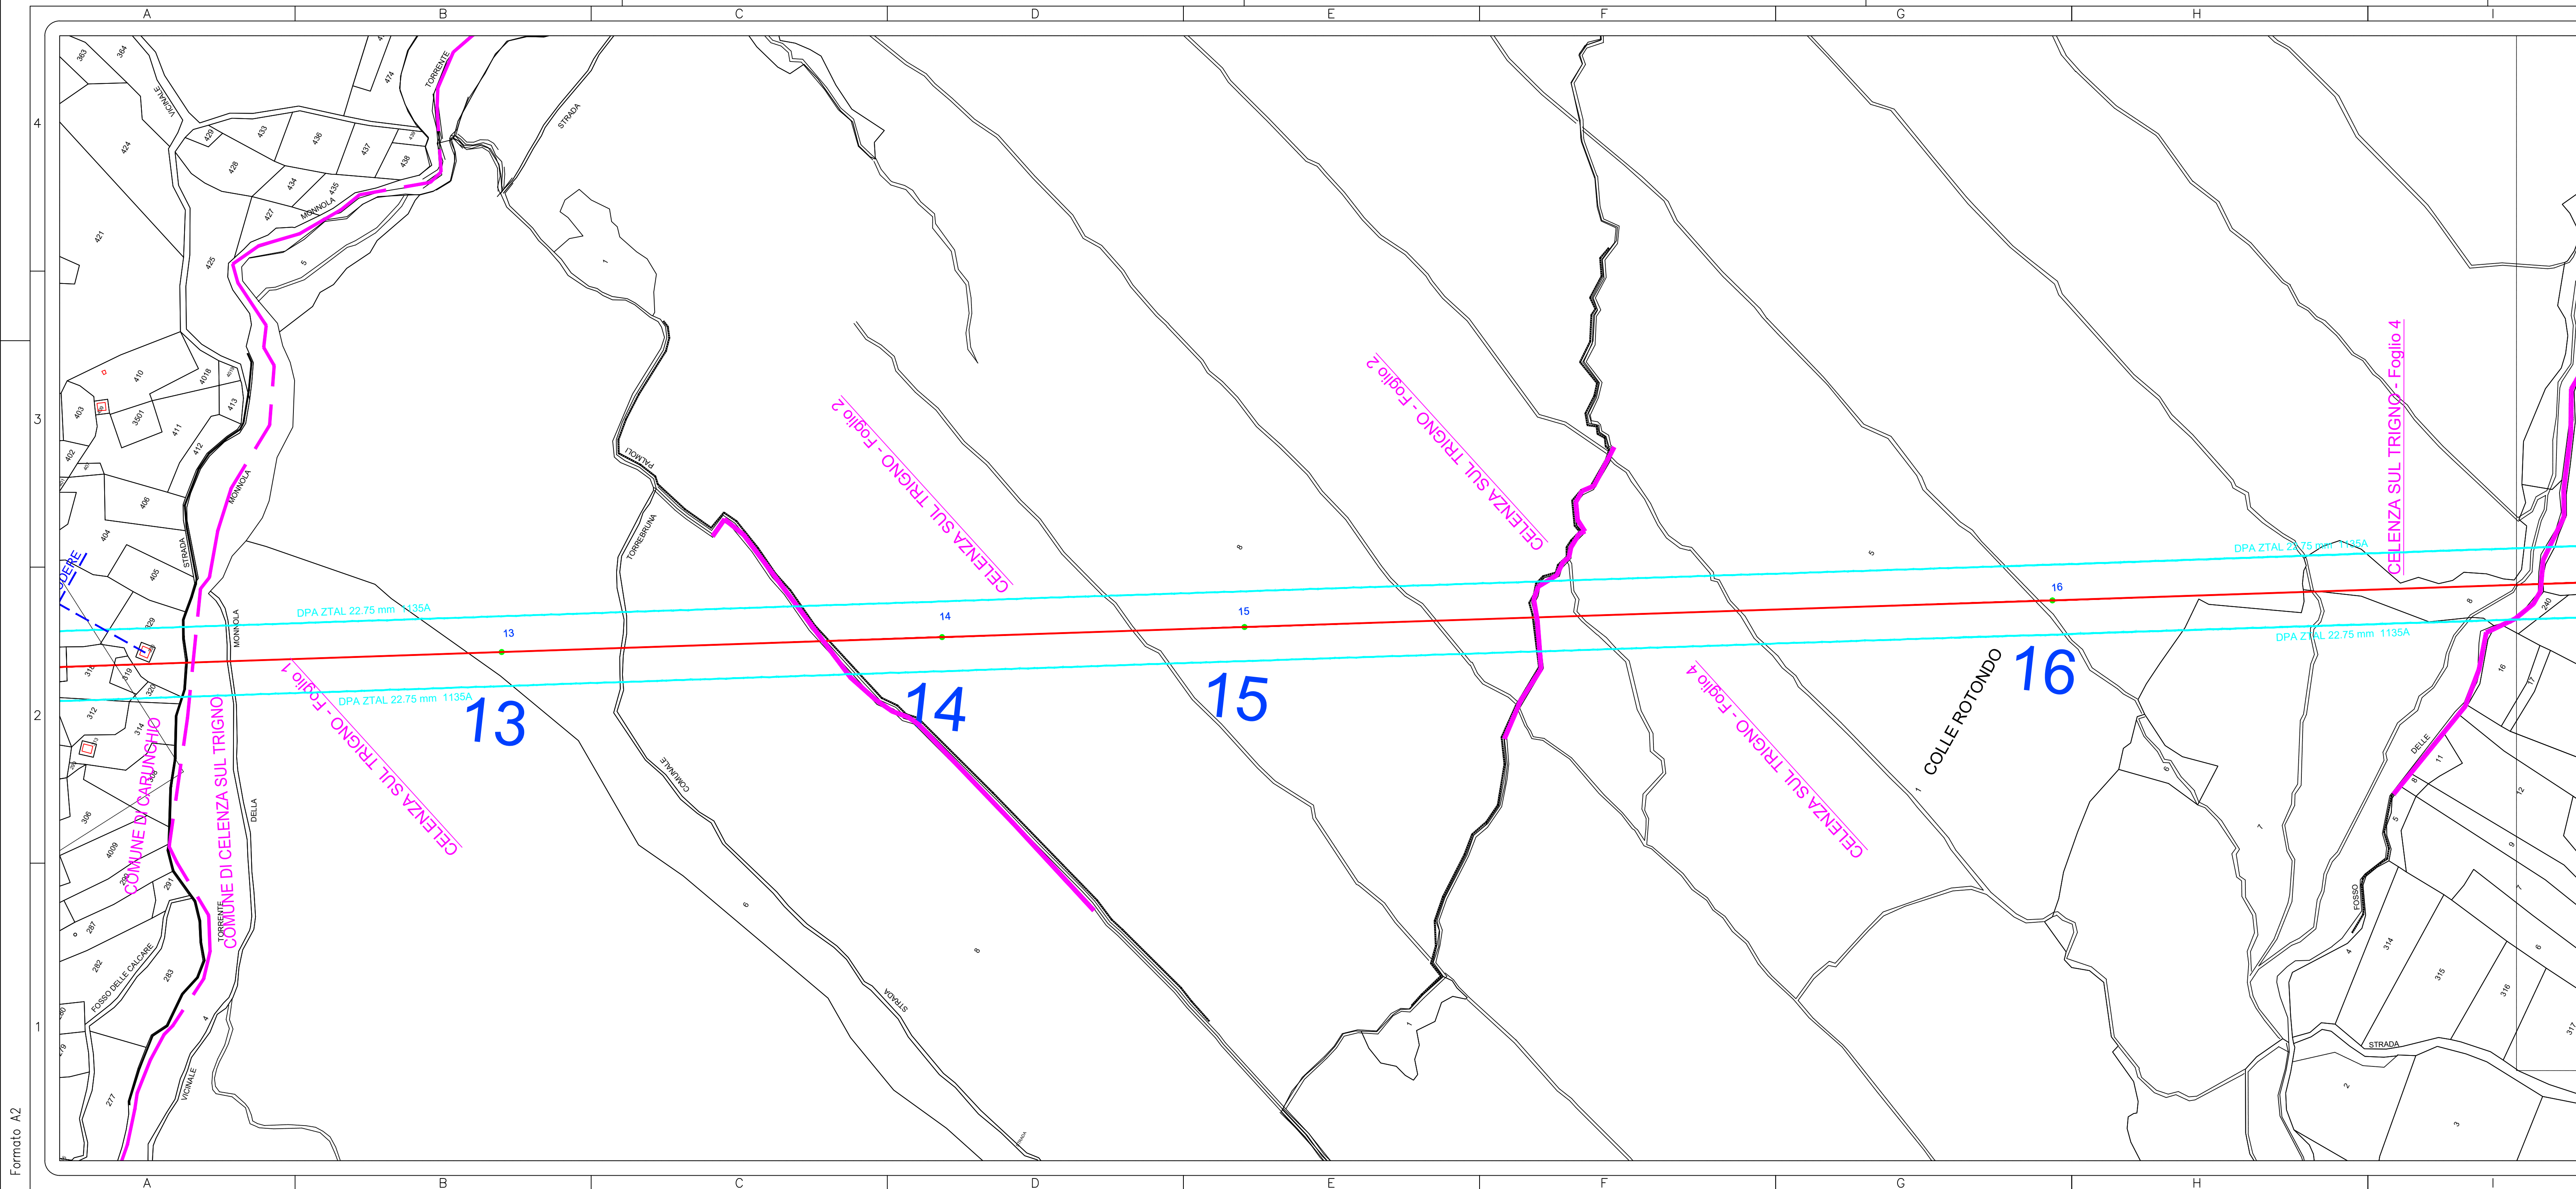

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

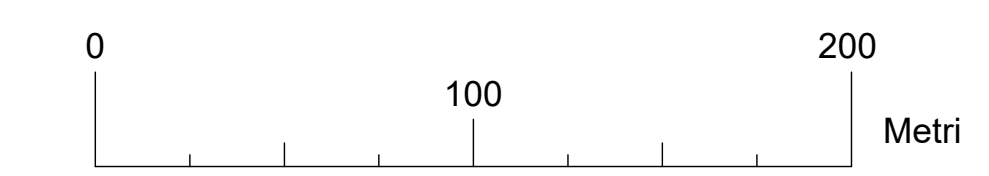

LEGENDA	
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	LINEA ELETTRICA AT
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

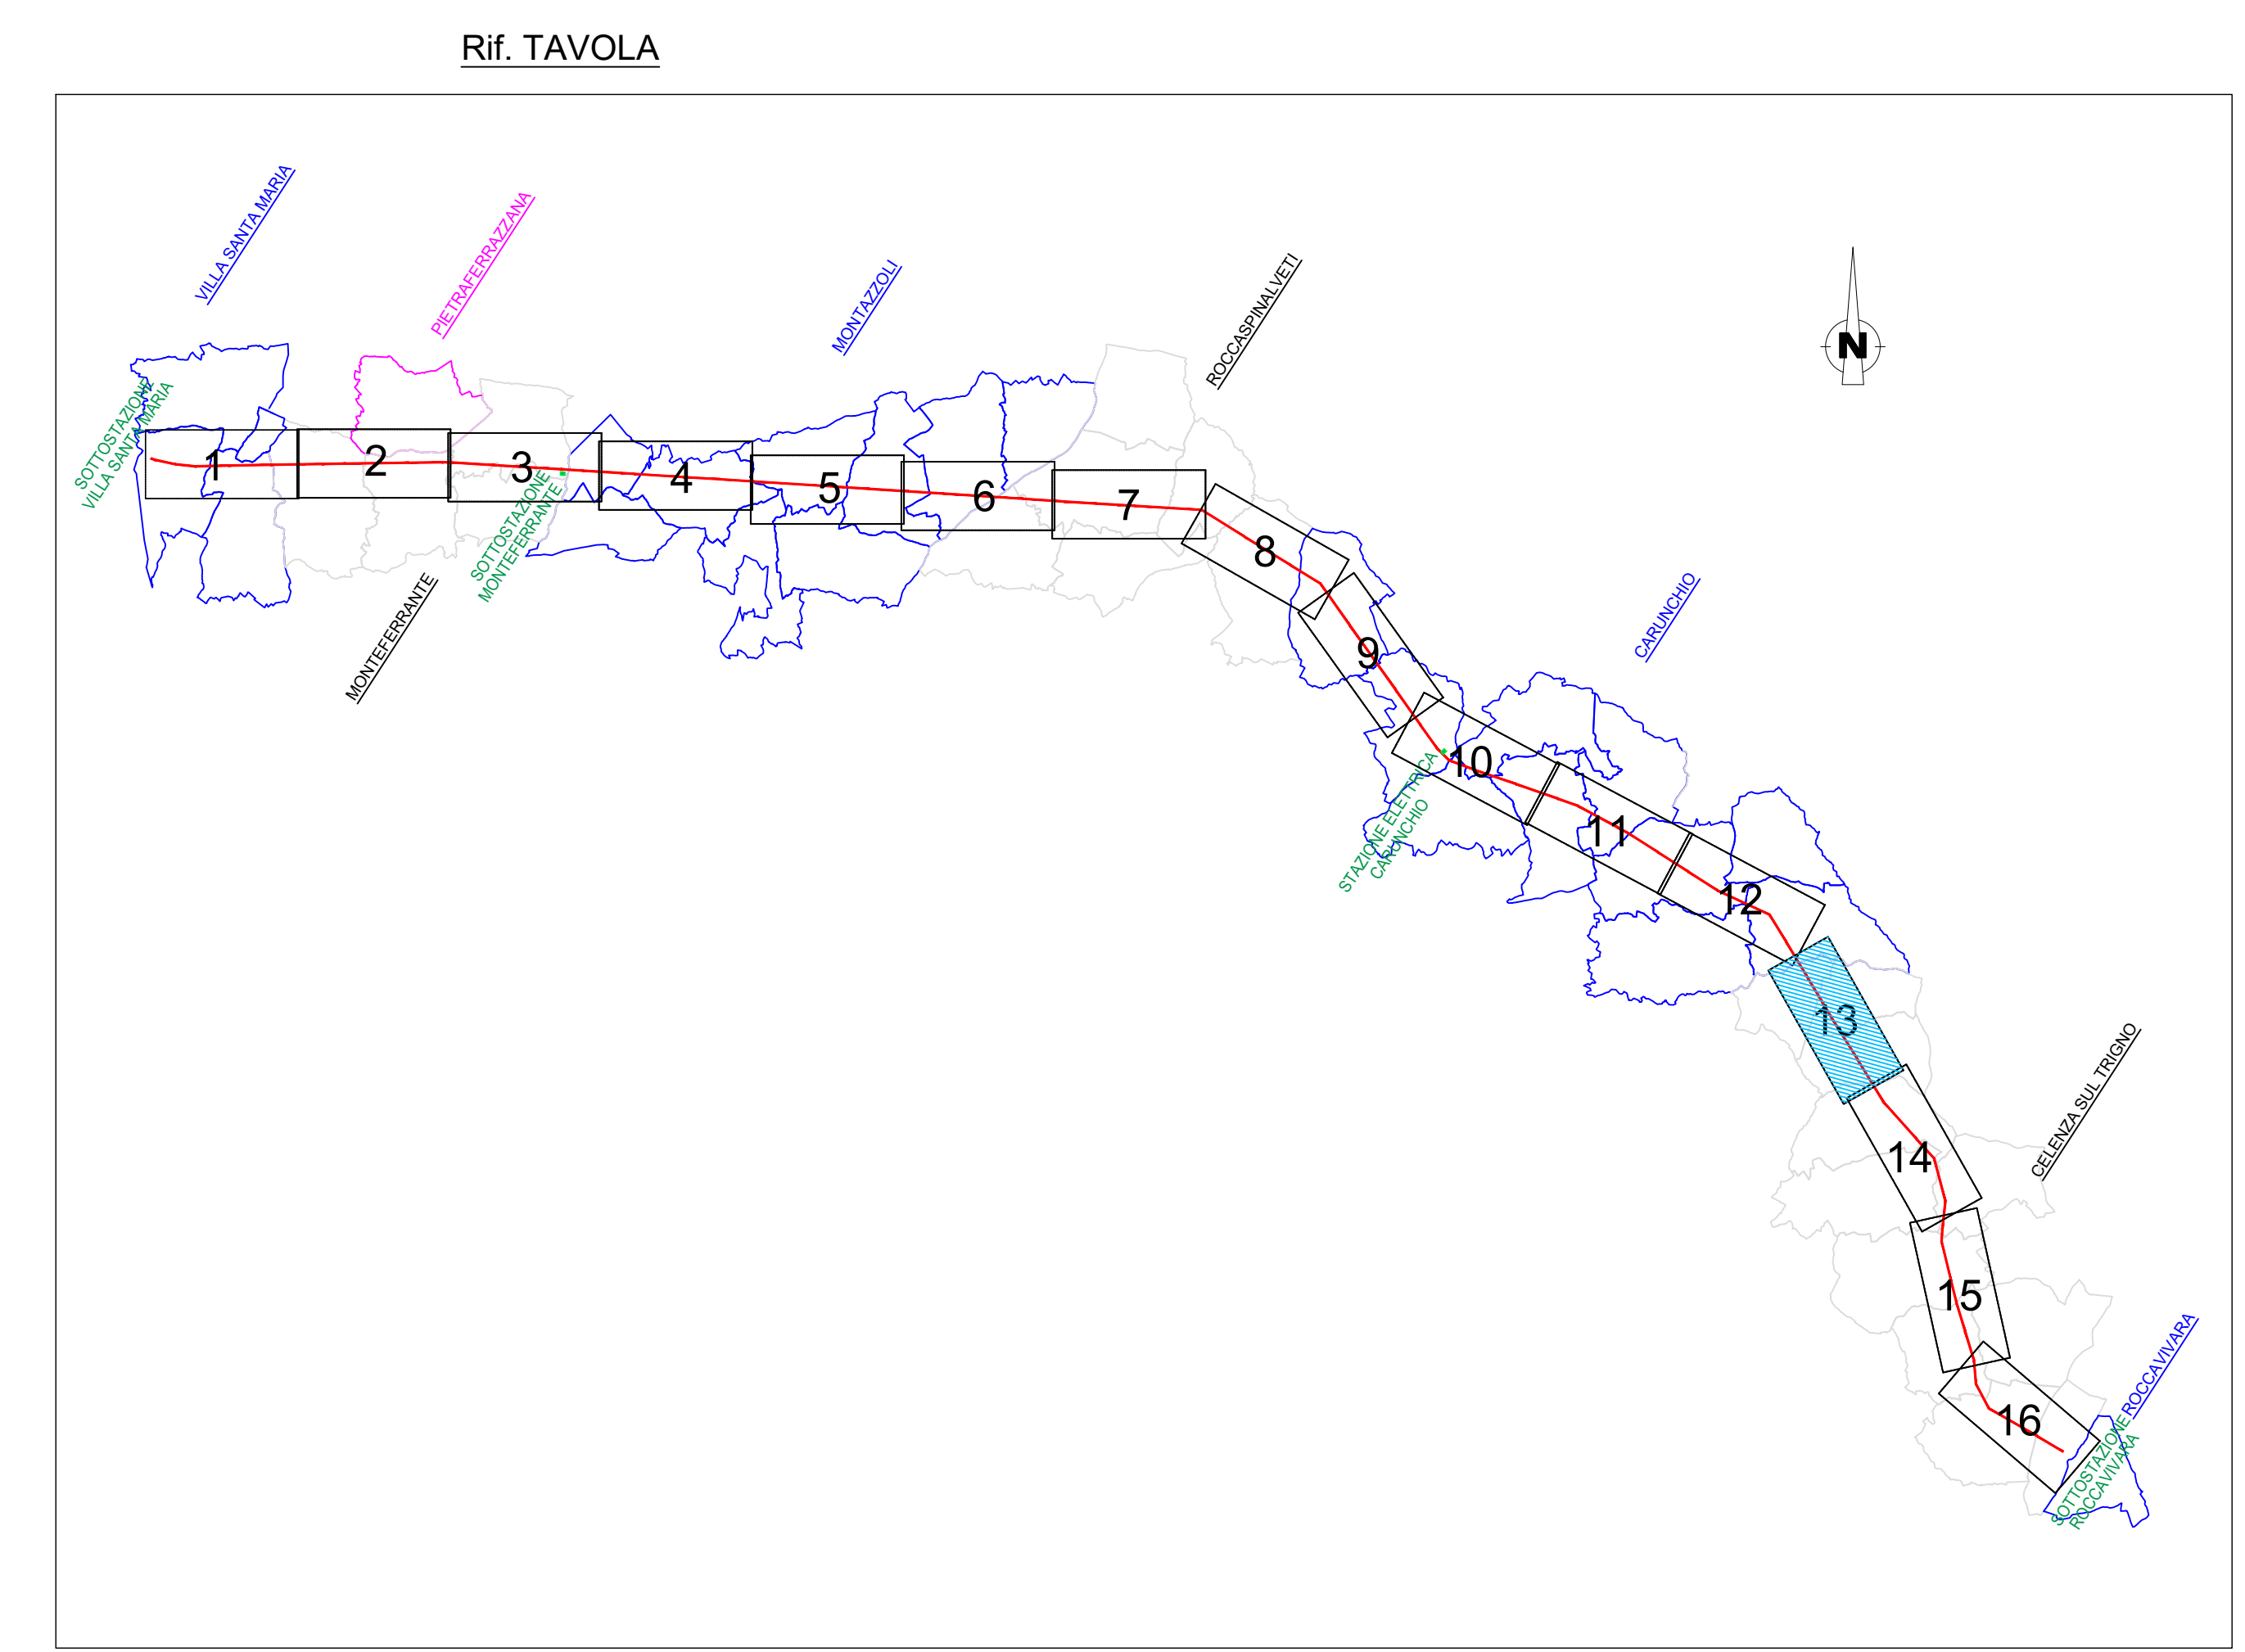

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)
Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)
Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)

Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)
Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAPALVETI (Prov. di Chieti)
Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa
Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Ex: e2i energie speciali Srl

Oggetto:
ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA"
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA

LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Via Roma, 10 - 66020 ROVERETO (CH)
Tel. +39 0872 400001 - Fax +39 0872 400002
E-mail: info@stt.it - Web: www.stt.it

Il Progettista
Ing. Antonio Scutti

SCALA
DATA
02/07/2021

TAVOLA
4
ELABORATO
13-16



00	02/07/2021	V.P. - VERIFICA PRELIMINARE
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO






Rev. Data Note


AS_G_D_E2I_21

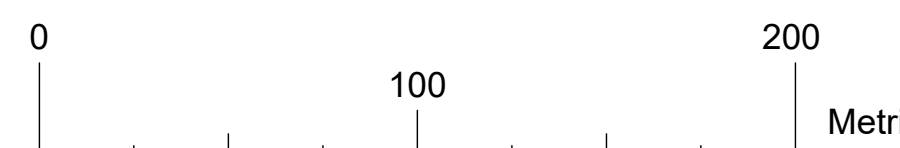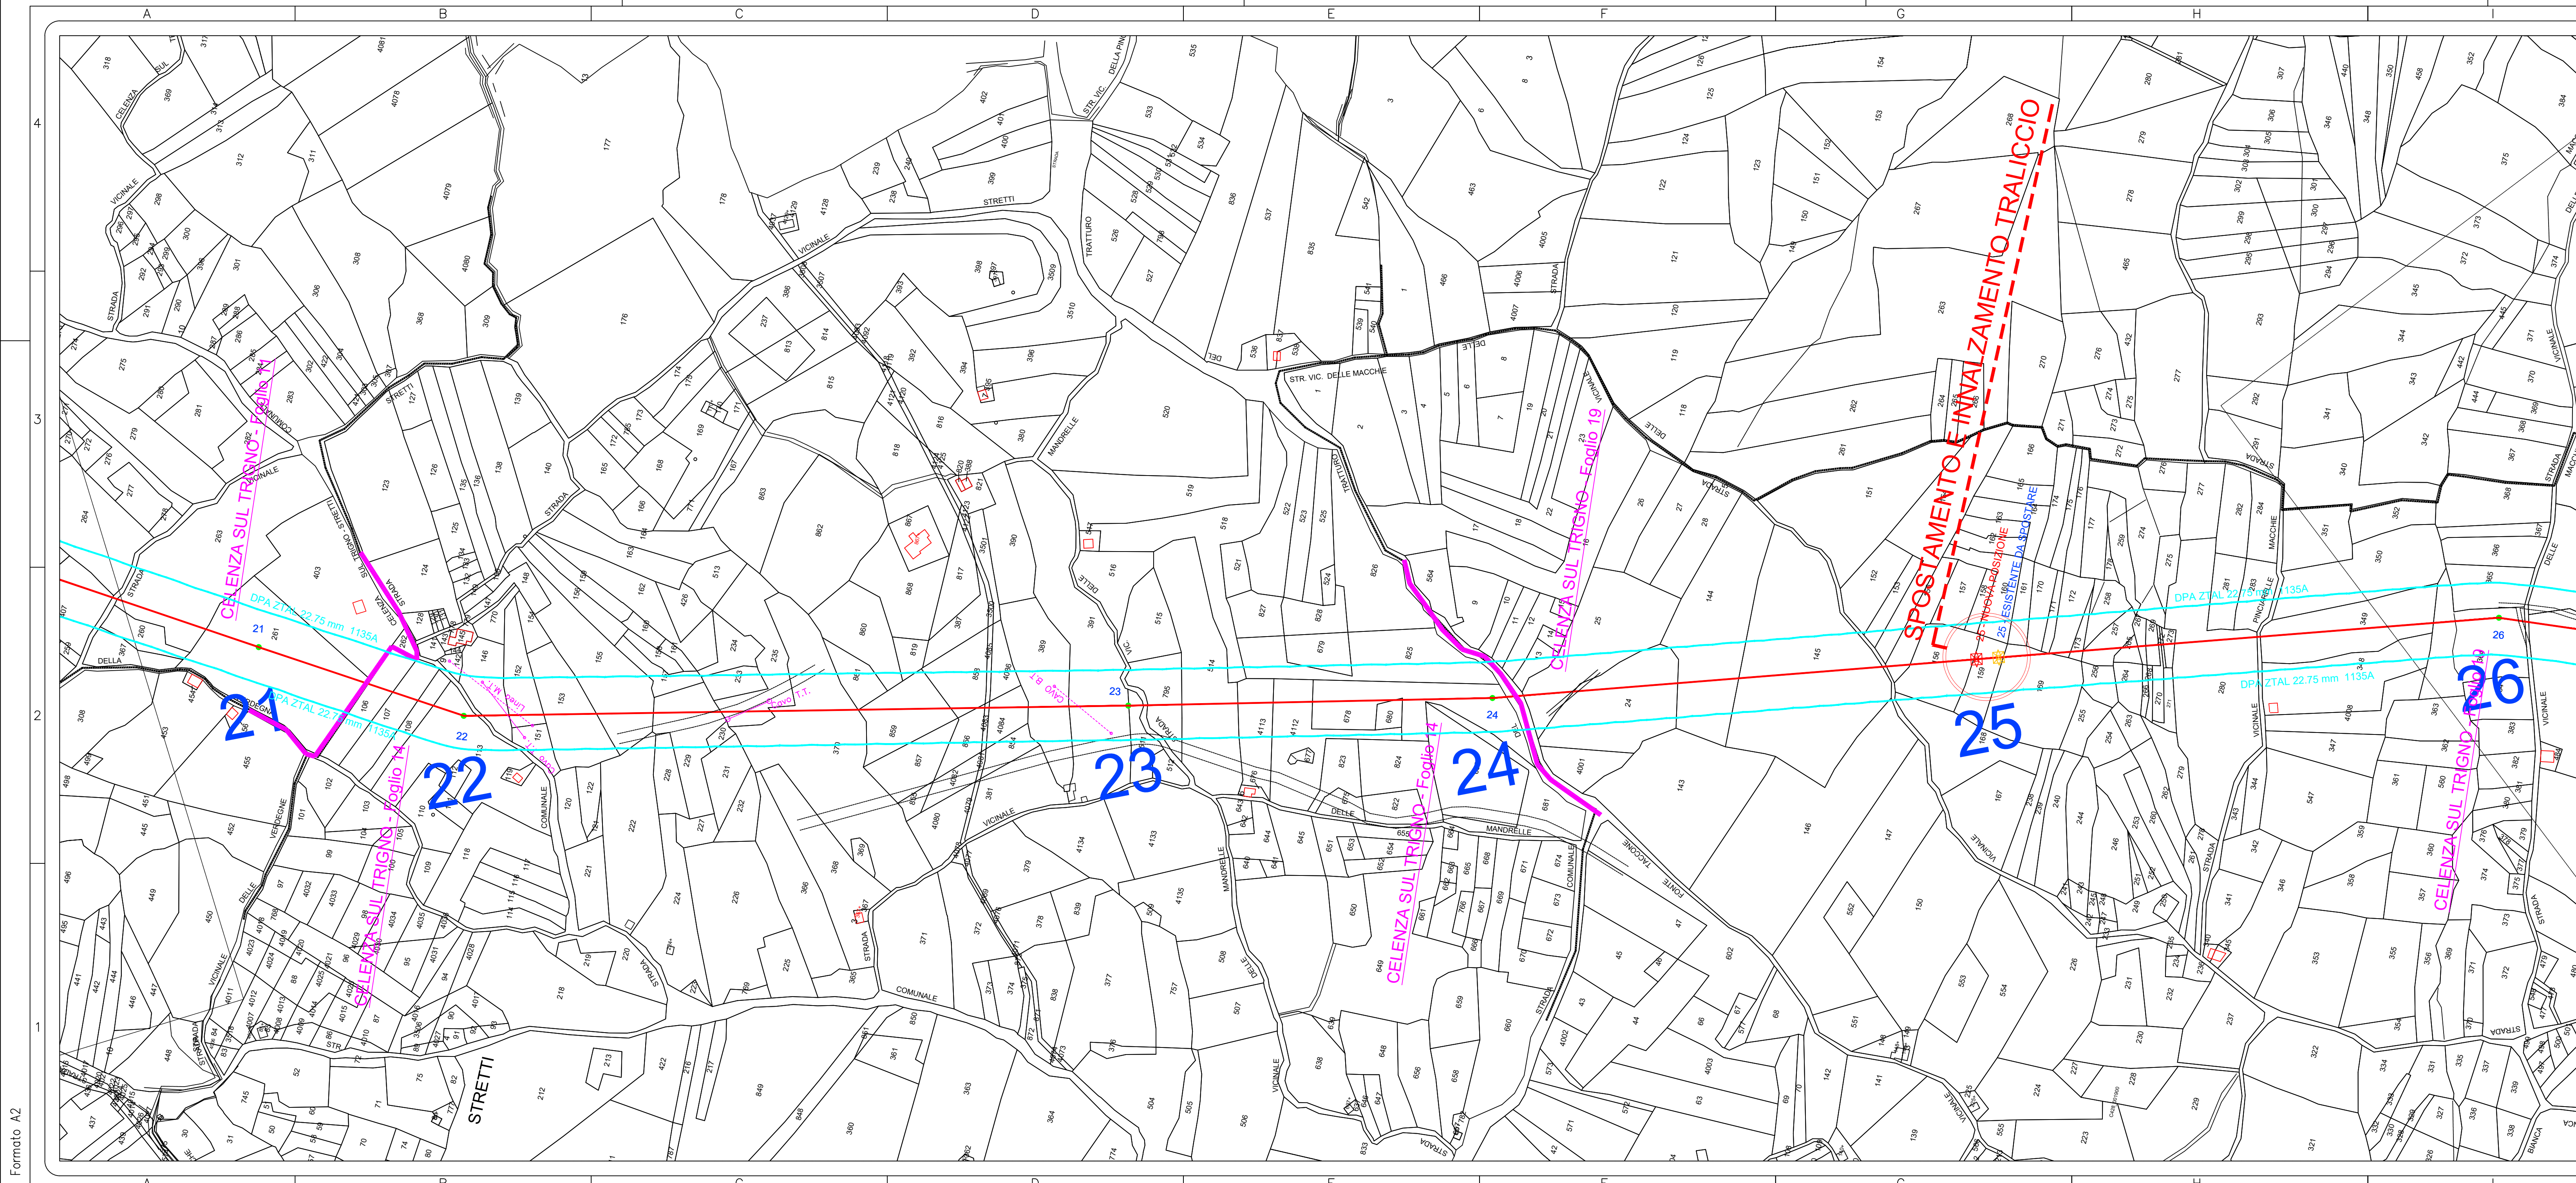Rif. Documento


QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE




<h1>LEGENDA</h1>	
  	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A LINEA ELETTRICA AT DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

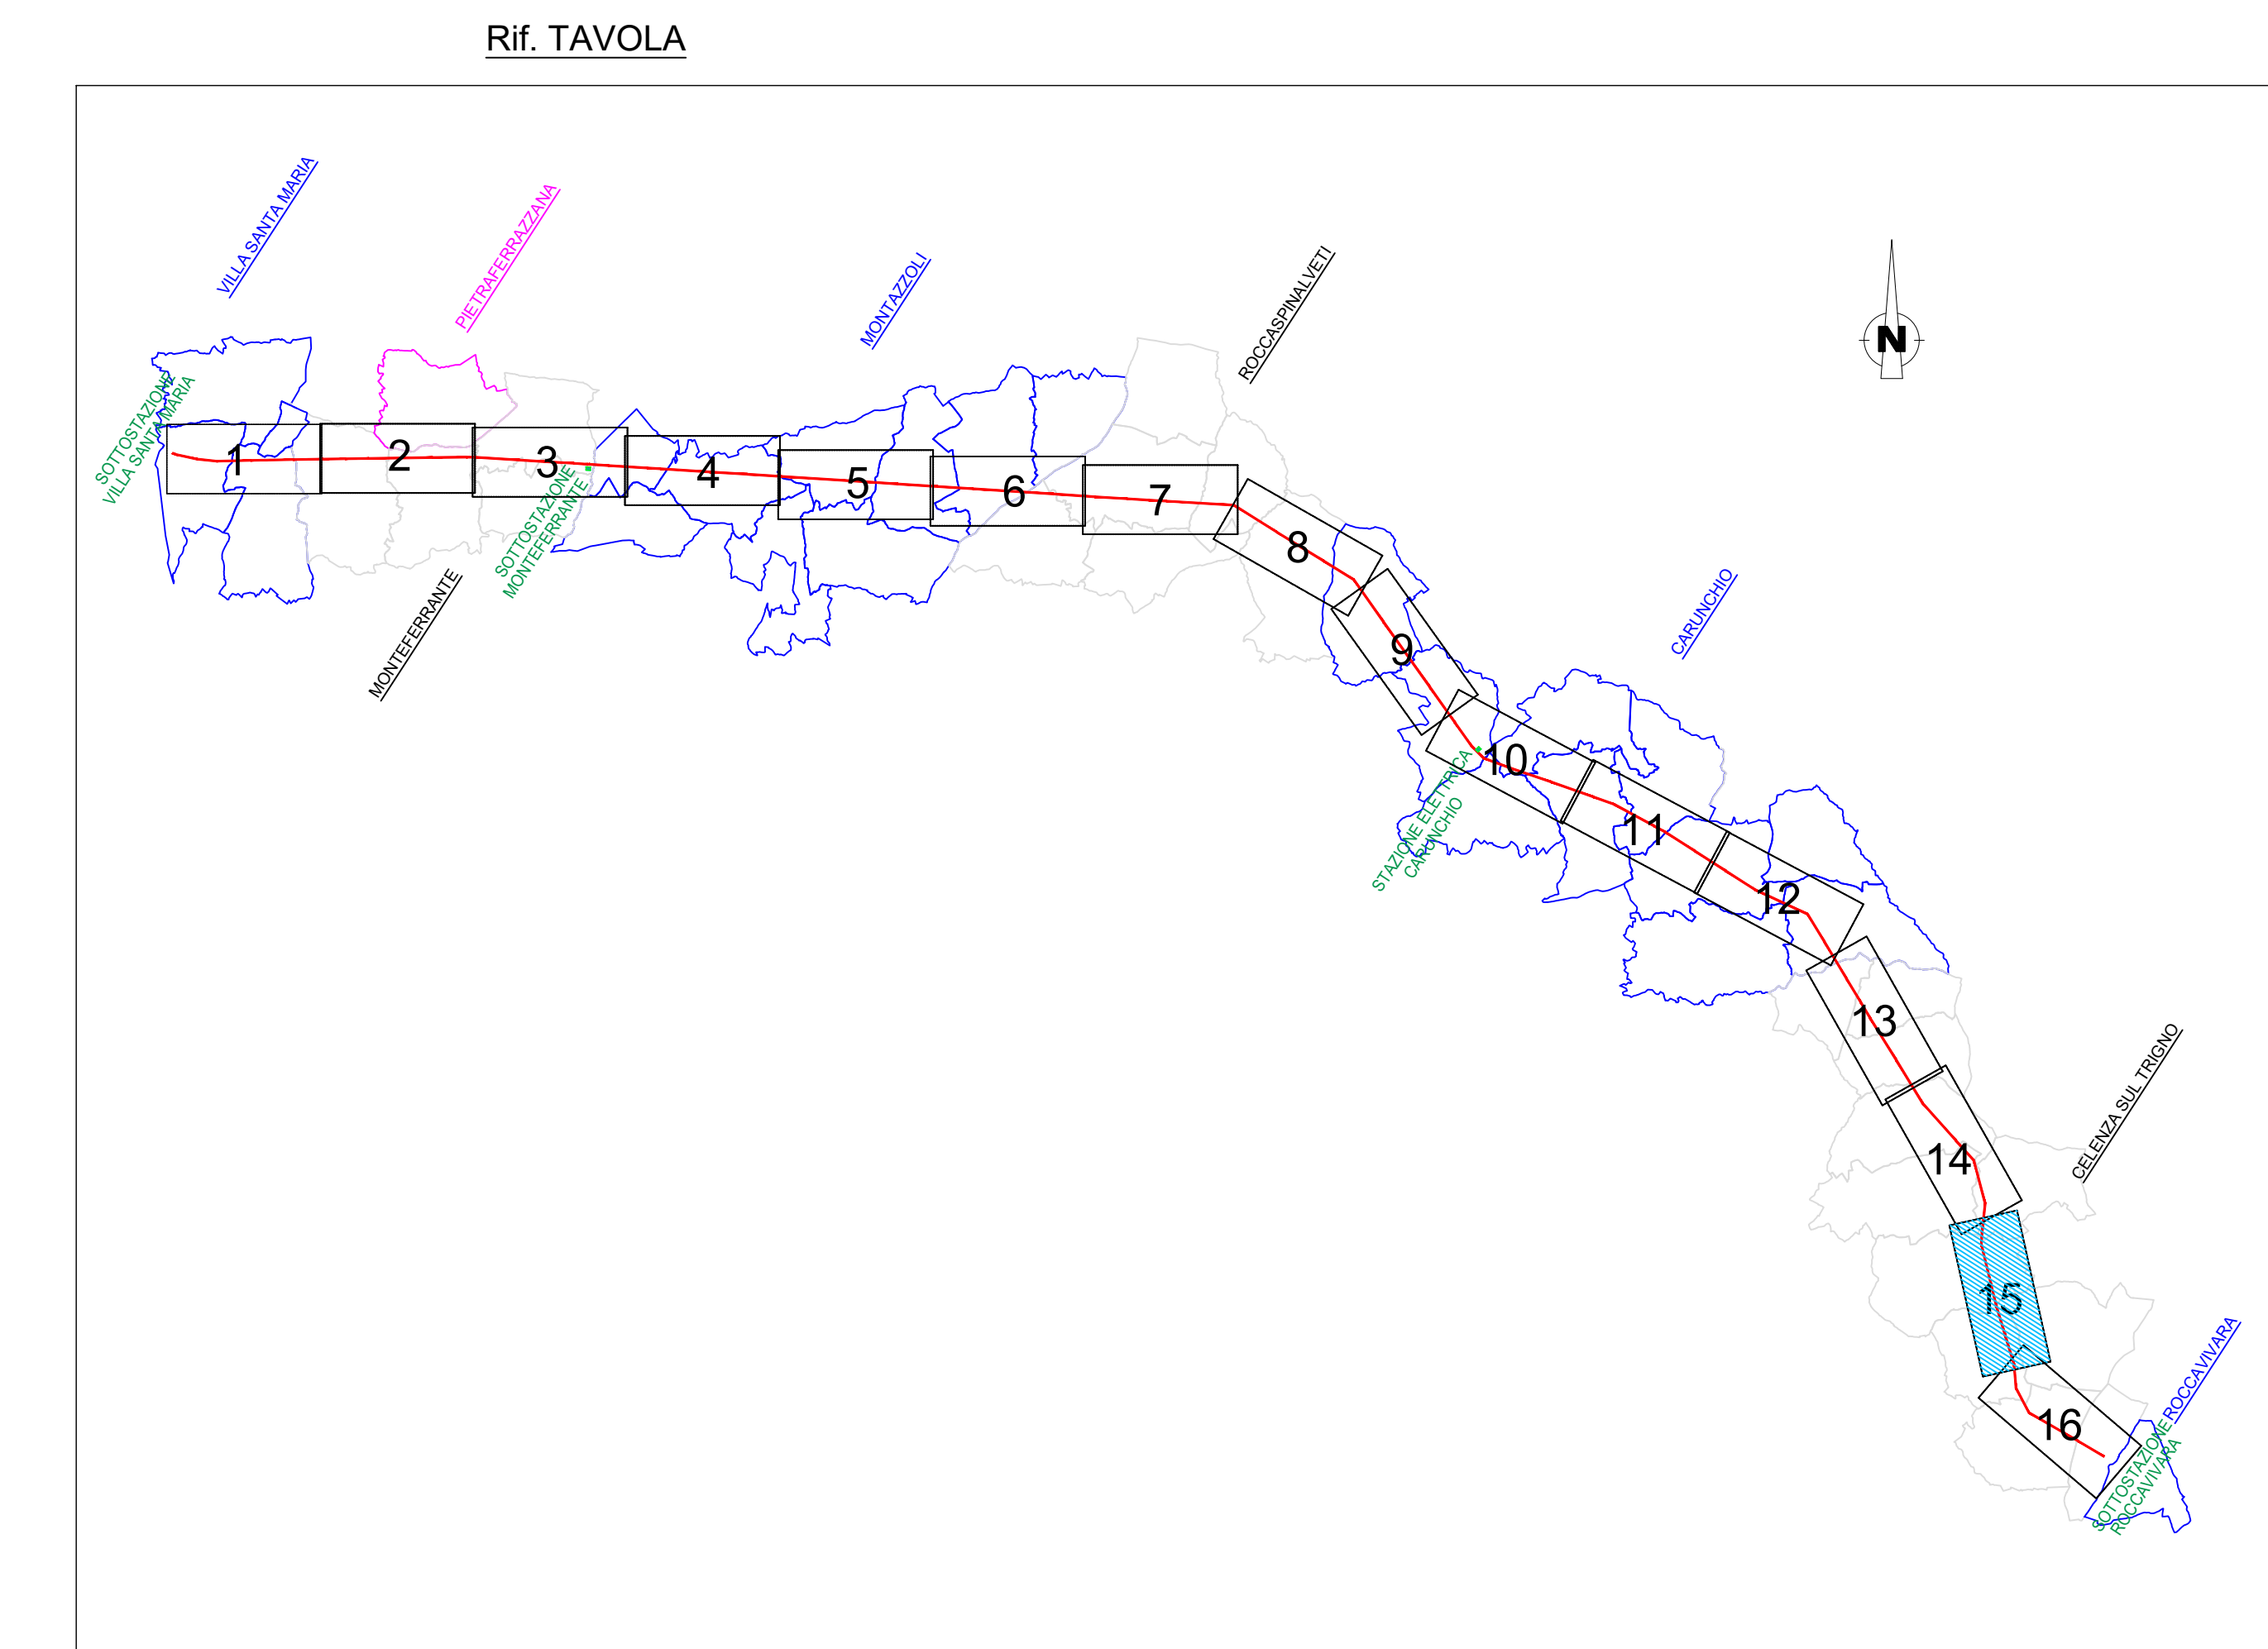


 REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO		
Comune di VILLA SANTA MARIA <small>(Prov. di Chieti) Corso Garibaldi, 1 - 66021 - Villa Santa Maria (Ch) Tel. 0872/463333</small>	Comune di MONTETERRANTE <small>(Prov. di Chieti) Corso Garibaldi, 136 - 66021 - Monteterrente (Ch) Tel. 0872/463333</small>	Comune di MONTAZZOLI <small>(Prov. di Chieti) Piazza Cilea Marzulli, 1 - 66021 - Montazzoli (Ch) Tel. 0872/463333</small>	Comune di ROCCASPINALVETI <small>(Prov. di Chieti) Piazza Roma, 10 - 66021 - Roccapinallveti (Ch) Tel. 0872/463333</small>
Comune di CARUNCHIO <small>(Prov. di Chieti) Via Roma, 10 - 66021 - Carunchio (Ch) Tel. 0872/463333</small>	Comune di CELENZA SUL TRIGNO <small>(Prov. di Chieti) Corso Garibaldi, 136 - 66021 - Celenza sul Trigno (Ch) Tel. 0872/463333</small>	Comune di ROCCAVIVARA <small>(Prov. di Campobasso) Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 86021 - Roccapinallveti (CB) Tel. 0872/463333</small>	
COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 62222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it		Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01609011206 Partita IVA 12921340154 - REA di Milano 1398356 Codice di Identificazione 9397125	
		Ex: c2i energie speciali S.r.l.	
Oggetto:			
ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA – ROCCAVIVARA" AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006			
V.P. - VERIFICA PRELIMINARE			
PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA			
 Terna LINEA AT 150 KV – VILLA SANTA MARIA ROCCAVIVARA ESISTENTE	Il Progettista <i>(Ing. Antonio Scutti)</i>  		
 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA S.r.l. - Via Lancia, 8/27/1 00186 Roma (RM) Telefono: 06/49811111 - 06/49811112 Telex: 320320 STINGE I Telex: 320320 STINGE I Email: info@stingetec.it Pagine: 02 49811111	SCALA DATA		TAVOLA 4 ELABORATO 15-16
		02/07/2021	
00	02/07/2021	V.P. – VERIFICA PRELIMINARE	AS_G_D_E2I_21
04	16/04/2021	PROGETTO DEFINITIVO	
00	26/11/2020	PROGETTO DEFINITIVO	
Rev.	Data	Note	
Questo documento è di proprietà dell'ING. ANTONIO SCUTTI che ne vieta, a termini di legge, la riproduzione senza esplicita autorizzazione			Rif. Documento

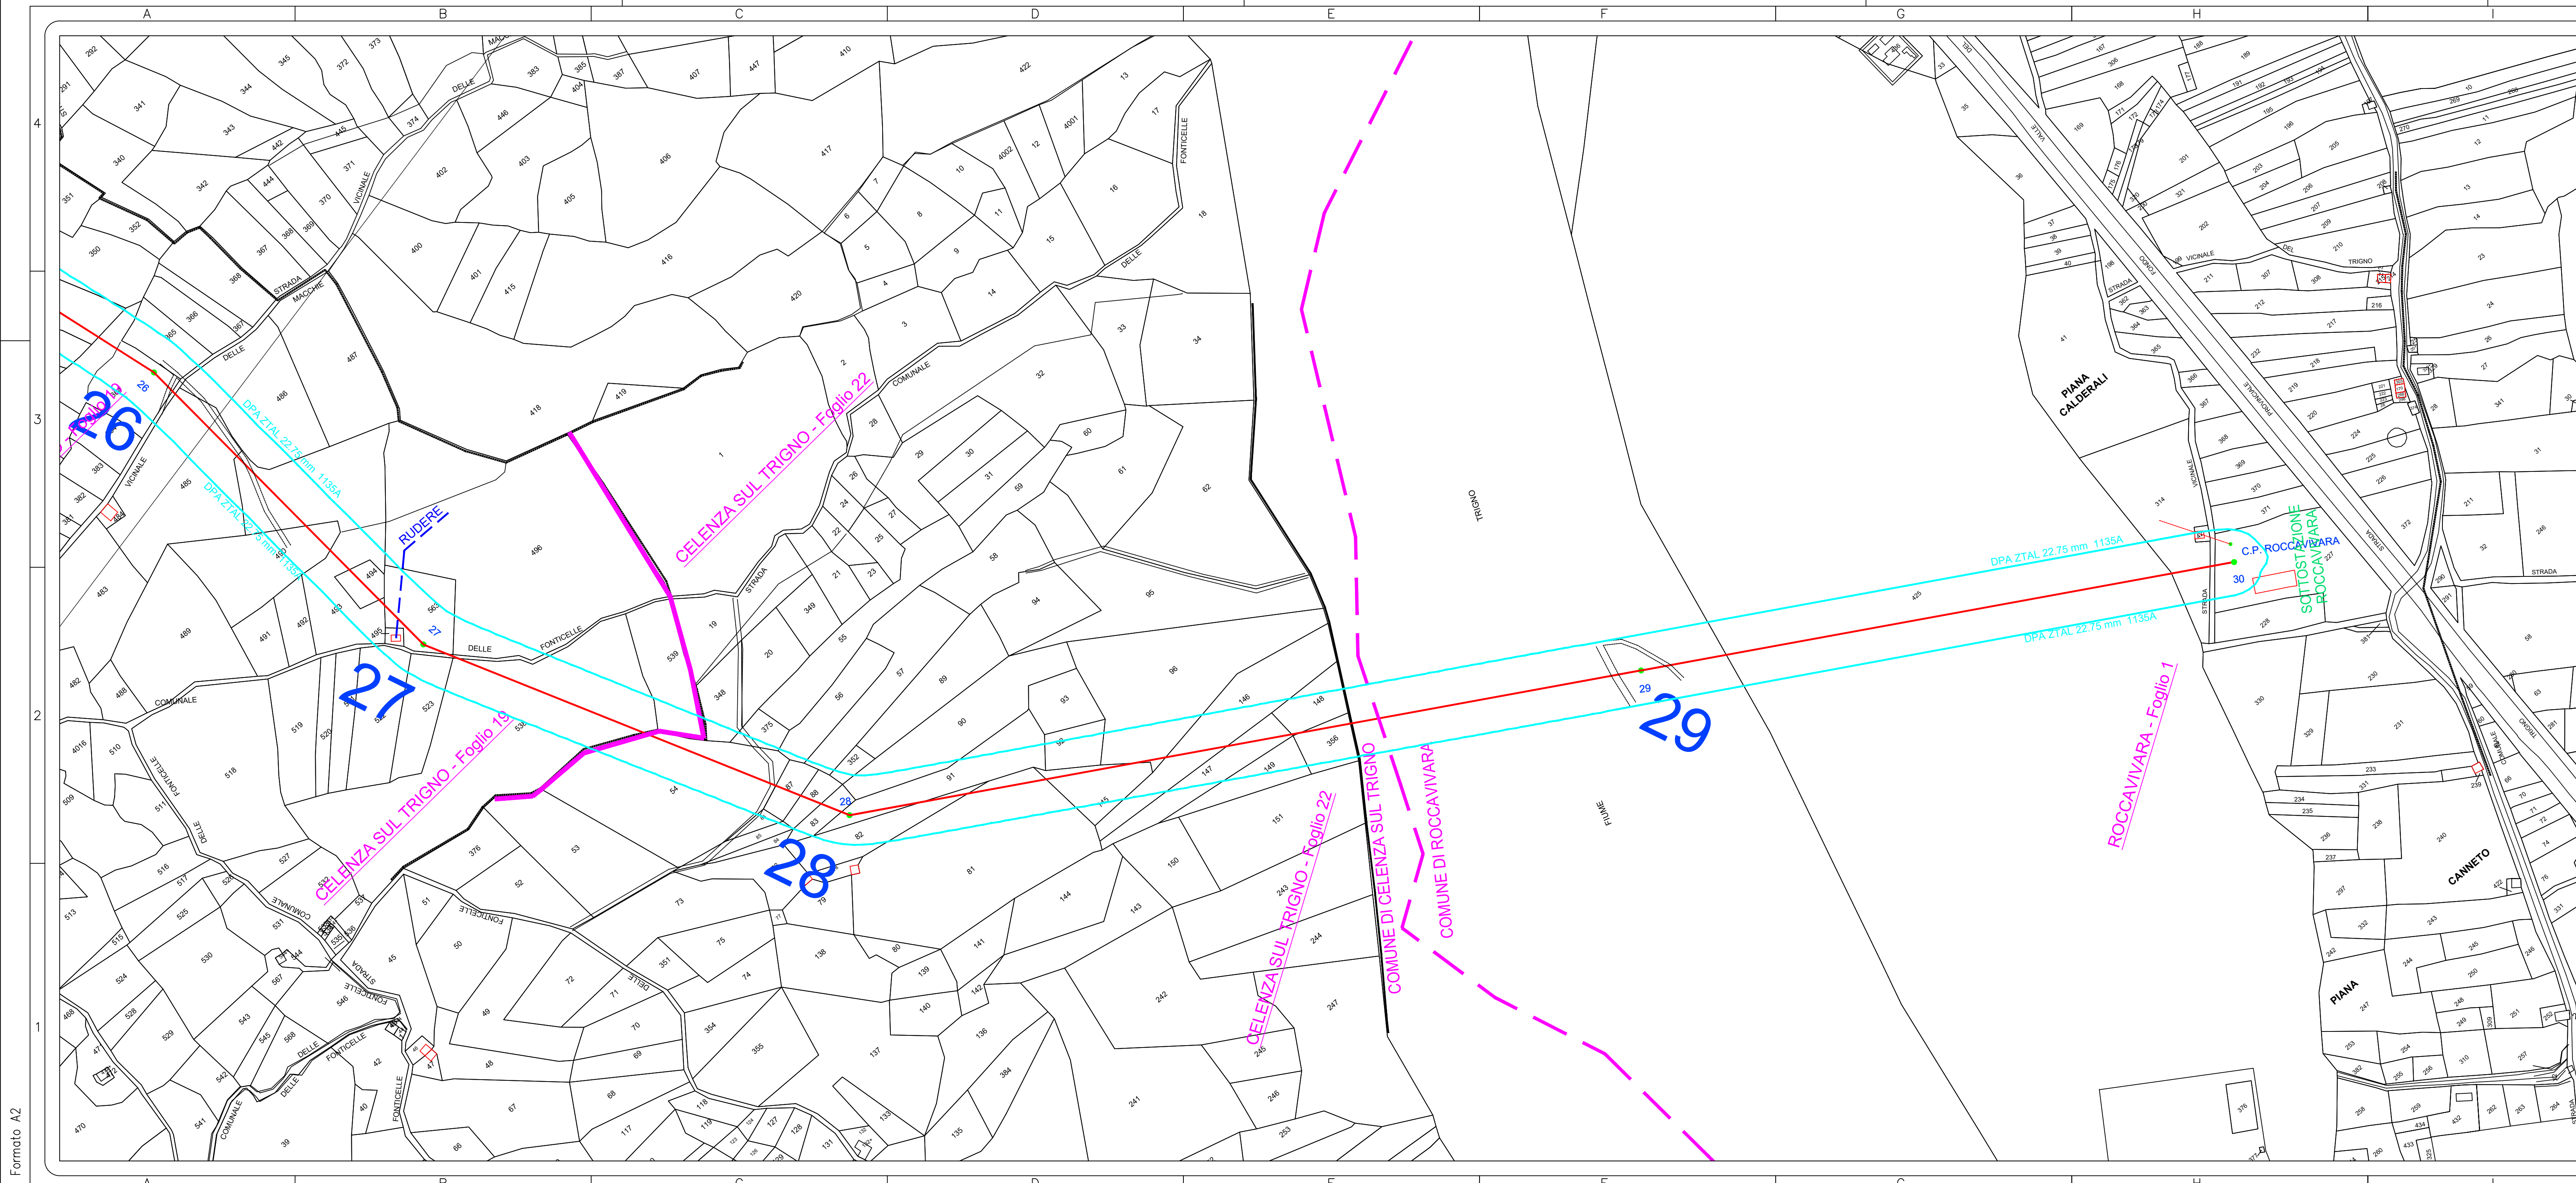

PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:2000

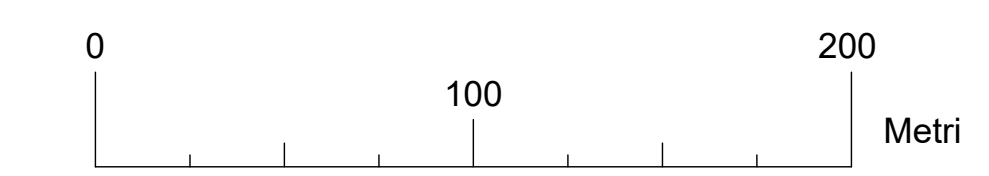

LEGENDA	
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	LINEA ELETTRICA AT
	DPA ZTAL 22.75 mm 1135A
	TRALICCIO E NUMERO
	LIMITI FOGLI E COMUNI

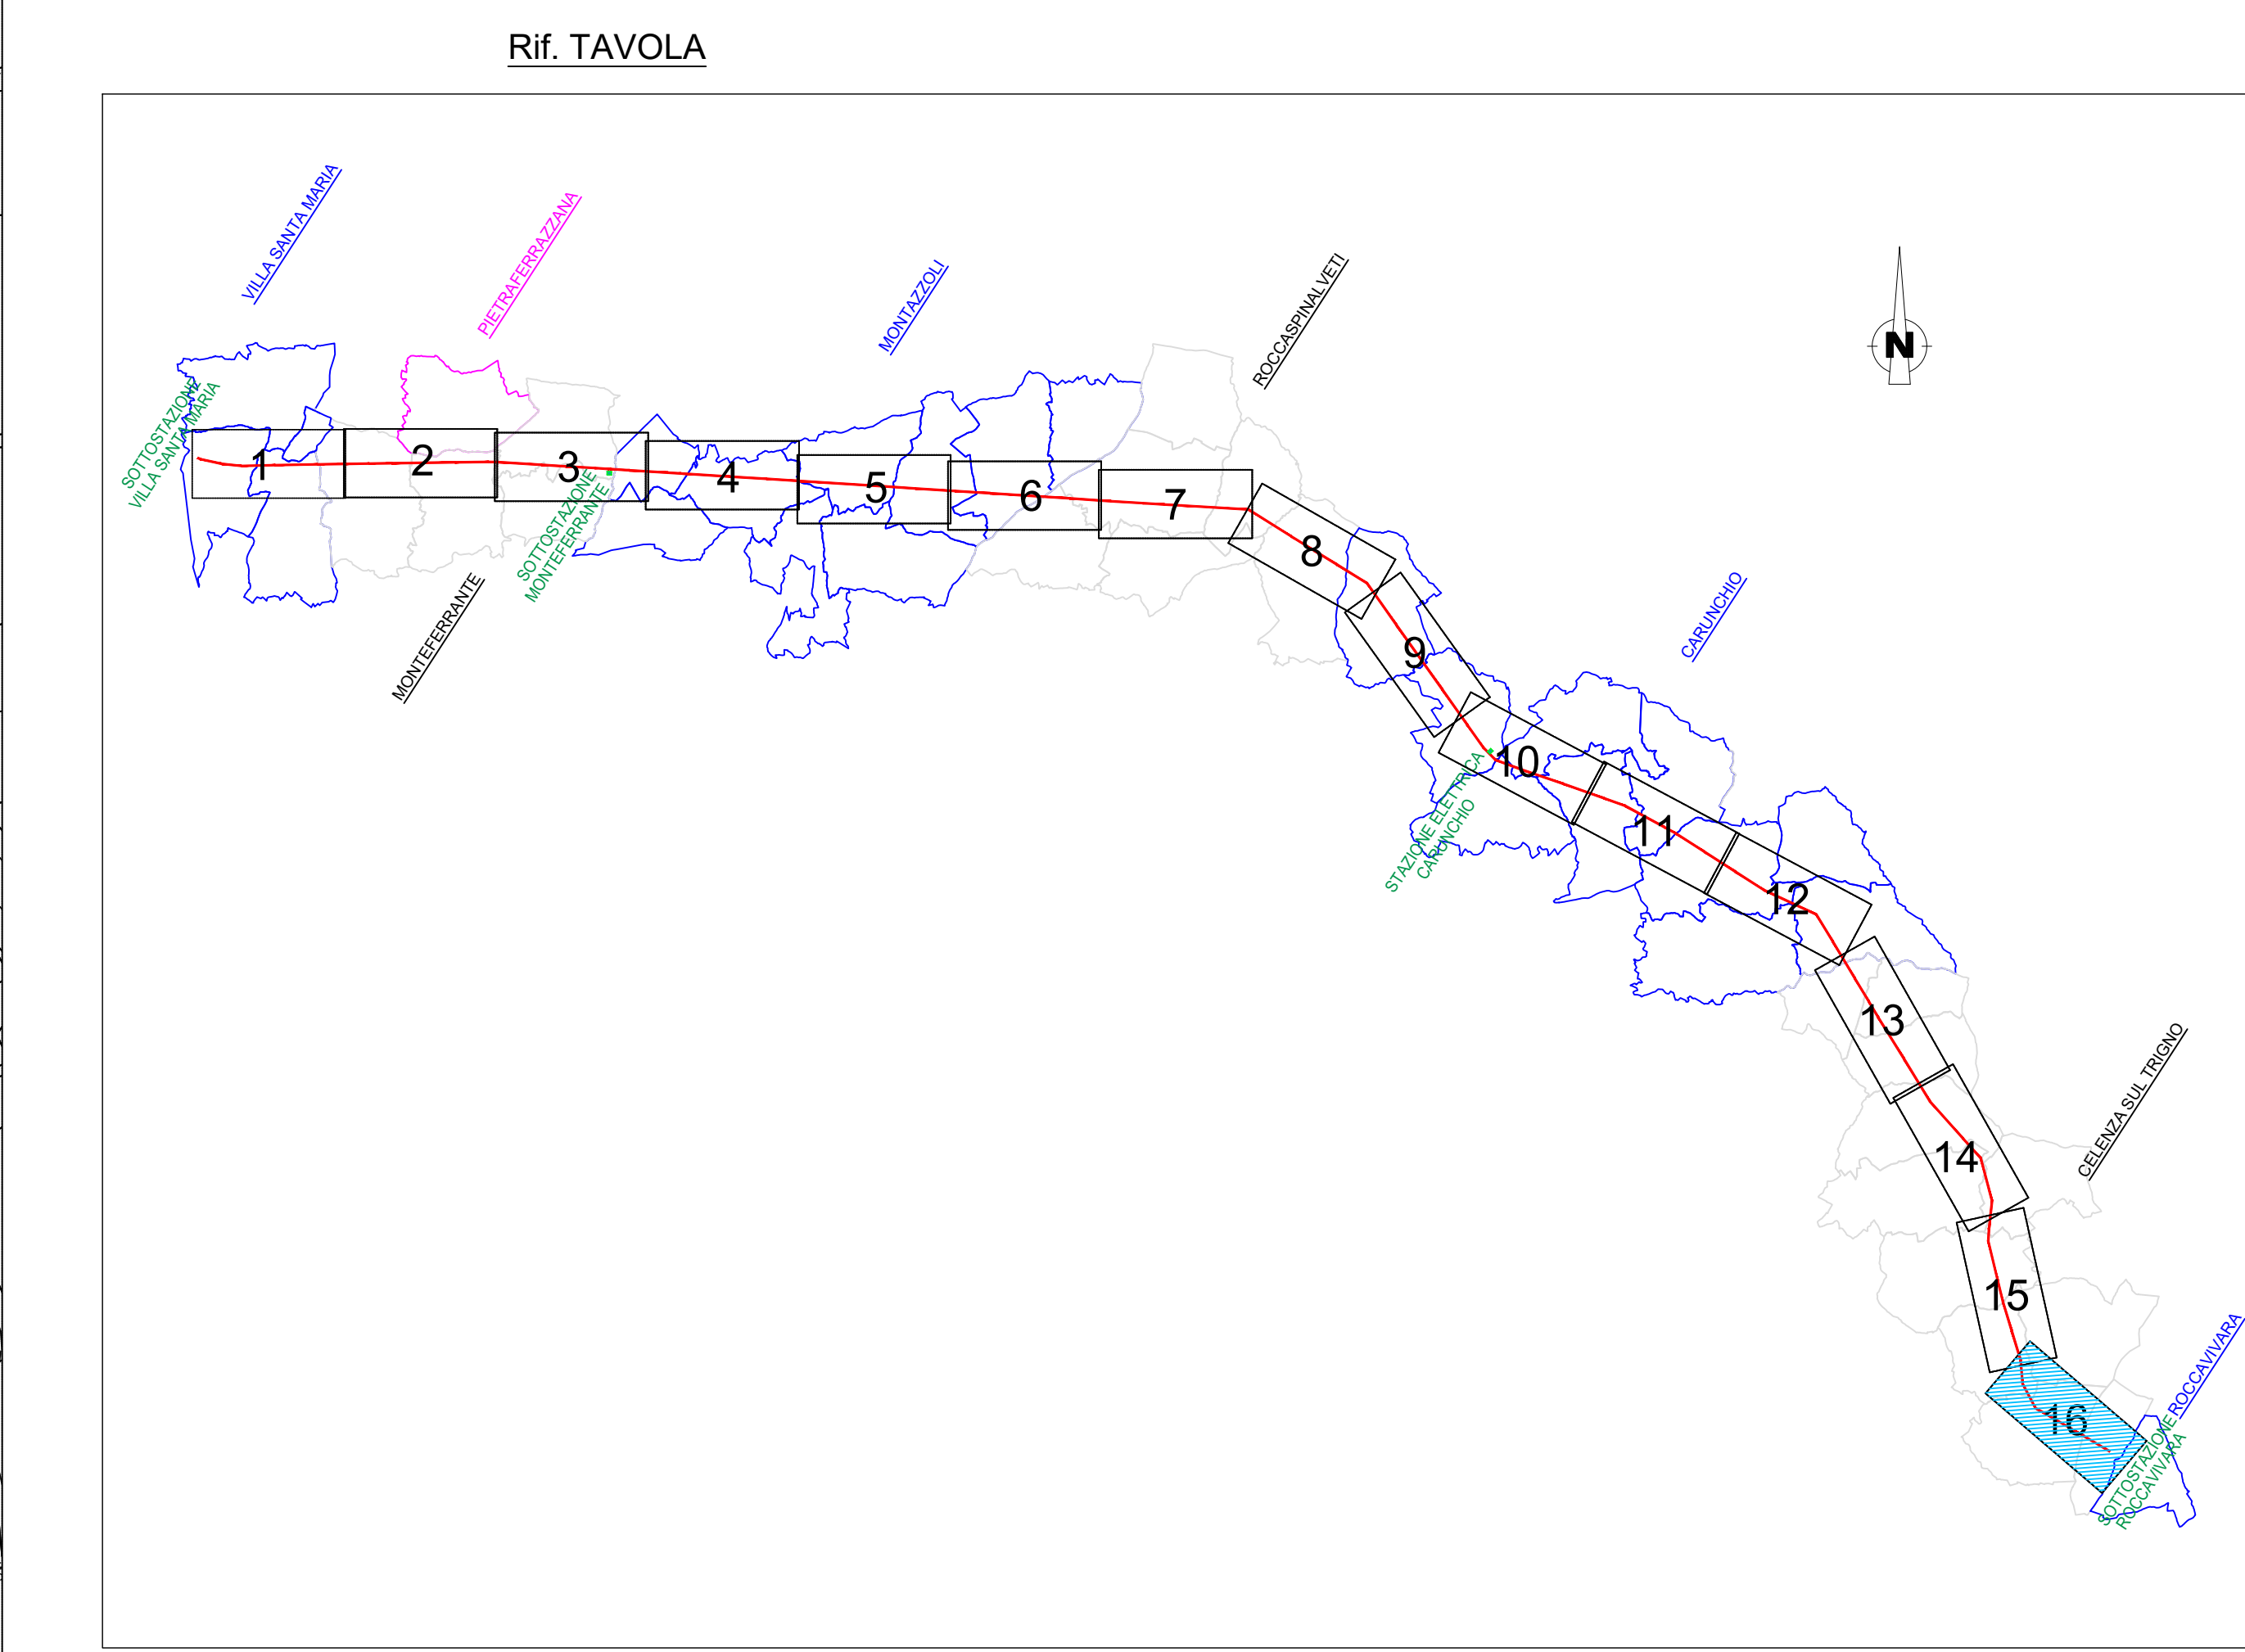

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)

Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)

Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAPALAVARA (Prov. di Chieti)

Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)

Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)

Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Chieti)

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabilispec.edison.it

Ex: c2i energie speciali Srl

Oggetto:

ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 D.LGS 152/2006

V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

PLANIMETRIA CATASTALE con fascia DPA

LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA" ESISTENTE

Il Progettista
(Ing. Antonio Scutti)

SCALA

DATA

02/07/2021

16-16

00 02/07/2021 V.P. - VERIFICA PRELIMINARE

04 16/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO

00 26/11/2020 PROGETTO DEFINITIVO

AS_G_D_E21_21

Rif. Documento

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE