



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A.

**Progetto Rimodellamento del Profilo di Chiusura della
Discarica di Servizio N. 1 – Modifica Sostanziale**
- D.Lgs. 36/03 e s.m.i. -

RELAZIONE DI OTTEMPERANZA
(Art.28 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
ALLE PRESCRIZIONI DEL GIUDIZIO
DEL CCR-VIA n°3190 del 11/06/2020

PROPOSTA DI MODIFICA C.I.V.E.T.A.

Il tecnico
Ing. Luigi Sammartino

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



Facendo seguito alla emissione del Vs. **Giudizio N°3190 del 11/06/2020** con la presente relazione si forniscono aggiornamenti circa il soddisfacimento e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute con particolare riferimento al sistema di emungimento in continuo e in automatico dei piezometri del sito.

Preliminarmente, è opportuno richiamare le prescrizioni del Giudizio sopra citato.



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3190 del 11/06/2020

Prot. n° 2019/345586 del 10/12/2019

Ditta Proponente: Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.

Oggetto: Progetto di rimodellamento del profilo di chiusura finale della discarica n° 1 di servizio al polo tecnologico complesso del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. sito in c.da Valle Cena a Cupello (CH)

Comune di Intervento: Comune di Cupello(CH)

Tipo procedimento: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale: pt.8 lett.t) All.IV D.Lgs 152/2006 e smi



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



In riferimento al punto 1 del parere n. 3176 del 14/05/2020, si prende atto di quanto dichiarato dal Dott. Geol. Sergio Caturani nello "Studio sulla stabilità del versante in corrispondenza della Vasca 1..." ovvero che *"In sostanza in nessuna combinazione possibile, tra quelle ragionevolmente ipotizzate, si verifica il franamento del terreno e anche l'indice di affidabilità risulta molto elevato"* e che *"Il calcolo di stabilità è stato condotto considerando situazioni particolarmente cautelative ipotizzando la saturazione di circa il 50% del pacchetto di copertura (che ha al suo interno strati drenanti!!) e il 50 % della coltre di copertura dei terreni in posto. Ciò sia nelle condizioni statiche che pseudo statiche. Le verifiche hanno evidenziato pertanto la compatibilità del progetto prima, durante e dopo il sisma con le condizioni di stabilità richieste dalla normativa vigente"*.

In merito alle richieste di cui ai punti 2 e 3, 4 e 5 del parere n. 3176 del 14/05/2020, si prende atto della documentazione integrativa prodotta dal Consorzio ed in particolare del modello idrogeologico ricostruito dal tecnico, geologo Sergio Caturani, in base al quale non è presente una falda (art. 54 del D.Lgs. 152/06) e dei sistemi di emungimento proposti, che comunque garantiscono il continuo drenaggio di eventuali acque al di sotto del sito e si impongono le seguenti condizioni:

1. Per escludere impatti sulle acque sotterranee dovuti alla mancata chiusura della discarica, fatte salve ulteriori valutazioni del Comune nell'ambito del procedimento del Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, si prescrive quanto segue:

- a. rilevamento freaticometrico in continuo e emungimento di tutti i piezometri del sito tramite sistemi fissi automatici, al fine di ridurre al minimo il quantitativo di acqua nei piezometri, con stoccaggio delle acque estratte e successivo smaltimento come rifiuto in impianti autorizzati;
- b. copertura giornaliera dei rifiuti abbancati nelle celle in coltivazione con strati di argilla compattata di almeno 25 cm o telo impermeabile perfettamente integro;
- c. copertura provvisoria delle celle completate con strati di argilla compattata di spessore di

almeno 50 cm o telo impermeabile perfettamente integro;

- d. efficace sistema di allontanamento delle acque meteoriche;
- e. trasmissione a questo comitato di relazione illustrativa dei quantitativi delle acque emunte e smaltite e il grado di contaminazione per ogni campagna di rilevamento prima dell'inizio dell'abbancamento dei rifiuti;
- f. successivamente effettuare il monitoraggio dei quantitativi e della qualità delle acque emunte, allo scopo di verificare che il nuovo abbancamento dei rifiuti non incida sulla qualità e quantità delle acque emunte, gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati al CCR-VIA.

2. In sede di autorizzazione, il proponente dovrà ripresentare:

- a. il progetto di chiusura dell'intera vasca 1 comprensivo di planimetria e curve di livello, sezioni trasversali e longitudinali e relativi profili tenuto conto che il pacchetto di chiusura è quello stabilito dal D.Lgs. 36/2003 e deve pertanto essere realizzabile.

I profili progettuali devono tener conto che i rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%;

- b. il progetto aggiornato del sistema di regimazione delle acque meteoriche con idonee pendenze e canaline impermeabili correttamente dimensionate;
- c. il progetto aggiornato di MISP al Comune, sulla base del presente giudizio del CCR-VIA, nell'ambito del procedimento del Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

3. Dovrà essere eseguito il collaudo acustico post-operam, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 23/2007.



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



A seguito del Giudizio 3190/2020 il Consorzio ha trasmesso al CCR-VIA una richiesta di chiarimenti.

Spett.le

CCR-VIA

Comitato di coordinamento regionale
per la valutazione di impatto ambientale

dpc002@regione.abruzzo.it

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Proposta di procedura operativa e Richiesta di chiarimenti – giudizio n°3190 del 11/06/2020 – Progetto di rimodellamento del profilo di chiusura finale della discarica n°1 di servizio al polo tecnologico complesso del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. sito in c.da Valle Cena a Cupello (Ch)

Al fine di implementare con la massima tempestività gli interventi prescritti nel Giudizio n°3190 del 11/06/2020, quali azioni propedeutiche e funzionali alla conclusione del procedimento autorizzativo in variante sostanziale che interessa la discarica n°1, in particolare per quanto attiene il **punto a)** del giudizio richiamato, con la presente si propone la seguente procedura operativa: i piezometri del sito ubicati come da planimetria allegata al giudizio n°3190 risultano di diametro 3" e 4", dunque idonei ad accogliere una pompa sommersa delle dimensioni massime di circa 75mm oltre i vari accessori occorrenti per garantire l'automatismo nell'emungimento (*sonde di livello, cavi elettrici, tubazione idrica, ecc.*). A tal proposito, su ogni piezometro verrà implementato un sistema in grado di svolgere automaticamente, tramite quadro elettronico, l'emungimento, il conteggio del quantitativo delle acque emunte e l'accumulo in cisterna fuori terra delle stesse. Le attrezzature utilizzate saranno le seguenti:

- 1) Pompa sommersa Grundfos SQ1 – 35 – 0,70 Kw (cfr scheda tecnica allegata)
- 2) Cavi elettrici H07 RN-F
- 3) Quadro elettronico tipo Elentek Mod. Smart Evo 1 MONO completo di controllo di livello e kit n°3 sonfine di livello (cfr scheda tecnica allegata)
- 4) Contalibri elettronico
- 5) Cisterna di accumulo delle acque

Tale sistema sarà in grado di svolgere l'emungimento automatico in continuo dei piezometri, conteggiando la quantità di acque emunte e accumulando, tramite una tubazione in hdpe, le



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



stesse in una cisterna posta fuori terra, a fianco di ciascun piezometro. A seguito dell'accumulo, come si fa già tuttora, le acque verranno smaltite in impianti esterni autorizzati con opportuno CER e FIR. Inoltre, in aggiunta a questo sistema di emungimento, a monte e a valle della discarica verrà implementato, altresì, un sistema di rilevamento freaticometrico in continuo mediante una sonda multiparametrica in grado di rilevare livello idrico e temperatura (con connessione USB).

Per quanto attiene il sistema di emungimento si fa presente, altresì, che il **Piezometro Pz4** risulta ubicato in posizione tale (al confine con la strada di fondovalle) per cui una parte del suo sviluppo in profondità è posta al di sotto della quota dell'alveo del torrente Cena, in strato di terreno colluviale permeabile. Per tale motivo, il pozzo costituisce una naturale canna drenante per le acque del torrente stesso dal quale viene alimentato ininterrottamente. Non è proponibile, né opportuno, dunque, per la motivazione esposta installare un sistema di emungimento in continuo in questo caso particolare.

Per quanto attiene al **punto e)** del giudizio forniremo a breve una relazione illustrativa con allegati i certificati analitici (desunti dai monitoraggi svolti secondo il piano di monitoraggio e controllo approvato in AIA) della qualità delle acque sotterranee per i piezometri che sono risultati campionabili nel corso del 2018 e del 2019 e, cioè, in periodo antecedente l'inizio degli abbancamenti in discarica (13/09/2019).

Per quanto attiene il **punto f)** del giudizio proponiamo la seguente procedura operativa: svolgimento di analisi sulle acque eventualmente emunte dai singoli piezometri e accumulate nelle singole cisterne prima dell'avvio a smaltimento esterno. La periodicità di svolgimento di dette analisi e la trasmissione degli esiti a codesto spett.le CCR-VIA risulterà ANNUALE. Tale periodicità risulta congruente con quella già prevista nel piano di monitoraggio e controllo (PMC) allegato all'AIA vigente in merito al controllo della qualità delle acque sotterranee.

Si fa presente, inoltre, che il Consorzio ha aperto un tavolo di lavoro con il comune di Cupello finalizzato a valutare la revoca del procedimento di MISP alla luce del fatto che sul sito non si rileva la presenza di una falda acquifera e la circolazione di acque sotterranee.



CIVETA
 Consorzio Intercomunale del Vastese
 Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Tutto ciò premesso, questo Consorzio, considerato il fatto che le volumetrie residue disponibili in discarica 1, accordate con AIA DPC 219 del 02/09/2019, garantiscono un'autonomia di smaltimento limitata e in fase di rapido esaurimento, intende procedere all'implementazione delle procedure descritte con la massima tempestività e dato che si devono acquistare le attrezzature elencate presso fornitori specializzati, qualora quanto proposto non soddisfacesse appieno le prescrizioni e condizioni imposte Vi chiediamo, gentilmente, di riscontrare con urgenza la presente nota fornendo opportuni suggerimenti.

Allegati:

Schede tecniche delle attrezzature e dei componenti del sistema di emungimento automatico dei piezometri e del sistema di rilevamento freaticometrico.

Il CCR-VIA, aderendo alla richiesta del Consorzio, ha convocato, **in data 02/07/2020**, una call conference collegiale, a cui hanno partecipato tutti i componenti del comitato, a seguito della quale è stato redatto il verbale che risulta di seguito allegato e nel quale sono state esaminate le proposte avanzate dal Consorzio riferite alle modalità operative di implementazione ed attuazione delle prescrizioni impartite.



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



| | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|
| Ed. 01 – Rev. 00 | RIUNIONE TECNICA CONSORZIO CIVETA | |
| 02/07/2020 | RIUNIONE DEL 02/07/2020 | Pag. 1 di 2 |

| | Partecipanti |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Area Tecnica Arta | Simonetta Campana, Tiziano Marcelli |
| Distretto ARTA | Giuseppe Pierfelice, Tiziana Del Borrello |
| Ditta Civeta | Luigi Sanmartino |
| Regione Abruzzo | Erika Galeotti, Andrea Santarelli, Bernardo Zaccagnini |

Luogo e orario di svolgimento

L'incontro è effettuato in videoconferenza ed ha inizio alle ore 11.00.

L'incontro è effettuato su richiesta dell'azienda allo scopo di illustrare le modalità con cui intende ottemperare alle prescrizioni del Giudizio del CCR VIA n. 3190 del 11/06/2020 e nello specifico:

- a. rilevamento freaticometrico in continuo e emungimento di tutti i piezometri del sito tramite sistemi fissi automatici, al fine di ridurre al minimo il quantitativo di acqua nei piezometri, con stoccaggio delle acque estratte e successivo smaltimento come rifiuto in impianti autorizzati;

Il rappresentante del Consorzio propone quanto segue:

In n. 9 degli 11 piezometri il consorzio propone di installare un sistema automatico di emungimento delle acque sotterranee, con sistema di misura della portata e contatore volumetrico, tranne su n. 2 piezometri di cui il piezometro Pz8 e il piezometro Pz 2 (o Pz 3), rappresentativi del monte e del valle, nei quali saranno installati sistemi di monitoraggio in continuo del livello freaticometrico. Infatti, l'ing. Sanmartino chiarisce che è tecnicamente non fattibile installare sia lo svuotamento automatico, sia il rilievo freaticometrico in continuo nel medesimo piezometro.

Qualora necessario, il Consorzio comunica che realizzerà un nuovo piezometro in luogo dell'attuale PZ1 qualora il suo diametro fosse tale da non consentire di installare una pompa di sollevamento.

Le acque emunte in modo continuo verranno fatte confluire in cubic tainer posti in prossimità di ciascun piezometro e successivamente smaltite come rifiuto, previa caratterizzazione analitica specifica per ogni piezometro.

Con riferimento alla prescrizione:

- f. successivamente effettuare il monitoraggio dei quantitativi e della qualità delle acque emunte, allo scopo di verificare che il nuovo abbancamento dei rifiuti non incida sulla qualità e quantità delle acque emunte, gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati al CCR-VIA.

Il rappresentante del Consorzio dichiara che proporrà una frequenza bimestrale di monitoraggio della qualità e quantità di acque emunte.

Per quanto attiene alla prescrizione:

- e. trasmissione a questo comitato di relazione illustrativa dei quantitativi delle acque emunte e smaltite e il grado di contaminazione per ogni campagna di rilevamento prima dell'inizio dell'abbancamento dei rifiuti;

Il rappresentante del Consorzio dichiara che invierà nell'ambito delle verifiche di ottemperanza un'apposita relazione relativa agli anni 2018 e 2019 con i monitoraggi qualitativi effettuati sulle acque emunte nonché con i quantitativi smaltiti.

L'ing. Sanmartino dichiara altresì che il piezometro n. 4 risente della vicinanza del torrente Cena e pertanto si riscontra continua presenza di acqua. Attualmente il piezometro è già in emungimento in automatico, secondo il progetto di MISP autorizzato. Tuttavia, il rappresentante del Consorzio ritiene non idoneo il piezometro per l'emungimento, in quanto non rappresentativo della situazione della discarica, essendo distante e interferendo con le acque del Torrente Cena. In merito a questo aspetto, il Consorzio comunica che produrrà specifica richiesta di sostituzione del piezometro con un altro più rappresentativo. ARTA esprime perplessità sulla richiesta e si riserva di valutare la proposta sulla base delle evidenze idrogeologiche che saranno fornite, tenendo conto anche della procedura di MISP.

I rappresentanti della Regione chiedono alla ditta di presentare un'unica istanza relativa all'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d. Lgs. 152/06 di tutte le prescrizioni da effettuare ante operam.

A tale verbale ha fatto seguito la relazione del Consorzio con la quale sono state descritte, per ottemperanza, le procedure in fase di implementazione (cfr. nota acquisita al Vs. protocollo n°211563 del 14/07/2020). Alla comunicazione sopra richiamata ha fatto seguito una ulteriore nota del Consorzio avente **prot.4995** del **13/08/2020** con la quale veniva proposta una soluzione alternativa rispetto a quanto stabilito nella seduta del 02/07/2020. In particolare, come era stato già fatto rilevare nella riunione del 02/07/2020, a seguito di verifica eseguita in cantiere da parte della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori (IMISCA srl con sede in San Salvo (Ch), gli unici piezometri nei quali non è risultato possibile allocare il sistema di pompaggio nei piezometri **PZ1 e PZ1bis** (cfr. planimetria seguente).

PLANIMETRIA STATO ATTUALE
Ubicazione Piezometri

Nei piezometri PZ1 e PZ1bis non risulta possibile installare le pompe.

PZ4: filtrazione da alveo torrente Cena



PROFONDITA' DEI PIEZOMETRI:

PZ1:15mt - PZ1bis:20mt - PZ2:20mt - PZ2bis:20mt - PZ3:20mt - PZ3bis:20mt - PZ4:20mt - PZ5:15mt - PZ6:15mt - PZ7:15mt - PZ8:15mt



Per ragioni di non perfetta verticalità del pozzo piezometrico esistente **(Pz1)** e per ragioni dimensionali di diametro del pozzo **(PZ1bis)** non risulta possibile infilare la pompa di aggettamento Grundfos in detti pozzi.

Considerato che i due pozzi piezometrici citati risultano attualmente ubicati l'uno accanto all'altro a monte della discarica, posti a distanza di qualche metro, **SI PROPONE** al CCR-VIA di accordare la realizzazione di un nuovo pozzo piezometrico, sostitutivo dei due citati, nel quale allocare la pompa di emungimento automatica (*cf. planimetria stato futuro di seguito allegata*).

Tale nuovo piezometro **(PZ1 nuovo)** da realizzarsi con profondità di **15 metri** verrà equipaggiato con la pompa di emungimento in continuo e con il relativo sistema di accumulo e quantificazione delle acque emunte.

Per quanto attiene, invece, il punto di ubicazione del piezometro **(PZ4)** si ribadisce che quest'ultimo, equipaggiato con il sistema di emungimento in continuo, fungerebbe da dreno puntiforme del vicino torrente Cena e costringerebbe ad un continuo smaltimento di ingenti quantitativi di acqua provenienti dalla filtrazione dell'attiguo alveo torrentizio. Pertanto, si propone di evitare l'emungimento in continuo in detto pozzo (accordando per esso la sola analisi bimestrale della qualità delle acque presenti) la cui soggiacenza idrica è sostanzialmente influenzata dal vicino corso d'acqua. Quale opzione alternativa si potrà modificare l'ubicazione del pozzo piezometrico **(PZ4)**, traslandolo più a monte, secondo le Vs. eventuali indicazioni.

PLANIMETRIA STATO FUTURO Rifacimento piezometro PZ1

**Piezometri PZ8 e PZ2 solo freatimetro
Tutti gli altri emungimento automatico**



PROFONDITA' DEI PIEZOMETRI:

PZ1:15mt (NUOVO) - PZ2:20mt - PZ2bis:20mt - PZ3:20mt - PZ3bis:20mt - PZ4:20mt - PZ5:15mt - PZ6:15mt - PZ7:15mt - PZ8:15mt

**IN DEFINITIVA LA PROPOSTA DEL CONSORZIO PREVEDE in modifica rispetto
alle prescrizioni di cui al verbale del 02/07/2020:**

- Nuovo unico piezometro al posto del PZ1 e Pz1bis
- No emungimento in continuo del PZ4



Si allegano, di seguito, le attestazioni (*ordini di acquisto, offerte e preventivi*) riferite all'implementazione del sistema di emungimento automatico e in continuo dei piezometri **Pz2bis, Pz3, Pz3bis, Pz4, Pz5, Pz6, Pz7** e del sistema di rilevamento freaticometrico dei piezometri **Pz2 e Pz8**. L'azienda fornitrice (Geosald srl) specializzata in campo geotecnico e idrogeologico ha garantito la fornitura in tempi molto brevi e il Consorzio si è già attivato con la propria ditta di fiducia **IMISCA srl** con sede in San Salvo (Ch) per il montaggio e l'allestimento impiantistico ed elettrico di tutto il sistema, non appena le attrezzature saranno consegnate in cantiere. A fianco di ciascun piezometro è posizionata una cisterna da 1.000 litri, dove verranno accumulate le acque emunte da sottoporre ad analisi e successivo smaltimento.





CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Si allega, di seguito, la documentazione tecnico-economica riferita ai lavori eseguiti in adempimento alle prescrizioni imposte:

GEOSALD Srl **GEOSALD**
WATER, DRILLING & WELDING

S.S. 11 Padana Superiore, 30 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel. +39 02 83 973 927

e-mail: info@geosald.com; amministrazione@geosald.com Pec: geosald@pec.geosald.com Internet: www.geosald.com

C.F./P.Iva 10568650963 Reg. Imprese MI-2542114

Codice SDI: MSUXCR1

Preventivo

n. **384/PR** del **19/06/2020**

Destinatario

Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena
66051 CUPELLO (CH)
Italy

C.F./P.Iva 01376600696

Destinazione merce

Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena
66051 CUPELLO (CH)
Italy

| Codice | Descrizione | U.m | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|--------|------------|------|
| DL.WMS.MINI | Strumento di misura con registrazione dei dati serie DL.WMS.MINI per misurazione di temperatura e livello Campi di misura disponibili: 0...10 mH2O, 0...20 mH2O, 0...90 mH2O Housing DL disponibili: diametro 1"(batteria tipo stilo), diametro 2"(batteria tipo torcione) | NR. | 2 | € 1.030,00 | 10% | € 1.854,00 | 22sp |
| DL.WMS.MINI_CA | Cavo in PUR per DL.WMS.MINI, autoportante con anima in Kevlar e tubetto di sfianto per la compensazione barometrica | MT. | 25 | € 7,60 | 10% | € 171,00 | 22sp |
| DL.WMS.MINI_CA | Cavo in PUR per DL.WMS.MINI, autoportante con anima in Kevlar e tubetto di sfianto per la compensazione barometrica | MT. | 25 | € 7,60 | 10% | € 171,00 | 22sp |
| DL.WMS/MINI_RA | Interfaccia USB-Radio per collegamento/consultazione wireless in campo e software | NR. | 1 | € 297,00 | 10% | € 267,30 | 22sp |
| TRASP | Trasporto: f.co vs magazzino | | | | | | |
| Z1 | Consegna: da cocondare | | | | | | |

Alla C.A. Ing. Luigi Sammartino

Vs. Rif.: tel del 19/06/2020

Ns. Rif.: Dott. Andrea Bianchi

Validità offerta: 30 giorni

Modalità di pagamento:

Bonifico 60 gg. d.f.

Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT36 056 9632 8800 0000 2757 X46

Tot. imponibile € 2.463,30

Tot. Iva € 541,93

Tot. documento € 3.005,23

Iva a carico del cess./committ. € -541,93

Tot. dovuto € 2.463,30

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



GEOSALD Srl **GEOSALD**
WATER, DRILLING & WELDING

S.S. 11 Padana Superiore, 30 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel. +39 02 83 973 927

e-mail: info@geosald.com; amministrazione@geosald.com Pec: geosald@pec.geosald.com Internet: www.geosald.com

C.F./P.Iva 10568650963 Reg. Imprese MI-2542114

Codice SDI: MSUXCR1

Preventivo

n. **431/PR** del **03/07/2020**

Destinatario

Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena
66051 CUPELLO (CH)
Italy

C.F./P.Iva 01376600696

Destinazione merce

Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena
66051 CUPELLO (CH)
Italy

| Codice | Descrizione | U.m | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|--------|------------|------|
| GRSQ1-35 | POMPA SOMMERSA GRUNDFOS SQ1-35 0,70kW 200-240V 50/60Hz. Cavo 1,5m | NR. | 9 | € 941,00 | 40% | € 5.081,40 | 22sp |
| RPI-P | GIUNZIONE VULCANIZZATA 3x1,5 | NR. | 9 | € 70,00 | 40% | € 378,00 | 22sp |
| XPR20219643 | CAVO ELETTRICO H07 RN-F 3G1,5 (25 metri) | MT. | 225 | € 3,00 | 40% | € 405,00 | 22sp |
| SMART EVO 1- | Quadro elettronico Tipo Elentek Mod. SMART EVO 1 MONO. Completo di controllo di livello e kit n.3 sondine di livello | NR. | 9 | € 230,00 | 30% | € 1.449,00 | 22sp |
| XCAYUNE10 | CAVO UNIPOLARE FS 17 1x1 (Bobine da 100m) | MT. | 700 | € 0,33 | 40% | € 138,60 | 22sp |
| | Sconto incondizionato: | | | | | € -52,00 | 22sp |
| TRASP | Trasporto: f.co vs magazzino | | | | | | |
| Z1 | Consegna: da coordinare | | | | | | |

Alla C.A. Ing. Luigi Sammartino

Vs. Rif.: mail del 03/07/2020

Ns. Rif.: Dott. Andrea Bianchi

Validità offerta: 30 giorni

Modalità di pagamento:

Bonifico 60 gg. d.f.

Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT36 056 9632 8800 0000 2757 X46

Tot. imponibile € 7.400,00
Tot. Iva € 1.628,00

Tot. documento € 9.028,00
Iva a carico del cess./committ. € -1.628,00

Tot. dovuto € 7.400,00

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL VASTESE C.I.V.E.T.A. - AOO A00 - PR. E. N. 0004305 DEL 06/07/2020 - 18.1



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente

SPETT.LE GEOSALD SRL
S.S.11 PADANA SUPERIORE, 30
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI IT

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| RIF. INTERNO CIVETA | | COD. FORNITORE | | E-MAIL FORNITORE | | TELEFONO FORNITORE | | FAX FORNITORE | |
| ALESSANDRO | | 2460101109 | | AMMINISTRAZIONE@GEOSALD.COM | | 0283973927 | | | |
| TIPO DOCUMENTO | | NUMERO ORDINE | | DATA ORDINE | | DATA CONSEGNA | | CONSEGNARE A | |
| OF ORDINE FORNITORE | | 3492 | | 06/07/20 | | 15/07/20 | | CONSORZIO C.I.V.E.T.A. | |
| MONETA | | Euro | | 0 | | | | Contrada Valle Cena | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | BN60FM BONIFICO 60 GIORNI/FINE MESE | | | | | | BANCA | |
| REGA | | | | | | | | 20721 BANCA POPOLARE DI SONDRIO | |
| PREGO RIPORTARE NS. RIF. ORDINE E CODICE CIG IN BOLLA E FATTURA | | | | | | | | SCONTO FORNITORE | |
| | | | | | | | | SC. PAG. | |
| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | | | |
| CIG: 28D2D8D01B | RIFERIMENTO VS PREVENTIVO N.43 1/PR DEL 03/07/2020 | | | | | | | | |
| *** CONSEGNA | ENTRO IL 15/07/2020 *** | | | | | | | | |
| 1120300005 | POMPA SOMMERSA GRUNDOFOS SQL-3 5 0,70KW 200-240V 50/60 HZ. CAVO 1,5m | nr | 9 | 941,00000 | 40,00 | 5.081,40 | | | |
| 1120300005 | GIUNZIONE VULCANIZZATA 3X1.5 | nr | 9 | 70,00000 | 40,00 | 378,00 | | | |
| 3210100020 | CAVO ELETTRICO H07 RN-F 3G1,5 (25 metri) | nr | 225 | 3,00000 | 40,00 | 405,00 | | | |
| 1120300005 | QUADRO ELETTRICO TIPO ELENTEX MOD.SMART EVO 1 MONO.COMPLETO DI CONTROLLO DI LIVELLO E KIT N.3 SONDINE DI LIVELLO | NR | 9 | 230,00000 | 30,00 | 1.449,00 | | | |
| 3210100020 | CAVO UNIPOLARE FS 17 1X1 (BONINE DA 100M) | NR | 700 | 0,33000 | 40,00 | 138,60 | | | |
| 3210100020 | SCONTO RIFERIMENTO VS. PREVENTIVO N.384 DEL 19/06/2020 | NR | -1 | 52,00000 | 0,00 | 52,00 | | | |
| 1120300005 | STRUMENTO DI MISURA CON REGIST AZIONE DEI DATI SERIE DL.WS.MI NI PER MISURAZIONE DI TEMPERAT URA E LIVELLO CAMPO DI MISURA :0.....20MH20 HOUSING DL : DIAMETRO 2' (BATTERIA TIPO TORCIONE) | NR | 2 | 1.030,00000 | 10,00 | 1.854,00 | | | |
| 3210100020 | CAVO IN PUT PER DL.WMS.MINI AUTOPORTANTE CON ANIMA IN KEVL AR E TUBETTO DI SPIATO PER LA | NR | 25 | 7,60000 | 10,00 | 171,00 | | | |
| Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. Impianto di Compostaggio e Riciclaggio Piattaforma Ecologica | | C.da Valle Cena, 1 66051 Cupello (CH) www.civeta.it | | Tel. 0873.317770 Fax 0873.303502 info@civeta.it | | Reg.Impr. 33048/1999 R.E.A. 136143 C.F. 01376600696 P.I. 01376600696 Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C | | Pag. 1 | |

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C




CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



GRUNDFOS

Nome Società: GEOSALD S.R.L.
Creato da: DOTT. ANDREA BIANCHI
Telefono: 02/83973927
Email: info@geosald.com
Data:

96510178 SQ 1-35 50 Hz

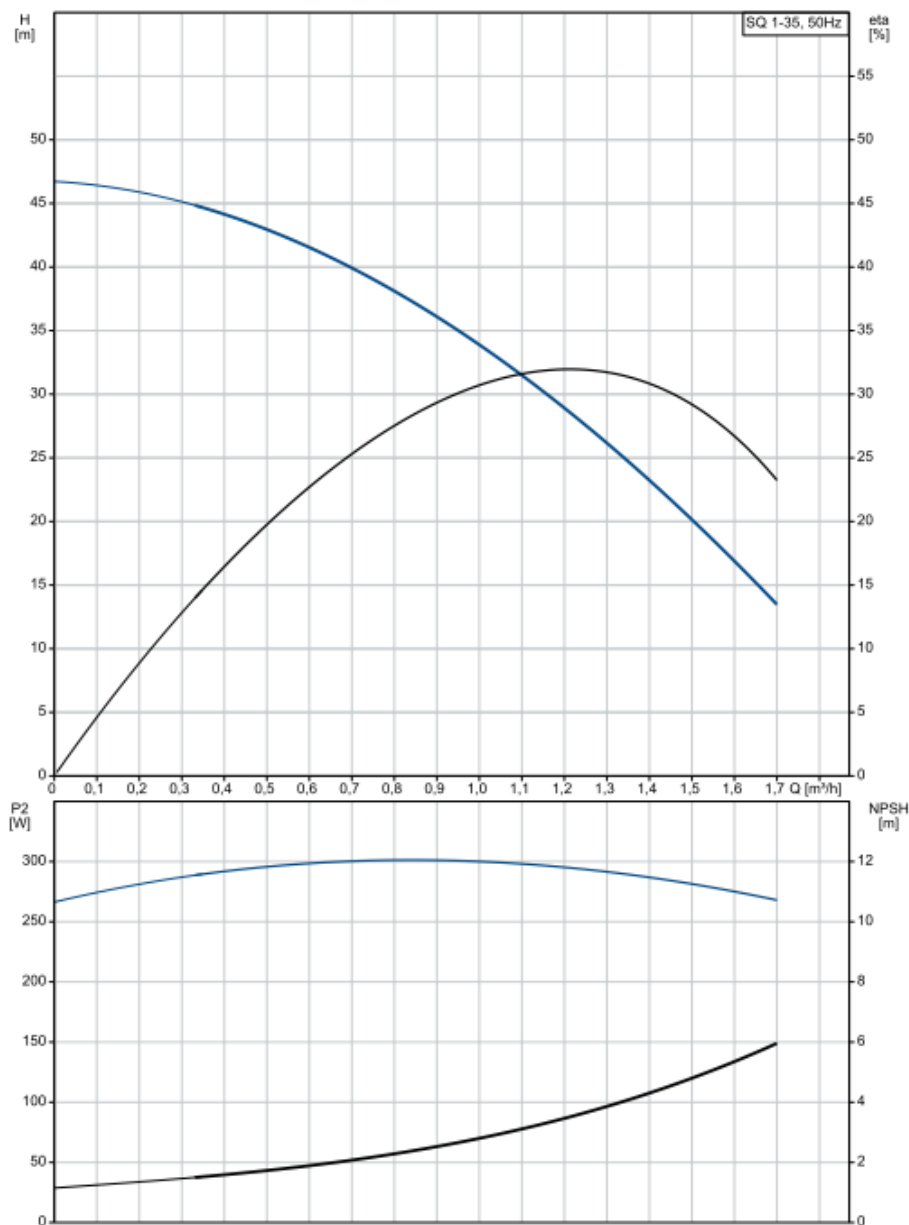

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C





CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



GRUNDFOS

Nome Società: GEOSALD S.R.L.
Creato da: DOTT. ANDREA BIANCHI
Telefono: 02/83973927
Email: info@geosald.com
Data:

| Descrizione | Valore |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Informazioni generali: | |
| Nome prodotto: | SQ 1-35 |
| Codice prod.: | 96510178 |
| Codice EAN: | 5700396503776 |
| Prezzo: | 905,00 € |
| Tecnico: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 10700 giri/min |
| Portata: | 1 m³/h |
| Prevalenza: | 34 m |
| Stadi: | 2 |
| Approvazioni sulla targhetta del motore: | CE,UL,CUL |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Codice pompa: | 96080381 |
| Modello: | B |
| Valvola: | Pompa con valvola di non ritorno incorporata |
| Materiali: | |
| Materiale pompa: | Poliammide / Acciaio inox DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Girante: | Poliammide |
| Motore: | Acciaio inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Installazione: | |
| Mandata pompa: | Rp 1 1/4 |
| Diametro minimo del pozzo: | 76 mm |
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Temp. liquido max: | 35 °C |
| Max. T liquido a 0,15 m/sec: | 35 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | MS3 |
| Potenza assorbita - P1: | 1.02 kW |
| Potenza nominale - P2: | 0.7 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 1 x 200-240 V |
| Corrente nominale: | 5.2 A |
| Fattore di potenza: | 1.00 |
| Velocità nominale: | 10700 giri/min |
| Tipo di avviamento: | DOL |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Protez. motore: | Si |
| Protezione termica: | interna |
| Lunghezza del cavo: | 1.5 m |
| Codice motore: | 96160850 |
| Controlli: | |
| Com CU300: | comunicaz non possibile |
| Altri: | |
| Peso netto: | 4.7 kg |
| Peso lordo: | 6 kg |
| Volume imballo: | 0.009 m³ |
| Regione di vendita: | EU/S-AMREG/APREG |

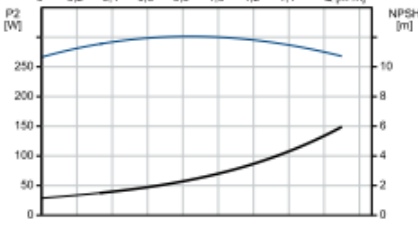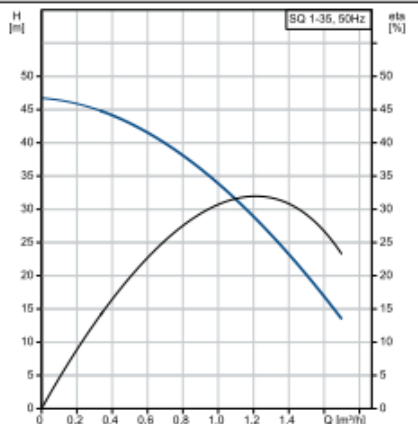

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C




CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



GRUNDFOS

Nome Società: GEOSALD S.R.L.
Creato da: DOTT. ANDREA BIANCHI
Telefono: 02/83973927
Email: info@geosald.com
Data:

96510178 SQ 1-35 50 Hz

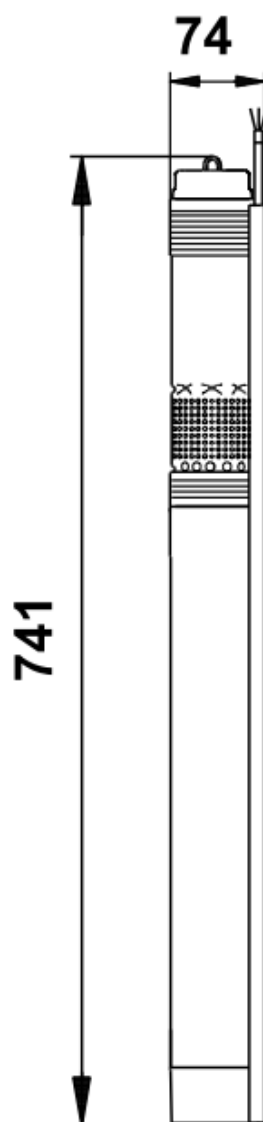

Nota, tutte le misure sono in mm se non diversamente specificato. Attenzione: il disegno dimensionale semplificato non mostra tutti i dettagli.

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



■ SMART EVO 1 | 2

L'evoluzione del quadro elettronico Elentek più venduto.

Il quadro elettrico per drenaggio e sistemi di pompaggio più completo di sempre!

The evolution of the best seller electronic control panel by Elentek.

The most complete control panel for sewage and pumping systems ever!



APP SMART EVO



- ▼ Nati dall'esigenza di racchiudere in un unico prodotto le funzioni dei quadri per acque pulite (svuotamento, riempimento, pressurizzazione, etc) e dei quadri per acque reflue (svuotamento e drenaggio acque reflue) e di offrire sempre maggiori funzioni, sicurezza e controllo, SMART EVO alza lo standard senza ulteriori costi aggiuntivi!

I quadri elettrici SMART EVO sono realizzati in box termoplastico ABS su stampo Elentek originale e di design, stagno, autoestinguente, con grado di protezione IP55.

Ogni quadro presenta spie di segnalazione di presenza tensione, di intervento termico e di motore in funzione, un selettore manuale o automatico, un interruttore sezionatore con sistema blocco porta, relè di livello per sonde unipolari di serie, contatto pulito di allarme di serie.

Una morsettiere ne consente il collegamento alle utenze e ai comandi esterni come pressostati, galleggianti ecc.

- ▼ Born from the need to combine in a single product the functions of panels for clean water (emptying, filling, pressurization, etc) and sewage pump panels (emptying and sewage water) and to offer always more function, safety and control, SMART EVO raises the standard without extra cost!

The control panels SMART EVO are made in an original Elentek thermoplastic ABS design box, watertight, self-extinguishing, IP55.

Each panel has LED lights signaling voltage presence, thermal protection and motor running, a main switch interlocking door, pushbuttons for manual or automatic operation, level relay for probes volt free alarm contacts.

The users and external controls such as float switches and pressure switches are to be connected on the terminals of the main electronic board.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione monofase 100-240Vac 50/60Hz (SMART EVO-Mono);
- Alimentazione 3F 310-450Vac 50/60Hz (SMART EVO-Tri);
- 3 ingressi per sonde di livello unipolari (COM-MIN-MAX);
- Ingresso G.A. normalmente aperto per attivazione allarme;
- Pulsanti AUTOMATICO-0-MANUALE (instabile);
- Selettori DIP-SWITCH per:
 - abilitazione allarme livello da sonde;
 - ritardo intervento termico 5/10 secondi;
 - impostazione uscite allarmi;
 - abilitazione reset allarme da clicson motore;
 - funzionamento riempimento/svuotamento;
 - abilitazione galleggianti marcia/arresto;
 - abilitazione ritardo attivazione scheda da rientro rete.
- Autoprova antigrippaggio (2 sec. ogni 48 ore);
- Led verde di presenza rete / mancanza o errata sequenza fasi;
- Led rosso allarme livello da sonde o ingresso G.A.;
- Controllo elettronico massima corrente per sovraccarico con taratura assistita;
- Controllo elettronico minima corrente per marcia a secco con taratura assistita;
- Ripristino automatico per allarme minima corrente;
- Temporizzatore ritardo abilitazione motore da rientro rete;
- Protezione ausiliari e motore con fusibili;
- Uscita allarme cumulativa a contatti puliti (COM-NA-NC carico resistivo - 5A / 250V);
- Uscita allarme cumulativa in tensione (12Vcc/ 100mA);
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Predisposizione per condensatori di marcia per versione monofase (non inclusi);
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

GENERAL FEATURES

- Power supply 1phase 100-240Vac 50/60Hz (SMART EVO-Mono);
- Power supply 3phase 310-450Vac 50/60Hz (SMART EVO-Tri);
- Input for 3 single-pole probes (COM-MIN-MAX);
- Input G.A. normally open for alarm activation;
- Push-buttons for selecting operation AUTOMATIC-0-MANUAL(temporary);
- DIP-SWITCH selectors for:
 - enabling level alarm from probes;
 - thermal cut-out activation delay 5/10 seconds;
 - alarm output settings;
 - alarm reset enable from motor clicson;
 - filling/emptying mode;
 - enabling start/stop float function;
 - delay of electronic board activation on power mains return.
- Autotest anti-seize (2 sec. every 48 hours);
- Green led: power ON / failure or incorrect phase sequence;
- Red led: level alarm from probes or GA input;
- Electronic control of max current due to overload, with assisted calibration;
- Electronic control of minimum current due to dry run, with assisted calibration;
- Automatic reset due to minimum current alarm;
- Timer for delay of motor enabling on power mains return;
- Protection of auxiliary circuits and motor with fuses;
- Cumulative alarm output with voltage-free contacts (COM-NO-NC resistive load - 5A / 250V);
- Cumulative alarm output, live (12Vcc / 100mA);
- Isolator;
- Provision for run capacitors, single phase version (not included);
- Box in ABS, IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% at 40 °C (condensate free).



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



DL.WMS.MINI

Sonda multiparametrica
per misure di livello e temperatura



Highlights

- Registratore di dati con software user-friendly.
- Configurazione e scarico dati wireless tramite interfaccia radio USB, nessun cavo necessario.
- Intervallo operativo da -40 °C a + 85 °C.
- Pressione atmosferica, temperatura operativa e tensione della batteria costantemente monitorate.
- Sonda di livello "a connettore", quindi sostituibile autonomamente in qualsiasi momento con diversi fondo scala/lunghezze cavo.
- Compatibile con il modulo di trasmissione dati GPRS. DL.WMS.



Caratteristiche Tecniche del Datalogger

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alloggiamento | Acciaio inossidabile / POM |
| Interfaccia | Radio 433 MHz |
| Alimentazione | 1 x 3,6 V litio (la batteria può essere cambiata sul posto) |
| Temperatura operativa | -40 ... 85 °C |
| Umidità | Protezione IP68 (1 m / 24 h) con cappuccio di protezione chiuso e sensore collegato |
| Capacità di archiviazione dati | Fino a 250'000 valori misurati, non volatili (dati in memoria anche senza batteria), ogni valore misurato include ora e data |
| Identificazione | Ogni Datalogger ha un numero seriale univoco e un identificativo definibile dall'utente |
| Sicurezza accesso | Un livello con protezione tramite password |
| Configurazione | Intervallo di misura e registrazione, identificativo, taratura del valore con soggiacenza o fondo serbatoio, valori soglia di allarme impostabili |
| Formato dati | I dati sono memorizzati in formato ASCII o CSV e possono essere letti con tutti i programmi più comuni come Excel, Lotus ecc. |



Requisiti di Sistema

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| PC | Processore: min. 1 GHz - Memoria: min. 500 MB - RAM: min. 512 MB |
| Sistema operativo | Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 |



Range di misura di livello (MH2O) da 10 a 90 m h2o

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Sovrappressione | 3 x FS |
| Pressione di scoppio | > 200 bar |
| Precisione (± %FS) | ± 0.2 |
| Errore termico (± % FS/°C) | -5 ... 50 °C compensato 0.05 |
| Errore temperatura (± % FS/°C) | zero point -5 ... 80°C ± 0.03 |
| Span | -5 ... 80°C ± 0.015 |
| Total Error Band (± %FS) | 0.7 |
| Stabilità a lungo termine | (typ. / max. per year) 0.2% FS / 1 mbar |
| Risoluzione | 15 bit |



Range di misura della temperatura

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| -5°...80°C Compensato | Risoluzione (-50 ... 150 °C) 16 bit |
|-----------------------|-------------------------------------|



Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Elettro Center

Elettroforniture
Illuminazione
Climatizzazione

Elettro Center s.r.l.

Sede legale S.S. 16 Nord Km 509 - 66054 Vasto (Ch) - Tel. 0873.310030 - Fax 0873.310330

Filiale Zona Ind. Via Colle Martino - 66050 San Salvo (Ch) - Tel. 0873.346273 - Fax 0873.343413

P.IVA 01691480696 - R.E.A. Chieti n. 102273 - Reg. Impr. n. 2545 Trib. di Vasto

www.elettrocentervasto.it - info@elettrocentervasto.it - pec.elettrocentervasto@legalmail.it

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| Documento di Trasporto | | Spett.le | 6438 |
| Num. 20/ 3706A Del 01/09/20 Pag. 1 / 1 | | CONSORZIO INTERCOM.C.I.V.E.T.A. | |
| Part.Iva 01376600696 | Codici 201 20/ 7052 | C.DA VALLE CENA 66051 CUPELLO | CH |
| Cond.Pagamento / Banca Appoggio B311 BONIFICO 90 GG DF FM 06050 NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.P.A. 77850 | | Destinazione idem | |

| Codice Articolo | Descrizione | Um | Qtà | Prezzo | Sconto | Importo | Al |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAV FG16R3G4 | CAVO FG16OR16 3G4 CPR UE 17 | MT | 150 | | | | 22 |
| | | | | | | | |
| Inizio Trasporto Data / Ora 01/09/20 12:31 | | Trasporto a Carico | | Cassa Trasporto Vendita | | Firma Conducente | |
| Ritiro Data / Ora | | Vettore | | Firma Vettore | | | |
| Porto PORTO FRANCO | | Celli | | Note 30DLG | | CONSORZIO C.I.V.E.T.A. C.da Valle Cena - 66051 CUPELLO (CH) Tel. 0873.317770 - 316143 - Fax 0873.318335 P.IVA/C.F. 01376600696 - R.E.A. CH 136143 REG. IMPRESE CHIETI 33048/1999 | |

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Elettro Center

Elettro Center s.r.l.

Sede legale S.S. 16 Nord km 509 - 66054 Vasto (CH) - Tel. 0873.310030 - Fax 0873.310330

Filiale Zona Ind.le Via Colle Martino - 66050 San Salvo (CH) - Tel. 0873.346273 - Fax 0873.343413

P.IVA 03694480698 - R.E.A. Chieti n. 102273 - Reg. Impr. n. 2545 Trib. di Vasto

www.elettrocentervasto.it - info@elettrocentervasto.it - pec: elettrocentervasto@legalmail.it

Elettroforniture
Illuminazione
Climatizzazione

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|
| Documento di Trasporto | | Spett.le | 6438 |
| Num. 20/ 3542A Del 13/08/20 Pag. 1 / 2 | | CONSORZIO INTERCOM.C.I.V.E.T.A. | |
| Part.Iva | Codici | C.DA VALLE CENA | |
| 01376600696 | 201 20/ 6711 | 66051 CUPELLO | CH |
| Cond.Pagamento / Banca Appoggio | | Destinazione | |
| B311 BONIFICO 90 GG DF FM | | idem | |
| 06050 NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.P.A. | | | |
| 77850 | | | |

| Codice Articolo | Descrizione | Um | Qtà | Prezzo | Sconto | Importo | Al |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|--------|--------------------|----|
| | CIG ZBA2DDC91E | | | | | | |
| | Riferimento Ordine N. 0001385 Del 31.07.20 | | | | | | |
| SCA 576.4302 | CASSETTA DI DERIVAZ. 106 C/FINESTRA ADV2 | NR | 1 | | | | 22 |
| LEG 387495 | PN35-GUIDACAVO METAL/PLAST D=34,5 GRIGIO | MT | 25 | | | | 22 |
| LEG 82008 | 2000 METAL-RACCORDO MET. GI'1/4 D=35 | NR | 4 | | | | 22 |
| CON 095731139 | BVR/55/C BASAMENTO SENZA TELA | NR | 2 | | | | 22 |
| CON 095718912 | SCS86/TR9/L SERRATURA | NR | 8 | | | | 22 |
| | Riferimento Ordine N. ----- | | | | | | |
| BMM 00508 | BUSSOLA GRIGIO 4X10 | NR | 200 | | | | 22 |
| BMM 00512 | BUSSOLA AVORIO 10X12 | NR | 50 | | | | 22 |
| BMM 00560 | BUSSOLA GRIGIO 2X4-12 | NR | 100 | | | | 22 |
| WIM 5400116 | CF 10 GG 16A FUSIBILI | NR | 20 | | | | 22 |
| GEW GW52044 | PRESSACAVO PASSO M20 IP68 ISOL. | NR | 25 | | | | 22 |
| GEW GW52045 | PRESSACAVO PASSO M25 IP68 ISOL. | NR | 25 | | | | 22 |
| GEW GW52046 | PRESSACAVO PASSO M32 IP68 ISOL. | NR | 25 | | | | 22 |
| GEW GW52001 | PRESSACAVO PASSO PG7 IP66 | NR | 50 | | | | 22 |
| GEW GW52004 | PRESSACAVO PASSO PG13,5 IP66 ISOL. | NR | 25 | | | | 22 |
| BMM N2048 | FASCETTE NERE 200X4,8 | NR | 400 | | | | 22 |
| SEM 5605/50 | COLLARE 39-52 PER TUBI | NR | 20 | | | | 22 |
| FIS 00009284 | IK1K-500M SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE | NR | 5 | | | | 22 |
| GEW DX43132 | CM 32 CURVA RAPIDA MORBIDX | NR | 4 | | | | 22 |
| GEW DX25332 | RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO | MT | 12 | | | | 22 |
| BMM TP7TG32 | TUBO - GUAINA IP67 D 32 | NR | 4 | | | | 22 |
| FIS 00519809 | FISSATUBO A FASCETTA FF 16-63 | NR | 40 | | | | 22 |
| GEW DX43032 | MM 32 MANICOTTO TUBO-TUBO MORBIDX | NR | 4 | | | | 22 |
| =FERIE ESTIVE 2020= | | | | | | | |
| Inizio Trasporto Data / Ora | | Trasporto a Carico | | Cassa Trasporto | | Firma Conducente | |
| Ritiro Data / Ora | | Vettore | | | | Firma Vettore | |
| Perto | | Cali | | Note | | Firma Destinatario | |

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente




Elettro Center

Elettro Center s.r.l.

Sede legale S.S. 16 Nord Irm. 509 - 66054 Vasto (Ch) - Tel. 0873.310030 - Fax 0873.310330
Filiale Zona Ind.le Via Colle Martino - 66050 San Salvo (Ch) - Tel. 0873.346273 - Fax 0873.343413
P.IVA 01694480698 - R.E.A. Chieti n. 102273 - Reg. Impr. n. 2545 Trib. di Vasto
www.elettrocentervasto.it - info@elettrocentervasto.it - pec: elettrocentervasto@legalmail.it

Elettroformiture
Illuminazione
Climatizzazione

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| Documento di Trasporto | | Spett.le | 6438 |
| Num. 20/ 3542A Del 13/08/20 Pag. 2 / 2 | | CONSORZIO INTERCOM.C.I.V.E.T.A | |
| C.DA VALLE CENA | | | |
| Part.Iva 01376600696 | Codici 201 20/ 6711 | 66051 CUPELLO | CH |
| Cond.Pagamento / Banca Appoggio B311 BONIFICO 90 GG DF FM 06050 NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.P.A. 77850 | | Destinazione idem | |

| Codice Articolo | Descrizione | Um | Qta | Prezzo | Sconto | Importo |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| | SI AVVERTE LA SPETTABILE CLIENTELA CHE OSSERVEREMO LA CHIUSURA PER FERIE NEL SEGUENTE PERIODO: DAL 14/08/2020 AL 23/08/2020 COMPRESI | | | | | |
| Inizio Trasporto Data / Ora 13/08/20 09:31 | Trasporto a Carico MITTENTE | Causale Trasporto Vendita | Firma Conditore  | | | |
| Ritiro Data / Ora | Vettore | | Firma Vettore | | | |
| Porto PORTO FRANCO | Colli A Vista | Note 30BEN | Firma Destinataria | | | |

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



POMPONIO GIULIO

VICO V MARRUCCINA n°4
66051 - CUPELLO (CH)

P.IVA IT00617200696 - C.F. PMPGLI56R10D209Q

Tel 0873.318269 Fax 0873.318269

Email: pomponiogulio@gmail.com

SPETT.LE

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.

C/da Valle Cena S.N.C.
66051 CUPELLO

CH

DESTINAZIONE

IDEM

| TIPO DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PARTITA IVA | CODICE FISCALE | PAG. |
|---------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------|------|
| DOCUMENTO DI TRASPORTO | 559/2020 | 12/08/2020 | 01376600696 | 01376600696 | 1 |
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI | | | | AGENTE | |
| Si allega, ove previsto, Cartiglio CE | | | | | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | Scd. % | Importo | IVA |
|--------|----------------------------------------|------|------|--------|--------|---------|-----|
| 0329 | POZZETTO CLS 40X40XH40 | PZ | 3 | | | | |
| 0331 | PROLUNGA CLS 40X40XH40 | PZ | 4 | | | | |
| 0333 | COPERCHIO CLS 48X48XH6 | PZ | 3 | | | | |
| LEO50D | CHIUSINO GHISA SFEROIDALE D400 500X500 | PZ | 3 | | | | |
| | LEONARDO QUADRO | | | | | | |
| 0527 | TRASPORTO | N | 1 | | | | |
| | CIGZ282C7CB22 | | | | | | |

| TRASPORTO A MEZZO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | CAUSALE DEL TRASPORTO | FIRMA DEL CONDUCENTE |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mittente | VISTA | VENDITA | |
| PORTO | N° COLLI | PESO KG. | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| | 2 | | |
| DATA DEL VETTORE | DATA TRASP. | ORA TRASP. | FIRMA DEL VETTORE |
| | 12/08/2020 | 10:46 | |

Vi preghiamo di controllare i vostri dati anagrafici e la partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.
Contributo Conai assolto ove dovuto. I vostri dati indicati sono trattati nel rispetto della Legge sulla privacy DLGS n.196/2003

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Forniture industriali - materiali edili - utensileria
serramentistica - vernici - laccature

TORRICELLA ETTORE S.R.L.
SEDE LEGALE: C.so Lod.65 - 20139 Milano
C.F. Piva IT07415120968 - Capitale 110.000,00 i.v.
SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA: Via S. Petronio, 4 - 66050 San Salvo (CH)
Tel. 0873 34154 - fax 0873 341087 - mail: info@torricellaettore.it - www.torricellaettore.it
DEPOSITO: Via M.Bellario, 2 - 66050 San Salvo (CH) - Tel/Fax: 0873 342073
VENDITA DETTAGLIO: Via dei Tigli, 5 - 66050 San Salvo (CH)

SPETT.LE

CONSORZIO C.I.V.E.T.A.
ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMB.
C.DA VALLE CENA

66051 CUPELLO

CH

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| COD. CLIENTE | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PAG. | | | |
| 2079 | | | | 2 | 01376600696 | 5398/001 | 07/08/2020 | 1 | | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | | BANCA D'APPOGGIO | | | | | | |
| 7 R.D. 60gg F.M. | | | | | UNIONE DI BANCHE ITALIANE AG. di CUPELLO | | | | | | |
| TELEFONO | | CODICE FISCALE | | VALUTA | TIPO DOCUMENTO | | | | | | |
| 0873 317770/316648 | | 01376600696 | | Euro | DOCUMENTO DI TRASPORTO | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | | | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA | |
| 2000261560600 | FASCETTE CABL. 4,5X200 NERA PE.100 | | | N | 4,000 | | | | | 22 | |
| 2000789240040 | MAN. RID. PF ZINC. 1 1/4-1" | | | N | 20,000 | | | | | 22 | |
| 2001502833010 | ATTACCO A SERBATOIO IN PF 1 1/4 | | | N | 10,000 | | | | | 22 | |
| 2001501090408 | GIUNTO FEMMINA 40X1 1/4 158400097 | | | N | 10,000 | | | | | 22 | |
| 2000564000414 | FRESE A TAZZA HSS DA 41 036T041 | | | N | 1,000 | | | | | 22 | |
| 2000840050560 | TASSELLO FIX3 B/90 40 ZINC. | | | N | 50,000 | | | | | 22 | |
| 2001625300825 | RONDELLE FASCIA L. ZINC. 8X32 | | | N | 50,000 | | | | | 22 | |
| 2001620003066 | DADI ESAGONALI INOX 5588 M6 | | | N | 100,000 | | | | | 22 | |
| 2001615060302 | VITI INOX 5737 TE M6X30 | | | N | 100,000 | | | | | 22 | |
| 2001625201061 | RONDELLE PIANE INOX 6592 M6 | | | N | 200,000 | | | | | 22 | |
| 2000001041260 | SVITOL ML 400 ART. 41281 | | | PZ | 5,000 | | | | | 22 | |
| 2000789300061 | TAPPO FEMMINA ZINC.DA 1" | | | N | 2,000 | | | | | 22 | |
| Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTO IBA | | AL IVA | | IMPORTO IVA | | TOTALE MERCE | | % SCONTO | | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BOLLI | | SPESA INCASSO | | ACCONTO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTALE A PAGARE | | TOTALE FATTURA | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| N. COLLI | PESO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | | CAUSALE DEL TRASPORTO | | TRASPORTO A CURA DEL | | | | |
| 0004 | | VISTA CARTONI | | | VENDITA | | DESTINATARIO | | | | |
| RAZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA | | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | | |
| DATA 07/08/2020 ORA 09.29 | | | | | Ricciardi Th | | | Ricciardi Th | | | |
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) | | | | | | | | | | | |
| VEITTORE | | | RESIDENZA O DOMICILIO | | | DATA E ORA RITIRO | | | FIRMA DEL VEITTORE | | |
| Z6026F3060 UTENS.FERR.+ABBIG- | | | | | | | | | | | |

* TABELLA DI CONVERSIONE (Art. 12 comma 14 Legge 30/12/91 n. 413 - O.M. 350/92) 11A 3HE 3HG 4HH 5HM 6HP 7HG 8TH 9H 0HZ

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Forniture industriali - materiali edili - utensileria
agroforestale - verici - ferramenta

TORRICELLA ETTORINO S.R.L.
SEDE LEGALE: C.so Lomb. 20139 M9999
C.F. Piva IT07415120968 - Cap.soc. 110.000,00 i.r.
SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA: Via S. Petronio, 100 - 66050 San Salvo (CH)
Tel. 0873 34154 - fax 0873 341887 - mail: info@torricellaettorino.it - www.torricellaettorino.it
DEPOSITO: Via M. Bolognino, 2 - 66050 San Salvo (CH) - Tel./Fax: 0873 342073
VENDITA DETTAGLIO: Via de Tigliis - 66050 San Salvo (CH)

SPETT.LE

CONSORZIO C.I.V.E.T.A.
ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMB.
C.DA VALLE CENA

66051 CUPELLO

CH

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------|----------------|-----|-------------------|--|--|--|
| COD. CLIENTE | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PAG. | | | | | | | |
| 2079 | | | | 2 | 01376600696 | 5378/001 | 06/08/2020 | 1 | | | | | | | |
| CONDIZIONE DI PAGAMENTO | | | | | BANCA D'APPOSITO | | | | | | | | | | |
| 7 R.D. 60gg F.M. | | | | | UNIONE DI BANCHE ITALIANE AG. di CUPELLO | | | | | | | | | | |
| TELEFONO | | CODICE FISCALE | | VALUTA | | TIPO DOCUMENTO | | | | | | | | | |
| 0873 317770/316648 | | 01376600696 | | Euro | | DOCUMENTO DI TRASPORTO | | | | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | | | | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA | | | | |
| 2000568050070 | TEFLON PROFESS. 19X15 PTFE | | | | N | 20,000 | | | | | 22 | | | | |
| 080160006 | MORSETTI ZINCATI (1/4) 6 | | | | PE | 40,000 | | | | | 22 | | | | |
| 2000864010083 | TRECCIA POL MM 8 EXTRA | | | | MT | 225,000 | | | | | 22 | | | | |
| 2000789130071 | T ZINCATO DA 1'1/4 | | | | N | 9,000 | | | | | 22 | | | | |
| 2000601532182 | SCORREVOLI ZINCATI 1 1/4X100 632 Z | | | | N | 13,000 | | | | | 22 | | | | |
| 2000789300078 | TAPPO FEMMINA ZINC.DA 1'1/4 | | | | N | 9,000 | | | | | 22 | | | | |
| 2000789270074 | MANICOTTO ZINCATO DA 1'1/4 | | | | N | 9,000 | | | | | 22 | | | | |
| 2000789280073 | VITE DOPPIA ZINC.DA 1'1/4 | | | | N | 9,000 | | | | | 22 | | | | |
| 2000601532083 | SCORREVOLI ZINCATI 1.1/4X150 632 Z | | | | N | 5,000 | | | | | 22 | | | | |
| Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPONIBILE | | ALIVA | | IMPORTO IVA | | TOTALE MERCE | | % SCONTO | | IMPORTO SCONTO | | NETTO MERCE | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLLI | | SPESA INCASSO | | ACCONTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE A PAGARE | | | | TOTALE PAGATURA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICCOLLI | | PESO | | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | CAUSALE DEL TRASPORTO | | TRASPORTO A CURA DEL | | DESTINATARIO | | | | | |
| 0005 | | | | VISTA CARTONI | | VENDITA | | | | | | | | | |
| INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE | | | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | | | | | | |
| DATA 06/08/2020 | | | | ORA 16.05 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VETTORE | | | | RESIDENZA O DOMICILIO | | | | DATA E ORA RITIRO | | | | FIRMA DEL VETTORE | | | |
| Z6026F3060 UTENS.FERR.+ABBIG- | | | | | | | | | | | | | | | |

* TABELLA DI CONVERSIONE (Art. 12 comma 14 Legge 30/12/91 n.413 - D.M. 30/3/92): 1=1A 2=2E 3=3G 4=4H 5=5M 6=P 7=7S 8=T 9=K 0=Z

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Elettro Center

Elettro Center s.r.l.

Sede legale S.S. 16 Nord Km 509 - 66054 Vasto (Ch) - Tel. 0873.310030 - Fax 0873.310330

Filiale Zona Ind.le Via Colle Martino - 66050 San Salvo (Ch) - Tel. 0873.346273 - Fax 0873.343413

P.IVA 01694480696 - R.E.A. Chieti n. 102273 - Reg. Impr. n. 2945 Trib. di Vasto

www.elettrocentervasto.it - info@elettrocentervasto.it - pec: elettrocentervasto@legalmail.it

Elettroforniture
Illuminazione
Climatizzazione

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| Documento di Trasporto | | Spett.le | 6438 |
| Num. 20/ 3381A Del 05/08/20 Pag. 1 / 2 | | CONSORZIO INTERCOM.C.I.V.E.T.A | |
| Part.Iva 01376600696 | Codici 201 20/ 6385 | C.DA VALLE CENA 66051 CUPELLO | CH |
| Cond.Pagamento / Banca Appoggio B311 BONIFICO 90 GG DF FM 06050 NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.P.A. 77850 | | Destinazione idem | |

| Codice Articolo | Descrizione | Um | Qth | Prezzo | Sconto | Importo | Al |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|--------|--------------------|----|
| | Riferimento Ordine N. 0001385 Del 31.07.20 | | | | | | |
| GEW GW40102 | CENTRALINO PARETE 8M.IP65 | NR | 10 | X | | | 22 |
| GEW GW40103 | CENTRALINO PARETE 12M.IP65 | NR | 3 | X | | | 22 |
| SCA 563.1683 | PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 6H IP67 C/FUS | NR | 10 | X | | | 22 |
| SCA 576.4302 | CASSETTA DI DERIVAZ. 106 C/FINESTRA ADV2 | NR | 9 | X 316 | | | 22 |
| SCA 576.4300 | SUPPORTO MODULARE 106 COMPATTO ADV2 | NR | 10 | X | | | 22 |
| CAV FG16R5G10 | CAVO FG16OR16 5G10 CPR UE 17 | MT | 247 | X | | | 22 |
| CAV FG16R3G4 | CAVO FG16OR16 3G4 CPR UE 17 | MT | 150 | X | | | 22 |
| LEG 387495 | PN35-GUIDACAVO METAL/PLAST D=34,5 GRIGIO | MT | 25 | X | | | 22 |
| LEG 82008 | 2000 METAL-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35 | NR | 23 | X 273 | | | 22 |
| LEG 386606 | GHIERE-METAL NICHELATE G1 1/4" | NR | 30 | X | | | 22 |
| SEM 5233 | FASCETTA DI ZINCO L = 220 MM. | NR | 200 | X | | | 22 |
| SNR NSYTRV102 | MORS VITE, 2PT, 10MM- GRIGIO | NR | 20 | X | | | 22 |
| CAV FS171X1MA | CAVO FS17 FS171X1MA -MARRONE | MT | 100 | X | | | 22 |
| CAV FS171X1NE | CAVO FS17 FS171X1NE -NERO | MT | 100 | X | | | 22 |
| CAV FS171X1GR | CAVO FS17 FS171X1GR -GRIGIO | MT | 100 | X | | | 22 |
| CAV FS171X1BL | CAVO FS17 FS171X1BL -BLU | MT | 100 | X | | | 22 |
| CON 095731139 | BVR/55/C BASAMENTO SENZA TELA | NR | 8 | X | | | 22 |
| CON 073700916 | CV4M/0-WLP ARMADIETTO VETRORES. | NR | 10 | X 312 | | | 22 |
| GEW GW46034 | QUADRO METALLO PORTA CIECA 405X650X200 | NR | 1 | X | | | 22 |
| CON 095718912 | SCS86/TR9/L SERRATURA | NR | 2 | X | | | 22 |
| SNR A9DE2616 | INT.MTD ICV40A 1P+N C 16A 30MA TIPO AC | NR | 10 | X | | | 22 |
| SIE 5SL64257BB | INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA-4P C25 | NR | 3 | X | | | 22 |
| SIE 5SM23430 | BLOC.DIFF. 4P 40A 30MA TIPO AC X 5SL | NR | 3 | X | | | 22 |
| SNR A9DE2625 | INT.MTD ICV40A 1P+N C 25A 30MA TIPO AC | NR | 1 | X | | | 22 |
| CAV FG16R5G10 | CAVO FG16OR16 5G10 CPR UE 17 | MT | 150 | X | | | 22 |
| Inizio Trasporto Data / Ora | | Trasporto a Carico | | Cassa Trasporto | | Firma Conditore | |
| Ritiro Data / Ora | | Vettore | | | | Firma Vettore | |
| Perio | | Colli | | Note | | Firma Destinatario | |

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente





Elettro Center s.r.l.

Sede legale S.S. 16 Nord Km 509 - 66054 Vasto (Ch) - Tel. 0873.310030 - Fax 0873.310330
Filiale Zona Ind.le Via Colle Martino - 66050 San Salvo (Ch) - Tel. 0873.346273 - Fax 0873.343413
P.IVA 01694480696 - R.E.A. Chieti n. 102273 - Reg. Impr. n. 2545 Trib. di Vasto
www.elettrocentervasto.it - info@elettrocentervasto.it - pec.elettrocentervasto@legalmail.it

**Elettroforniture
Illuminazione
Climatizzazione**

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------|
| Documento di Trasporto | | Spett.le | 6438 |
| Num. 20/ 3381A Del 05/08/20 Pag. 2 / 2 | | CONSORZIO INTERCOM.C.I.V.E.T.A | |
| Part.Iva 01376600696 | Codici 201 20/ 6385 | C.DA VALLE CENA 66051 CUPELLO | CH |
| Cond.Pagamento / Banca Appoggio B311 BONIFICO 90 GG DF FM 06050 NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.P.A. 77850 | | Destinazione idem | |

| Codice Articolo | Descrizione | Um | Qtà | Prezzo | Sconto | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAV BOBLEGNO1000 | Riferimento Ordine N. ----- Bobina legno Diametro 1000 | PZ | 1 | | | 22 |
| CAV BOBLEGNO800 | Bobina legno Diametro 800 | NR | 1 | | | 22 |
| <p>-FERIE ESTIVE 2020-</p> <p>SI AVVERTE LA SPETTABILE CLIENTELA CHE OSSERVEREMO</p> <p>LA CHIUSURA PER FERIE NEL SEGUENTE PERIODO:</p> <p>DAL 14/08/2020 AL 23/08/2020 COMPRESI</p> | | | | | | |
| Inizio Trasporto Data / Ora 05/08/20 08:49 | | Trasporto a Carico MITTENTE | | Causale Trasporto Vendita | | Firma Conditore  |
| Ritiro Data / Ora | | Vettore | | | | |
| Porto PORTO FRANCO | | Colli A Vista | | Note 30BEN | | Firma Destinatario  |

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



ECOTERM srl
idrotermosanitari di qualità

Capitale Sociale € 440.000,00 i.v.
Partita Iva 01681460695
Reg. Sec. Trib. Vasto n. 2513
C.C.I.A.A. n. 101592 CH
Email ecoterm.srl@pec.it

SEDE 66054 VASTO (CH) via Incoremata, 57 / T. (+39) 0873 378306 / F. (+39) 0873 391195 / vasto@ecoterm.srl.it
FILIALE 65010 VILLA RASPA DI SPOLTORE (PE) viale Europa, 59 / T. (+39) 085 4171283 / F. (+39) 085 411189 / gascara@ecoterm.srl.it
FILIALE 66041 ATESSA (CH) via Veliove Loc. Montemarcone / T. (+39) 0872 895359 / atessa@ecoterm.srl.it

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione merce CONSORZIO CIVETA CTRA VALLE CENA 66050 CUPELLO CH CIG ZEF2BDCAD7 CUP | Intestazione documento CONSORZIO C.I.V.E.T.A. C.DA VALLE CENA 1 66051 CUPELLO IT ITALIA Tel. |
| Codice: 0015874 Agente 16 CAPUTO DANIELE Partita IVA 01376600696 Cod. fisc. | |

| | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| DDT EMESSI VASTO | | N. 2020-81-0003539 | Data 03.08.2020 | Pag 1 |
| Pagamento 301 Bonifico Bancario 60 gg. f.m. | Banca BANCA POP. EMILIA ROMAGNA BANCA POP.EMILIA ROMA... | | | |
| Servizio Da Termini. 01 LEONARDO | | | | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | Prezzo Sc. | Importo IVA |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|-------------|
| <u>Ordine n. 2020-41-000846 del 03.08.2020</u> | | | | | | |
| 82920100 | CONTATORE ACQUA GMDX 1" A F QUADR.ASCIUT. BMETERS | N. | 1,00 | 191,0100 | 72,5838 | 72,58 22 |

ECOTERM
ORIGINAL

| | | | |
|------------------------|----------|---------------------------------|------------------|
| Totale merce 72,58 | | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | |
| TRASPORTO | | Omaggi | |
| Causale trasp. VENDITE | Porto | Trasporto | DESTINATARIO |
| Vettore | | Data ed ora | Firma vettore |
| N. colli | Peso kg. | Inizio trasporto | Firma conducente |
| | | Data 03.08.2020 Ora 16:00 | |
| Note trasporto | | Firma destinatario | |

1. Le responsabilità sono sempre assunte per quando la merce è venduta. - 2. E' tacitamente inteso che qualunque prodotto, non inviato per mancata disponibilità assieme agli altri del quale fa ordine, sarà sempre inviato successivamente non appena si renderà disponibile. - 3. I reclami sono presi in considerazione solo se ci pervengono entro 8 giorni dalla data di fattura. - 4. Non sono accettate le sostituzioni merce se non preventivamente autorizzate. - 5. Per ritardo pagamento addebitiamo interessi al tasso bancario corrente maggiorato di 2 punti ex articolo 1284 cc. - 6. Qualora il pagamento sia previsto a tratta, saranno addebitate le spese per ciascuna tratta emessa. - 7. La merce viaggia a rischio e pericolo del mittente sia nella fase di porto assegnato e sia in porto franco. - 8. Per qualunque controversia senza fine controversie A quello di Vasto. - 9. Si prega di controllare i dati anagrafici e fiscali che appaiono sul presente documento, gli stessi non utilizzati, salvo V8 diverse comunicazioni, per tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. N. 633/72. Con il presente avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall'art. D.P.R. n. 633 del 28/10/72, 10 informativa L. 135 del presente regolamento sono trattati solo per le finalità amministrative contabili per gli adempimenti contrattuali. Titolare è ECOTERM srl a cui richiedere l'accesso ai dati ex articolo 13 della suddetta legge.

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



ECOTERM_{srl}
idrotermosanitari di qualità

Capitale Sociale € 440.000,00 i.v.
Partita IVA 01681460695
Reg. Sec. Trib. Vasto n. 2513
C.C.I.A.A. n. 101592 CH
Email ecoterm.srl@pec.it

SEDE 66054 VASTO (CH) via Inconata, 57 / T. (+39) 0873 378386 / F. (+39) 0873 391195 / vasto@ecoterm.srl.it
FILIALE 65010 VILLA RASPA DI SPOLTRE (PE) viale Europa, 59 / T. (+39) 085 4171283 / F. (+39) 085 411189 / pescara@ecoterm.srl.it
FILIALE 66041 ATESSA (CH) via Velave Loc. Montemarcone / T. (+39) 0872 895359 / atessa@ecoterm.srl.it

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----|
| Destinazione merce CONSORZIO CIVETA CTRA VALLE CENA 66050 CUPELLO CH | | Intestazione documento CONSORZIO C.I.V.E.T.A. | |
| CIG ZEF2BDCAD7 | CUP | C.DA VALLE CENA 1 66051 CUPELLO IT ITALIA | CH |
| Codice: 0015874 Agente 16 CAPUTO DANIELE Partita IVA 01376600696 Cod. fisc. | | Tel. | |

DDT EMESSI VASTO N. 2020-81-0003504 Data 31.07.2020 Pag 1

Pagamento 301 Bonifico Bancario 60 gg. f.m. Banca BANCA POP. EMILIA ROMAGNA BANCA POP. EMILIA ROMA...

Servito Da Termini 02 ALESSIO

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | Prezzo Sc. | Importo IVA |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|-------------|
| <u>Ordine n. 2020-41-0000838 del 31.07.2020</u> | | | | | | |
| 58280114 | NIPPLES OTTONE 1"1/4 | N. | 9,00 | 6,5000 | 2,6000 | 23,40 22 |
| 70204014 | MANICOTTO M 40X1"1/4 | N. | 9,00 | 5,0100 | 1,9038 | 17,13 22 |
| 70304014 | MANICOTTO F 40 x 1"1/4 | N. | 9,00 | 4,6700 | 1,8580 | 16,81 22 |
| 77160040 | TUBO POLIETILENE PN 16 40 | ML | 400,00 | 3,5700 | 1,2852 | 514,08 22 |
| 80119114 | VALVOLA RITEGNO VALSTOP 11/4 ENOLGAS | N. | 9,00 | 12,5240 | 12,5240 | 112,72 22 |
| <u>Ordine n. 2020-41-0000838 del 31.07.2020</u> | | | | | | |
| 82920100 | CONTATORE ACQUA GMDX 1" A F QUADR.ASCIUT. BMETERS | N. | 1,00 | 191,0100 | 72,5838 | 72,58 22 |

ECOTERM
ORIGINAL

| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------|--|
| Totale merce 756,72 | | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | | | |
| TRASPORTO | | Omaggi | | | |
| Causale trasp. VENDITE | | Porto | | Trasporto DESTINATARIO | |
| Vettore | | Data ed ora | | Firma vettore | |
| N. colli | Peso kg. | Inizio trasporto | | Firma conducente | |
| | | Data 31.07.2020 | Ora 15:25 | | |
| Note trasporto | | | | Firma destinatario | |

1. Le commissioni sono sempre assunte per quanto in tempo e salvo il venduto. - 2. E' tacitamente inteso che qualunque prodotto, non inviato per mancanza di disponibilità assieme agli altri con quali fu ordinato, sarà sempre inviato successivamente non appena si renderà disponibile. - 3. I reclami sono ammessi in considerazione solo se si pervengono entro 8 giorni dalla data di fattura. - 4. Non sono accettate le sostituzioni merce se non preventivamente autorizzate. - 5. Per il ritardo pagamento addebitamento interessi al tasso bancario corrente maggiorato di 2 punti ex articolo 1264 cc. - 6. Qualora il pagamento sia previsto a ratei, saranno addebitate le spese per ciascuna rata mensile. - 7. La merce viaggia a rischio e pericolo del richiedente sia nella formula di porto assicurato e sia in porto franco. - 8. Per qualunque controversia unica Foro competente è quello di Vasto. - 9. Si prega di controllare i dati anagrafici e fiscali che appaiono sul presente documento, gli stessi saranno utilizzati, salvo V.B. diverse comunicazioni, per tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. IVA 633/72. Con il presente avviso si considerano esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall'art. D.P.R. n.633 del 25/10/72. 10. Informativa L. 156 del 1998: i dati personali raccolti sono trattati solo per le finalità amministrative contabili per gli adempimenti contrattuali. Titolare è ECOTERM srl e cui richiederne l'accesso ai dati ex articolo 13 della suddetta legge.

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



POMPONIO GIULIO

VICO V MARRUCCINA n°4
66051 - CUPELLO (CH)

P.IVA IT00617200696 - C.F. PMPGLI56R10D209Q

Tel 0873.318269 Fax 0873.318269

Email: pomponiogulio@gmail.com

SPETT.LE
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
C/da Valle Cena S.N.C.
66051 CUPELLO CH

DESTINAZIONE
IDEM

| TIPO DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PARTITA IVA | CODICE FISCALE | PAG. |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------|--------|
| DOCUMENTO DI TRASPORTO | 508/2020 | 27/07/2020 | 01376600696 | 01376600696 | 1 |
| ANNOTAZIONI E VARIAZIONI Si allega, ove previsto, Cartiglio CE | | | | | AGENTE |

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | Sc. % | Importo | Iva |
|--------|---------------------------------------------|------|------|--------|-------|---------|-----|
| 2251 | TUBO POLIETILENE PN 6 DIAM 40 ROTOLO MT 100 | ML | 100 | | | | |
| 1257 | TUBO CAVIDOTTO D. 90 (ROTOLO 50 MT) | ML | 250 | | | | |
| 0329 | POZZETTO CLS 40X40XH40 | PZ | 18 | | | | |
| 2333 | COPERCHIO CLS 48X48XH6 | PZ | 18 | | | | |
| 327 | TRASPORTO CIG.Z282C7CB22 | N | 1 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| TRASPORTO A MEZZO Mittente | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA | CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA | | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| PORTO | N° COLLI 9 | PESO KG. | DATA TRASP. 27/07/2020 | ORA TRASP. 10:52 | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| DATI DEL VETTORE | | | | FIRMA DEL VETTORE | |

Vi preghiamo di controllare i vostri dati anagrafici e la partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.
Contributo Consai assolto ove dovuto. I vostri dati indicati sono trattati nel rispetto della Legge sulla privacy DLGS n. 196/2003

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



INTESTATARIO
CONSORZIO C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena, 1
66051 CUPELLO
C.F. : 01376600696

DESTINATARIO

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| COD. CLIENTE 90 | | PARTITA IVA CLIENTE 01376600696 | | BANCA D'APPoggio TRATTE O RICEVUTE BANCARIE | | CONDIZIONI DI PAGAMENTO 43 | |
| TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO | | N. DOCUMENTO 590 | | DATA DOCUMENTO 24/07/2020 | | STABILIMENTO / CERTIFICAZIONE | |
| DESTINAZIONE DELLA MERCE C.I.V.E.T.A. | | RADIALE | | TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITT. <input type="checkbox"/> DEST. <input type="checkbox"/> VETT. | | CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA | |
| COMUNICAZIONI E/O VARIAZIONI | | | | | | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISIBILE | |
| AUTOMEZZO N° | | TARGA PD4655 | | N. COLLI | | ORA INIZIO TRASP. / CONS. 09.28 | |
| POMPAGGIO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | |
| CALCESTRUZZI <input type="checkbox"/> C=COMPOSIZIONE <input type="checkbox"/> P=PRESTAZIONE | | | | | | | |
| CODICE ARTICOLO | | DOSAGGIO CEM (Kg/mc) | | CLASSE N/mm² | | Q.T.A. (MC) | |
| INERTE (mm) <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40 | | CLASSE CEM | | TIPO CEM | | CLASSE DI ESPOSIZIONE | |
| CONSISTENZA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> S4 <input type="checkbox"/> S5 | | | | | | | |
| ADDITIVI <input type="checkbox"/> NESSUNO <input type="checkbox"/> FLUIDIFICANTE <input type="checkbox"/> SUPERFLUID. <input type="checkbox"/> AERANTE <input type="checkbox"/> ANTIGELO <input type="checkbox"/> IMPERMEAB. <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| AGGIUNTE E/O CARATTERISTICHE SPECIALI | | | | | | | |
| COD. ARTICOLO | | DESCRIZIONE ARTICOLO | | U.M. | | QUANTITÀ | |
| 930 | | BLOCCHI IN CEMENTO 100x100x100 | | M. | | 12.000 | |
| 901 | | TRASPORTO INERTI CON BILICO | | M. | | 1.000 | |
| | | La presente fattura prevede la scia- | | | | | |
| | | ** SEGU ** | | | | | |
| IMPRESA MOLINO S.R.L. C.F.P. 01376600696 | | BOLLI | | SPESE INCASSO | | ABICert ente di certificazione | |
| COSTRUZIONI OOPP EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI | | IMPONIBILE | | IVA O ESENZIONE | | | |
| SEDE: 66054 VASTO (CH) C.so Mazzini, 207 Telefono (0873) 361345 Telefax (0873) 379133 http://www.molinosrl.it e-mail: info@molinosrl.it | | TOTALE IMPONIBILI | | TOTALI I.V.A. | | TOTALE DOCUMENTO | |
| R.E.A. Chieti n. CH59180 Cap. Soc. € 200.000,00 int. versato | | | | | | SCONTO | |
| IMPIANTO San Salvo - Tel. (0873) 346051 | | | | | | ABBUONI | |
| | | | | | | IMPORTO DA PAGARE | |
| SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO | | | | | | | |
| ADDETTO AL CARICO IMPRESA MOLINO SRL C.so Mazzini, 207 - 66054 VASTO (CH) Tel. (0873) 361345 - P. IVA 01376600696 | | GIARNOVIGARIE | | ORA INIZIO SCARICO | | ORA FINE SCARICO | |
| | | | | | | ORA RIENTRO | |
| | | | | | | SOSTA | |
| L'IMPRESA MOLINO SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA IL CLIENTE O CHI PER LUI RICHIEDESSE AGGIUNTA DI ACQUA O ALTRI PRODOTTI | | | | | | ACQUA AGGIUNTA SU RICHIESTA DAL CLIENTE/RAPPRESENTANTE | |
| | | | | | | LITRI: SU MC: | |
| VETTORE (DITTA - RESIDENZA O DOMICILIO) | | | | DATA RITIRO MERCE | | ORA RITIRO MERCE | |
| PRIMA CONDUCENTE/VETTORE | | | | PRIMA CLIENTE | | | |
| | | | | (Per accettazione di materiale, prezzi aggiunti di acqua e condizioni generali di vendita di cui a foglio) | | | |

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



GEOSALD Srl

GEOSALD
WATER, DRILLING & WELDING

S.S. 11 Padana Superiore, 30 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel. +39 02 83 971 927
e-mail: info@geosald.com; amministrazione@geosald.com Pec: geosald@pec.geosald.com Internet: www.geosald.com
C.F./P.Iva 10568650963 Reg. Imprese MI-2542114
Codice SDI: MSUXCR1

Doc. di trasporto

n. **413** del **27/07/2020**

Sede legale

Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena, snc
66051 CUPELLO (CH)
Italy

Destinazione merce

Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena
66051 CUPELLO (CH)
Italy

C.F./P.Iva 01376600696

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| | Rif. Conferma d'ordine 347/CO del 06/07/2020: | | |
| | Rif. Preventivo 384/PR del 19/06/2020: | | |
| DL.WMS.MINI | Strumento di misura con registrazione dei dati serie DL.WMS.MINI per misurazione di temperatura e livello Campi di misura disponibili: 0...20 mH2O Housing DL disponibili: diametro 2" (batteria tipo torcione) | NR. | 2 |
| DL.WMS.MINI_CA | Cavo in PUR per DL.WMS.MINI, autoportante con anima in Kevlar e tubetto di sfiato per la compensazione barometrica | MT. | 25 |
| DL.WMS.MINI_CA | Cavo in PUR per DL.WMS.MINI, autoportante con anima in Kevlar e tubetto di sfiato per la compensazione barometrica | MT. | 25 |
| DL.WMS/MINI_RA | Interfaccia USB-Radio per collegamento/consultazione wireless in campo e software | NR. | 1 |
| | (Rif. Ordine d'acquisto n. 3492 del 06/07/2020 CIG Z8D2D8D01B) | | |
| <div> <div>Incaricato del trasporto BRT Cod. Abb. 1203714</div> <div>Causale del trasporto C/Vendita</div> <div>Porto F.co Vs. magazzino</div> <div>Firma incaricato del trasporto</div> <div>Firma del destinatario</div> </div> <div> <div>Nr. colli 1</div> <div>Peso Kg. 5</div> <div>Aspetto esterno dei beni Scatole</div> <div>Data e ora inizio</div> </div> | | | |

Le parti accettano al trattamento reciproco dei dati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") sono informate del fatto che i dati vengono trattati esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi contrattuali e per adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali.

Pag. 1

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



GEOSALD Srl

GEOSALD
WATER, DRILLING & WELDING

S.S. 11 Padana Superiore, 30 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel. +39 02 83 973 927
e-mail: info@geosald.com; amministrazione@geosald.com Pec: geosald@pec.geosald.com Internet: www.geosald.com
C.F./P.Iva 10568650963 Reg. Imprese MI-2542114 Codice SDI: MSLXCR1

Doc. di trasporto

n. **387** del **16/07/2020**

Sede legale
Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena, SNC
66051 CUPELLO (CH)
Italy

Destinazione merce
Consorzio C.I.V.E.T.A.
C.da Valle Cena
66051 CUPELLO (CH)
Italy

C.F./P.Iva 01376600696

| Codice | Descrizione | U.m. | Quantità |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| | Rif. Conferma d'ordine 347/CO del 06/07/2020: | | |
| | Rif. Preventivo 431/PR del 03/07/2020: | | |
| GRSQ1-35 | POMPA SOMMERSA GRUNDFOS SQ1-35 0,70kW 200-240V 50/60Hz. Cavo 1,5m | NR. | 9 |
| RPI-P | GIUNZIONE VULCANIZZATA 3x1,5 | NR. | 9 |
| XPIR20219843 | CAVO ELETTRICO H07 RN-F 3G1,5 (25 metri) | MT. | 225 |
| SMART EVO 1-Mono | Quadro elettronico Tipo Elentek Mod. SMART EVO 1 MONO. Completo di controllo di livello e kit n.3 sondine di livello | NR. | 9 |
| XCAVUNI10 | CAVO UNIPOLARE FS 17 1x1 | MT. | 700 |
| | (Rif. Ordine d'acquisto n. 3492 del 06/07/2020 CIG Z8D2D8D01B) | | |

Incaricato del trasporto
BRT Cod. Abb. 1203714
Nr. colli 1
Peso Kg. 130

Causale del trasporto
C/Vendita
Aspetto esteriore dei beni
Pallet

Porto
F.co Vs. magazzino
Data e ora inizio

Firma incaricato del trasporto

Firma del destinatario

[Firma]

Le parti acconsentono al trattamento reciproco dei dati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") sono informate del fatto che i dati vengono trattati esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi contrattuali e per adempire agli obblighi amministrativi e fiscali.

Pag. 1

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



GIORNALE DEI LAVORI ESEGUITI

| DATA | STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI | PERSONALE | | MATERIALE ATTREZZATURE MEZZI |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | DITTA/ORARIO | CIVETA/ORA RIO | |
| 29/07/2020 | INIZIO LAVORI SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS | | GRECO- ROSICA 06,00/12,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO GEOSAL DDT N. 387- N. 413 F.lli MOLINO DDT N. 590 POMPONIO GIULIO DDT N. 508 |
| 30/07/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS | | GRECO- ROSICA 06,00/12,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO |
| 31/07/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS | | GRECO- ROSICA 06,00/13,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO ECOTERM DDT N. 81- 0003504 |
| 04/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS | | GRECO- ROSICA 06,00/14,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO ECOTERM DDT N. 81- 0003539 |
| 05/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS | | GRECO- ROSICA 06,00/14,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO ELETTO CENTER DDT N. 3381-A |
| 06/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS | | GRECO- ROSICA 06,00/14,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO TORRICELLA DDT N. 5378/001 |
| 07/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS MESSA IN OPERA PZ.1-PZ.1 BIS (solo impianto-sistema idraulico) | IMISCA OPERAI N.2 07,30-12,00 13,00-16,30 | GRECO- ROSICA 06,00/14,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO TORRICELLA DDT N. 5398/001 |
| 10/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS MESSA IN OPERA PZ.3.-PZ.3 BIS (solo impianto-sistema idraulico) | IMISCA OPERAI N.3 07,40-12,00 13,00-16,30 | GRECO- ROSICA 06,00/14,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO |



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS MESSA IN OPERA PZ.2 BIS- PZ.7(solo impianto-sistema idraulico) | IMISCA OPERAI N.4 07,20-12,00 13,00-16,30 | GRECO- ROSICA 06,00/14,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO |
| 12/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS MESSA IN OPERA PZ.4 PZ.5 PZ.6(solo impianto-sistema idraulico) | IMISCA OPERAI N.4 07,30-12,00 13,00-16,30 | GRECO- ROSICA 06,00/12,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO POMPONIO GIULIO DDT N.559/2020 |
| 13/08/2020 | SCAVO E POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZ./BASE CLS IMPIANTO BIOGAS DISC. N. 1 SISTEMAZIONE POZZI + LAVORI VARI DI MESSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO | IMISCA- CINQUINA(Dalle ore 09,30 alle ore 12,00) OPERAI N.4 07,30-12,00 13,00-16,30 | GRECO- ROSICA 06,00/12,00 | MINIESCAVATORE A NOLEGGIO ELETTRIC CENTER DDT N. 3542-A |
| 14/08/2020 | POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZI/BASE CLS Nella giornata di ieri pomeriggio sono stati completati i lavori della messa in funzione delle pompe di emungimento del: PZ. 3 PZ. 3bis e PZ. 7 con collegamento degli impianti elettrici. Completamento dei lavori della messa in funzione delle pompe di emungimento del: PZ. 5 PZ.6 e inizio pz. 4 con collegamento degli impianti elettrici. | IMISCA OPERAI N.4 07,30-12,00 13,00-16,30 | ROSICA 06,00/12,00 | PIATTAFORMA AUTOSCALA MOBILE A NOLEGGIO |
| 17/08/2020 | POSA IN OPERA CAVIDOTTI/POZZI/BASE CLS | | ROSICA 06,00/12,00 | |
| 01/09/2020 | COLLEGAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PZ 2 E PZ 2BIS E PASSAGGIO CAVO CON COLLEGAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DAL QUADRO DELL IMPIANTO | IMISCA OPERAI N.1 07,30-12,00 13,00-16,30 | | |
| 02/09/2020 | COMPOSTAGGIO AL QUADRO ELETTRICO DEL PZ | IMISCA OPERAI N. 2 | | |



CIVETA
 Consorzio Intercomunale del Vastese
 Ecologia e Tutela dell'Ambiente



| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | 2. ULTIMAZIONE COLLEGAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO DEL PZ 4 E DEL PZ 8. | 07,30-12,00 13,00-16,30 | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|

Di seguito vengono allegate alcune fotografie riferite ai lavori eseguiti su ciascun piezometro (allacciamento elettrico, quadro con sonde di livello, contaltri, cisterna, pompa di emungimento con galleggiante automatico).



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C



Esecuzione linee elettriche e posa dei nuovi cavidotti di alimentazione dei quadri

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica Imballaggi

C.da Valle
Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax. 0873.303502
amministrazione@pec.civeta.it
info@civeta.it

Reg. Impr. 33048/1999
R.E.A. 136143
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C