SEZIONI TIPO SCAVO PER POSA CAVI MT ARE 4H5 EX SU STRADA PRIVATA

(una terna)

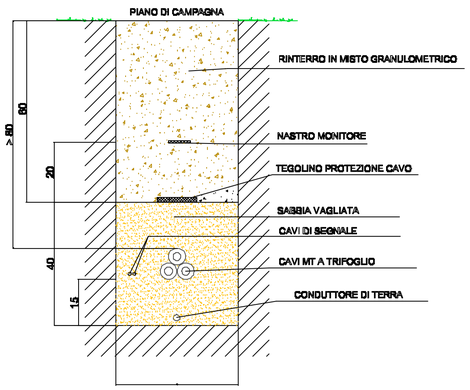

SEZIONI TIPO SCAVO PER POSA CAVI MT ARE 4H5 EX SU STRADA PRIVATA ASFALTATA

(una terna)

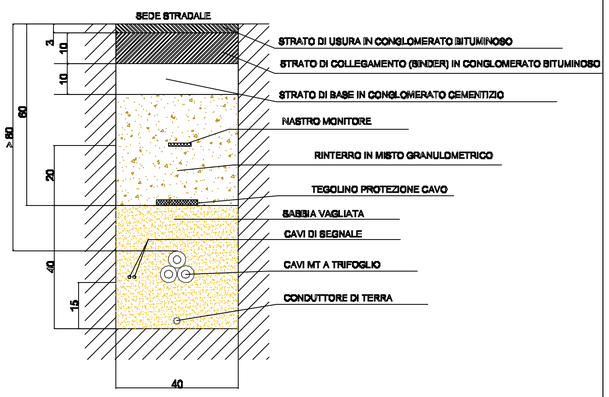

SEZIONI TIPO SCAVO PER POSA CAVI BT SU STRADA PRIVATA

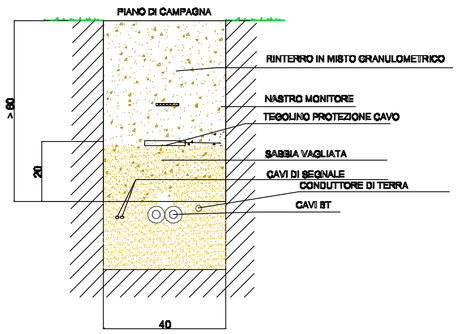

SEZIONI TIPO SCAVO PER POSA CAVI BT SU STRADA PRIVATA con cavo FV tipo FG21M21 per collegamento stringhe - Sting box

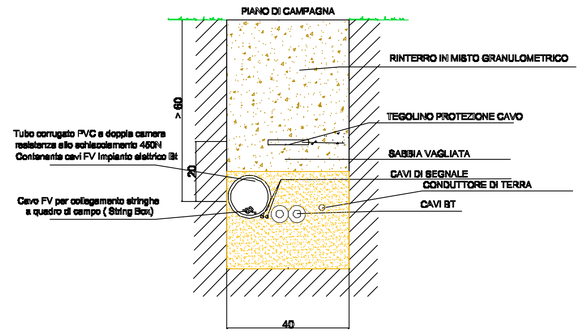

VIABILITA' INTERNA

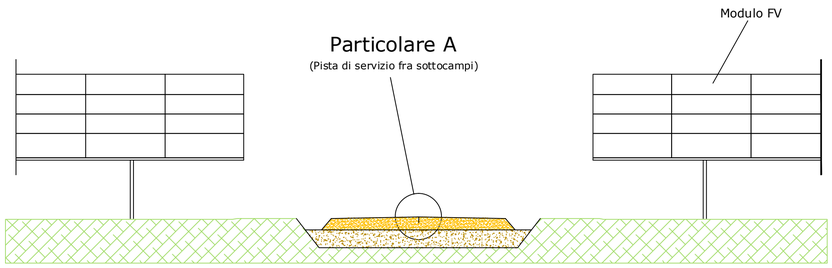

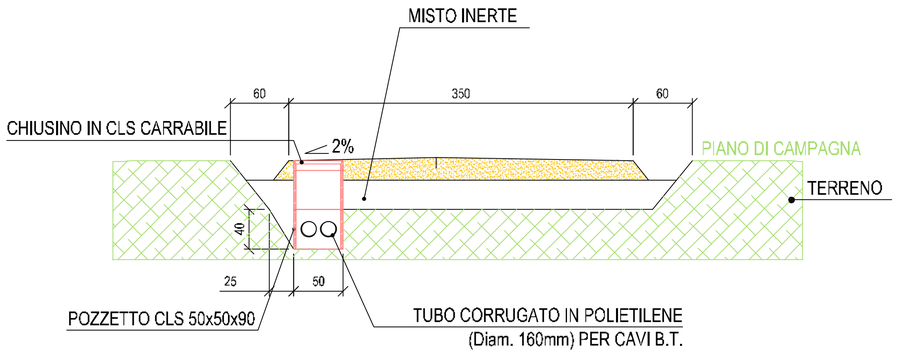

PARTICOLARE A PISTA DI SERVIZIO (SCALA 1:25)

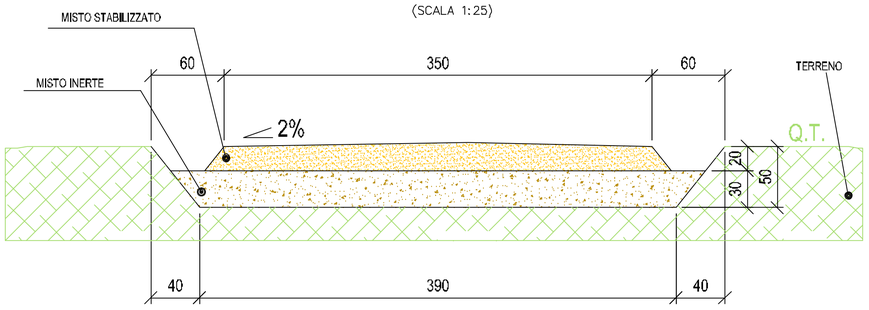

Particolare posizionamento Cabina di campo (scala 1:100)

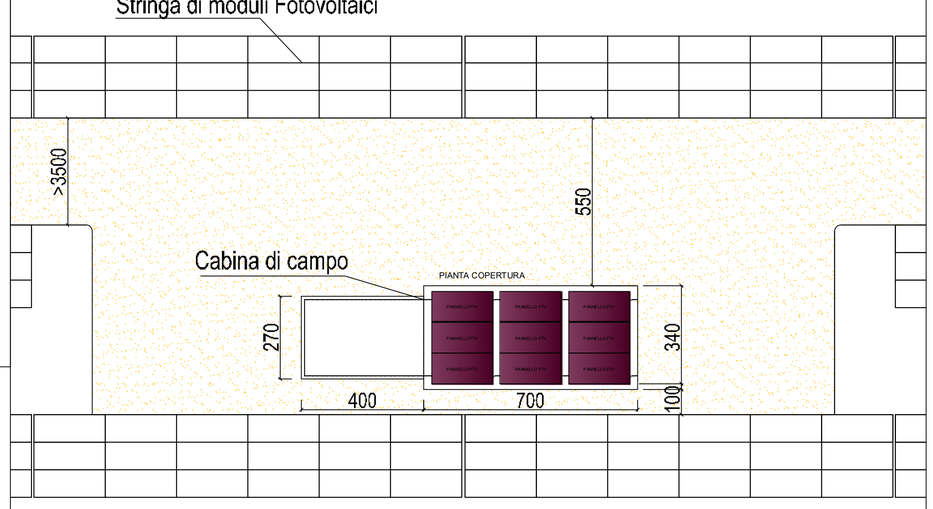

REVISIONI						
01	28/06/2017	CAMBIO SOCIETA		F.Buccheri	M. Penazzo	I. Giacon
00	21-02-2017	EMISSIONE		M. Penazzo	M. Penazzo	I. Giacon
N.	DATA	DESCRIZIONE		FI ARORATO	VERIFICATO	APPROVATO

C&G Engineering Service s.r.l.
Via Longhin, 71
35129 Padova
Tel +39 049 80 73 734
Fax +39 049 80 74 014
e-mail info@engineeg.com
internet http://www.engineeg.com
Partita I.V.A. 02199090289

REVISIONI				
00		L. Di Bello ING/TAM	G. Ricci ING/TAM	
N.	DATA	ESAMINATO	APPROVATO	RIFERIMENTO BENESTARE

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
SCHEMA	DUVLLB0014	**RETE VERDE 20 S.r.l.**
PROGETTO	TITOLO	
-	Impianto fotovoltaico "Green Power for Rail" - Stazione Elettrica di Villanova Cepagatti (PE)	
RICAVATO DAL DOC. TERNA		
-	Tipico viabilità e sezioni cavidotti	
-		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DUVLLB0014_00-01	1 unità = 1MM	A1	-	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Rete Verde 20 srl e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in relazione alle finalità per le quali è stato rilasciato. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Rete Verde 20 srl.

This document contains information proprietary to Rete Verde 20 srl and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Rete Verde 20 srl is prohibit.