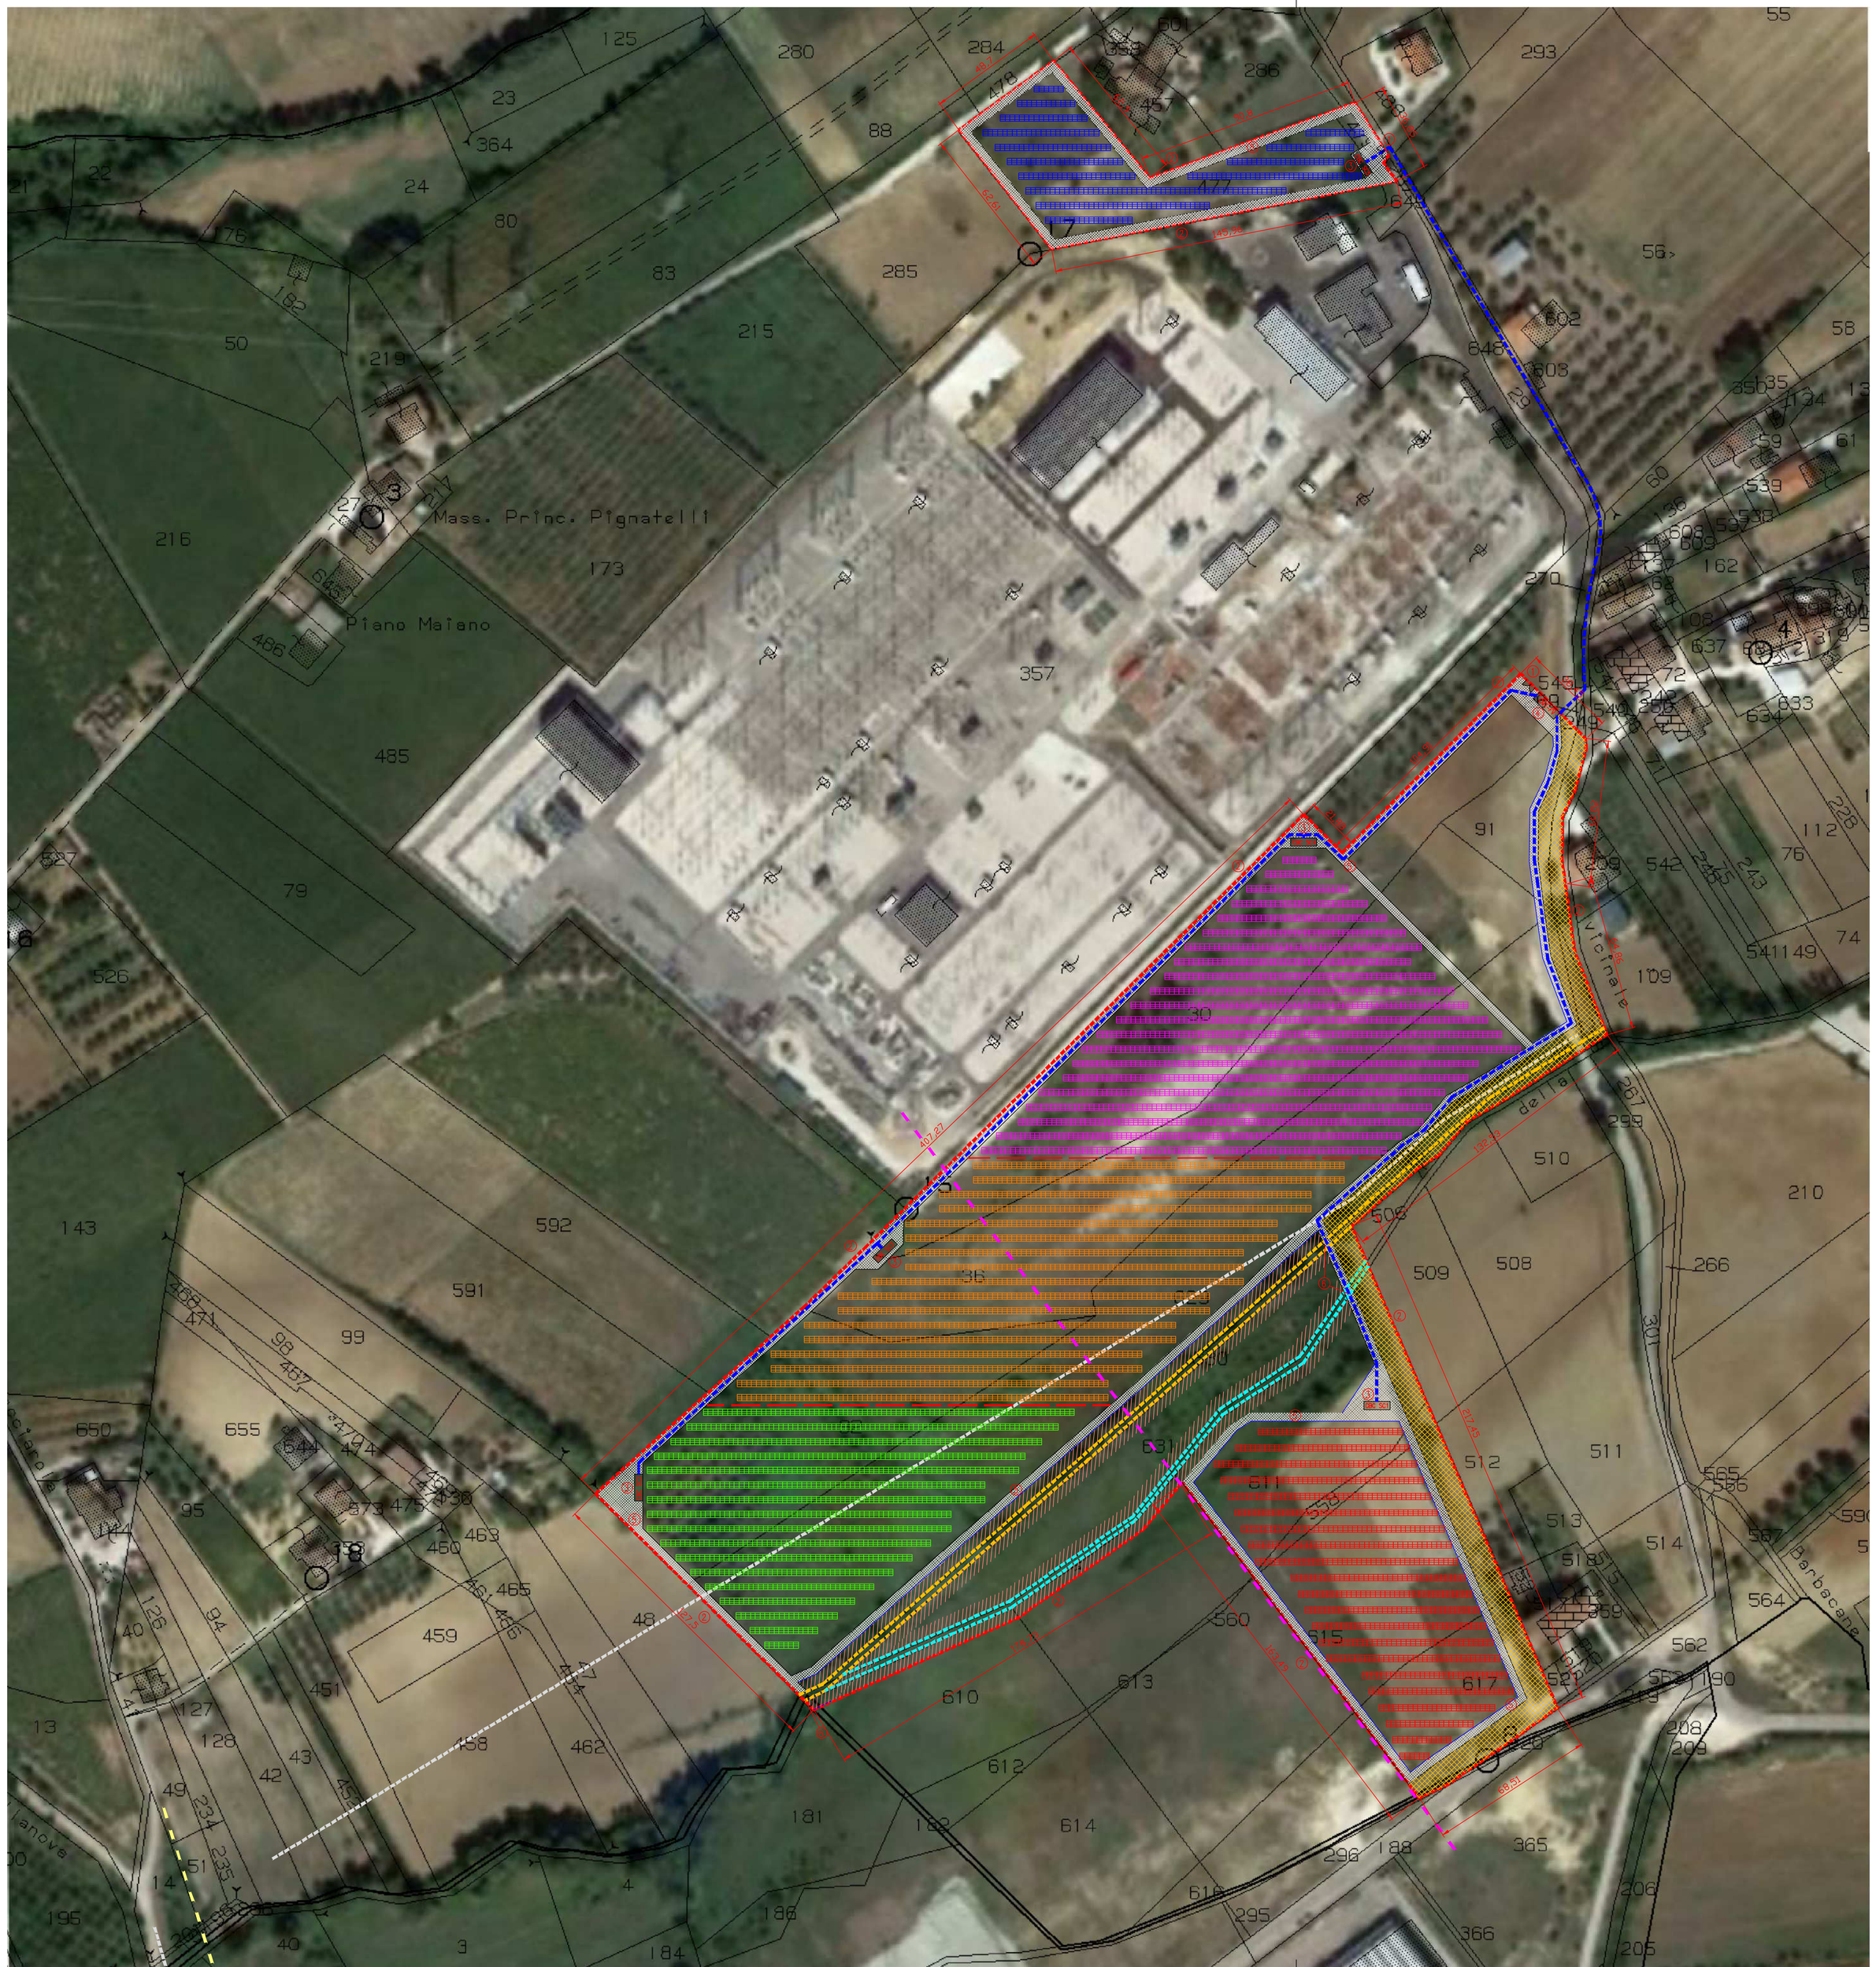


| POS. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 1 | NUOVO CANCELLO DI INGRESSO IN ACCIAIO ZINCATO A DUE ANTE L=5.00m |
| 2 | RECINZIONE METALLICA TIPO "ORSOGRILL" H=2.50m |
| 3 | CABINA DI CAMPO CBC |
| 4 | CABINA DI CONSEGNA CMT-FV |
| 5 | NUOVA PISTA PER VIABILITA' INTERNA |
| 6 | TOMBINAMENTO FOSSATO |

| SOTTOCAMPO 1 (SC1) | | |
|---|---|---|
| N° | STRINGA | POTENZA |
| 116 | 6x3 | 835200 Wp |

SOTTOCAMPO 1
STRINGA 18 MODULI DIM. 12X3.04
POTENZA 7200 Wp

| SOTTOCAMPO 2 (SC2) | | |
|---|---|---|
| N° | STRINGA | POTENZA |
| 129 | 7x3 | 1083600 Wp |

SOTTOCAMPO 2
STRINGA 21 MODULI DIM. 14X3.04
POTENZA 8400 Wp

| SOTTOCAMPO 3 (SC3) | | |
|---|---|---|
| N° | STRINGA | POTENZA |
| 185 | 7x3 | 1554000 Wp |

SOTTOCAMPO 3
STRINGA 21 MODULI DIM. 14X3.04
POTENZA 8400 Wp

| SOTTOCAMPO 4 (SC4) | | |
|---|---|---|
| N° | STRINGA | POTENZA |
| 182 | 7x3 | 1528800 Wp |

SOTTOCAMPO 4
STRINGA 21 MODULI DIM. 14X3.04
POTENZA 8400 Wp

| SOTTOCAMPO 5 (SC5) | | |
|---|---|---|
| N° | STRINGA | POTENZA |
| 55 | 6x3 | 396000 Wp |

SOTTOCAMPO 5
STRINGA 18 MODULI DIM. 12X3.04
POTENZA 7200 Wp

| SOMMATORIA | |
|---|---|
| TOTALE POTENZA INSTALLATA | 5397600 Wp |

LEGENDA

- TRACCIATO FOSSATO DA FOGLIO CATASTALE
- TRACCIATO ATTUALE FOSSATO
- LINEA AEREA DI MEDIA TENSIONE ESISTENTE
- LINEA AEREA DI BASSA TENSIONE ESISTENTE
- RECINZIONE DI IMPIANTO
- LINEA AEREA DI ALTA TENSIONE ESISTENTE
- DIVIDENTE SOTTOCAMPI
- FASCIA DI RISPETTO DI 5m DA CIGLIO FOSSATO
- FASCIA DI RISPETTO DI 10m LUNGO IL TRACCIATO DEL CAVO MONITA
- NUOVA PISTA PER VIABILITA' INTERNA
- NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO DI MEDIA TENSIONE

| REVISIONI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 13/12/2017 | REVISIONE LAYOUT | F.Buccneri | M. Penazzo | I. Giacon |
| R4 | 29/09/2017 | CAMBIO SOCIETA | F.Buccneri | M. Penazzo | I. Giacon |
| R3 | 09/08/2017 | REVISONE LAYOUT SECONDO NOTE/PAL. DC. C1.05.20.7 | F.Buccneri | M. Penazzo | I. Giacon |
| R2 | 09/05/2017 | Ravvisione di assetto | F.Buccneri | M. Penazzo | I. Giacon |
| R1 | 17/2/2017 | R posizionamento SC08 e r mozione p.lla 40 | F.Buccneri | M. Penazzo | I. Giacon |
| R0 | 23/12/2017 | EMISSIONE | F.Buccneri | M. Penazzo | I. Giacon |
| N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | A.PROVATO |

CAG Consulting Engineering Services
Via Longhin, 71
35129 Padova
tel +39 049 8078766
fax +39 049 8078766
e-mail info@cagroup.it
internet: www.cagroup.it
Partita IVA 02699990219

| REVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | | | | |
| N. | DATA | ELABORATO | APPROVATO | RIFERIMENTO BENESTARE |

| TIPOLOGIA DELL'ELABORATO | CODIFICA DELL'ELABORATO | |
|---|---|---|
| PLANIMETRIA | DUVLLB0007 | RETE VERDE 20 S.r.l. |
| PROGETTO | TITOLO | |
| RICAVATO DAL DOC. TERNA | Impianto fotovoltaico "Green Power for Rail" - Stazione Elettrica di Villanova Cepagatti (PE) | |
| | Planimetria generale di impianto | |

| NOME DEL FILE | SCALA CAD | FORMATO | SCALA | FOGLIO |
|---|---|---|---|---|
| DUVLLB0007_00-05.DWG | 1 unità = 1MM | A0 | 1/1000 | 1 / 1 |

Questo documento contiene informazioni di proprietà Rete Verde 20 srl e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato rilasciato. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o distribuzione senza l'esplicito consenso di Rete Verde 20 srl.
This document contains information property to Rete Verde 20 srl and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatsoever abuse or spreading or reproduction without the written permission of Rete Verde 20 s.r.l. is prohibited.