

CERTIFICATI PROVE GRANULOMETRICHE

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I518

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "1")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

19/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	6,2	1,30	1,30	98,70
Setaccio 0,125	378,3	79,27	80,57	19,43
Setaccio 0,075	79,4	16,64	97,21	2,79
Fondo	13,3	2,79	100,0	*****
Totale	477,2	100,0	*****	*****

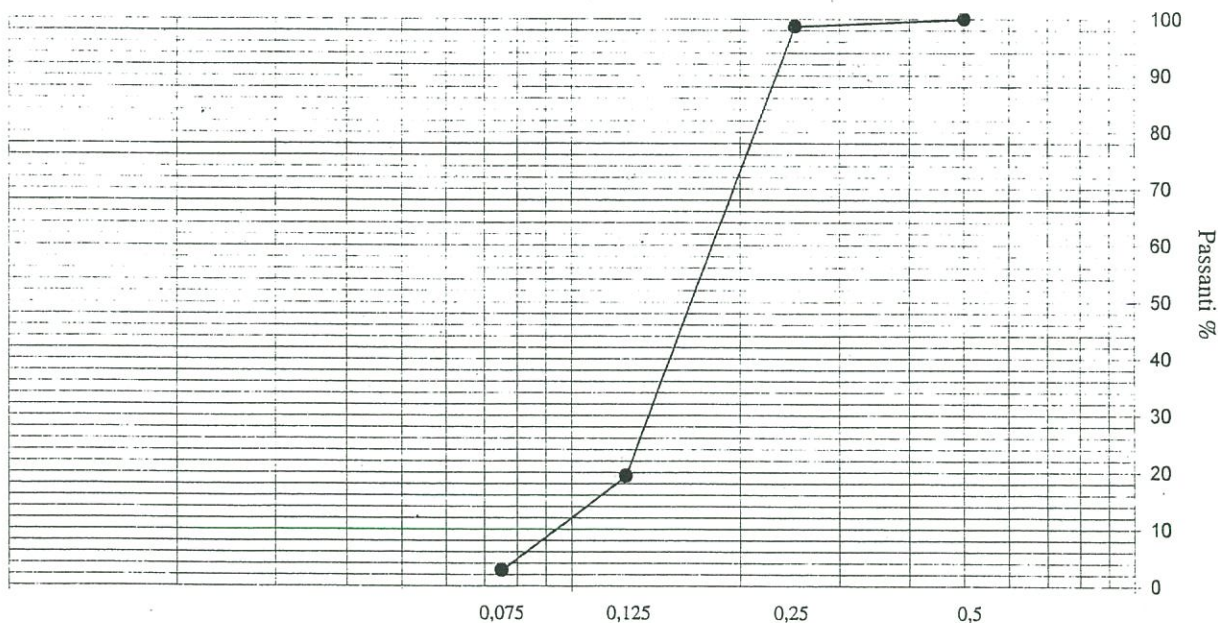

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Com. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I519

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "2"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

19/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,125	177,0	39,87	39,87	60,13
Setaccio 0,075	177,3	39,94	79,82	20,18
Fondo	89,6	20,18	100,0	*****
Totale	443,9	100,0	*****	*****

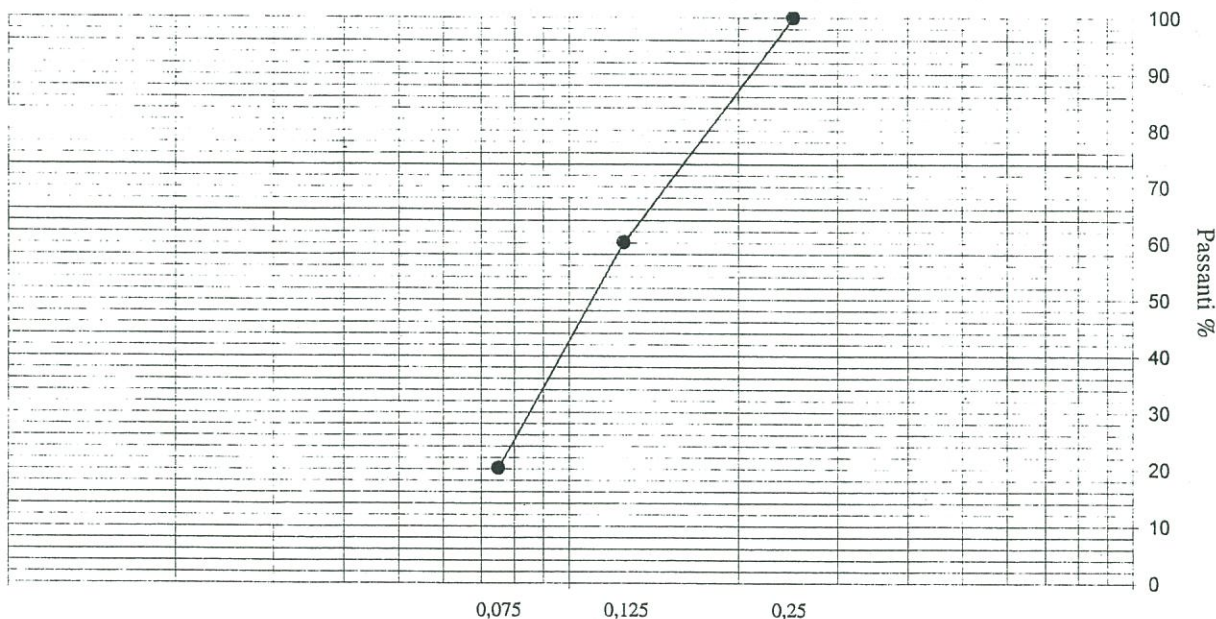

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I520

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "3")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

19/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,125	142,1	24,44	24,44	75,56
Setaccio 0,075	330,8	56,89	81,32	18,68
Fondo	108,6	18,68	100,0	*****
Totale	581,5	100,0	*****	*****

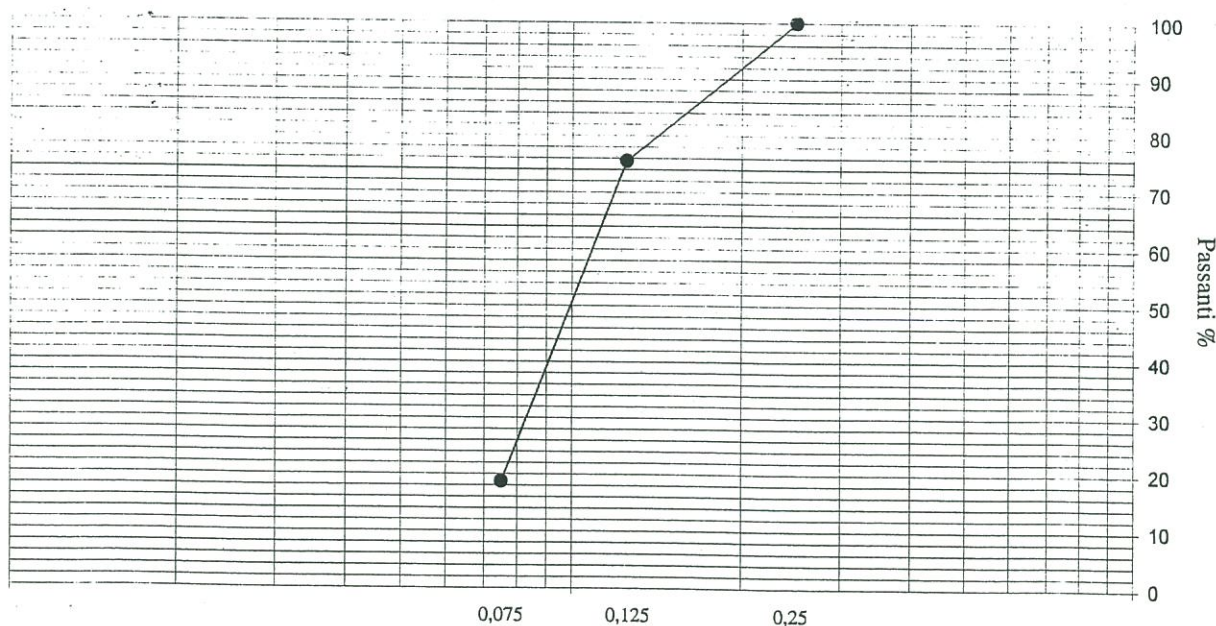

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I521

TERAMO 06/12/01

V.A. n: 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "4"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

19/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	13,4	2,50	2,50	97,50
Setaccio 0,125	391,0	73,02	75,52	24,48
Setaccio 0,075	99,0	18,49	94,01	5,99
Fondo	32,1	5,99	100,0	*****
Totale	535,5	100,0	*****	*****

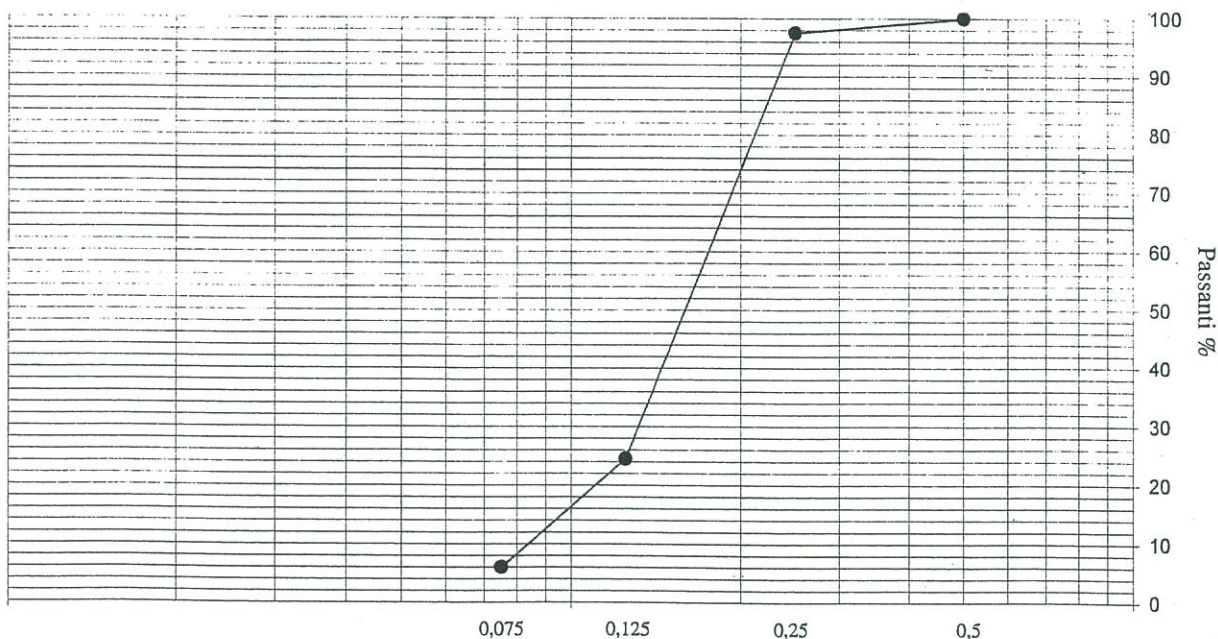

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I522

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "5")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

19/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	75,5	12,26	12,26	87,74
Setaccio 0,125	473,4	76,90	89,17	10,83
Setaccio 0,075	53,7	8,72	97,89	2,11
Fondo	13,0	2,11	100,0	*****
Totale	615,6	100,0	*****	*****

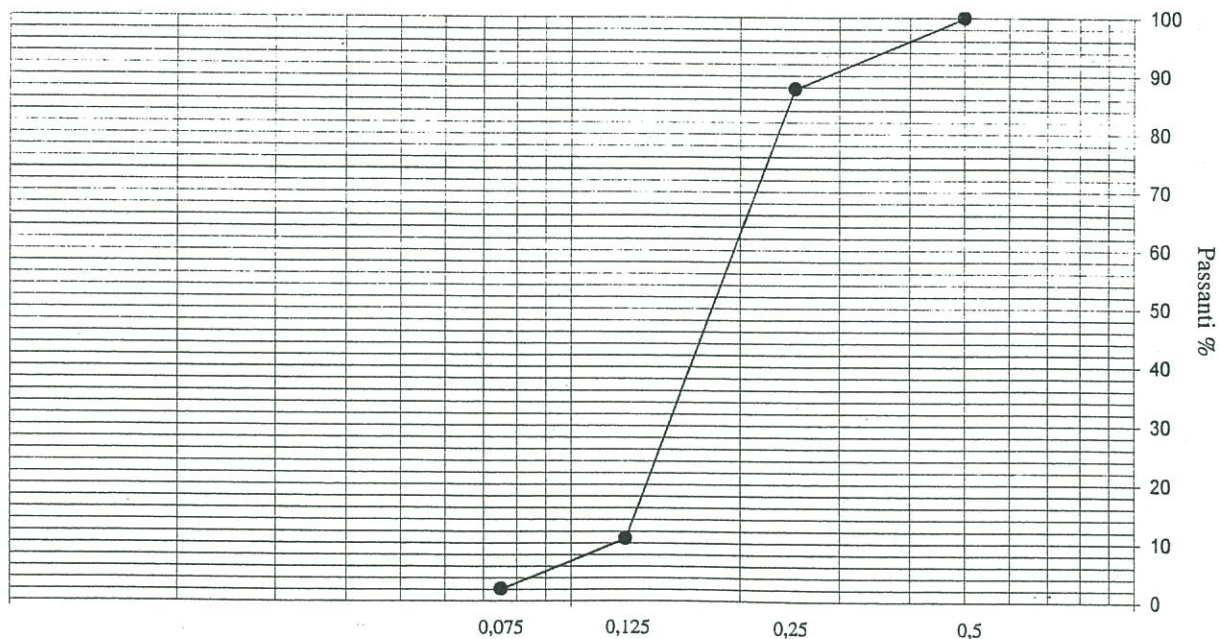

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I523

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "6")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

20/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	18,8	2,28	2,28	97,72
Setaccio 0,125	511,5	61,91	64,19	35,81
Setaccio 0,075	220,9	26,74	90,92	9,08
Fondo	75,0	9,08	100,0	*****
Totale	826,2	100,0	*****	*****

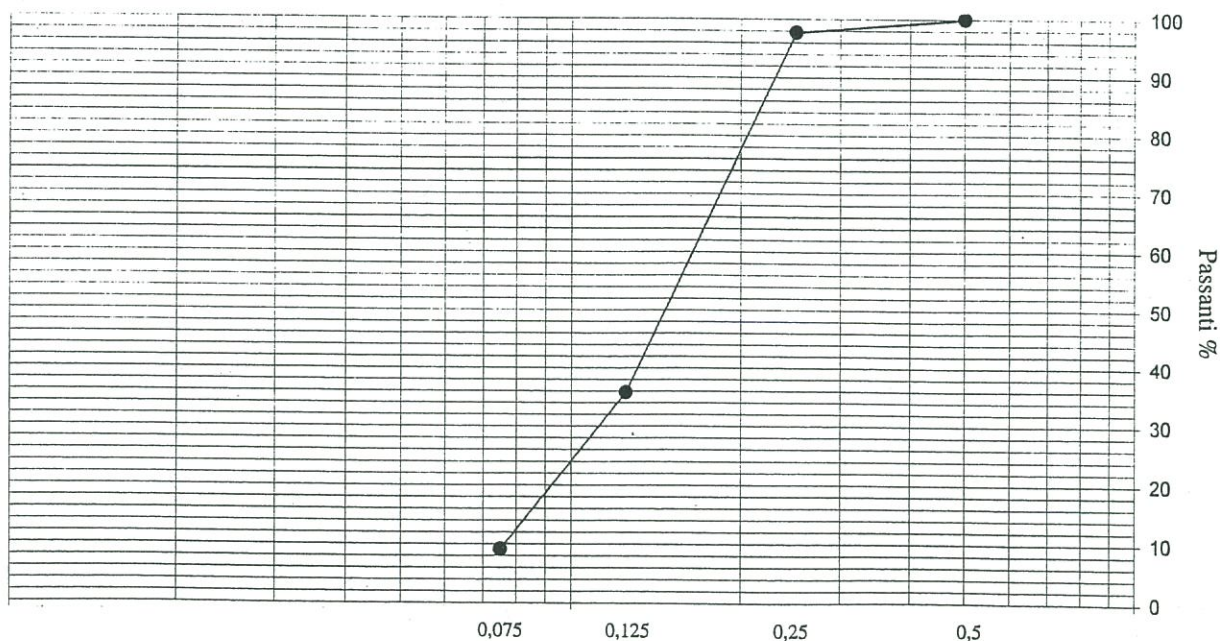

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I524

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "7")

PROPRIETÀ:

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

20/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	9,5	1,30	1,30	98,70
Setaccio 0,125	464,4	63,37	64,67	35,33
Setaccio 0,075	207,6	28,33	93,00	7,00
Fondo	51,3	7,00	100,0	*****
Totale	732,8	100,0	*****	*****

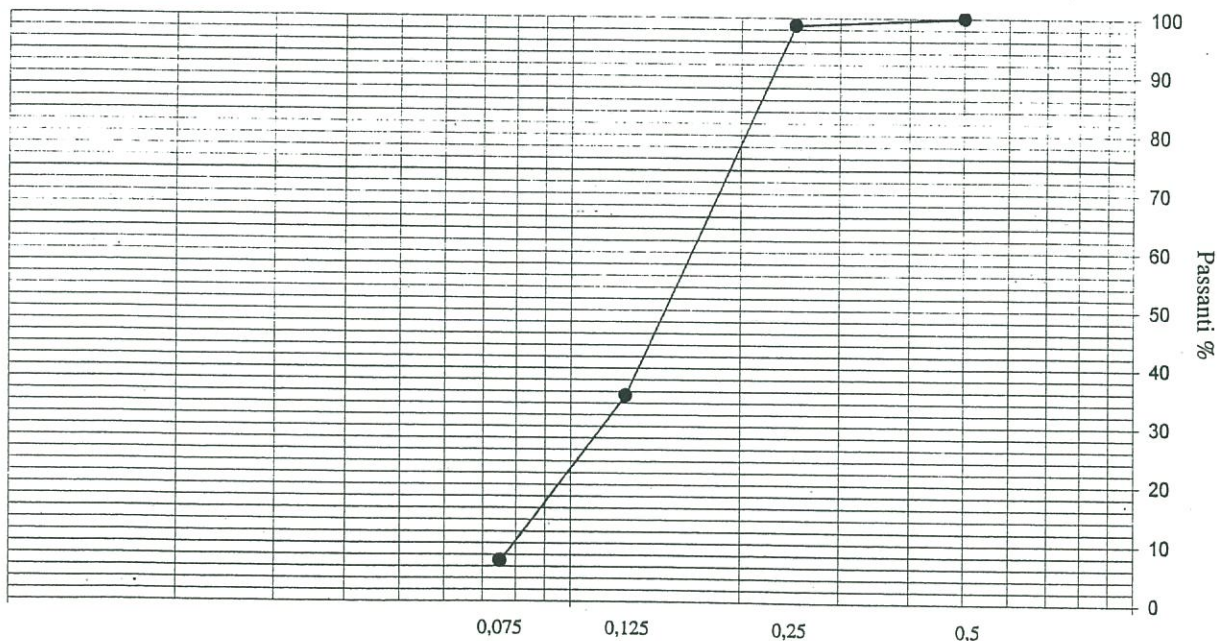

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I525

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "8"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

20/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 8	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 4	1,8	0,20	0,20	99,8
Setaccio 2	1,8	0,20	0,39	99,61
Setaccio 1	0,8	0,09	0,48	99,52
Setaccio 0,5	24,9	2,70	3,18	96,82
Setaccio 0,25	204,0	22,15	25,33	74,67
Setaccio 0,125	615,3	66,81	92,14	7,86
Setaccio 0,075	56,9	6,18	98,32	1,68
Fondo	15,5	1,68	100,0	*****
Totale	921,0	100,0	*****	*****

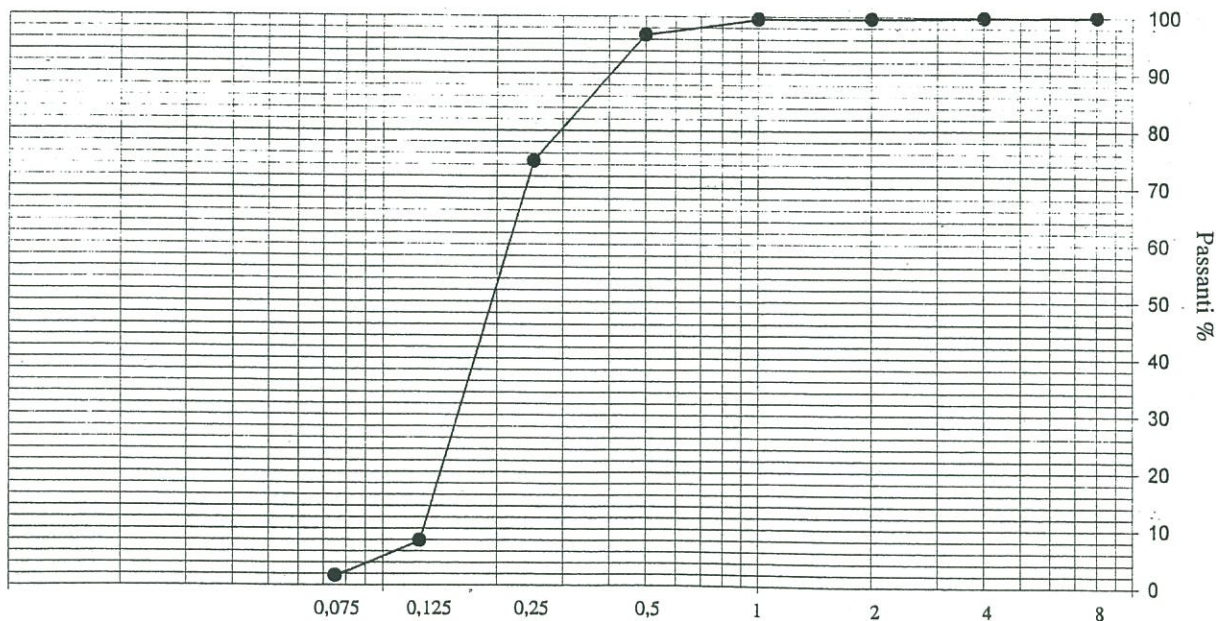

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I526

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "9")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

20/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 1	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,5	2,8	0,35	0,35	99,65
Setaccio 0,25	28,6	3,57	3,92	96,08
Setaccio 0,125	583,7	72,84	76,75	23,25
Setaccio 0,075	97,6	12,18	88,93	11,07
Fondo	88,7	11,07	100,0	*****
Totale	801,4	100,0	*****	*****

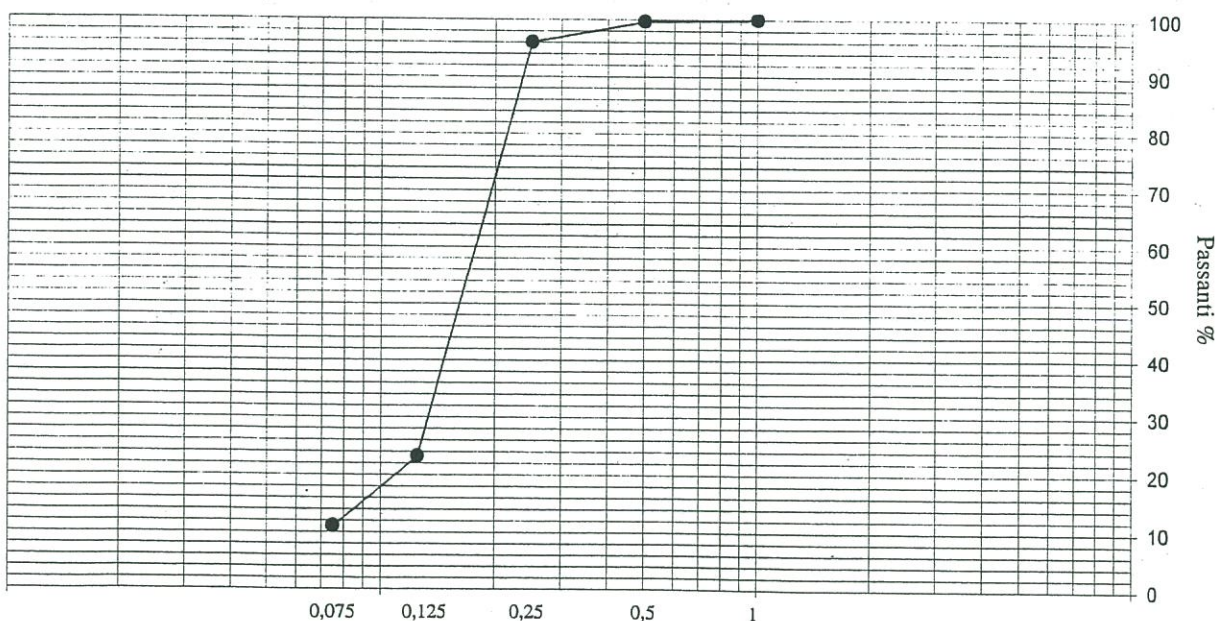

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I527

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "10")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

20/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	29,1	2,93	2,93	97,07
Setaccio 0,125	853,9	85,93	88,86	11,14
Setaccio 0,075	80,1	8,06	96,92	3,08
Fondo	30,6	3,08	100,0	*****
Totale	993,7	100,0	*****	*****

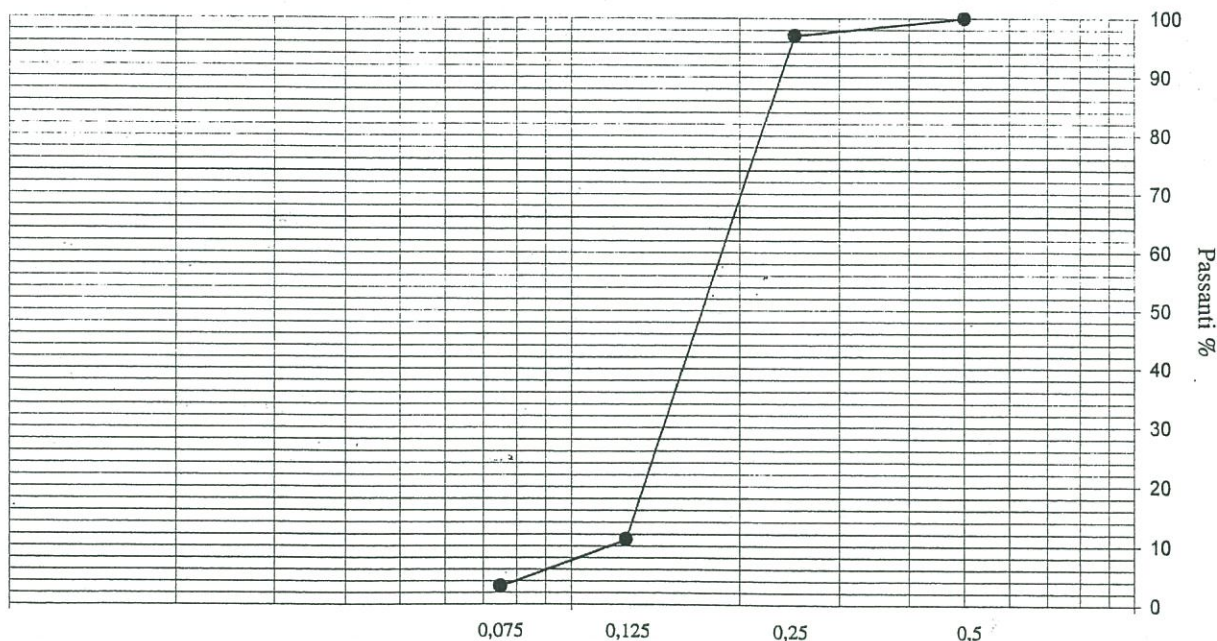

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Prof. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I528

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "11"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

21/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Crivello 100	*****	*****	*****	100,0
Crivello 71	563,6	75,59	75,59	24,41
Crivello 40	182,0	24,41	100,0	*****
Totale	745,6	100,0	*****	*****

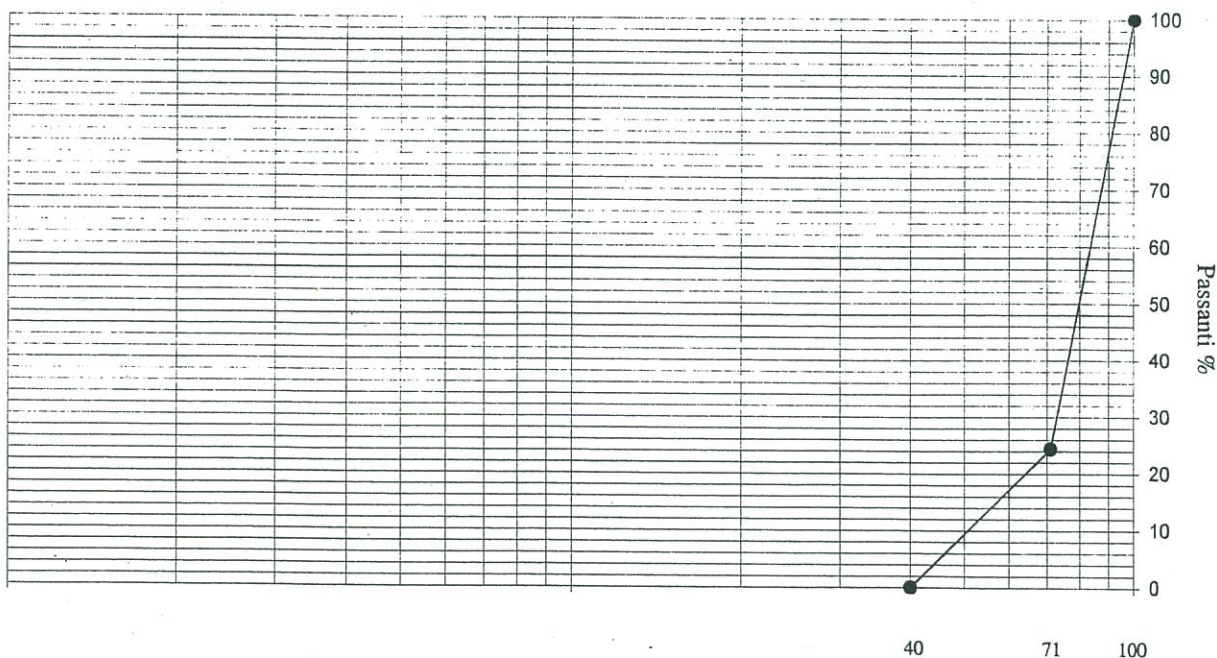

NOTA: Il campione è composto da 2 elementi lapidei.

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I529

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "12"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

21/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 1	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,5	5,1	0,91	0,91	99,09
Setaccio 0,25	12,2	2,18	3,10	96,90
Setaccio 0,125	355,9	63,72	66,82	33,18
Setaccio 0,075	143,0	25,60	92,43	7,57
Fondo	42,3	7,57	100,0	*****
Totale	558,5	100,0	*****	*****

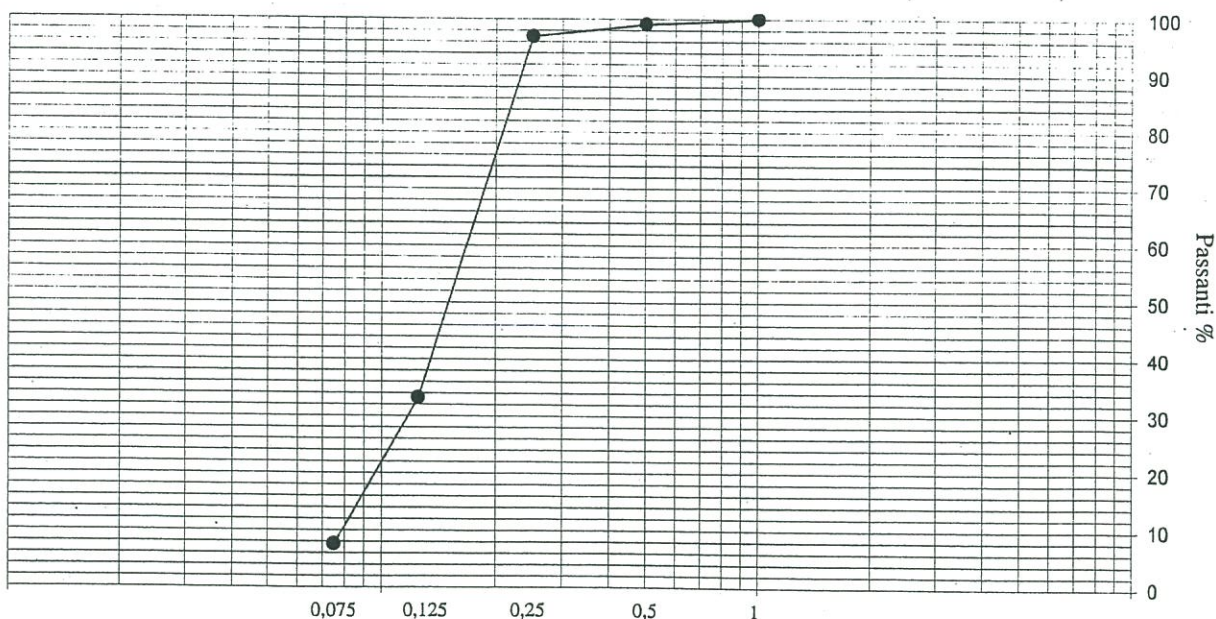

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Dott. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I530

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "13")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

21/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 1	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,5	4,0	0,52	0,52	99,48
Setaccio 0,25	266,4	34,79	35,31	64,69
Setaccio 0,125	490,8	64,10	99,41	0,59
Setaccio 0,075	3,2	0,42	99,83	0,17
Fondo	1,3	0,17	100,0	*****
Totale	765,7	100,0	*****	*****

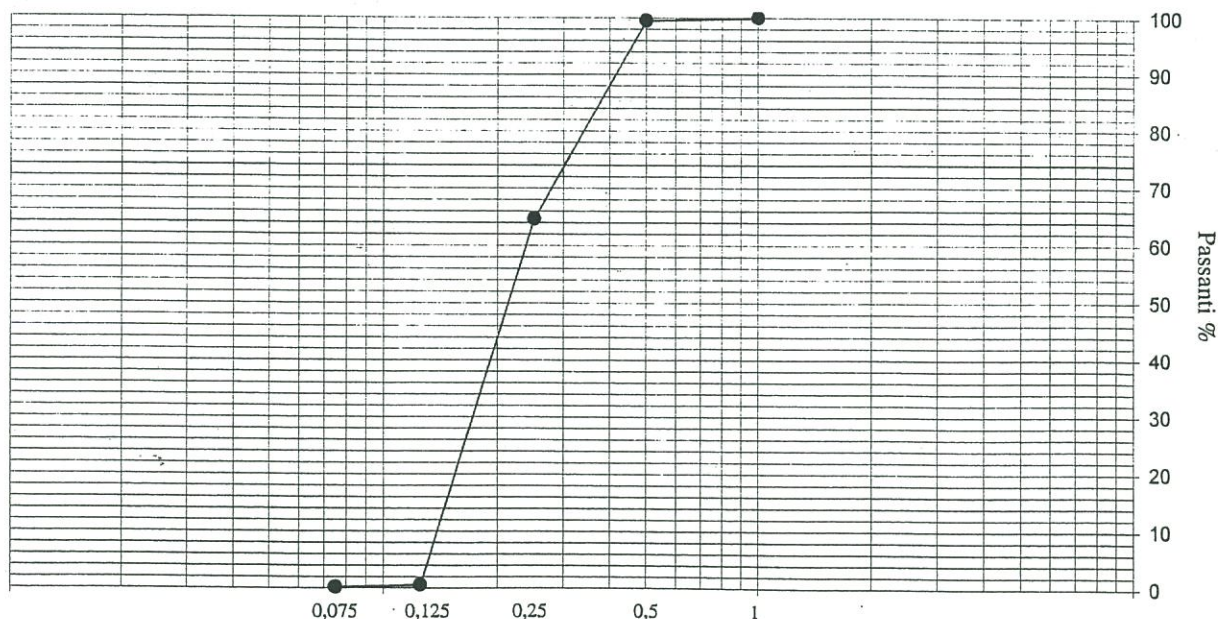

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I531

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "14")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

21/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	81,9	12,27	12,27	87,73
Setaccio 0,125	570,2	85,45	97,72	2,28
Setaccio 0,075	12,5	1,87	99,60	0,40
Fondo	2,7	0,40	100,0	*****
Totale	667,3	100,0	*****	*****

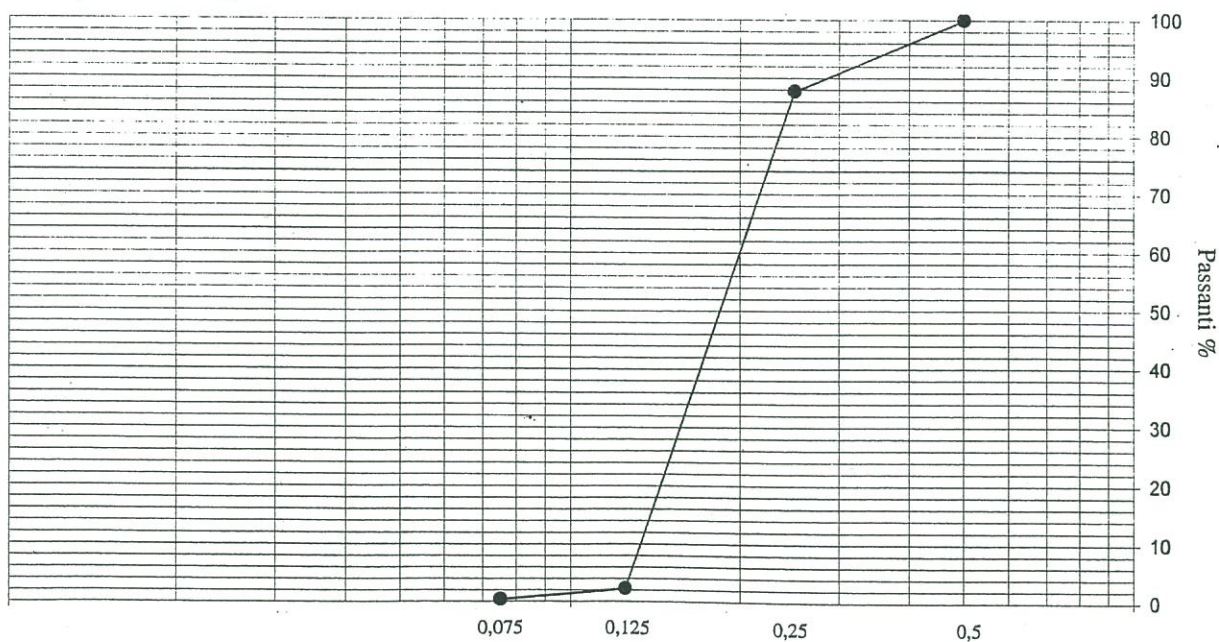

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I532

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "15"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

21/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	325,0	36,66	36,66	63,34
Setaccio 0,125	557,0	62,83	99,49	0,51
Setaccio 0,075	3,6	0,41	99,90	0,10
Fondo	0,9	0,10	100,0	*****
Totale	886,5	100,0	*****	*****

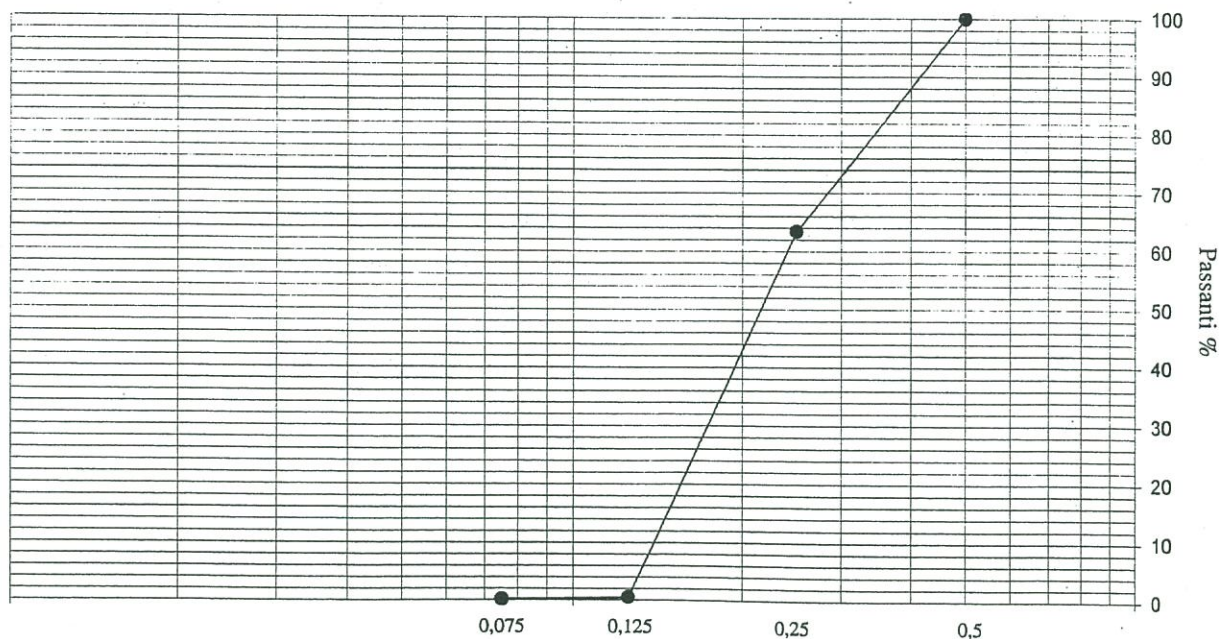

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I533

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "16")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

22/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	27,0	4,36	4,36	95,64
Setaccio 0,125	567,3	91,62	95,98	4,02
Setaccio 0,075	20,8	3,36	99,34	0,66
Fondo	4,1	0,66	100,0	*****
Totale	619,2	100,0	*****	*****

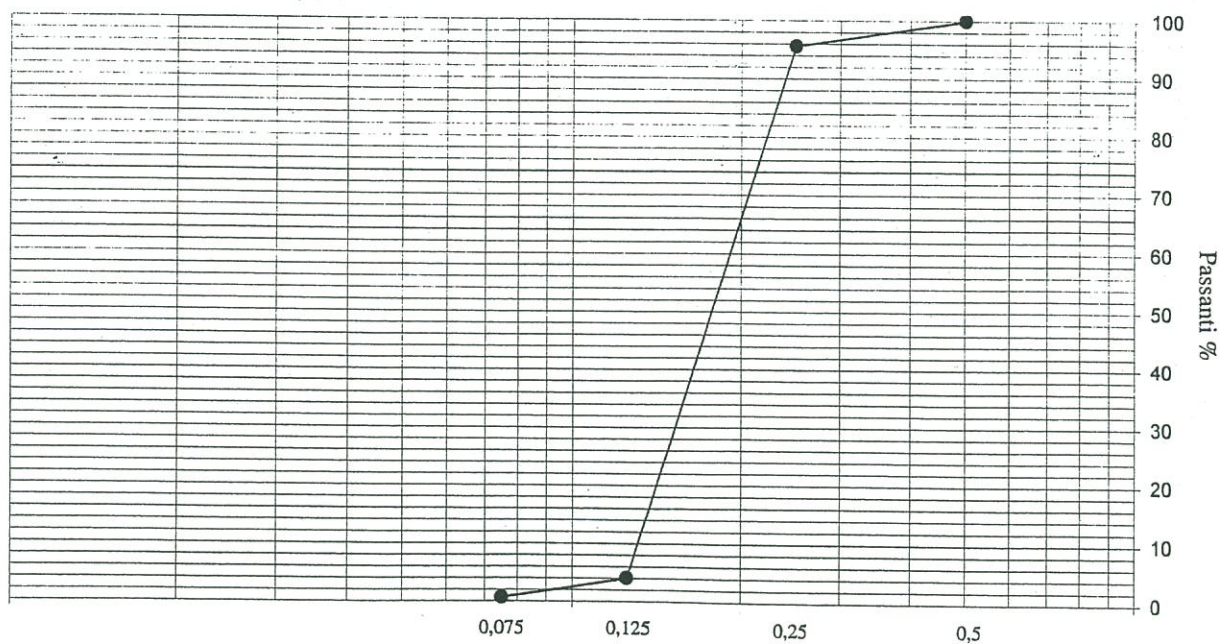

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I534

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "17")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

22/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	149,5	16,80	16,80	83,20
Setaccio 0,125	724,9	81,44	98,24	1,76
Setaccio 0,075	14,8	1,66	99,90	0,10
Fondo	0,9	0,10	100,0	*****
Totale	890,1	100,0	*****	*****

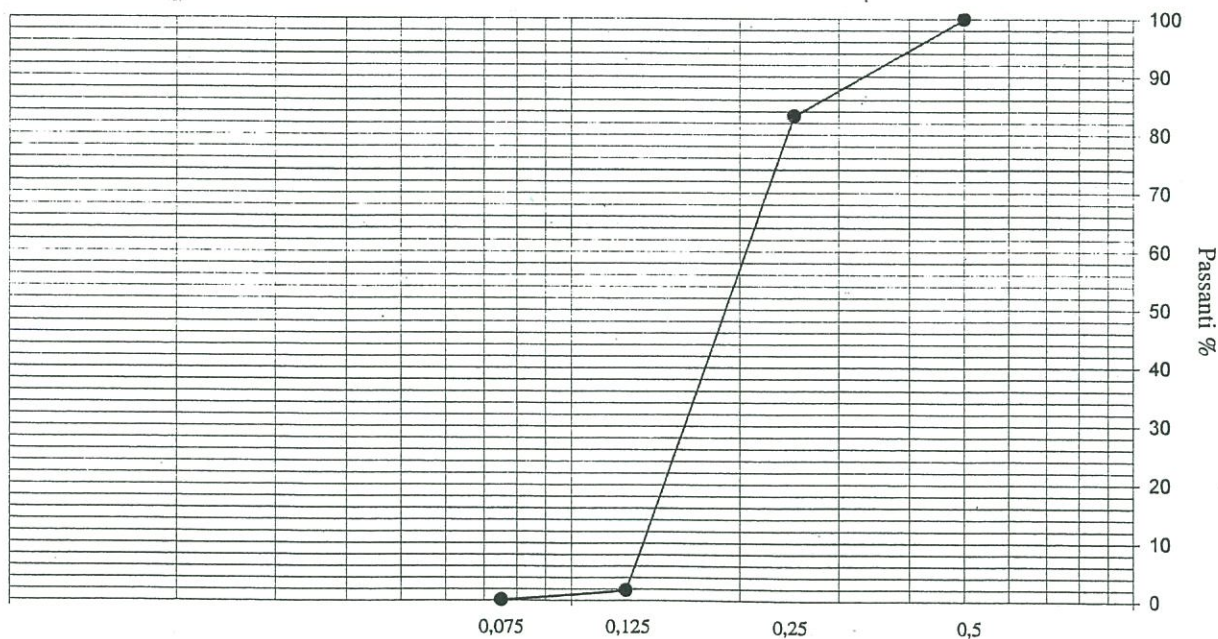

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I535

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "18")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

22/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	34,9	4,67	4,67	95,33
Setaccio 0,125	685,8	91,81	96,48	3,52
Setaccio 0,075	22,6	3,03	99,50	0,50
Fondo	3,7	0,50	100,0	*****
Totale	747,0	100,0	*****	*****

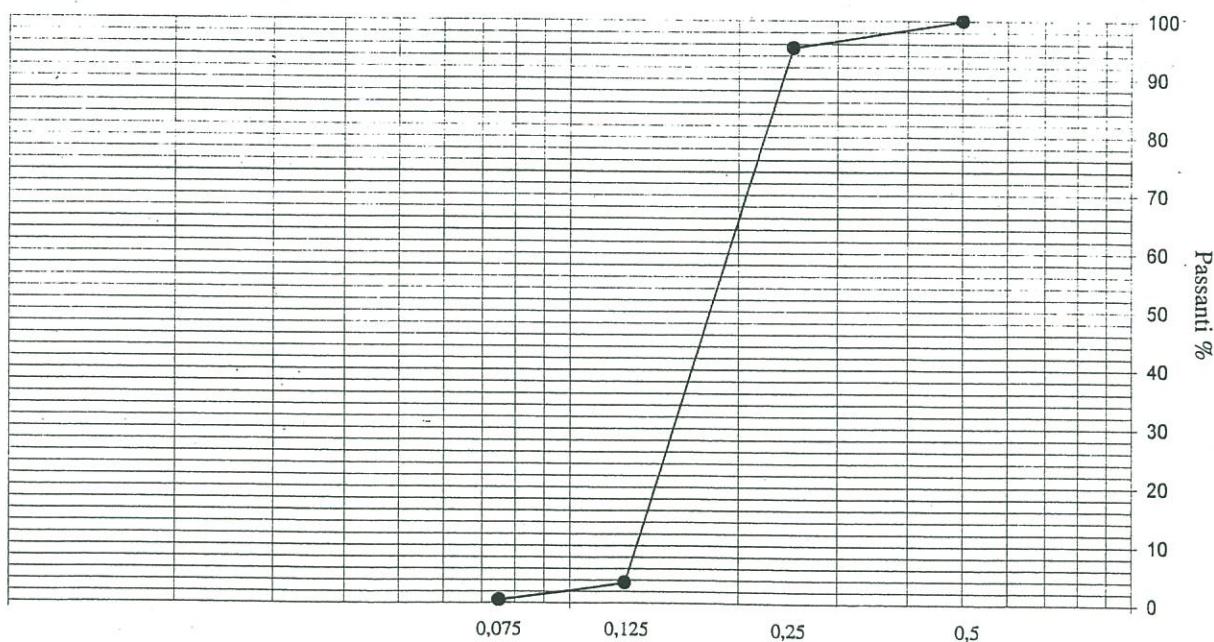

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I536

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "19")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

22/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	145,2	17,58	17,58	82,42
Setaccio 0,125	668,8	80,99	98,57	1,43
Setaccio 0,075	11,0	1,33	99,90	0,10
Fondo	0,8	0,10	100,0	*****
Totale	825,8	100,0	*****	*****

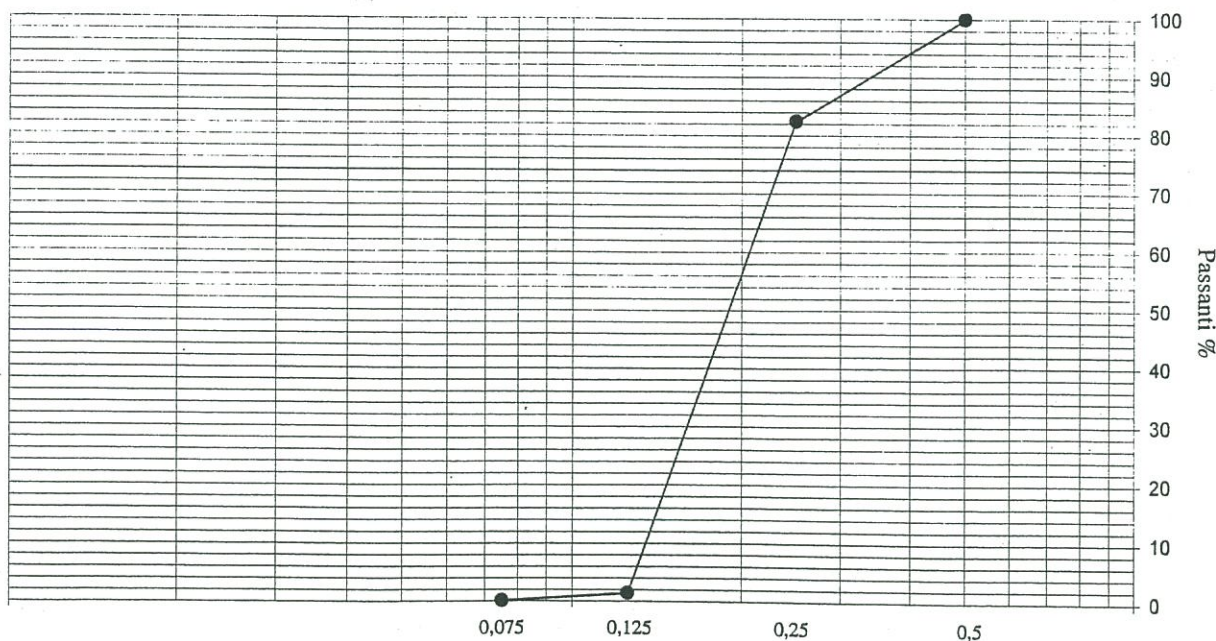

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chm. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I537

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "20")

PROPRIETÀ:

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

22/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 0,5	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 0,25	72,2	9,09	9,09	90,91
Setaccio 0,125	695,6	87,62	96,71	3,29
Setaccio 0,075	22,0	2,77	99,48	0,52
Fondo	4,1	0,52	100,0	*****
Totale	793,9	100,0	*****	*****

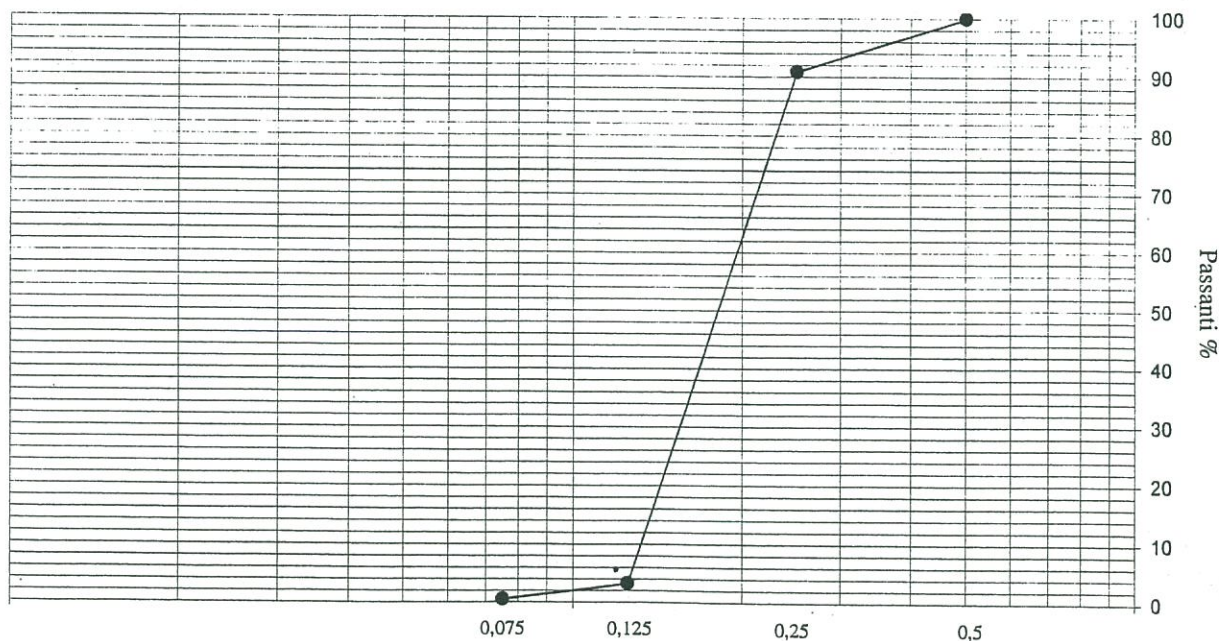

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I538

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "21"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

23/11/01



VAGLI		TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Crivello	40	*****	*****	*****	100,0
Setaccio	31,5	66,4	3,38	3,38	96,62
Setaccio	25,4	109,8	5,59	8,98	91,02
Setaccio	16	6,1	0,31	9,29	90,71
Setaccio	12,7	37,5	1,91	11,20	88,80
Setaccio	8	35,1	1,79	12,99	87,01
Setaccio	4	138,0	7,03	20,02	79,98
Setaccio	2	168,0	8,56	28,58	71,42
Setaccio	1	178,1	9,08	37,66	62,34
Setaccio	0,5	194,7	9,92	47,58	49,46
Setaccio	0,25	479,1	24,41	71,99	35,56
Setaccio	0,125	534,2	27,22	99,21	0,74
Setaccio	0,075	13,5	0,69	99,90	0,05
Fondo		2,0	0,10	100,0	*****
Totale		1962,5	100,0	*****	*****

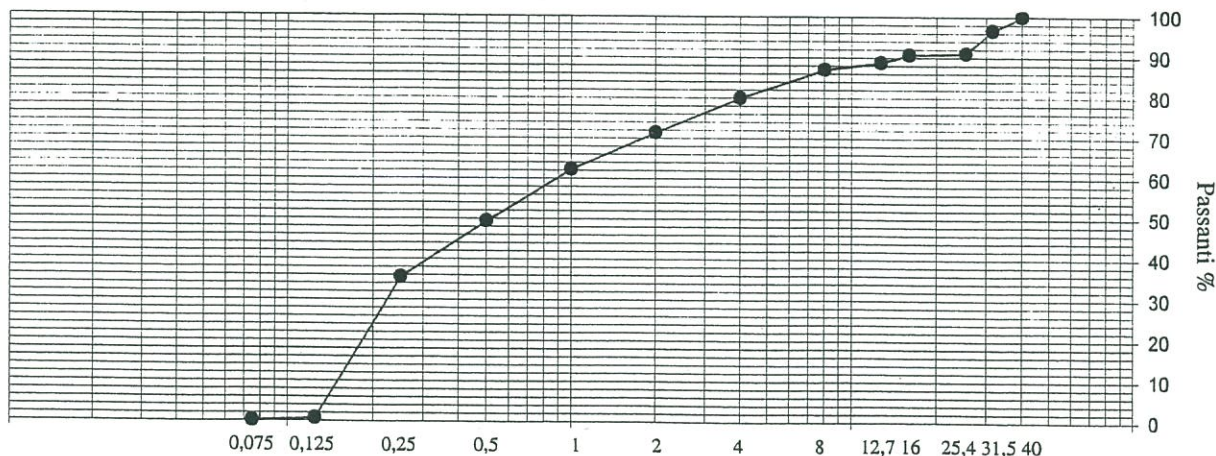

NOTA: Il materiale trattenuto al setaccio 31,5 è costituito da un solo campione lapideo; al setaccio 25,4 da due campioni lapidei; al setaccio 16 da un campione lapideo.

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I539

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "22")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

23/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Crivello 40	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 31,5	172,9	10,76	10,76	89,24
Setaccio 25,4	76,0	4,73	15,50	84,50
Setaccio 19,1	273,4	17,02	32,52	67,48
Setaccio 16	278,6	17,34	49,86	50,14
Setaccio 12,7	417,0	25,96	75,82	24,18
Setaccio 8	337,1	20,99	96,81	3,19
Setaccio 4	51,3	3,19	100,0	*****
Totale	1606,3	100,0	*****	*****

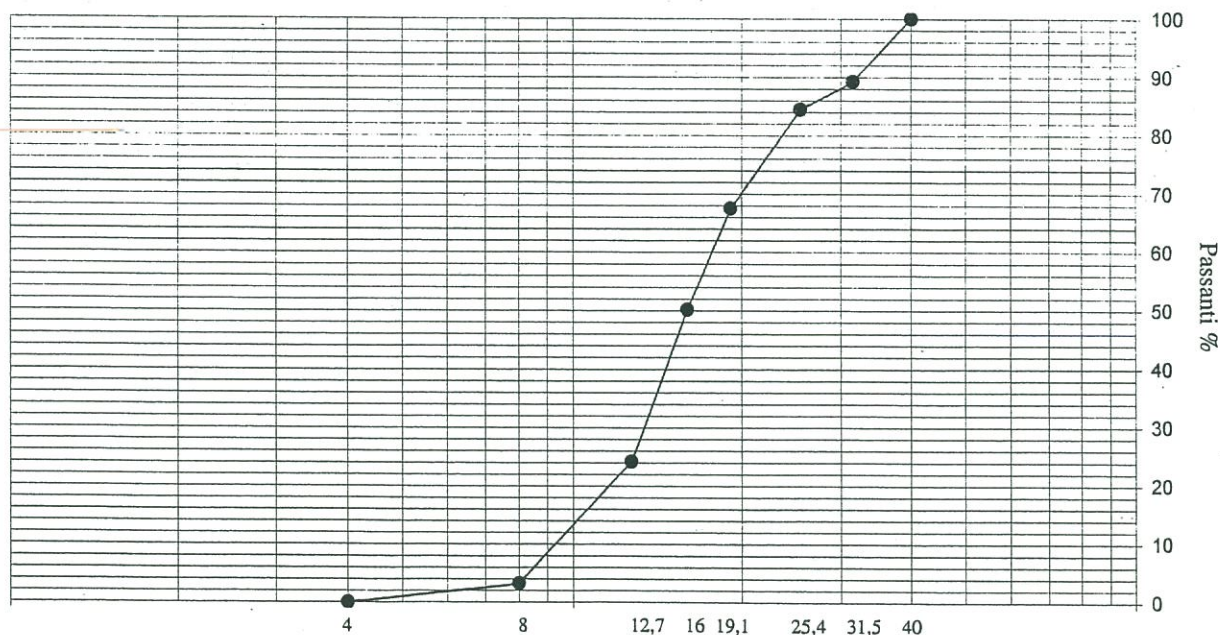

NOTA: Il materiale trattenuto al setaccio 31,5 è costituito da 3 campioni lapidei; al setaccio 25,4 da due campioni lapidei.

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I540

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (Campione contrassegno "23")

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

23/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 8	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 4	9,0	0,93	0,93	99,1
Setaccio 2	16,3	1,68	2,60	97,40
Setaccio 1	21,8	2,24	4,84	95,16
Setaccio 0,5	11,3	1,16	6,01	93,99
Setaccio 0,25	134,2	13,80	19,81	80,19
Setaccio 0,125	765,1	78,70	98,51	1,49
Setaccio 0,075	13,6	1,40	99,91	0,09
Fondo	0,9	0,09	100,0	*****
Totale	972,2	100,0	*****	*****

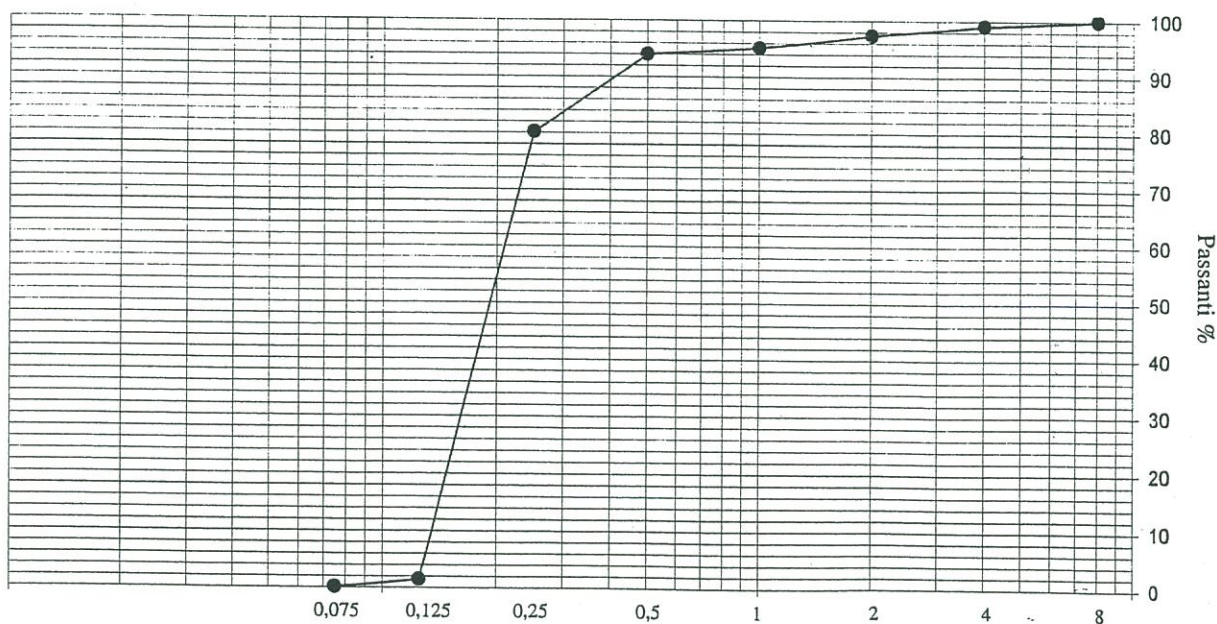

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)

Tecnometer s.a.s.
Istituto per la ricerca
e sperimentazione
sui materiali da costruzione

Sede: Zona Industriale
64020 S. Atto - Teramo
Tel. 0861/587383-588244
Fax 0861/588244

Laboratorio tecnologico
Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84
n. 24937 (art. 20 legge 1086/71)
e successivi rinnovi

C.C.I.A.A. 79998
Iscrizione Registro Società
Tribunale Teramo n. 4260
C. Fisc. - P. I.V.A. 00548830678

Iscritto albo laboratori di ricerca pubblici
e privati altamente qualificati
Ministero della Ricerca Scientifica
(G.U. n. 50 del 02-03-1987)

E-mail: Tecnometer@genesi.it

Tecnometer

REPARTO AGGREGATI

Rapporto di prova n. M21T/I541

TERAMO 06/12/01

V.A. n. 21DT19184 del 09/11/2001

COMMITTENTE:

SENECO S.a.s.

CANTIERE:

Porto di Giulianova (TE). - Rilievo topografico e batimetrico
della fascia costiera di Giulianova per il piano regolatore
portuale (**Campione contrassegno "24"**)

PROPRIETA':

DEMANIALE

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:


N. 1 campione di terra.

PROVA RICHIESTA:


Analisi Granulometrica

DATA DELLA PROVA:

23/11/01



VAGLI	TRATTENUTO (grammi)	% TRATTENUTI (parziali)	% TRATTENUTI (cumulativi)	% PASSANTI (cumulativi)
Setaccio 8	*****	*****	*****	100,0
Setaccio 4	2,0	0,25	0,25	99,8
Setaccio 2	4,8	0,59	0,84	99,16
Setaccio 1	2,6	0,32	1,16	98,84
Setaccio 0,5	2,2	0,27	1,44	98,56
Setaccio 0,25	73,0	9,04	10,48	89,52
Setaccio 0,125	689,8	85,47	95,95	4,05
Setaccio 0,075	26,5	3,28	99,23	0,77
Fondo	6,2	0,77	100,0	*****
Totale	807,1	100,0	*****	*****

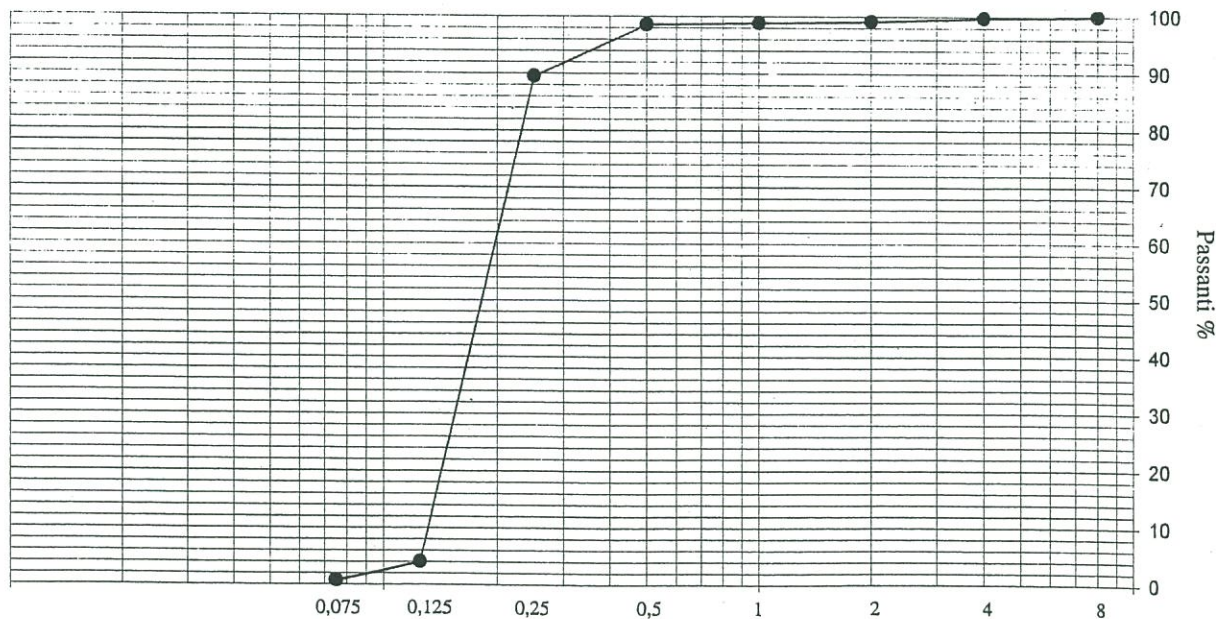

IL RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE

(Per. Chim. Dario Cipollone)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Daniela Ricci)