LEGENDA

COLORI LINEE

- Acque di processo
- Acque nere
- Approvvigionamento Pozzo
- Linea acque di 1° pioggia
- Linea acque di 2° pioggia
- Linea GPL
- A — Concentrati alcalini
- B — Lavaggi alcalini
- C — Lavaggi acidi
- D — Concentrati acidi
- E — Lavaggi demi
- Tettoia esterna

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1	Vasca addizione cloruro ferrico
2	Vasca addizione carbone
3	Vasca correzione pH
4	Vasca addizione polielettrolita
5	Vasca addizione polielettrolita
6	Sedimentatore a pacco lamellare
7	Vasche acqua depurata
8	Sedimentatori statici
9	Pressa fanghi sottovuoto
10	Pressa fanghi a piastre
11	Pompa sollevamento acido
12	Pompa sollevamento basico
13	Pompa sollevamento acqua depurata
14	Elettrosoffiante
15	Preparatore carbone
16	Accumulo cloruro ferrico
17	Accumulo soda
18	Preparatore polielettrolita
19	Vasca rilancio acqua depurata
20	Filtro a quarzite (sabbia)
21	Letto percolatore carbone attivo

- N — RILIEVI RUMORE AMBIENTALE
- N — AREE STOCCAGGIO MATERIE PRIME
- N — AREE STOCCAGGIO MATERIE PRIME ZINCANTI
- LINEA ACQUA POTABILE
- ASn — AREA STOCCAGGIO RIFIUTI
- En — EMISSIONE IN ATMOSFERA
- En — EMISSIONE IN ATMOSFERA SCARSAMENTE RILEVANTE
- En — EMISSIONE IN ATMOSFERA SFIATI DA AMBIENTE DI LAVORO

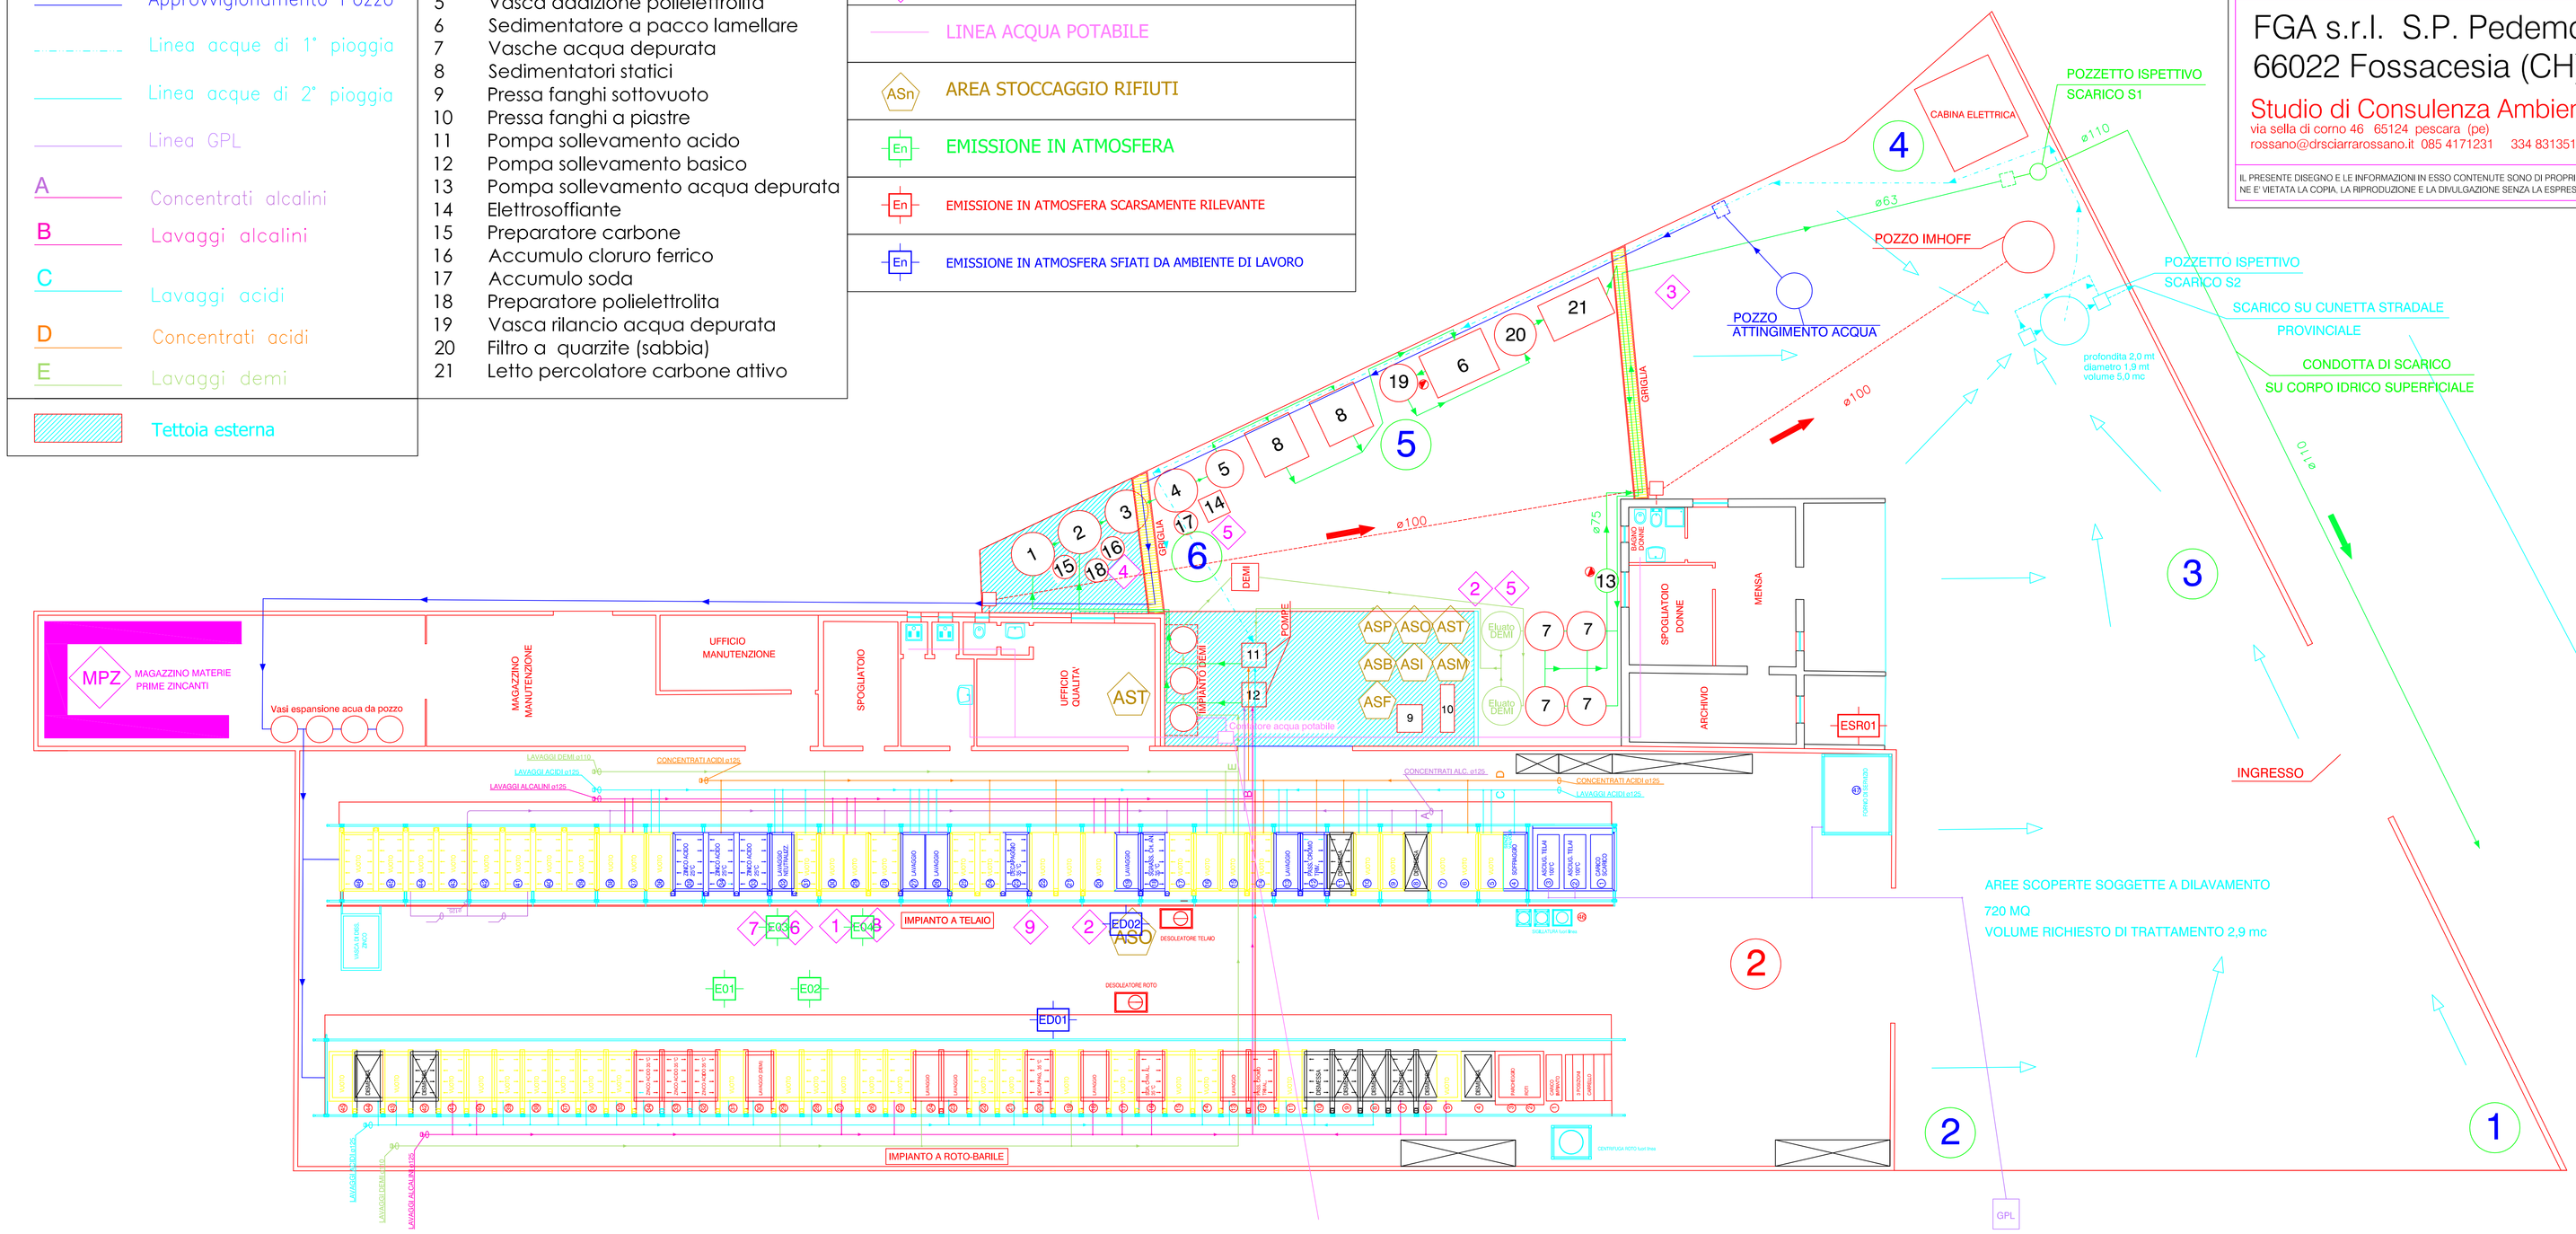

B			
A			
MODIFICHE	DATA	DISEGNO	VISTO
COMMITTENTE FGA s.r.l.	COMMESSA .		ARCHIVIO .
PROGETTO RICHIESTA DI VA E AIA	DISEGNO .	CONTROLLO .	RIFERIMENTO .
ALLEGATO "PRE OPERAM"	SCALA .	DATA .	
FGA s.r.l. S.P. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)	DISEGNO N. 0.1		
Studio di Consulenza Ambientale Dr. Sciarra Rossano via sella di corno 46 65124 pescara (pe) rossano@drsciarrarossano.it 085 4171231 334 8313517	SOSTITUISCE N.	SOSTITUITO DAL N.	

IL PRESENTE DISEGNO E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO DI PROPRIETA' DELLO STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE DR. SCIARRA ROSSANO
NE E' VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SENZA LA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DR. SCIARRA ROSSANO