

Prot. N 3807

L'Aquila, li 29/08/18

Fax.
C.a.

- Il presente fax costituisce comunicazione valida ai fini amministrativi ex art.6 comma 2° Legge 30/12/1991, n.412 e non sarà effettuato l'invio dell'originale.

Ufficio Tecnico
Tel. 0862 4021
Fax 0862 402500
depurazione.fognatura@gsacqua.com

Spett.le ARTA Abruzzo
Dipartimento Provinciale
Caselle di Bazzano bivio Monticchio
Dott.ssa Ing. Silvia Ronconi
67100 - L'AQUILA

E, p.c. **Spett.le Regione Abruzzo**
Servizio Qualità Acque
Via Salaria Antica Est
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
67100 - L'AQUILA


All'E.R.S.I.
Sede Operativa Ambito Aquilano
Via Scarfoglio
67100 - L'AQUILA
PEC: atoaquilano@pec.atoabruzzo.it

Oggetto: Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Scoppito e parte dell'Aquila Ovest - L'Aquila (località Sassa).
Trasmissione dei Rapporti di Prova nn. 3506/18 (S3); 3507/18 (S2) e 3508/18 (S1) del 29/08/18.

In riferimento al progetto di realizzazione dell'impianto di depurazione in località Sassa di L'Aquila e nel rispetto del "Piano di Monitoraggio Ambientale della Componente Idrica", inviato con nota ns prot. n.709 del 13/02/18, si trasmettono, in allegato alla presente, i rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi eseguite sui campioni di acqua sotterranea prelevati, in data 11/07/18, in corrispondenza dei piezometri (S1, S2 e S3). Per l'ubicazione dei piezometri in questione si rimanda alla planimetria che segue.

Ing. Alessandra Marono
Responsabile Settore Depurazione e Fognario



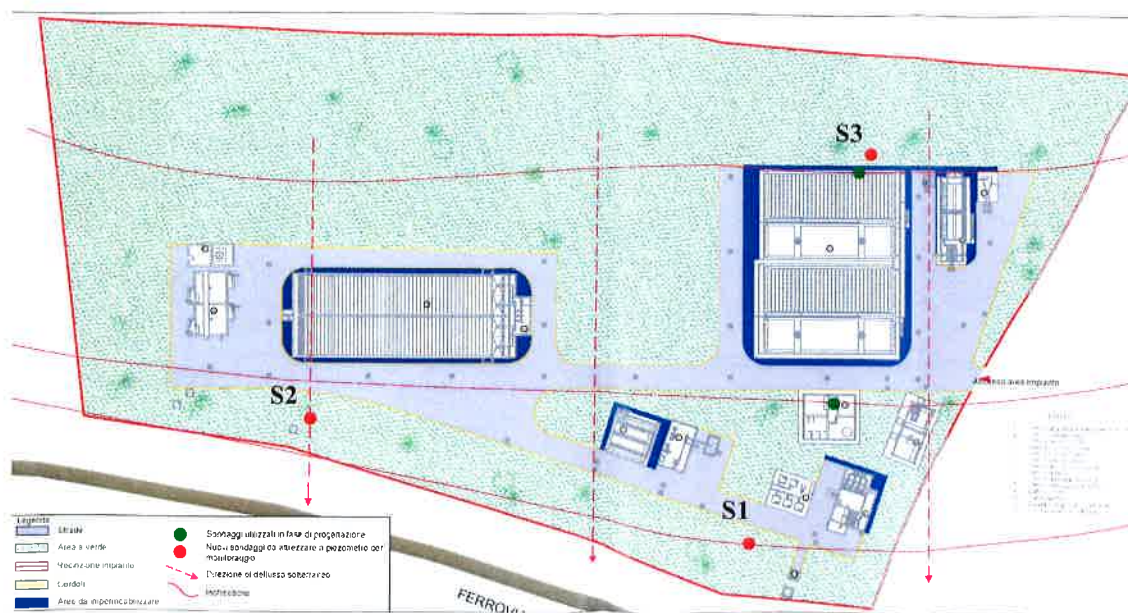

A tal proposito si fa presente che il campione di acqua sotterranea prelevato al piezometro “S1”, a differenza degli altri due, non è risultato per alcuni parametri conforme ai limiti indicati nella Tabella 2, allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto ai livelli della falda misurati dal piano campagna alla data del campionamento si rimanda alla tabella che segue:

Tabella 1: Livelli della falda al 11/07/18.

11/07/2018	Punti di misura		
	S1	S2	S3
h (m)	3,85	4,70	13,6

Stante quanto sopra, in assenza di diverse indicazioni, si ritengono eseguite e concluse le attività di indagine relative al periodo di monitoraggio “ante operam”.

Cordiali saluti.

IL RUP

Ing. Alessandra Moschino

