





Azienda Agricola Fontestracca Snc  
Stabilimento in Atri (TE)  
TAVOLA 6 - Schema di impianto di distribuzione idrica

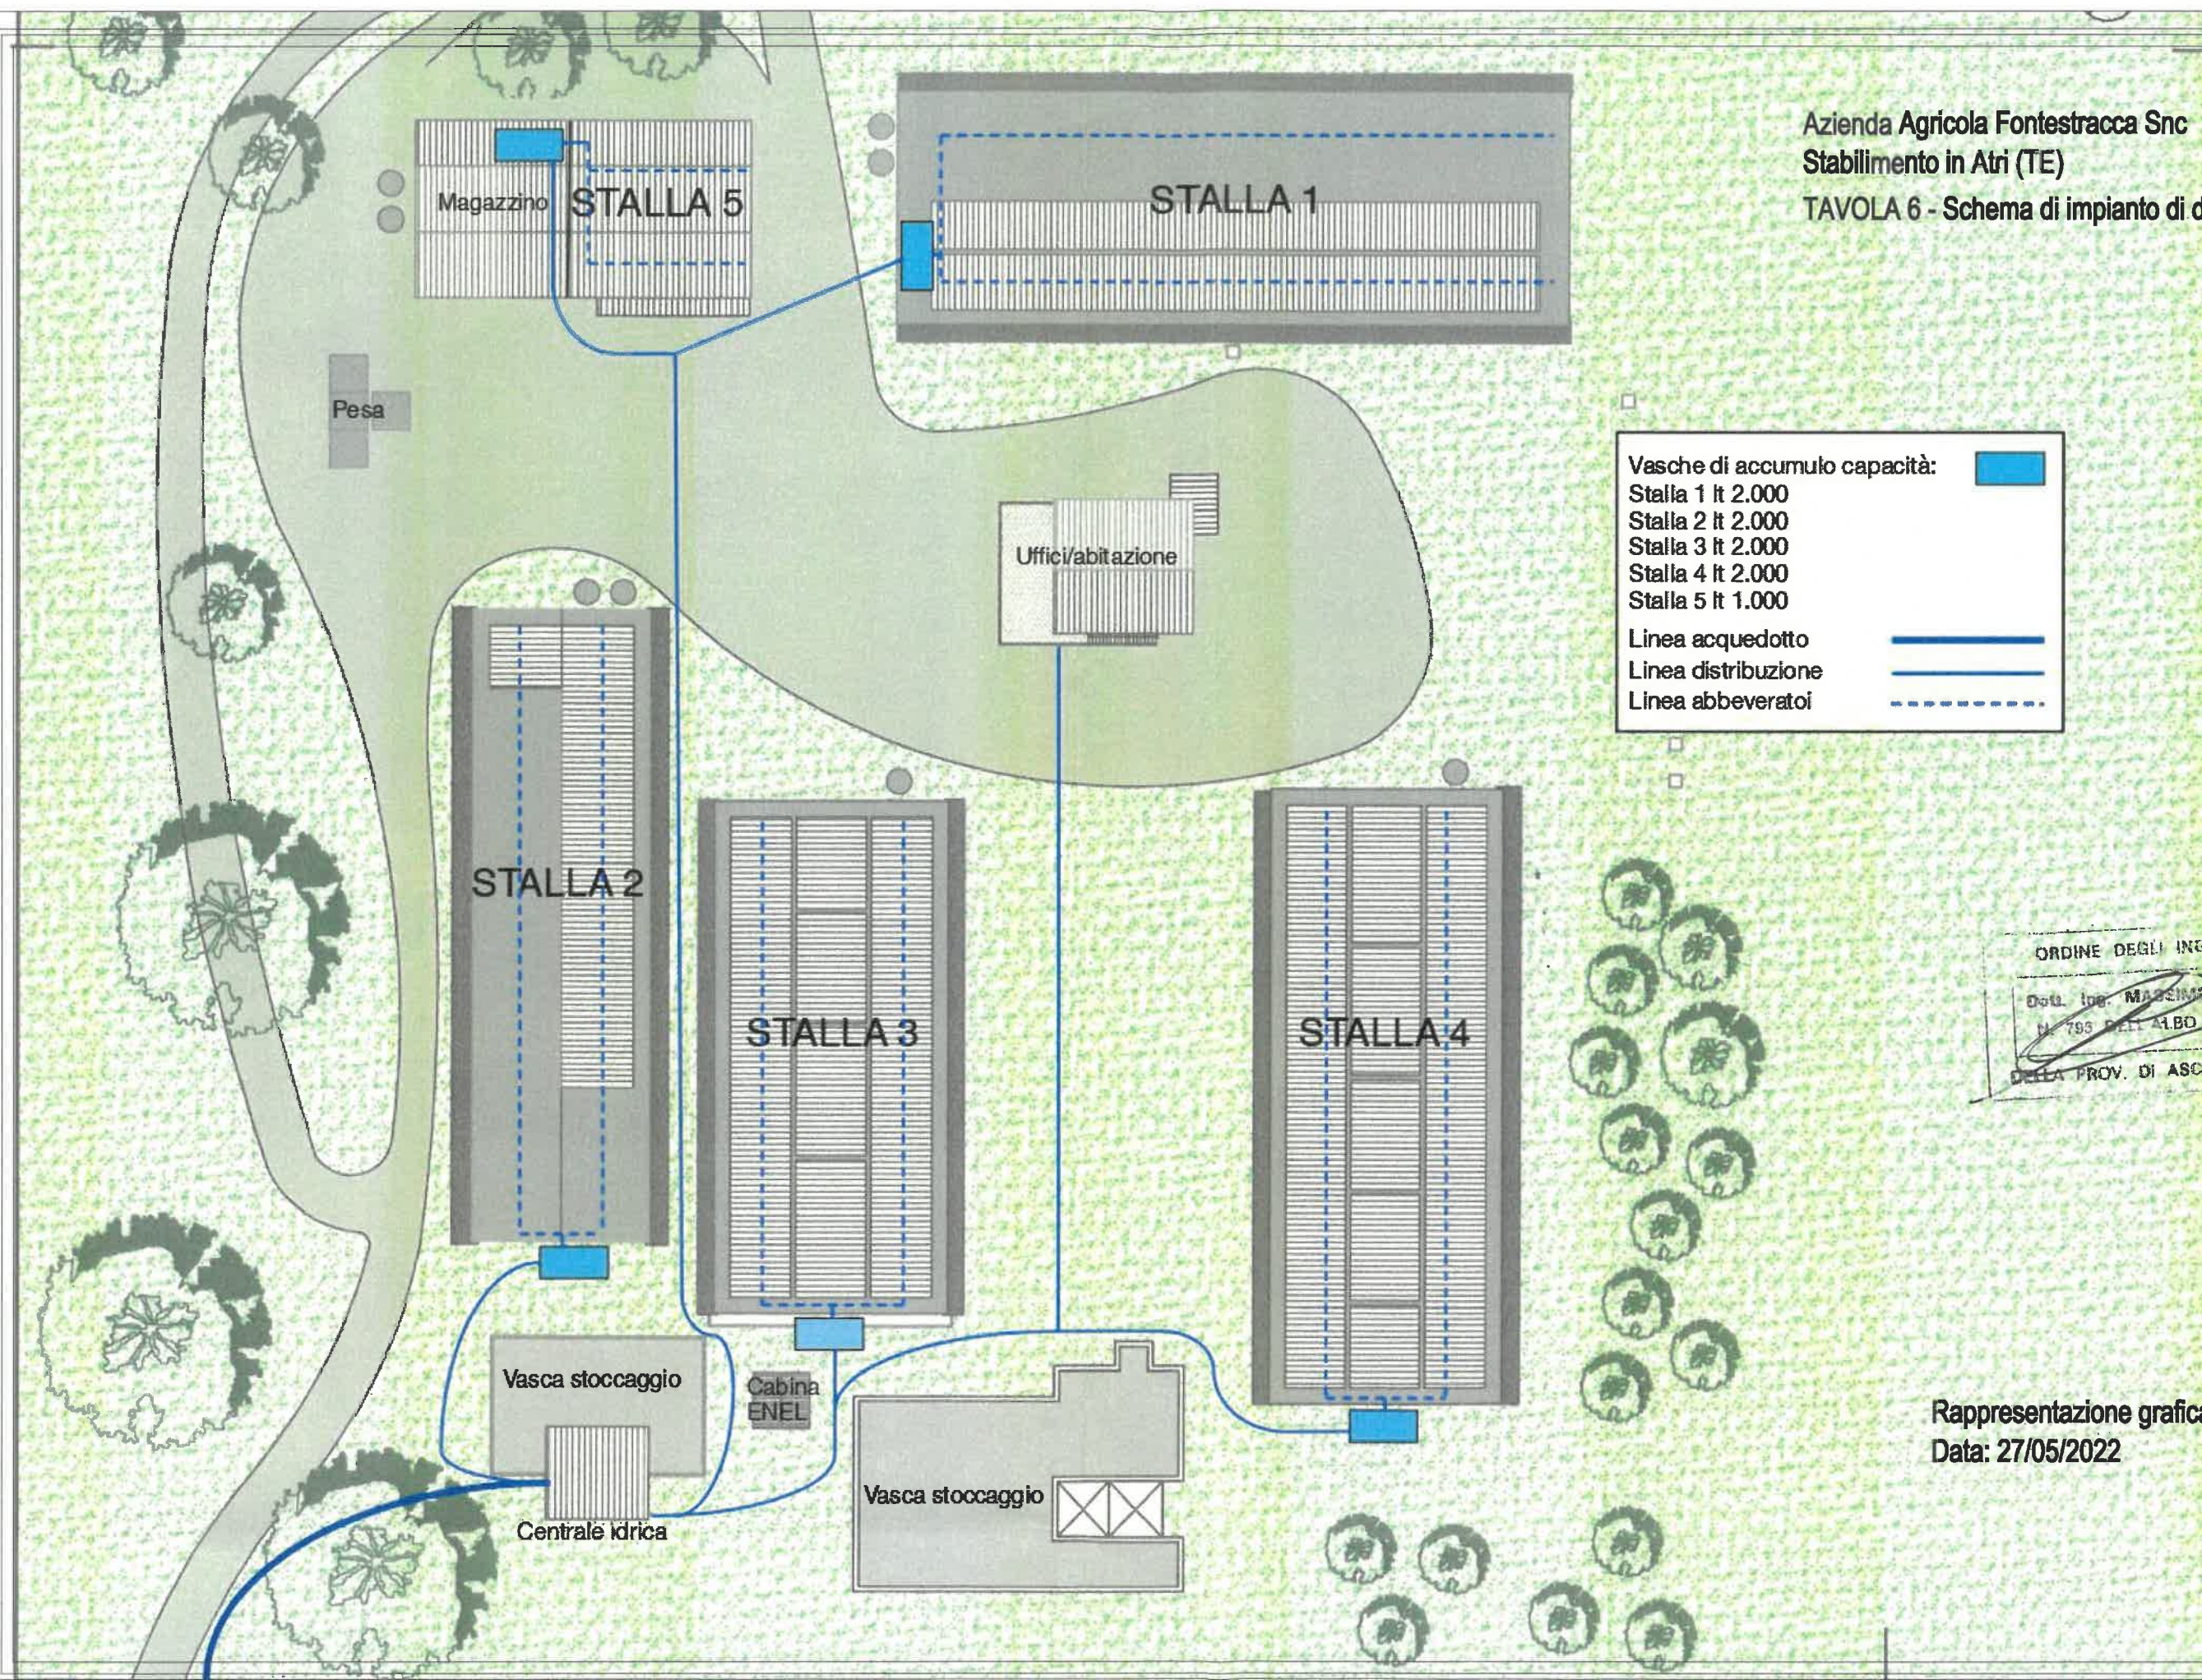

Vasche di accumulo capacità:	
Stalla 1 lt 2.000	
Stalla 2 lt 2.000	
Stalla 3 lt 2.000	
Stalla 4 lt 2.000	
Stalla 5 lt 1.000	
Linea acquedotto	
Linea distribuzione	
Linea abbeveratoi	

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
Dott. Ing. MASSIMO CARINI  
N. 795 DELL'ALBO PROF.LE  
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

Rappresentazione grafica in scala 1:500  
Data: 27/05/2022

