DATI TECNICI FUNZIONALI

RIPRISTINI MORFOLOGICI

PARALLELISMO

AREE SOGGETTE A V.P.E.

IMPIANTO IN PROGETTO

STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE

ALLARGAMENTI

STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE DI PASSAGGIO

PIAZZOLE PROVVISORIE PER MATERIALI

FUNZIONI DEL "PUNTO"

CONFINI AMMINISTRATIVI

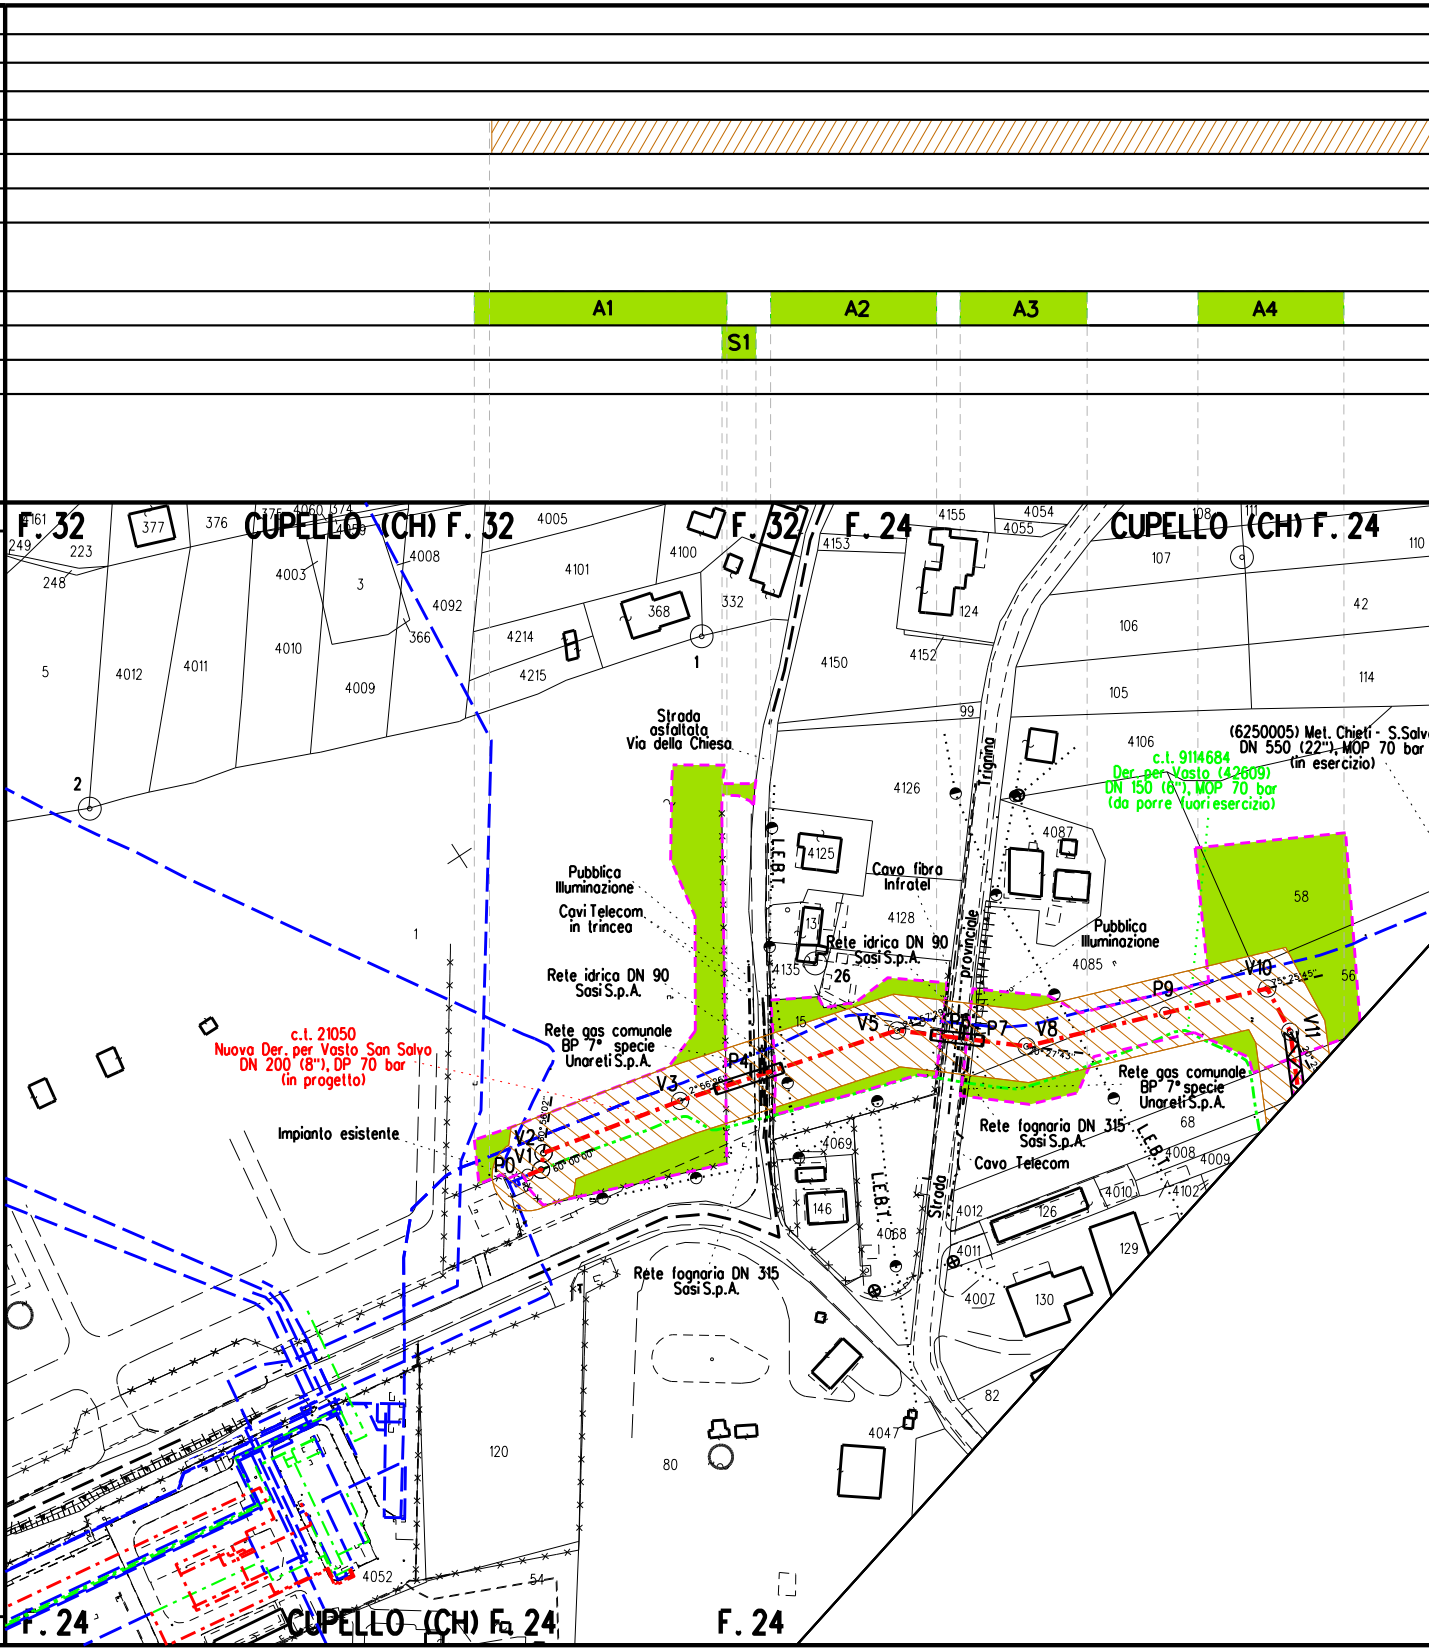
A1
S1
A2
A3
A4
F. 32
CUPELLO (CH) F. 32
F. 32
F. 24
CUPELLO (CH) F. 24
Strada asfaltata Via della Chiesa
Pubblica Illuminazione
Cavi Telecom in trincea
Rete idrica DN 90 Sasi S.p.A.
Rete gas comunale BP 7° specie Unareti S.p.A.
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 200 (8"), DP 70 bar
(in progetto)
Impianto esistente
Cavo fibra Infratel
Rete idrica DN 90 Sasi S.p.A.
Strada Provinciale Trignina
L.E.B.T.
(6250005) Met. Chieti - S.Salvo
DN 550 (22"), MOP 70 bar
(in esercizio)
c.t. 9114684
Der. per Vasto (42609)
DN 150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Pubblica Illuminazione
Rete gas comunale BP 7° specie Unareti S.p.A.
Rete fognaria DN 315 Sasi S.p.A.
Cavo Telecom
Rete fognaria DN 315 Sasi S.p.A.
P0
V1
V2
V3
P4
V5
P6
P7
V8
P9
V10
V11
F. 24
CUPELLO (CH) F. 24
F. 24

PLANIMETRIA 1:2000

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 70.0 bar

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 70.0 bar

GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008

CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M. 17/04/2008

PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

Fasce Termorestringenti

DATI GENERALI

DN	200	SP	7.0	[UNI-EN]	6130.00 m
DN	150	SP	7.1	[UNI-EN]	2570.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 8700.00 m.

CONFINI AMMINISTRATIVI


F. 24
F. 31
115
412
4128
4129
66
52
4005
67
4130
55
250
118
57

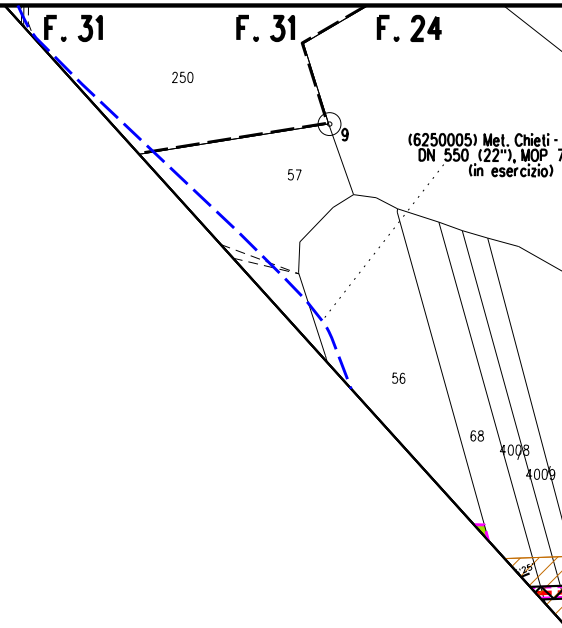
F. 31
F. 31
F. 24
250
9
(6250005) Met. Chieti -
DN 550 (22"), MOP 7
(in esercizio)
57
56
68
4008
4009
25

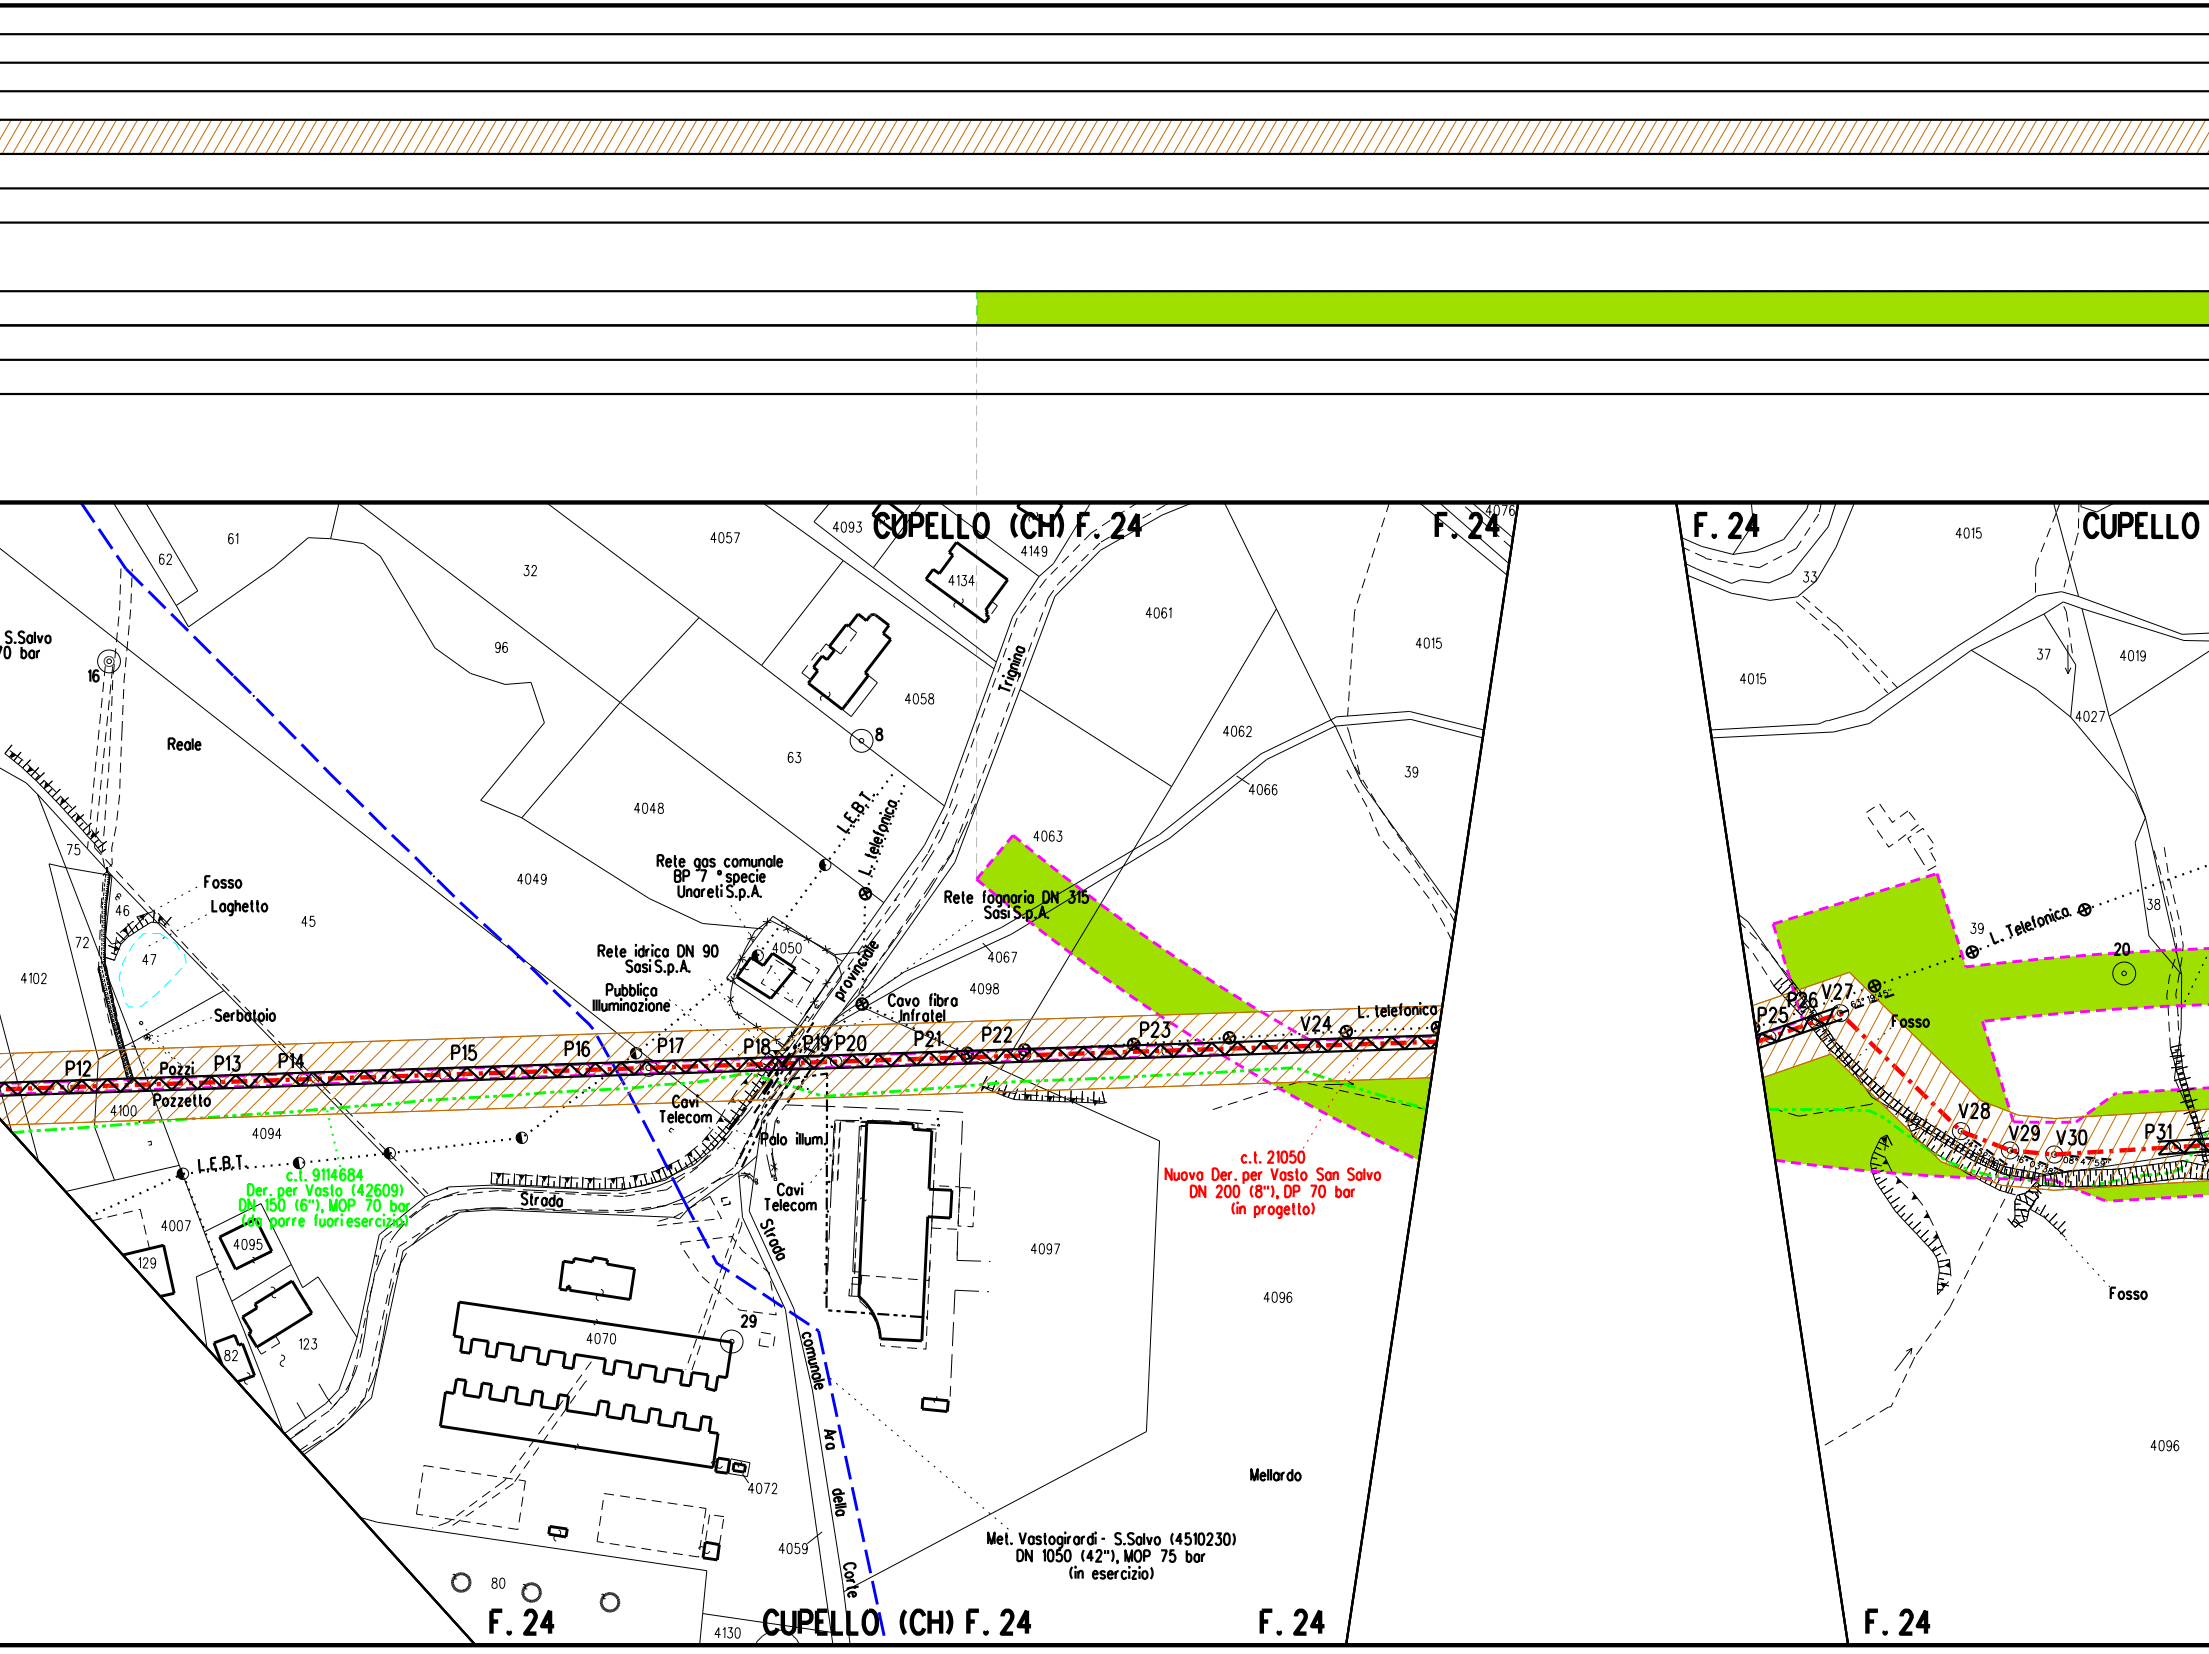
CUPELLO (CH) F. 24
F. 24
F. 24
CUPELLO
S.Salvo
70 bar
16
Reale
61
62
32
96
4057
4093
4134
4149
4076
4058
8
63
4048
4049
4061
4015
4062
4066
39
4063
75
Fosso
Laghetto
46
45
72
47
4102
Serbatoio
Rete gas comunale
BP 7 ° specie
Unareti S.p.A.
L.E.B.T.
L. telefonica
Trignino
Rete idrica DN 90
Sasi S.p.A.
Pubblica
Illuminazione
4050
provinciale
Rete fognaria DN 315
Sasi S.p.A.
4067
4098
Cavo fibra
Infratel
L. telefonica
P12
Pozzi
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
V24
Pozzetto
4100
4094
Cavi
Telecom
Palo illum.
L.E.B.T.
c.t. 9114684
Der. per Vasto (42609)
DN 150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Strada
4007
4095
129
82
123
Cavi
Telecom
Strada
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 200 (8"), DP 70 bar
(in progetto)
4097
4096
4070
29
comunale
Ara
della
Corte
4072
4059
80
4130
Mellardo
Met. Vastogirardi - S.Salvo (4510230)
DN 1050 (42"), MOP 75 bar
(in esercizio)
CUPELLO (CH) F. 24
F. 24
F. 24
F. 24
33
4015
37
4019
4015
4027
38
39
L. Telefonica
20
P25
P26
V27
65° 19'45"
Fosso
V28
V29
V30
P31
16° 03'38"
08° 47'59"
Fosso
4096
F. 24

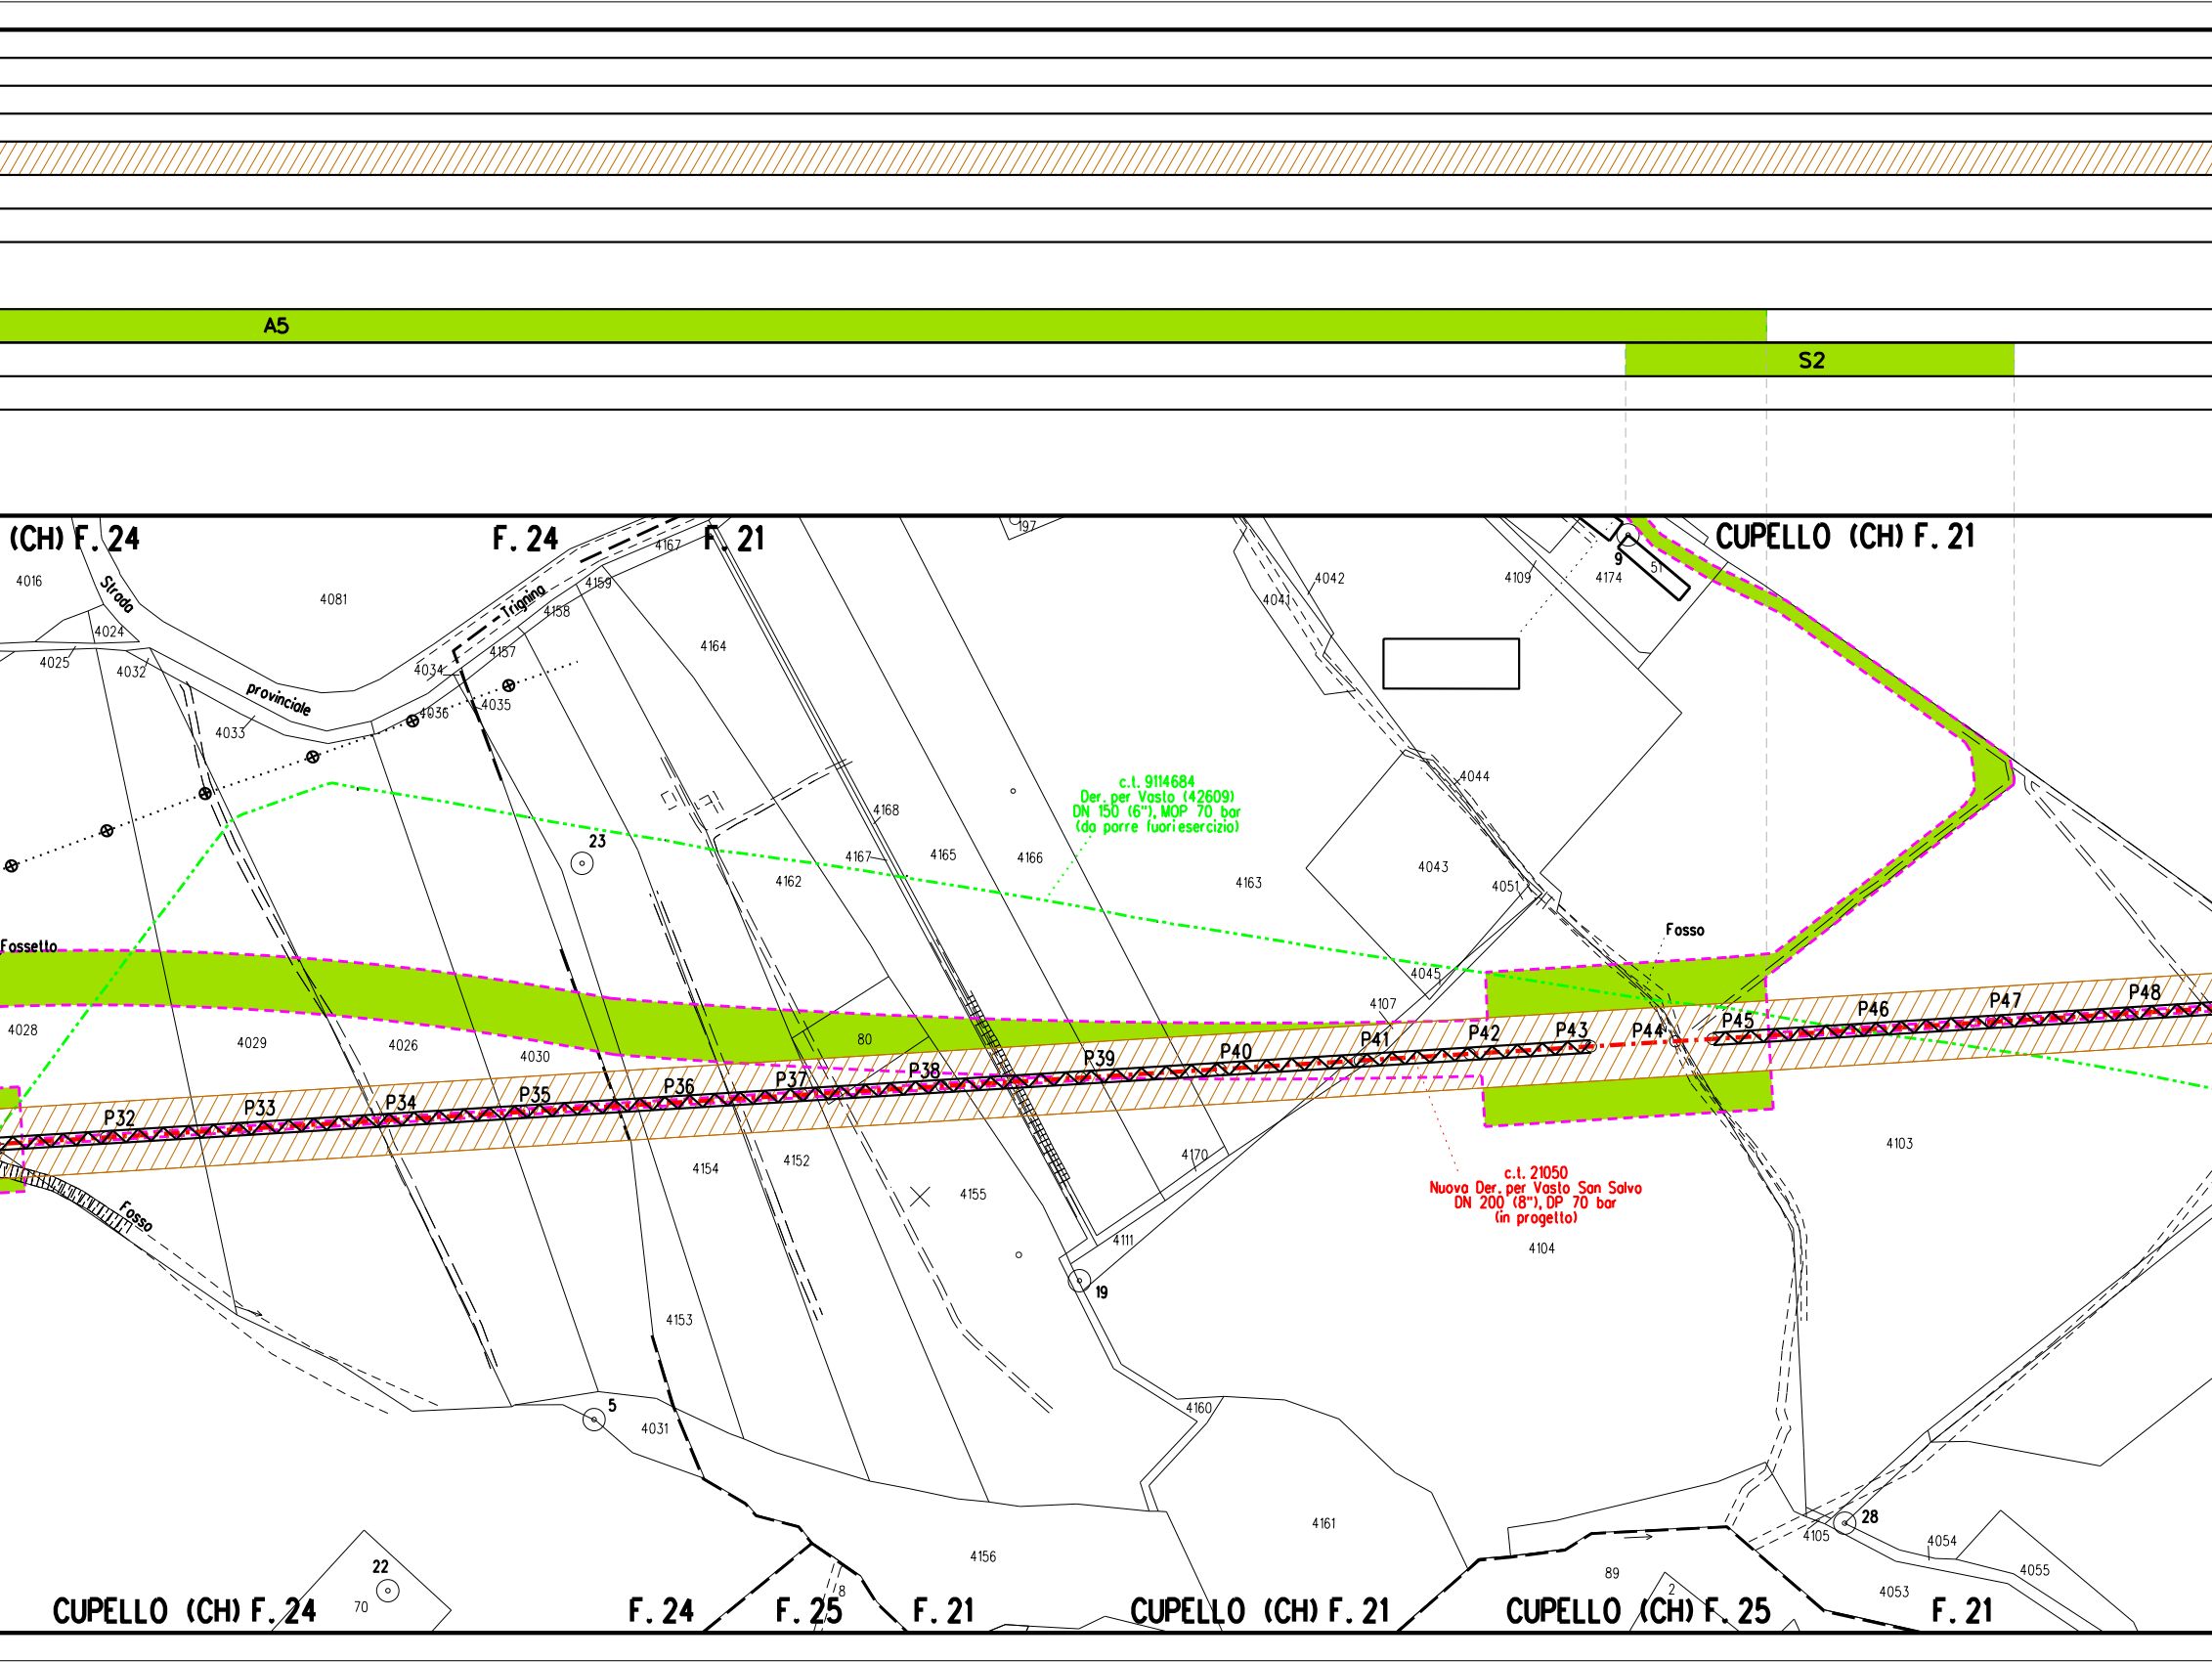

A5
S2
(CH) F. 24
F. 24
F. 21
CUPELLO (CH) F. 21
Strada
provinciale
Trignina
Fossello
Fosso
Fosso
4016
4081
4024
4025
4032
4033
4034
4036
4035
4167
4159
4158
4157
4164
4168
4167
4165
4166
4162
4163
4042
4041
4109
4174
9
51
197
4044
4043
4051
4045
4107
23
c.t. 9114684
Der. per Vasto (42609)
DN 150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuorieservizio)
4028
4029
4026
4030
80
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
4154
4152
4155
4170
4111
19
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 200 (8"), DP 70 bar
(in progetto)
4104
4103
4153
5
4031
4160
4161
4156
22
70
8
89
2
28
4105
4054
4055
4053
CUPELLO (CH) F. 24
F. 24
F. 25
F. 21
CUPELLO (CH) F. 21
CUPELLO (CH) F. 25
F. 21

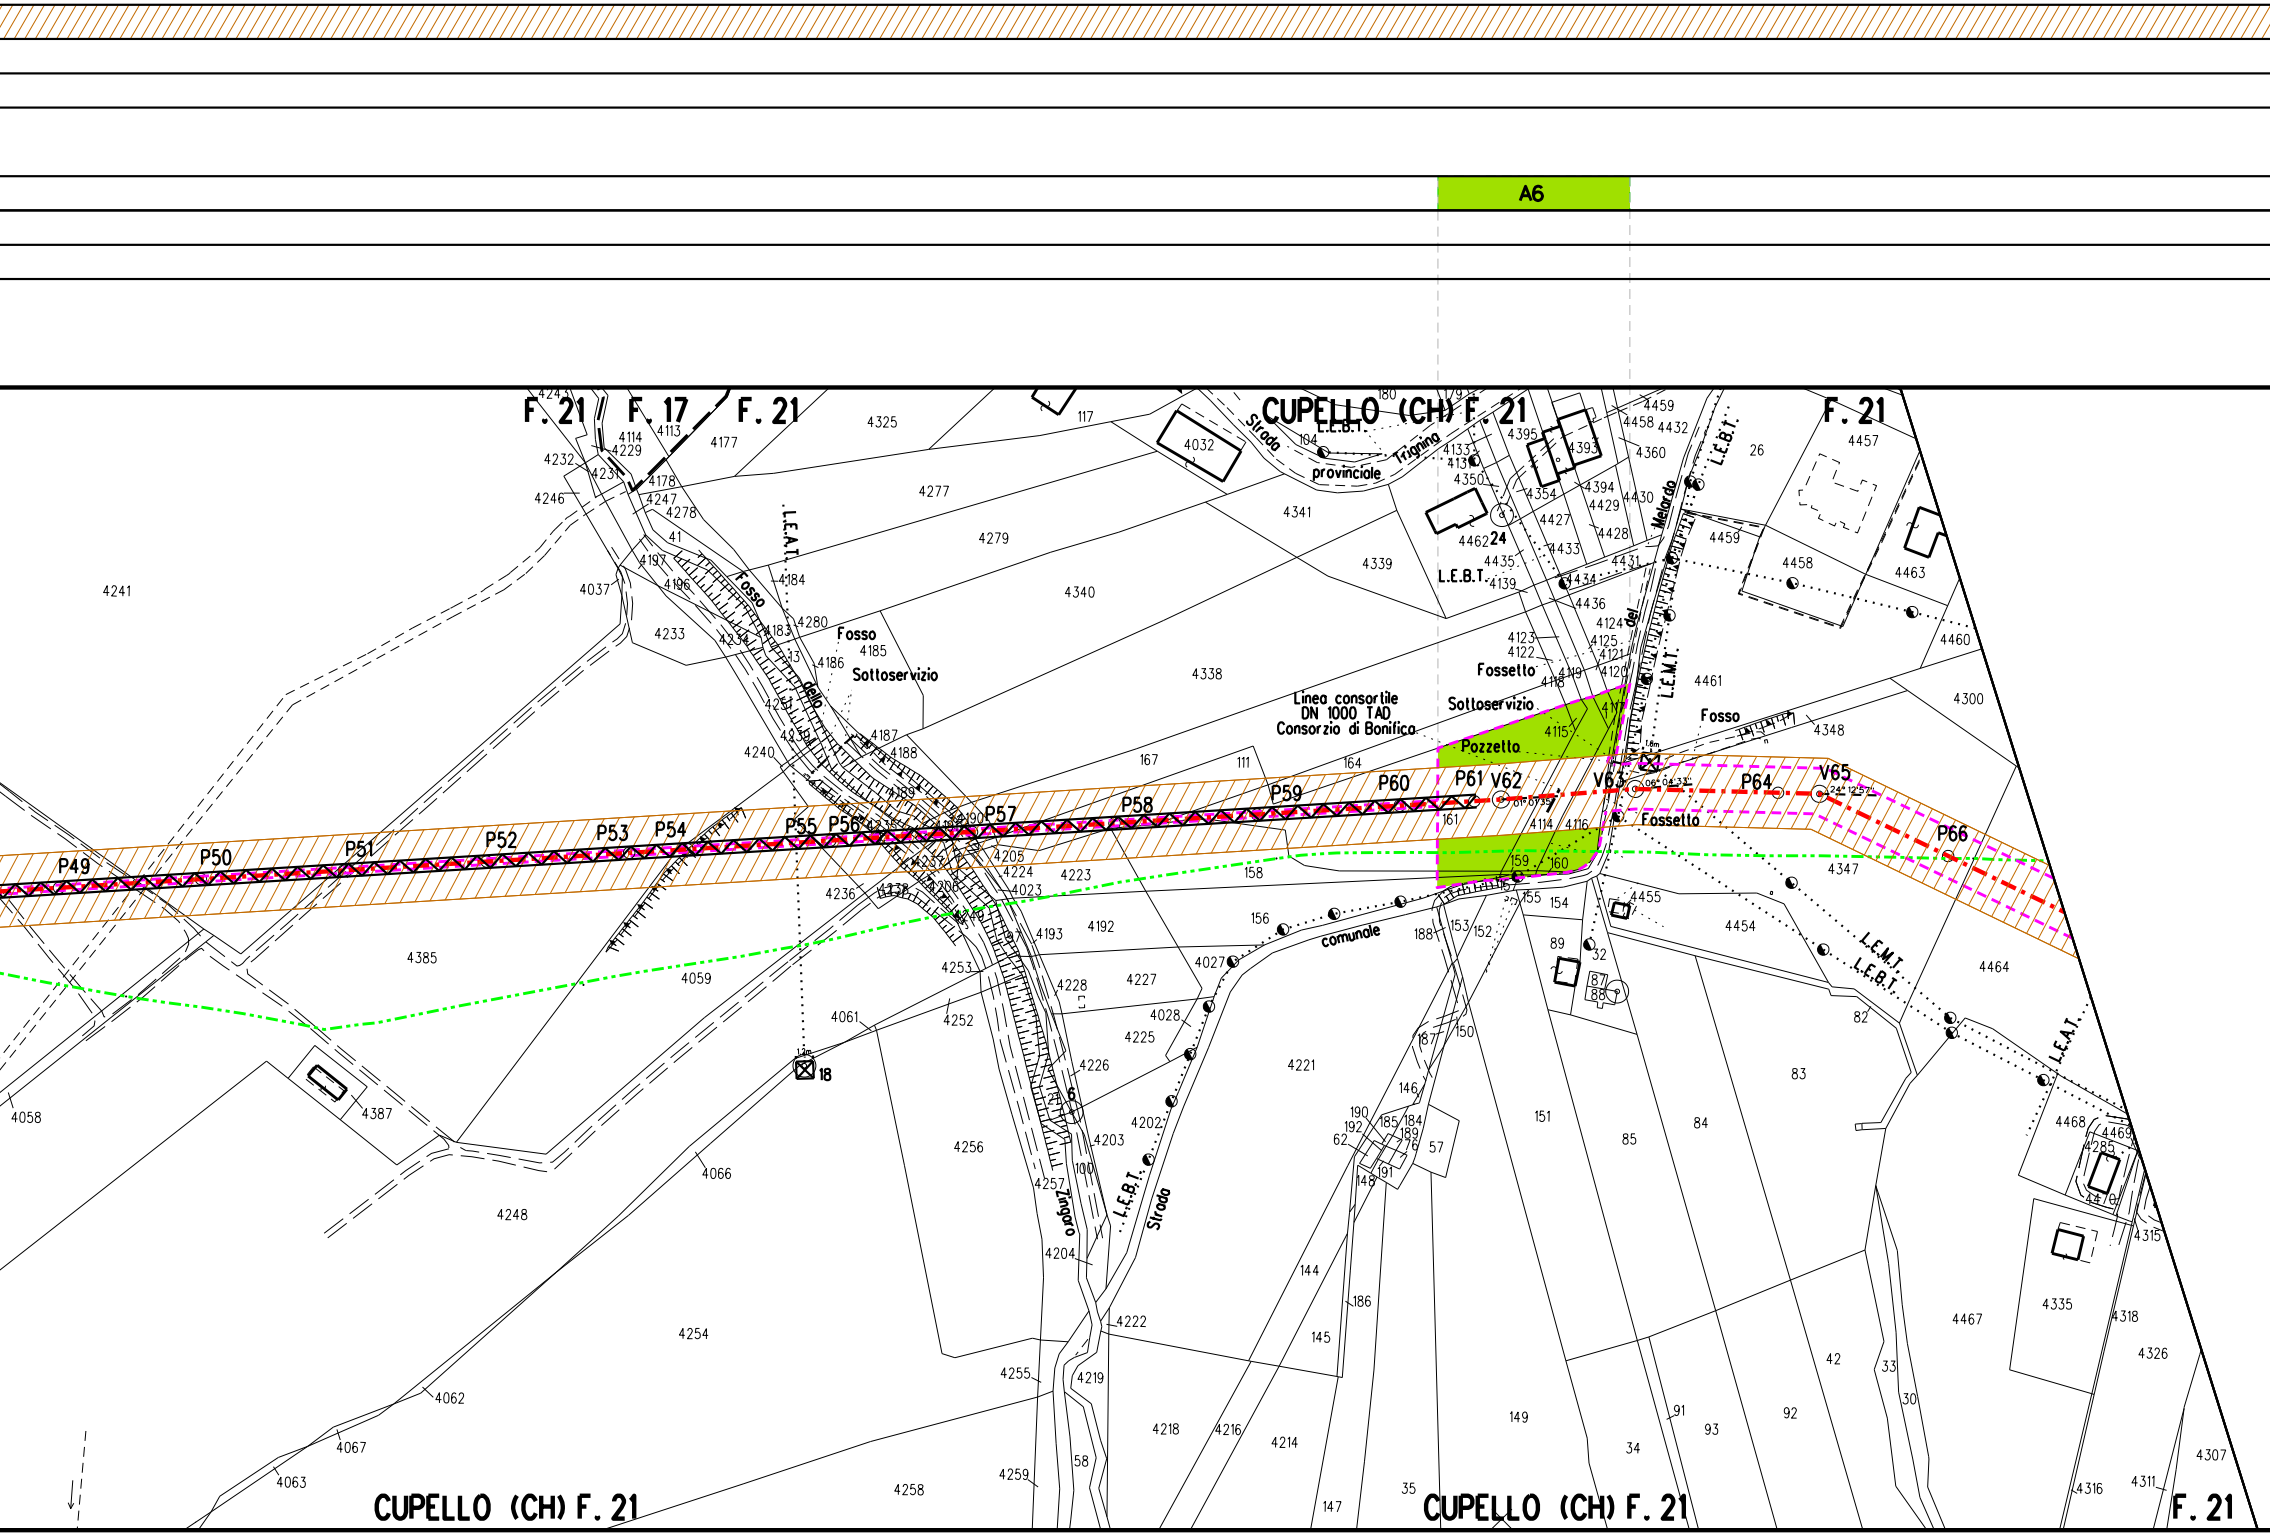
A6
CUPELLO (CH) F. 21
F. 21
F. 17
F. 21
CUPELLO (CH) F. 21
CUPELLO (CH) F. 21
F. 21
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
V62
V63
P64
V65
P66
Linea consortile
DN 1000 TAD
Consorzio di Bonifica
Sottoservizio
Pozzetto
Fossetto
Fosso
Fosso
Sottoservizio
Fosso dello Zingaro
Strada provinciale Trigno
Strada comunale
Fosso del Melarda
L.E.B.T.
L.E.M.T.
L.E.A.T.
18
4241
4385
4059
4058
4387
4248
4254
4066
4062
4067
4063
4258
4338
4340
4279
4277
4325
4341
4339
4221
158
156
4115
4114
4116
161
159
160
4454
4464
4347
4300
4461
4348
83
84
85
151
149
4467
4335

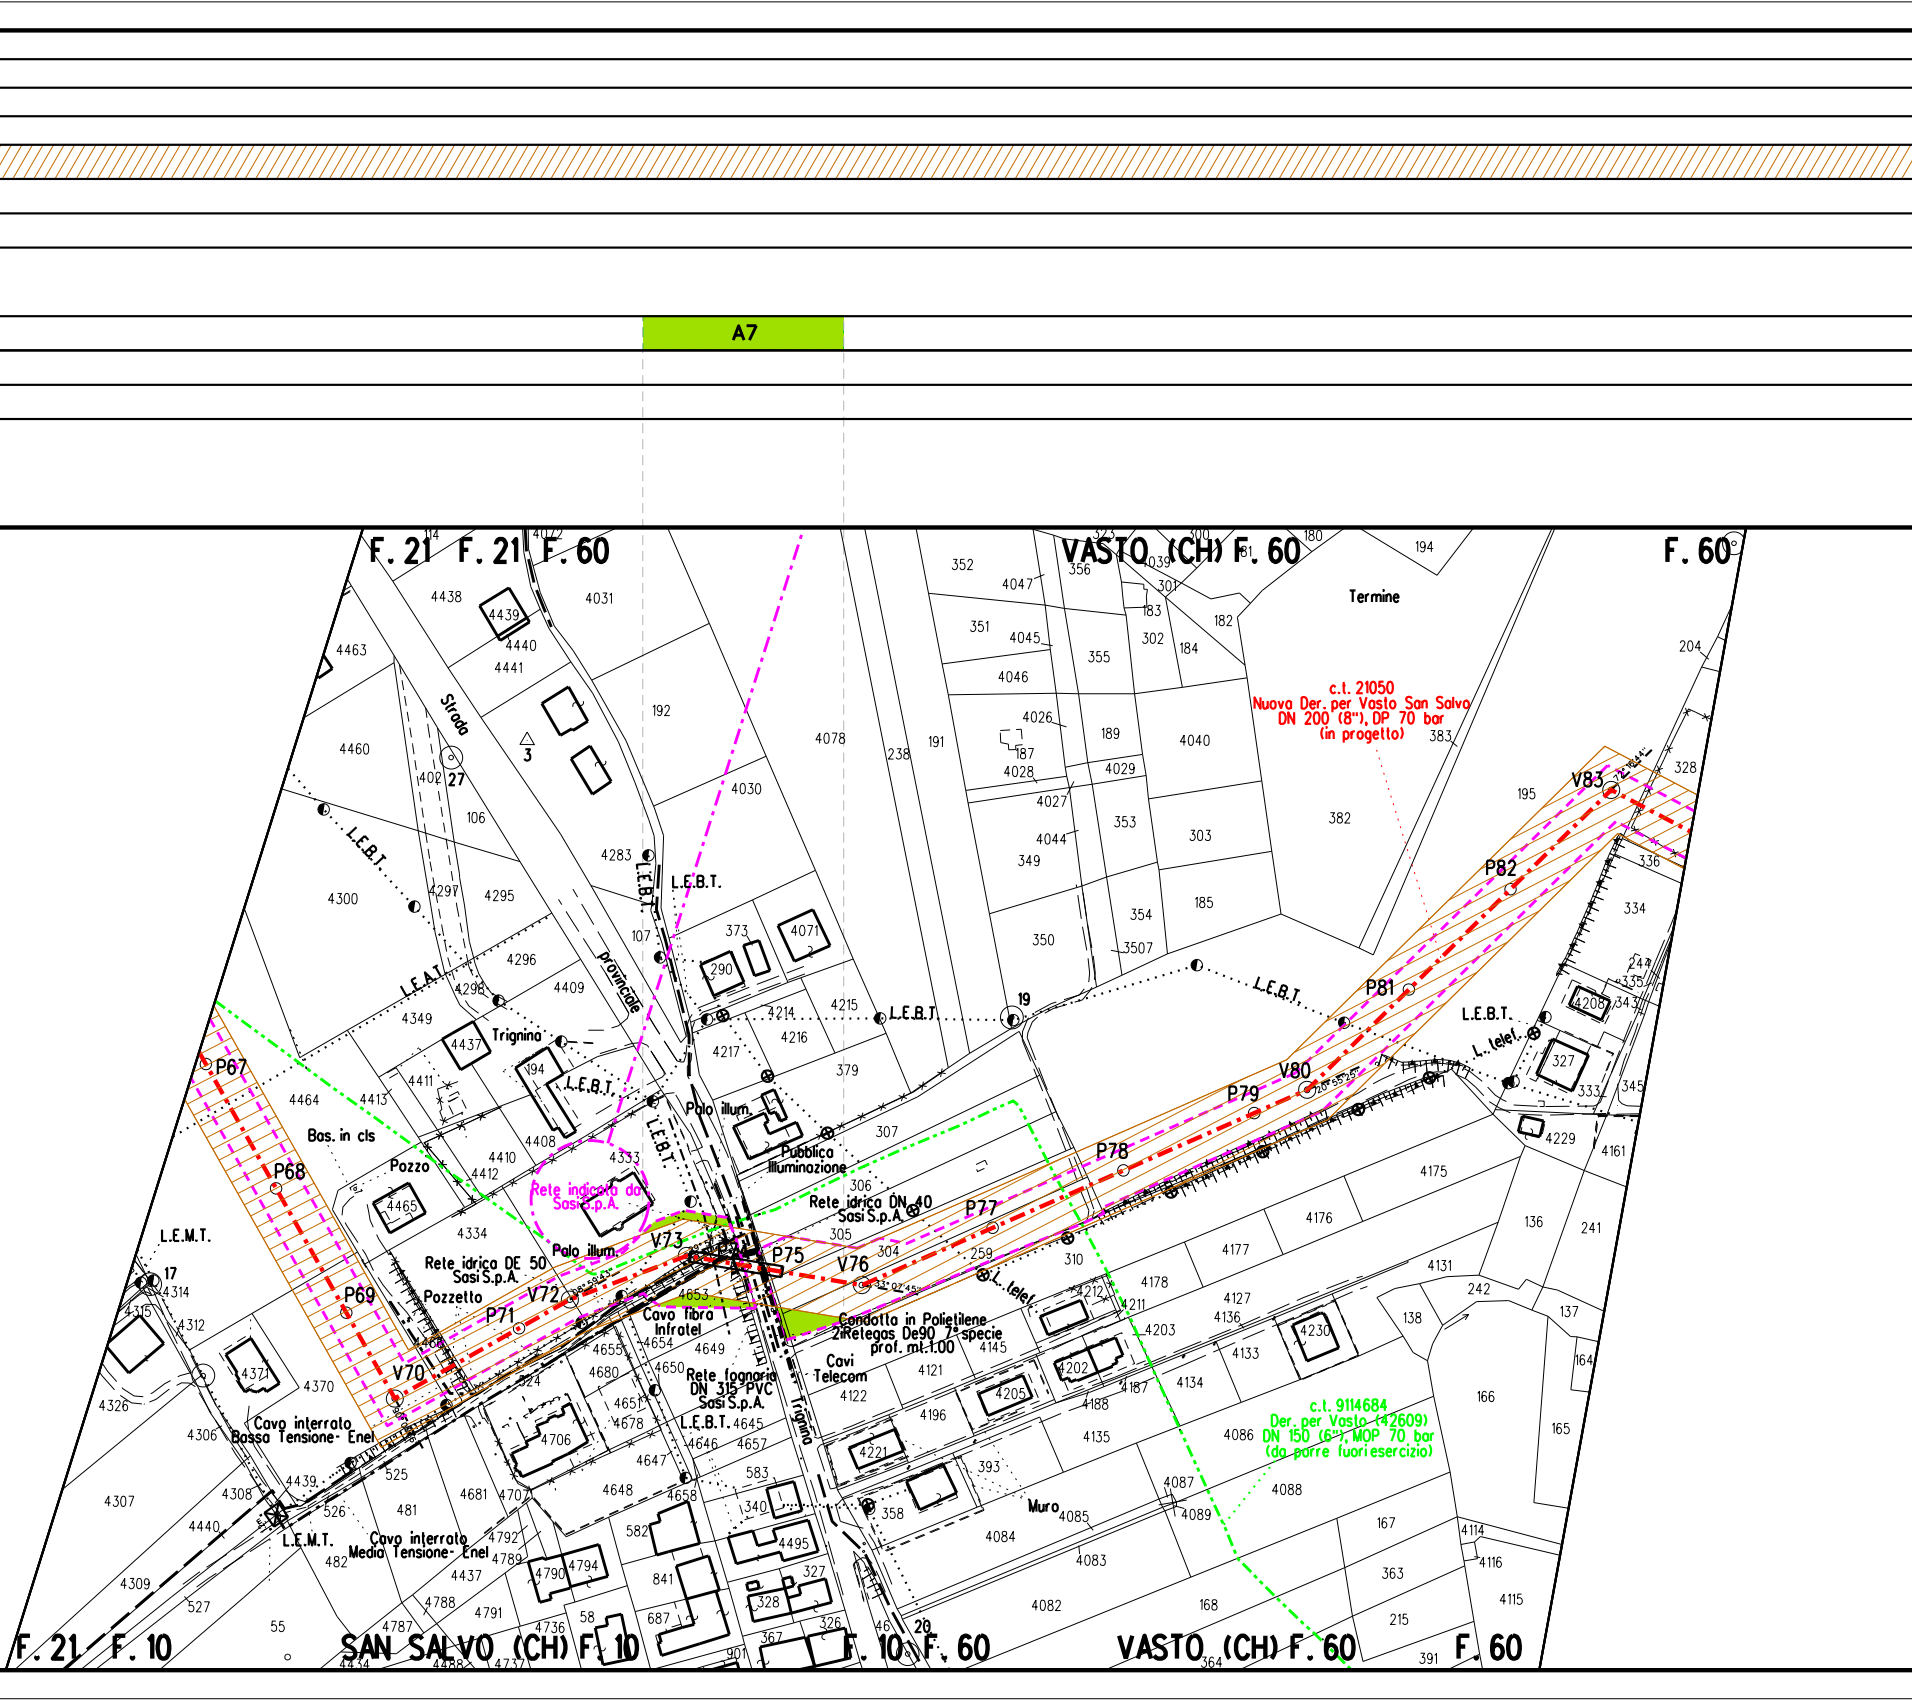
A7
F. 21
F. 21
F. 60
VASTO (CH) F. 60
F. 60
Termine
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 200 (8"), DP 70 bar
(in progetto)
Strada
Provinciale
Trignina
L.E.B.T.
L.E.A.T.
L.E.M.T.
L. telef.
P67
P68
P69
V70
P71
V72
V73
P75
V76
P77
P78
P79
V80
P81
P82
V83
Bas. in cls
Pozzo
Pozzetto
Rete indicata da Sasi S.p.A.
Rete idrica DE 50
Sasi S.p.A.
Palo illum.
Pubblica illuminazione
Rete idrica DN 40
Sasi S.p.A.
Cavo fibra
Infratel
Rete fognaria
DN 315 PVC
Sasi S.p.A.
Condotta in Polietilene
2iRetegas De90 7° specie
prof. ml.1.00
Cavi
Telecom
Trignina
Cavo interrato
Bassa Tensione- Enel
Cavo interrato
Media Tensione- Enel
Muro
c.t. 9114684
Der. per Vasto (42609)
DN 150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
F. 21
F. 10
SAN SALVO (CH) F. 10
F. 10
F. 60
VASTO (CH) F. 60
F. 60

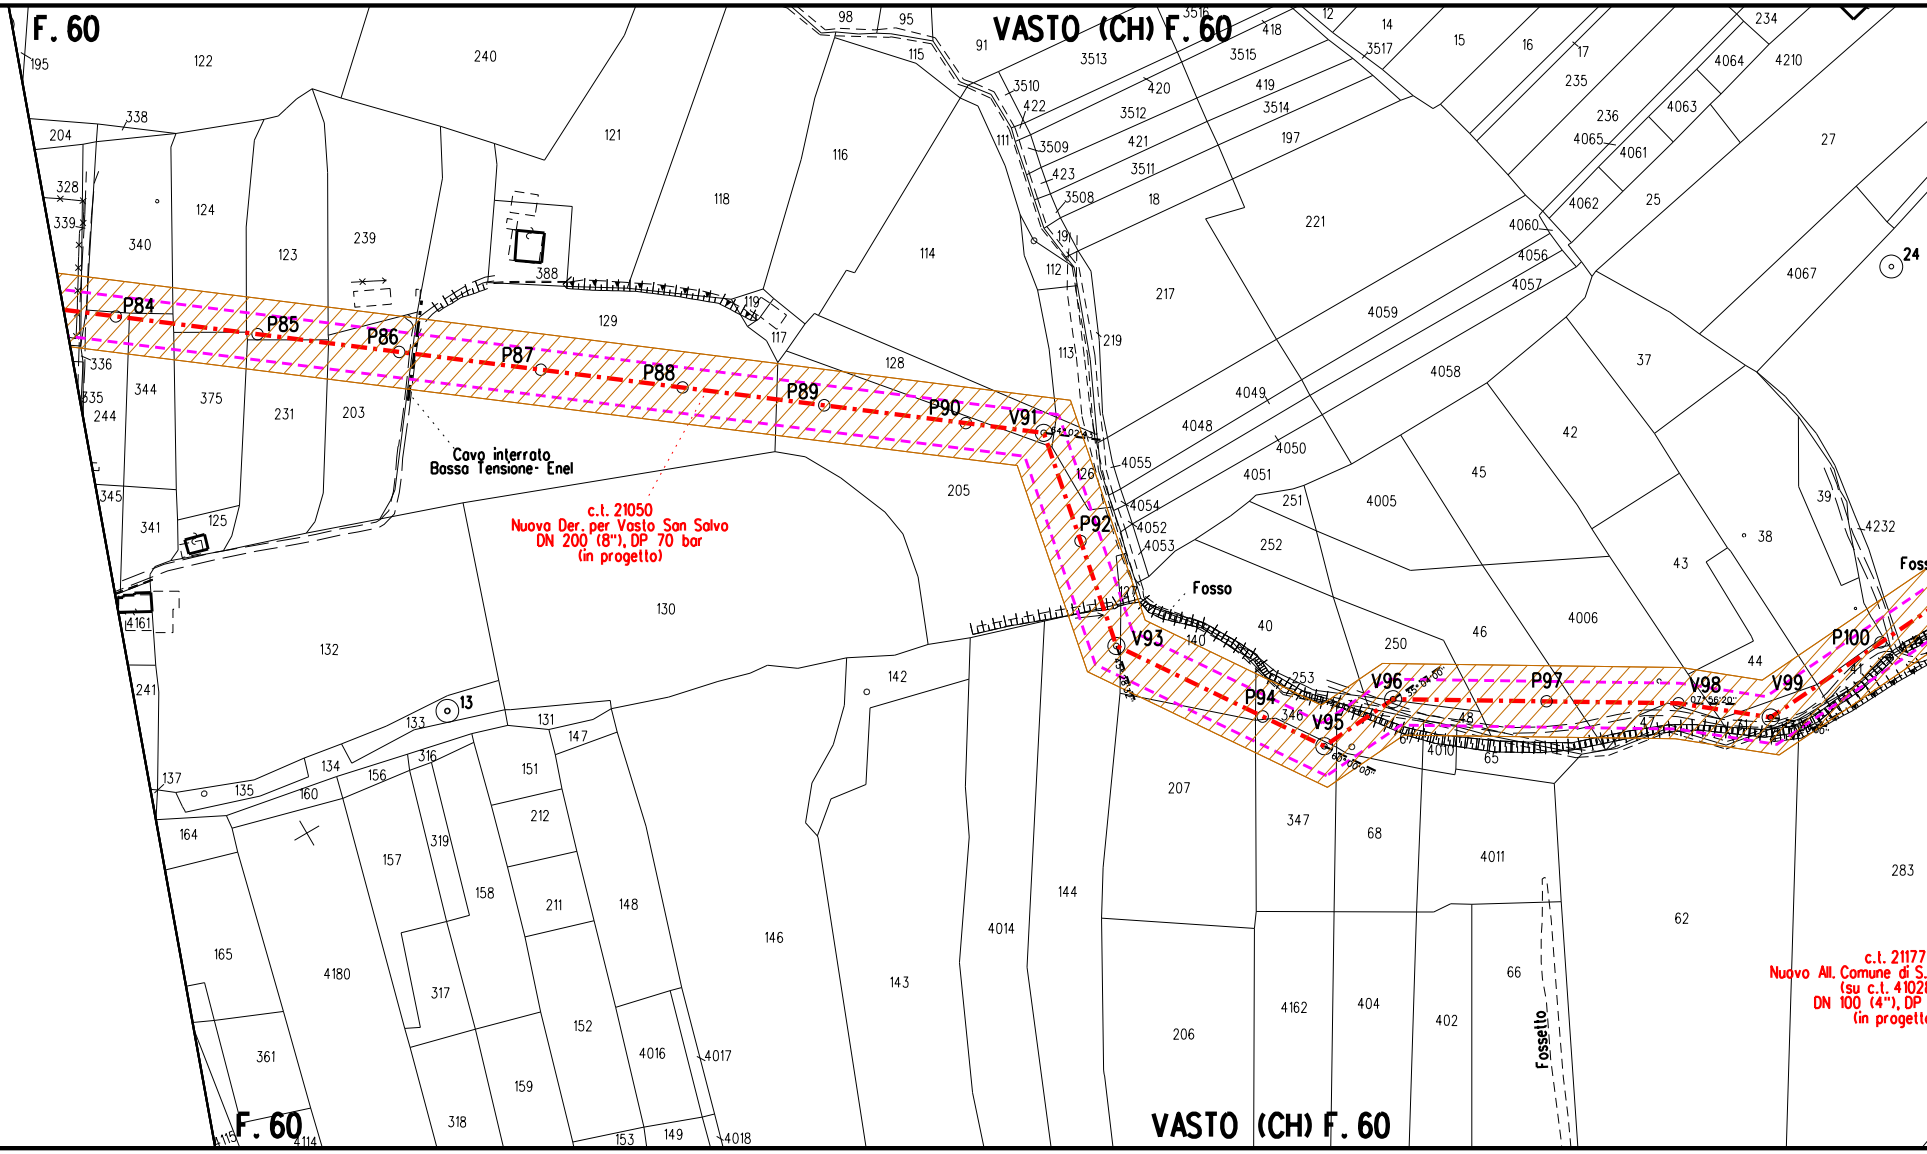
F. 60
VASTO (CH) F. 60
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
V91
P92
V93
P94
V95
V96
P97
V98
V99
P100
24
13
Cavo interrato
Bassa Tensione- Enel
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 200 (8"), DP 70 bar
(in progetto)
Fosso
Foss
Fossello
c.t. 21177
Nuovo All. Comune di S.
(su c.t. 4102
DN 100 (4"), DP
(in progett
195
122
240
98
95
115
91
3516
418
12
14
15
16
17
234
4064
4210
3513
3515
3517
3510
420
419
235
422
3512
3514
236
4063
111
3509
421
197
4065
4061
27
423
3511
3508
18
221
4062
25
204
338
121
116
118
328
124
339
340
123
239
114
388
19
112
217
4060
4056
4057
4059
4067
119
117
129
128
219
113
37
4058
336
344
375
231
203
4049
4048
42
335
244
4055
4050
4051
45
39
4232
38
205
126
4054
4052
4053
251
4005
345
341
125
252
43
130
127
40
140
250
46
4006
44
4161
132
142
253
346
48
47
67
4010
65
133
131
147
241
137
134
135
160
156
316
151
212
207
347
68
4011
283
164
319
157
158
211
148
144
62
165
4180
317
146
4014
143
152
4016
4017
4162
404
402
66
206
361
159
318
153
149
4018
4115
4114

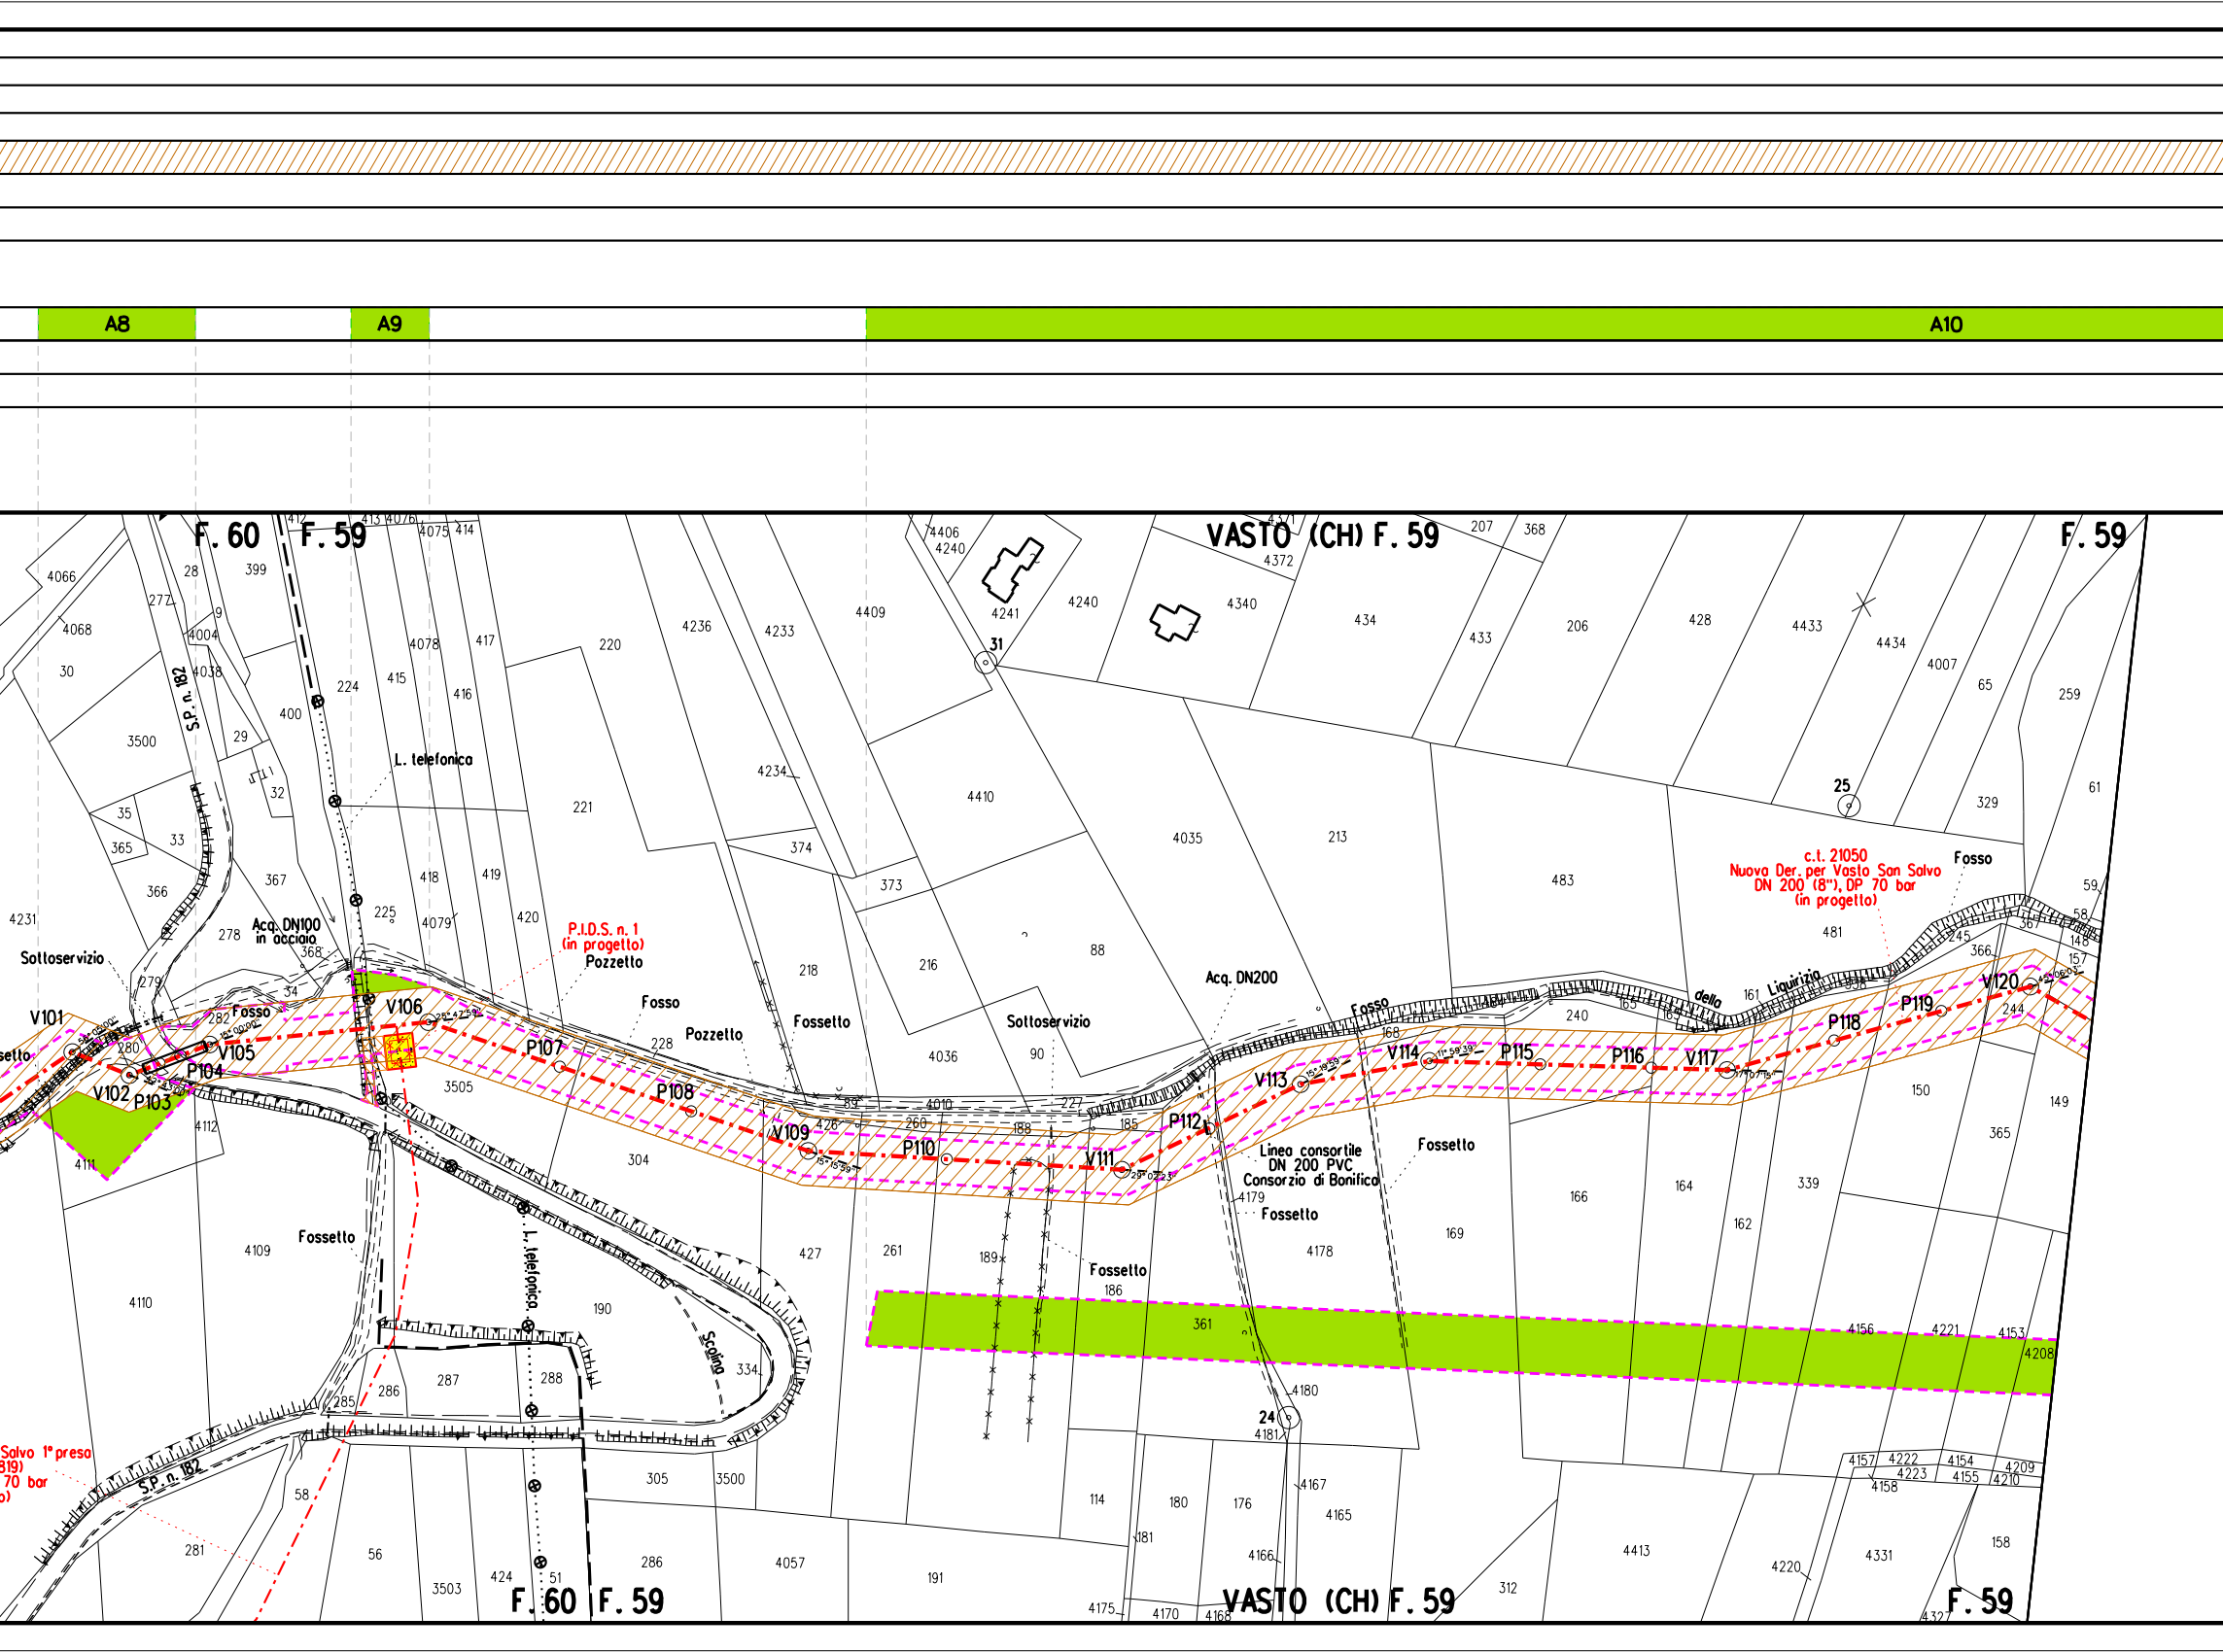

A8
A9
A10
F. 60
F. 59
VASTO (CH) F. 59
F. 59
S.P. n. 182
L. telefonica
Acq. DN100 in acciaio
Sottoservizio
P.I.D.S. n. 1 (in progetto)
Pozzetto
Fosso
Pozzetto
Fossetto
Sottoservizio
Acq. DN200
Fosso
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 200 (8"), DP 70 bar
(in progetto)
Fosso
della Liquirizia
Linea consortile DN 200 PVC Consorzio di Bonifica
Fossetto
Fossetto
Fossetto
Fossetto
L. telefonica
Scolina
Salvo 1° presa
319)
70 bar
o)
S.P. n. 182
V101
V102
P103
P104
V105
V106
P107
P108
V109
P110
V111
P112
V113
V114
P115
P116
V117
P118
P119
V120
31
25
24
F. 60
F. 59
VASTO (CH) F. 59
F. 59

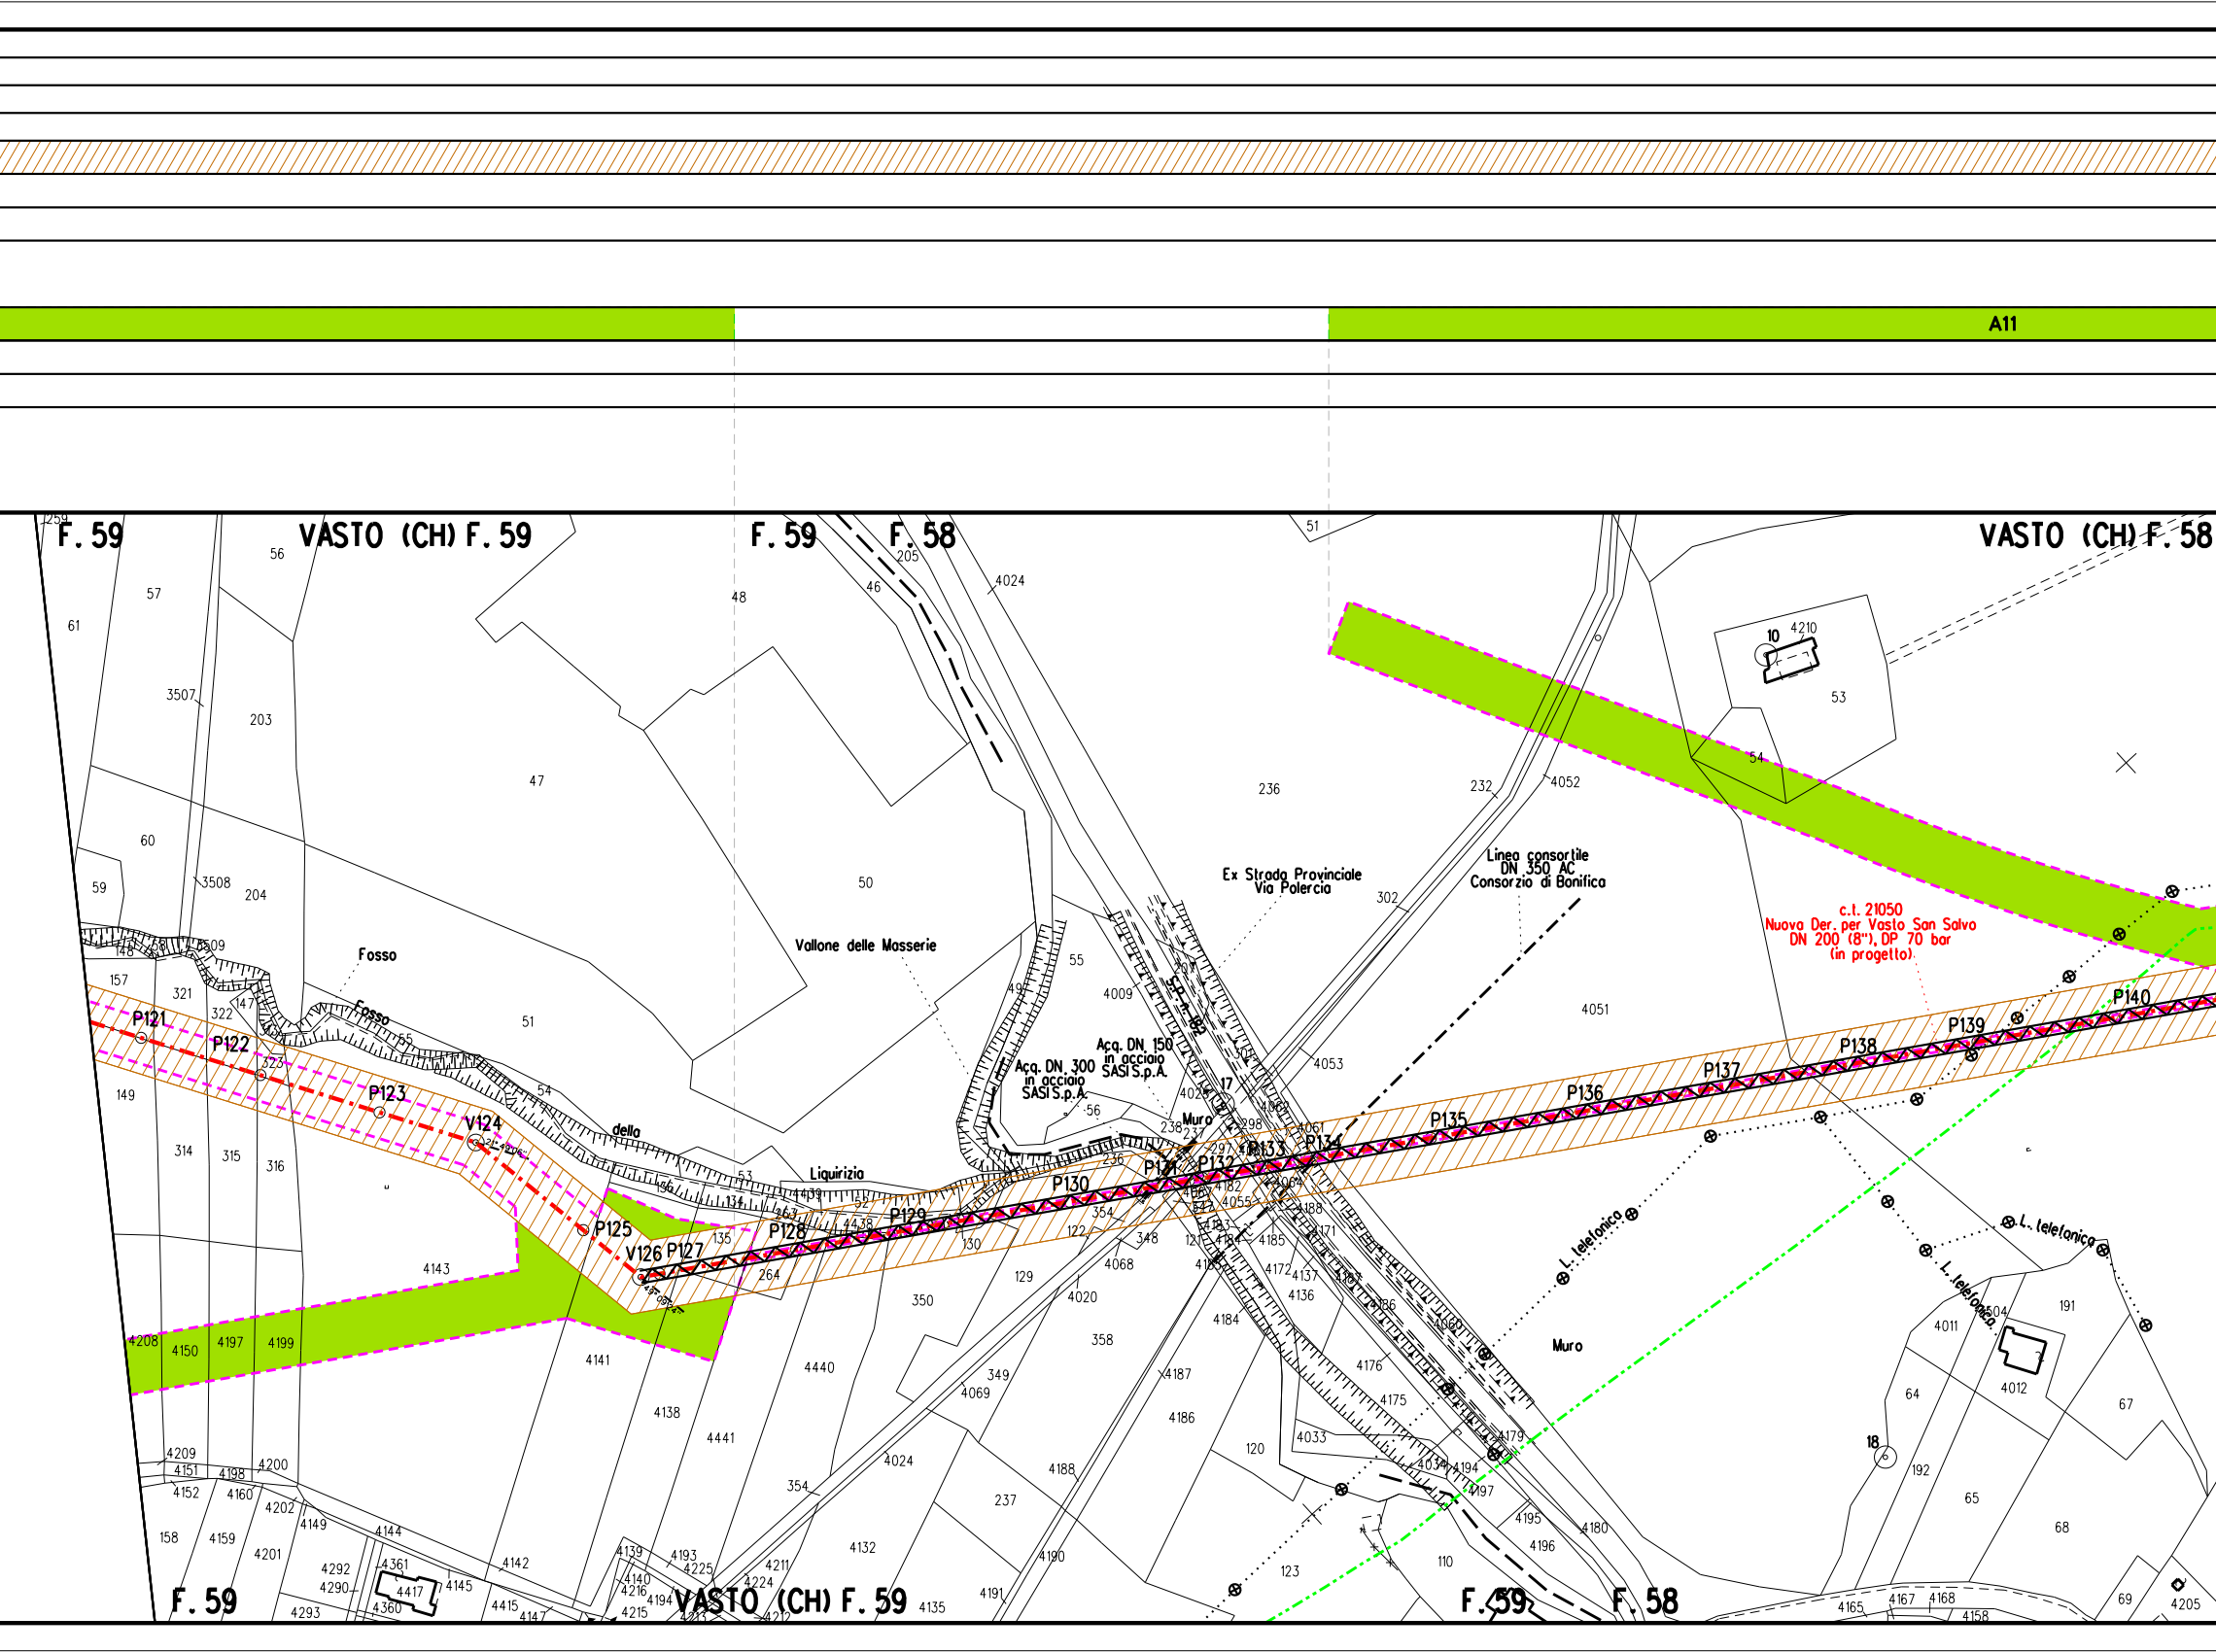
A11
F. 59
VASTO (CH) F. 59
F. 59
F. 58
VASTO (CH) F. 58
Fosso
Fosso
della
Liquirizia
Vallone delle Masserie
Acq. DN 300 in acciaio SASI S.p.A.
Acq. DN 150 in acciaio SASI S.p.A.
Ex Strada Provinciale Via Polercia
Linea consortile DN 350 AC Consorzio di Bonifica
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo DN 200 (8"), DP 70 bar
(in progetto)
P121
P122
P123
V124
P125
V126
P127
P128
P129
P130
P131
P132
P133
P134
P135
P136
P137
P138
P139
P140
Muro
Muro
L. telefonica
L. telefonica
L. telefonica
S.P. n. 182
17
18
10
F. 59
VASTO (CH) F. 59
F. 59
F. 58

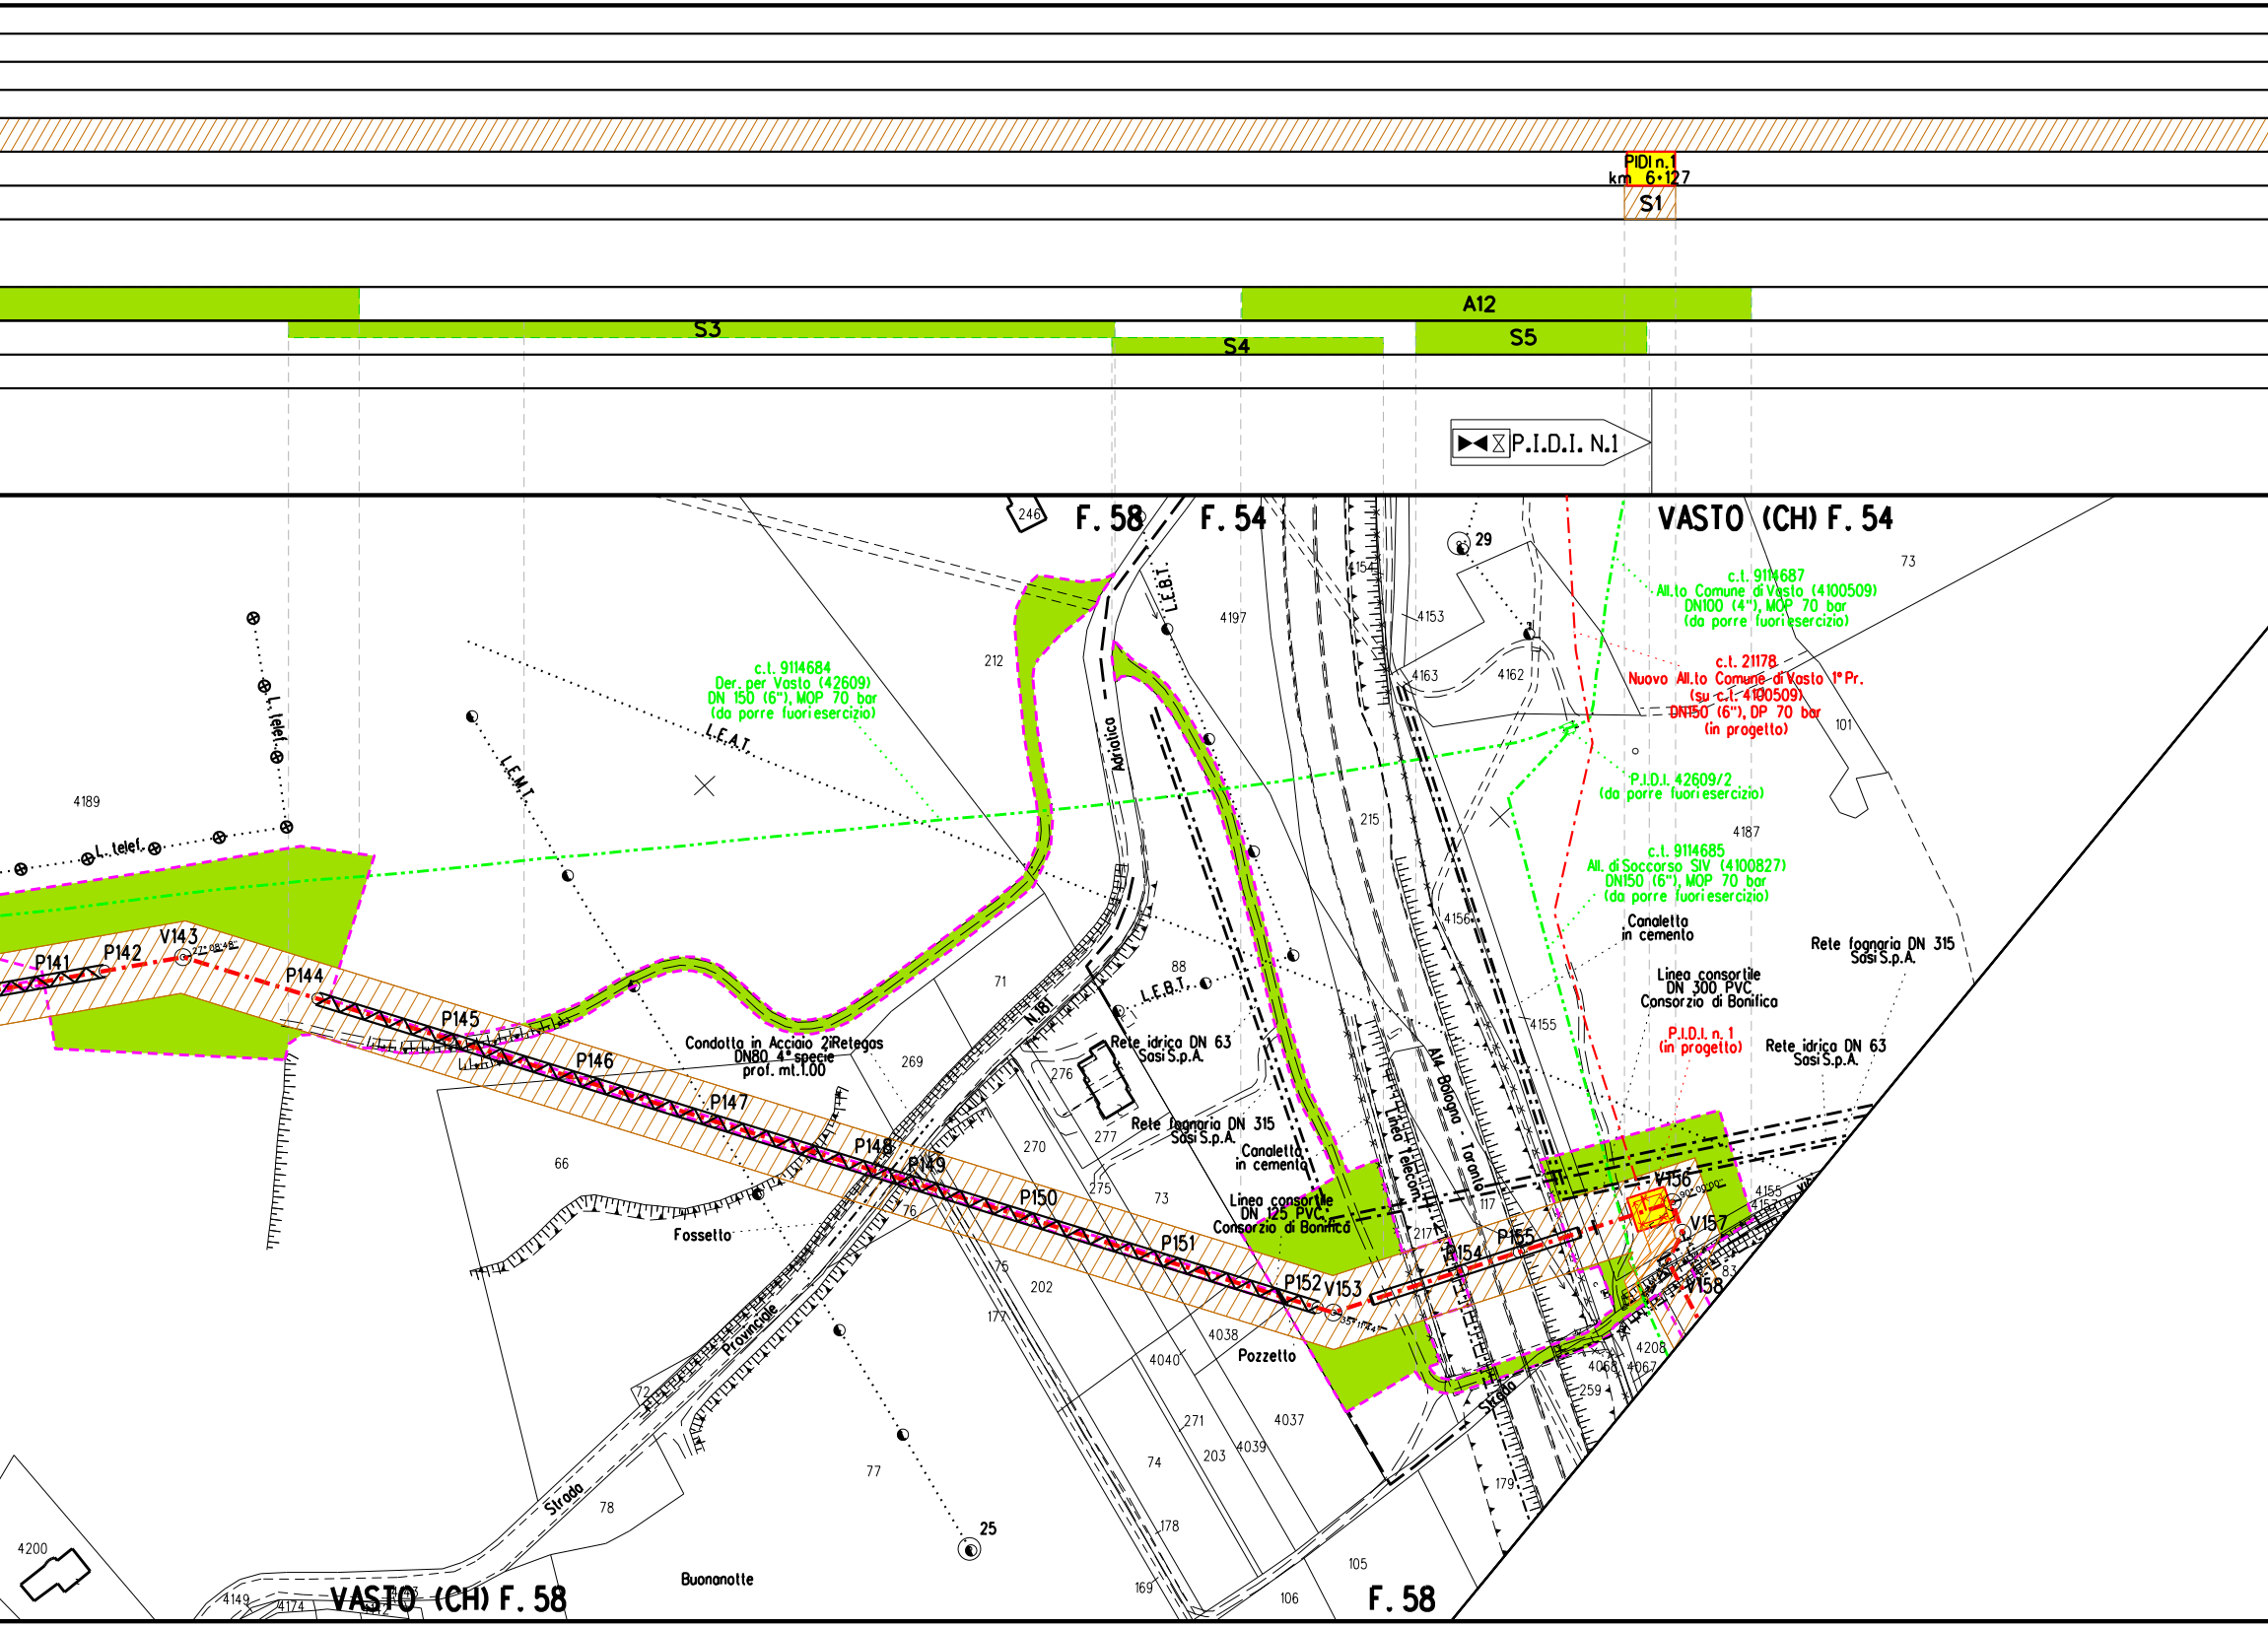
PIDI n.1
km 6+127
S1
A12
S3
S4
S5
P.I.D.I. N.1
F. 58
F. 54
VASTO (CH) F. 54
246
29
73
c.t. 9114687
All.to Comune di Vasto (4100509)
DN100 (4"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
c.t. 21178
Nuovo All.to Comune di Vasto 1° Pr.
(su c.t. 4100509)
DN150 (6"), DP 70 bar
(in progetto)
101
P.I.D.I. 42609/2
(da porre fuori esercizio)
4187
c.t. 9114685
All. di Soccorso SIV (4100827)
DN150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Canaletta
in cemento
Rete fognaria DN 315
Sasi S.p.A.
Linea consortile
DN 300 PVC
Consorzio di Bonifica
P.I.D.I. n. 1
(in progetto)
Rete idrica DN 63
Sasi S.p.A.
c.t. 9114684
Der. per Vasto (42609)
DN 150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
L.E.A.T.
L.E.M.T.
L. telef.
L. telef.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
4189
212
4197
4153
4154
4163
4162
215
4156
4155
Adriatica
N.181
88
71
269
276
277
270
275
73
66
Condotta in Acciaio 2iRetegas
DN80 4° specie
prof. mt.1.00
Rete idrica DN 63
Sasi S.p.A.
Rete fognaria DN 315
Sasi S.p.A.
Canaletta
in cemento
Linea consortile
DN 125 PVC
Consorzio di Bonifica
A14 Bologna - Taranto
Linea Telecom.
117
217
P141
P142
V143
27°08'48"
P144
P145
P146
P147
P148
P149
P150
P151
P152
V153
35°11'44"
P154
P155
V156
90°00'00"
V157
V158
4155
4157
83
4208
4068
4067
259
179
Fossetto
Provinciale
Strada
Strada
76
75
202
177
72
78
77
4038
4040
Pozzetto
4037
271
203
4039
74
178
169
106
105
25
Buonanotte
4200
4149
4173
4174
VASTO (CH) F. 58
F. 58

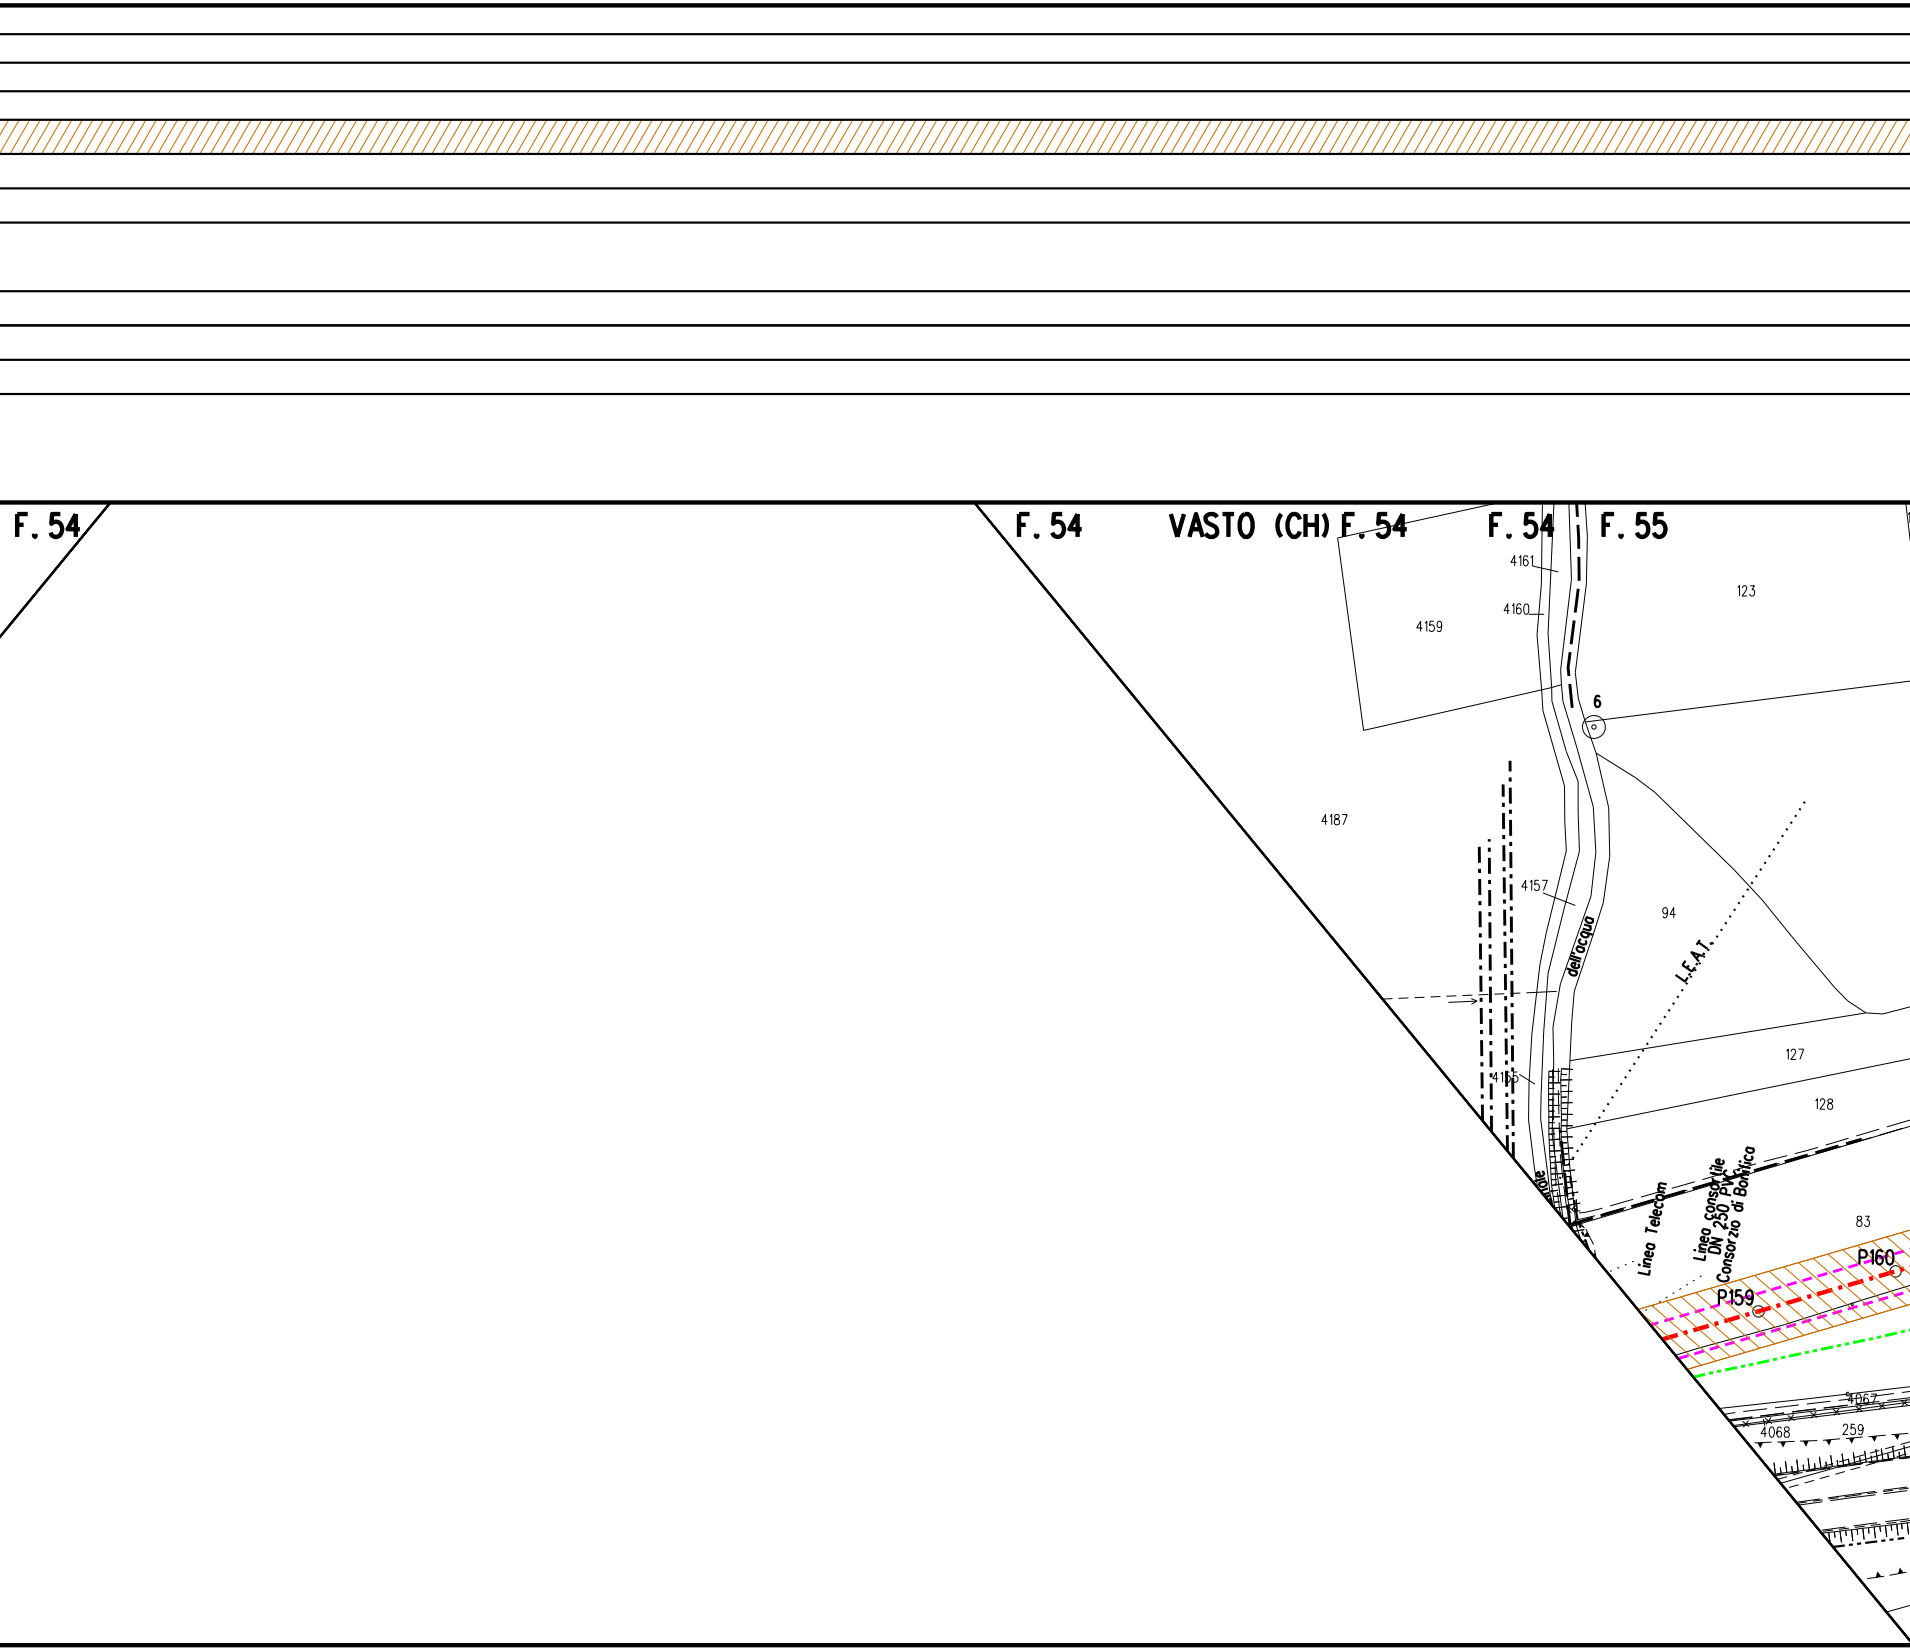
F. 54
F. 54
VASTO (CH)
F. 54
F. 54
F. 55
4161
4160
4159
123
6
4187
4157
94
dell'acqua
L.E.A.T.
127
4155
128
Linea Telecom
Linea consortile
DN 250 PVC
Consorzio di Bonifica
83
P160
P159
4067
4068
259

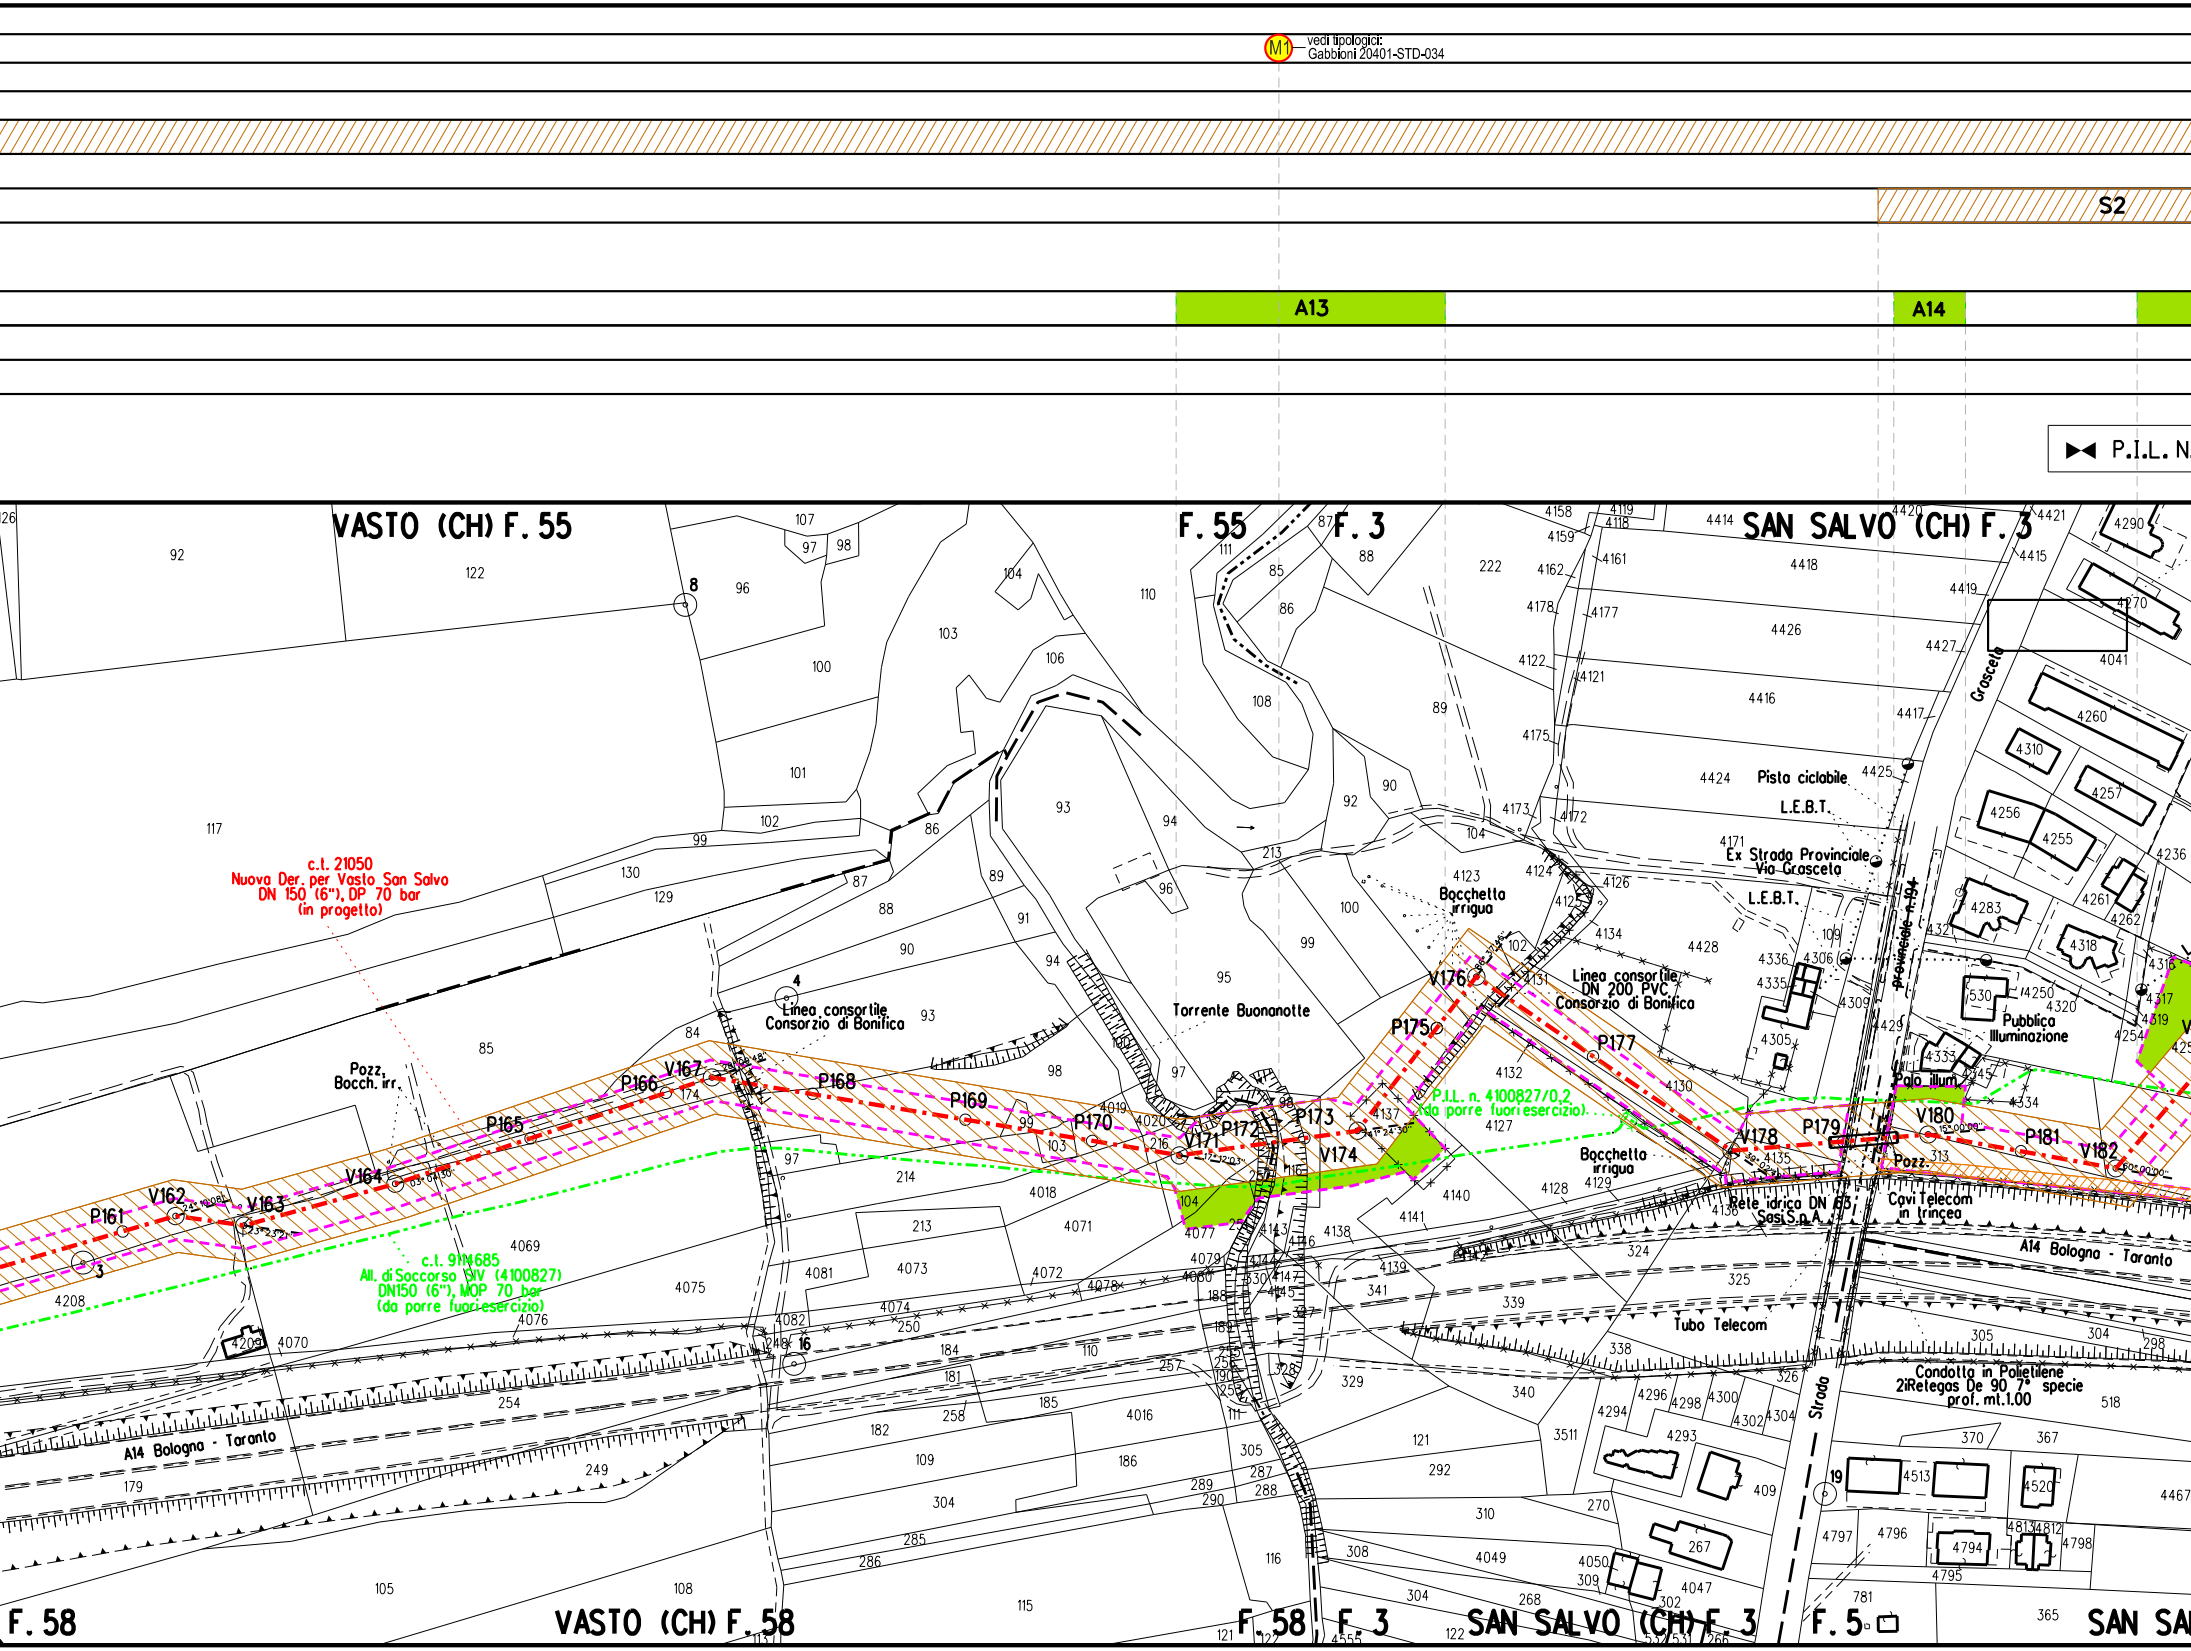
M1
vedi tipologici:
Gabbioni 20401-STD-034
S2
A13
A14
P.I.L. N
VASTO (CH) F. 55
F. 55
F. 3
SAN SALVO (CH) F. 3
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 150 (6"), DP 70 bar
(in progetto)
Pozz.
Bocch. irr.
Linea consortile
Consorzio di Bonifica
Torrente Buonanotte
Bocchetta irrigua
P.I.L. n. 4100827/0.2
(da porre fuori esercizio)
c.t. 914685
All. di Soccorso SIV (4100827)
DN150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Linea consortile
DN 200 PVC
Consorzio di Bonifica
Pista ciclabile
L.E.B.T.
Ex Strada Provinciale
Via Grasceta
Strada Provinciale n.194
Grasceta
Pubblica Illuminazione
Palo illum.
Pozz.
Rete idrica DN 63
Sasi S.p.A.
Cavi Telecom
in trincea
A14 Bologna - Taranto
Tubo Telecom
Condotta in Polietilene
2iRetegas De 90 7° specie
prof. mt.1.00
Strada
P161
V162
V163
V164
P165
P166
V167
P168
P169
P170
V171
P172
P173
V174
P175
V176
P177
V178
P179
V180
P181
V182
F. 58
VASTO (CH) F. 58
F. 58
F. 3
SAN SALVO (CH) F. 3
F. 5
SAN SA

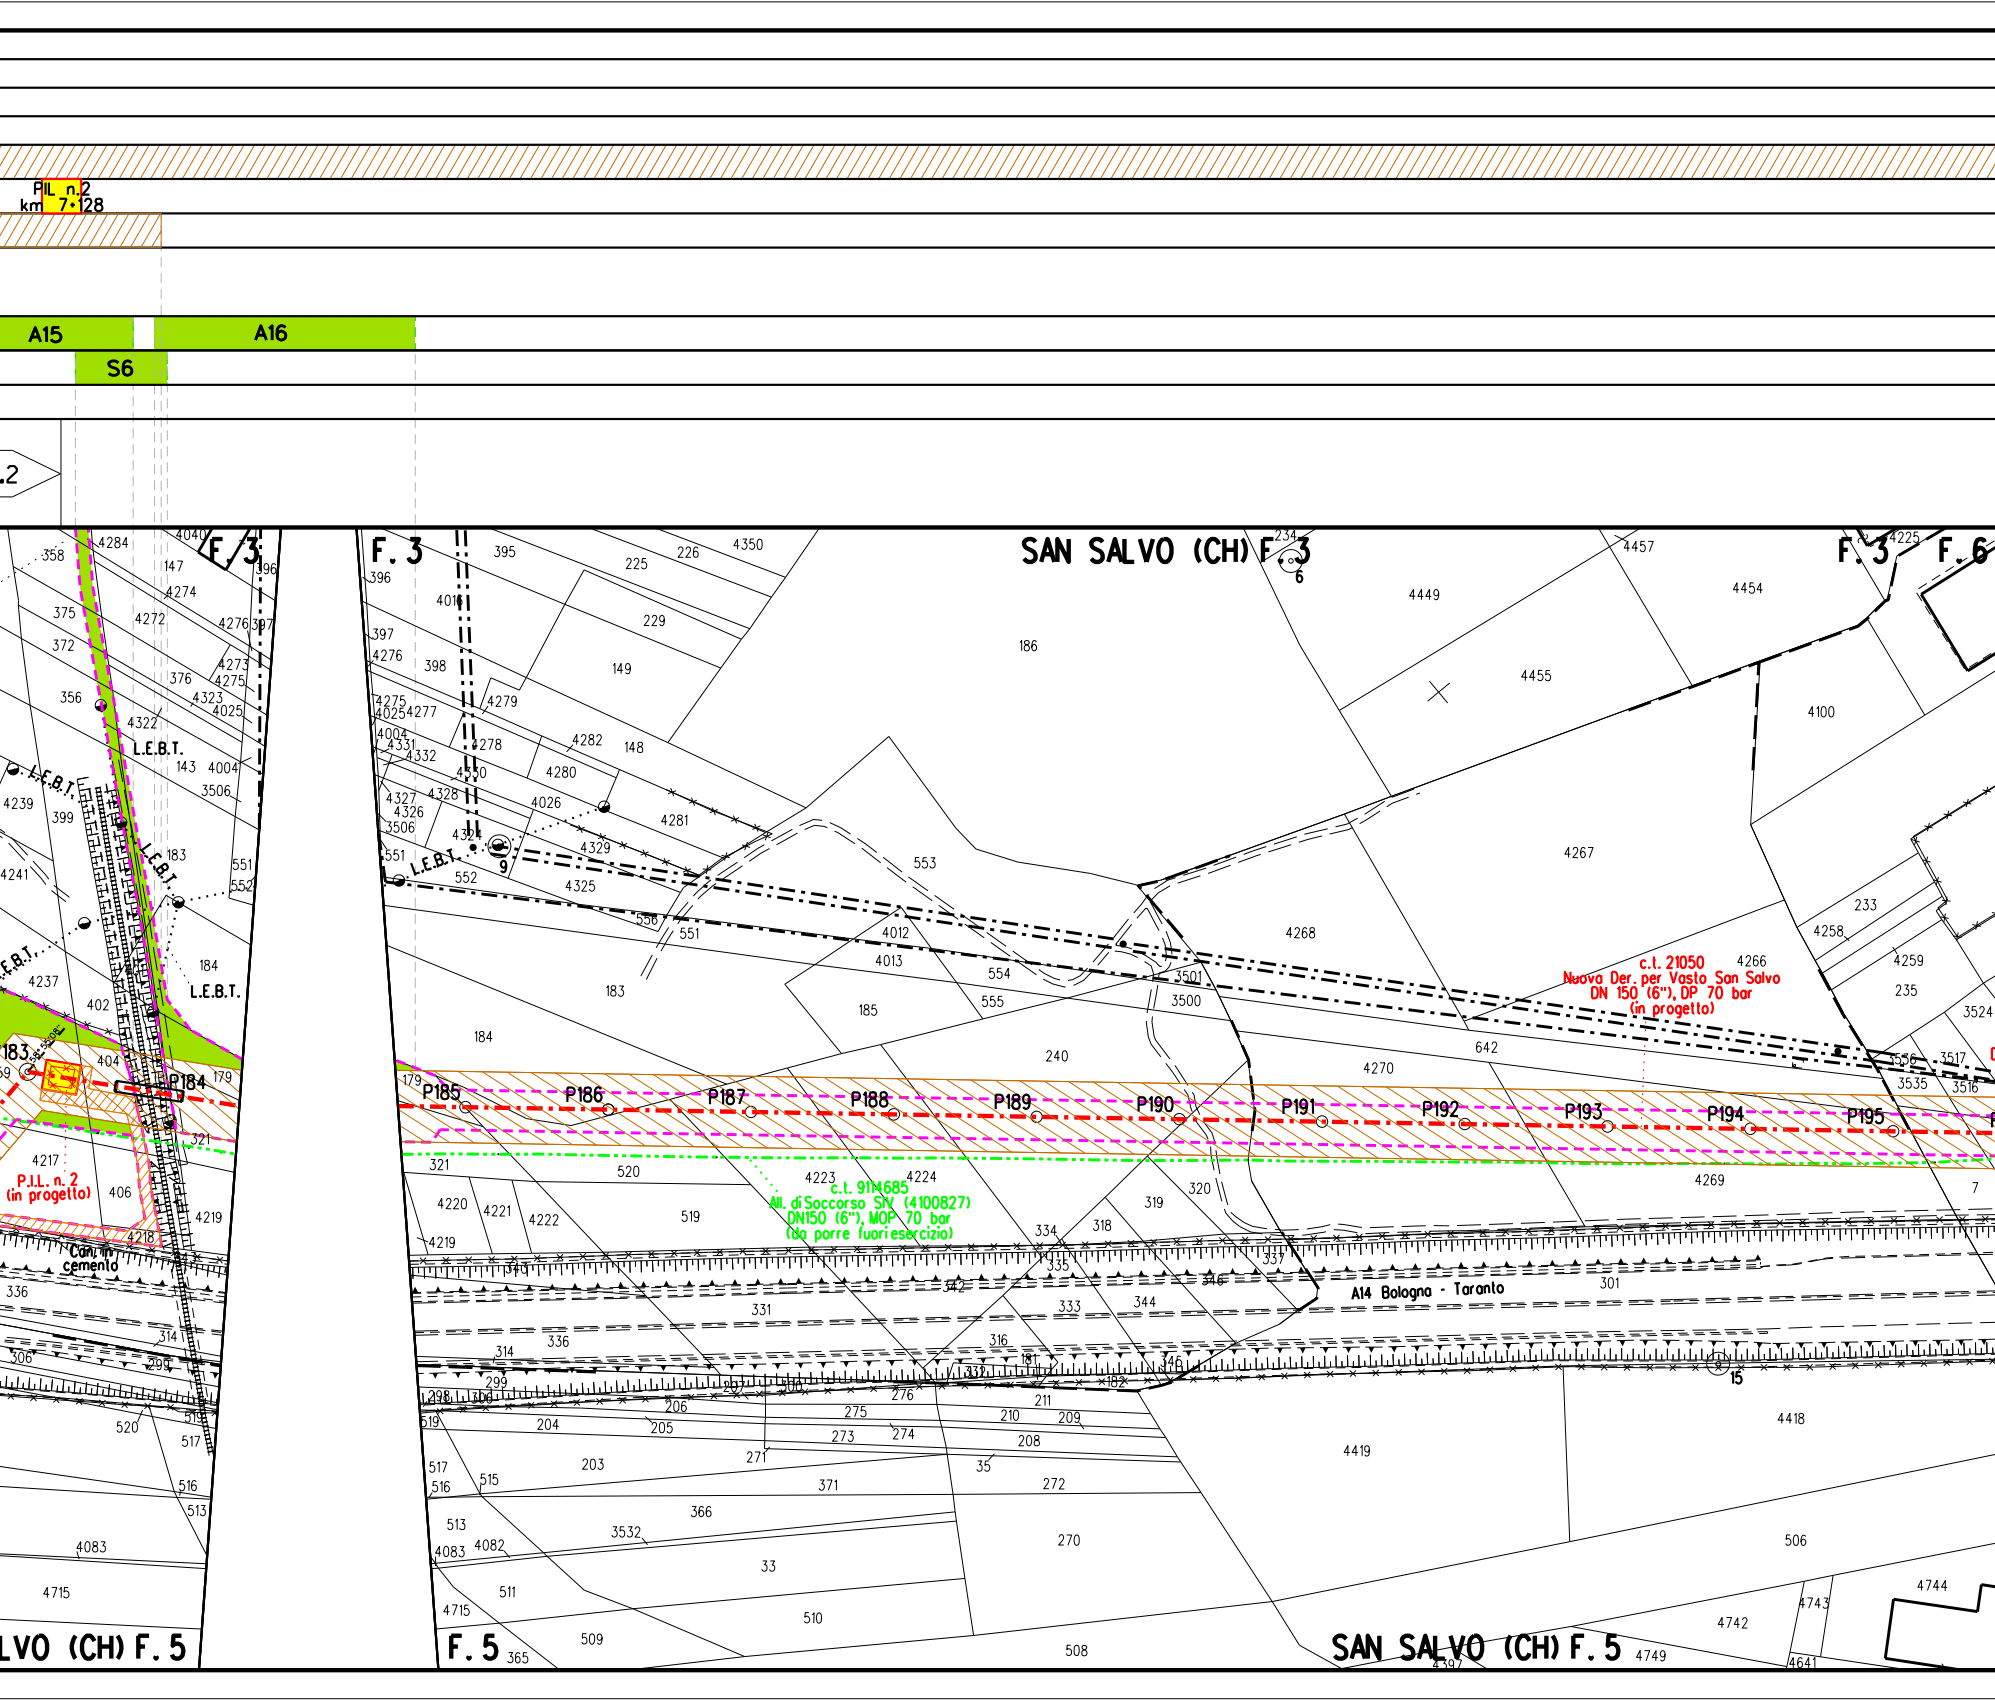
PIL n.2
km 7+128
A15
A16
S6
2
SAN SALVO (CH) F. 3
F. 3
F. 3
F. 6
L.E.B.T.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
P184
P185
P186
P187
P188
P189
P190
P191
P192
P193
P194
P195
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 150 (6"), DP 70 bar
(in progetto)
c.t. 9114685
All. di Soccorso SIV (4100827)
DN150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
P.I.L. n. 2
(in progetto)
Can. in cemento
A14 Bologna - Taranto
9
6
15
LVO (CH) F. 5
F. 5
SAN SALVO (CH) F. 5
358
4284
4040
147
396
375
4274
372
4272
4276
397
4273
4275
376
356
4323
4025
4322
143
4004
3506
4239
399
183
551
552
4241
184
4237
402
404
183
179
321
4217
406
4219
4218
336
314
306
299
520
518
517
516
513
4083
4715
395
225
226
4350
396
4016
229
397
4276
398
149
4279
4275
4025
4277
4004
4331
4332
4278
4282
148
4330
4280
4327
4328
4326
4026
4281
3506
4329
4324
551
552
4325
556
551
553
186
4449
4457
4454
4455
4100
4267
4268
4012
4013
554
555
3501
3500
185
183
184
240
4270
642
4266
4258
233
4259
235
3524
3556
3517
3535
3516
4269
7
179
321
520
4223
4224
4220
4221
4222
519
4219
319
320
334
318
335
337
340
342
346
301
331
333
344
336
314
316
181
299
298
300
307
309
276
332
182
346
519
204
206
205
275
273
274
210
209
211
208
271
35
517
516
515
203
371
272
4419
4418
513
3532
366
4083
4082
270
506
33
511
4715
510
509
365
508
4397
4744
4743
4742
4749
4641

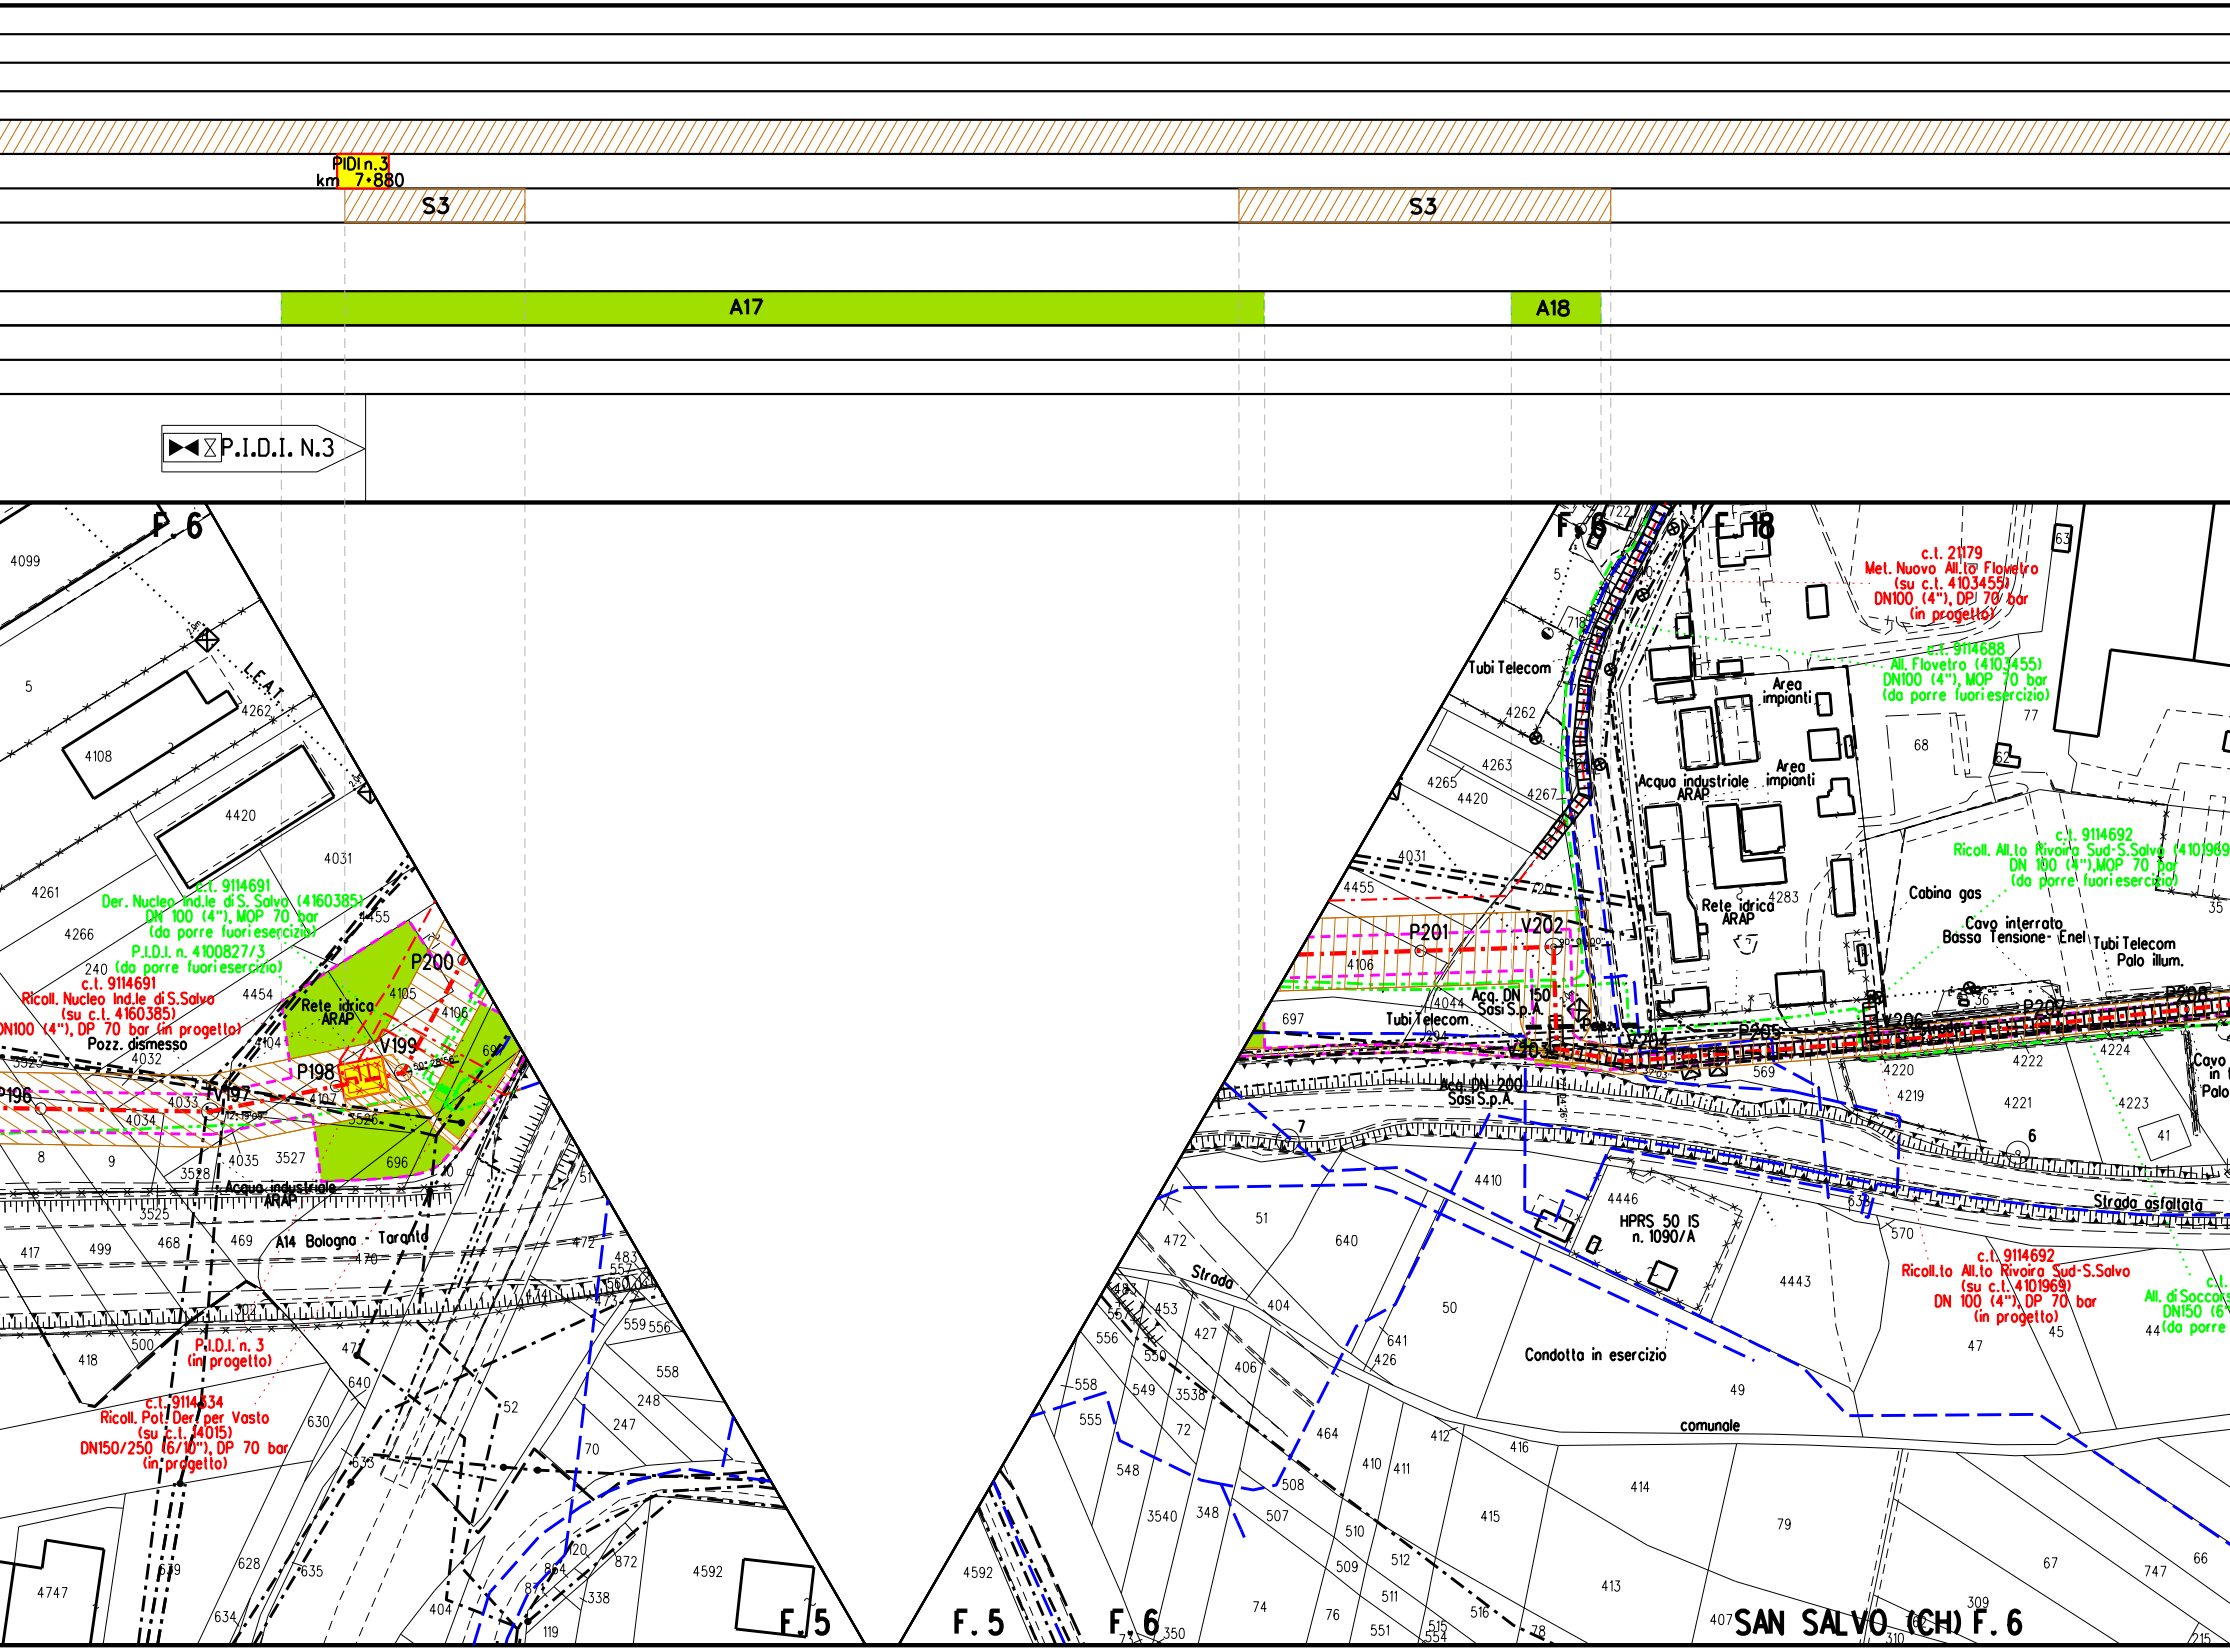
PIDI n.3
km 7+880
S3
S3
A17
A18
P.I.D.I. N.3
F. 6
4099
5
L.E.A.T.
4262
4108
4420
4031
4261
4266
c.t. 9114691
Der. Nucleo Ind.le di S. Salvo (4160385)
DN 100 (4"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
P.I.D.I. n. 4100827/3
(da porre fuori esercizio)
c.t. 9114691
Ricoll. Nucleo Ind.le di S.Salvo
(su c.t. 4160385)
DN100 (4"), DP 70 bar (in progetto)
Pozz. dismesso
4032
4455
4454
Rete idrica
ARAP
P200
4105
4106
V199
P198
P196
V197
4033
4034
4107
5526
4035
3527
3528
696
Acqua industriale
ARAP
3525
417
499
468
469
A14 Bologna - Taranto
470
472
418
500
P.I.D.I. n. 3
(in progetto)
c.t. 9114634
Ricoll. Pot. Der. per Vasto
(su c.t. 4015)
DN150/250 (6/10"), DP 70 bar
(in progetto)
640
630
635
52
70
248
247
558
559
556
4747
639
628
634
404
120
854
872
338
119
4592
F. 5
F. 5
F. 6
F. 18
Tubi Telecom
4262
4263
4265
4420
4267
4031
4455
P201
V202
4106
697
4044
Acq. DN 150
Sasi S.p.A.
Tubi Telecom
V203
V204
P205
Acq. DN 200
Sasi S.p.A.
c.t. 21179
Met. Nuovo All.to Flovetro
(su c.t. 4103455)
DN100 (4"), DP 70 bar
(in progetto)
c.t. 9114688
All. Flovetro (4103455)
DN100 (4"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Area impianti
Area impianti
Acqua industriale
ARAP
68
77
c.t. 9114692
Ricoll. All.to Rivoira Sud-S.Salvo (4101969)
DN 100 (4"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Rete idrica
ARAP
4283
Cabina gas
Cavo interrato
Bassa Tensione - Enel
Tubi Telecom
Palo illum.
V206
P207
4220
4219
4222
4221
4224
4223
41
569
4410
4446
HPRS 50 IS
n. 1090/A
4443
570
Strada asfaltata
c.t. 9114692
Ricoll.to All.to Rivoira Sud-S.Salvo
(su c.t. 4101969)
DN 100 (4"), DP 70 bar
(in progetto)
All. di Soccors
DN150 (6
(da porre
47
45
51
640
472
Strada
404
453
427
406
641
426
50
Condotta in esercizio
49
comunale
558
555
549
3538
72
548
464
412
410
411
416
414
3540
348
508
507
510
509
512
511
415
79
413
67
747
66
74
76
551
515
554
516
78
4592
350
407
309
SAN SALVO (CH) F. 6

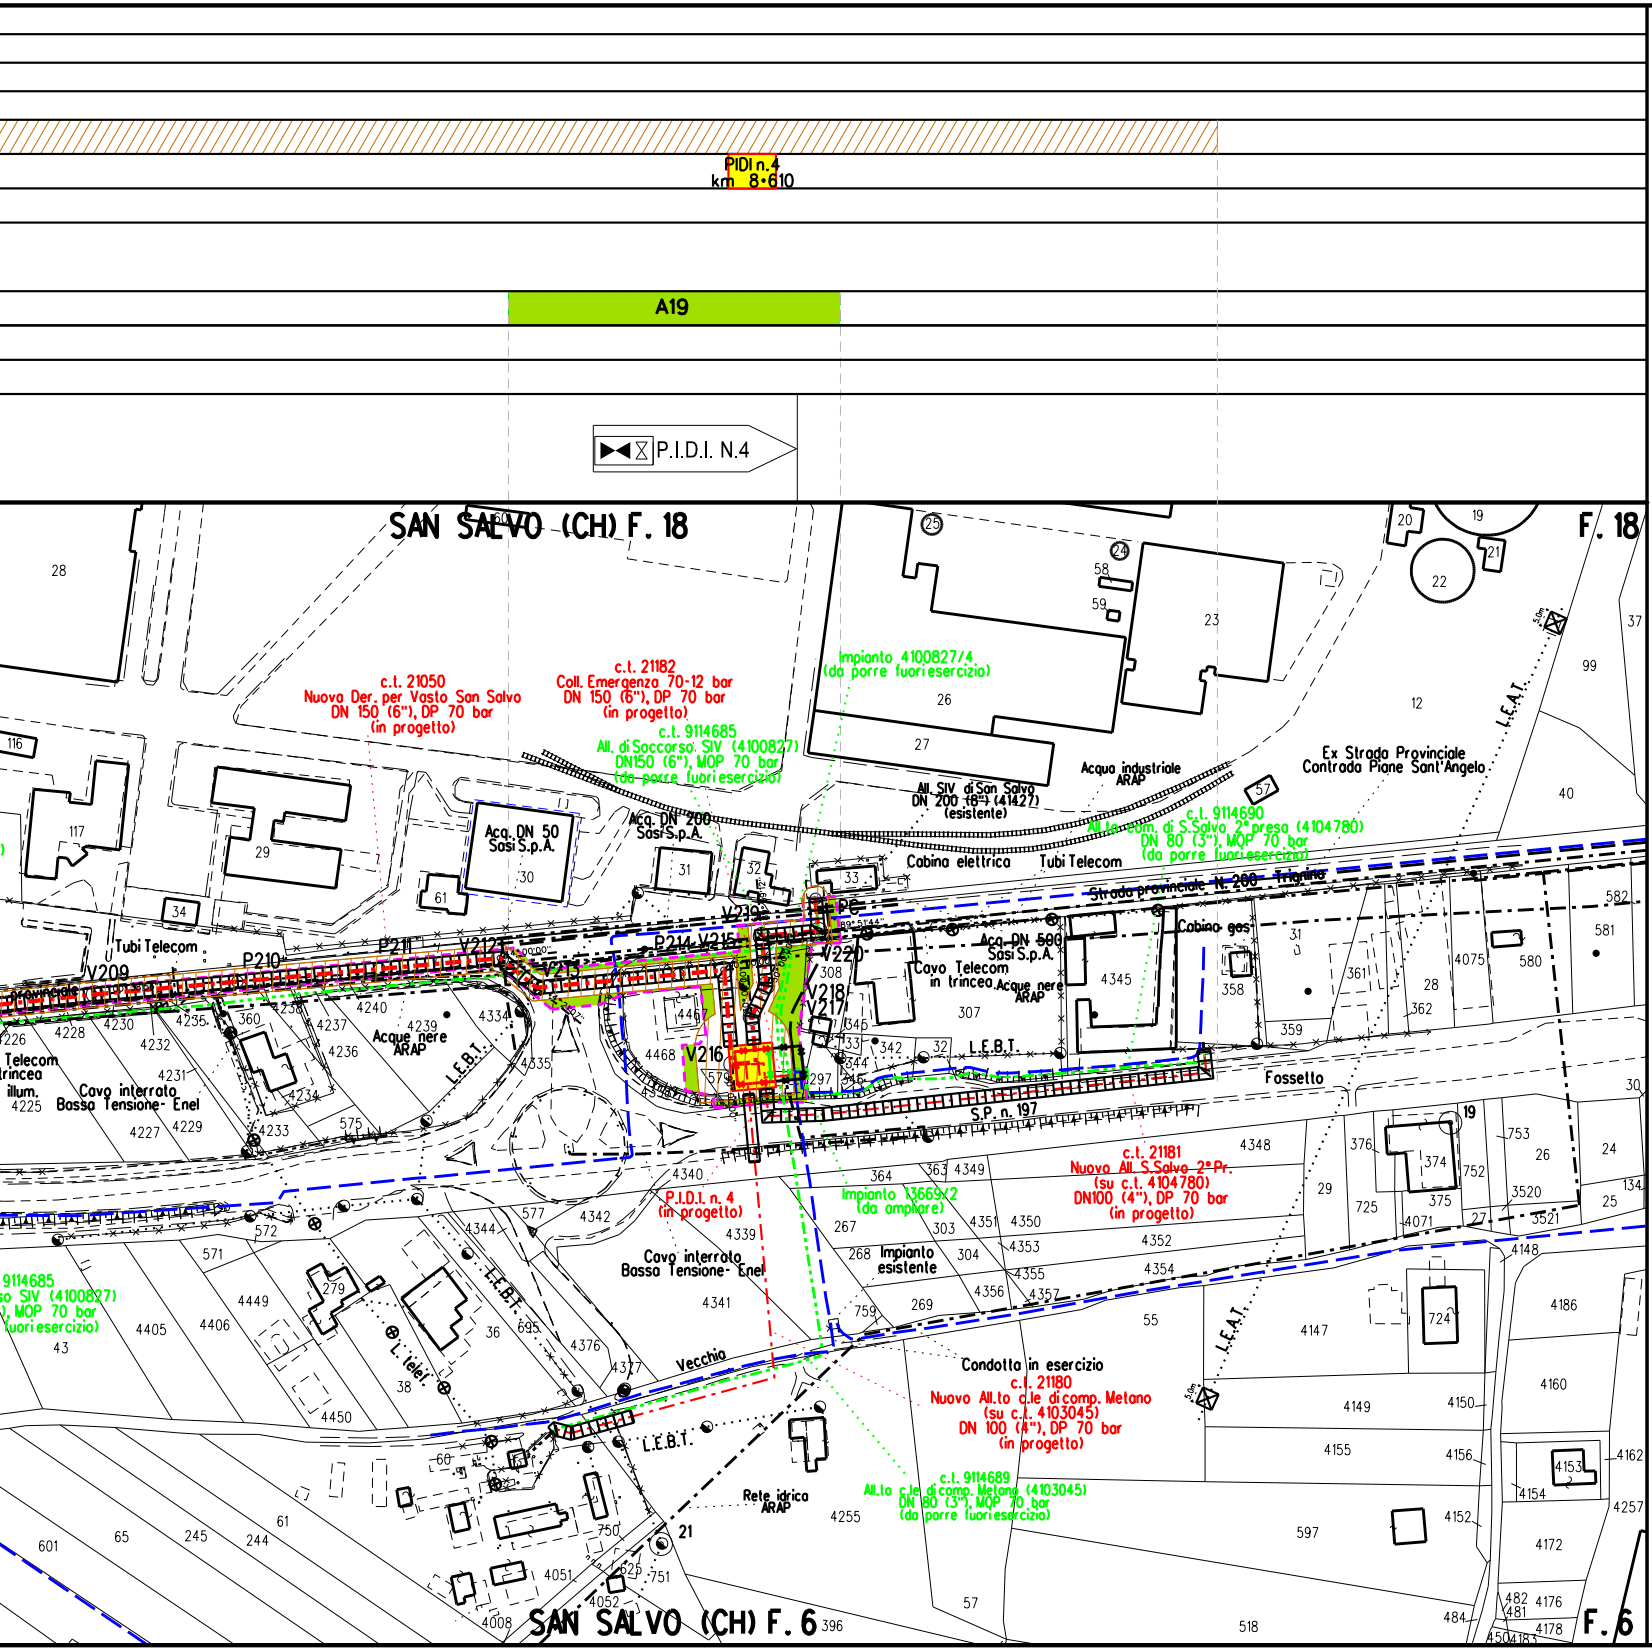
PIDI n.4
km 8+610
A19
P.I.D.I. N.4
SAN SALVO (CH) F. 18
F. 18
c.t. 21050
Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 150 (6"), DP 70 bar
(in progetto)
c.t. 21182
Coll. Emergenza 70-12 bar
DN 150 (6"), DP 70 bar
(in progetto)
c.t. 9114685
All. di Soccorso SIV (4100827)
DN150 (6"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Impianto 4100827/4
(da porre fuori esercizio)
All. SIV di San Salvo
DN 200 (8") (41427)
(esistente)
Acqua industriale
ARAP
Ex Strada Provinciale
Contrada Piane Sant'Angelo
c.t. 9114690
All.to com. di S.Salvo 2° presa (4104780)
DN 80 (3"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Acq. DN 50
Sosi S.p.A.
Acq. DN 200
Sosi S.p.A.
Cabina elettrica
Tubi Telecom
Strada provinciale N. 200 Trignina
Cabina gas
Acq. DN 500
Sosi S.p.A.
Cavo Telecom
in trincea
Acque nere
ARAP
L.E.B.T.
L.E.A.T.
Fossetto
S.P. n. 197
Tubi Telecom
P210
P211
V212
V213
P214
V215
V216
V217
V218
V219
V220
V209
PC
Acque nere
ARAP
Telecom
trincea
illum.
Cavo interrato
Bassa Tensione- Enel
c.t. 21181
Nuovo All. S.Salvo 2° Pr.
(su c.t. 4104780)
DN100 (4"), DP 70 bar
(in progetto)
P.I.D.I. n. 4
(in progetto)
Impianto 13669/2
(da ampliare)
Cavo interrato
Bassa Tensione- Enel
Impianto
esistente
c.t. 9114685
All. di Soccorso SIV (4100827)
MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
L. telef.
Vecchia
Condotta in esercizio
c.t. 21180
Nuovo All.to c.le di comp. Metano
(su c.t. 4103045)
DN 100 (4"), DP 70 bar
(in progetto)
c.t. 9114689
All.to c.le di comp. Metano (4103045)
DN 80 (3"), MOP 70 bar
(da porre fuori esercizio)
Rete idrica
ARAP
SAN SALVO (CH) F. 6
F. 6
5.0m

STRALCIO "S3"

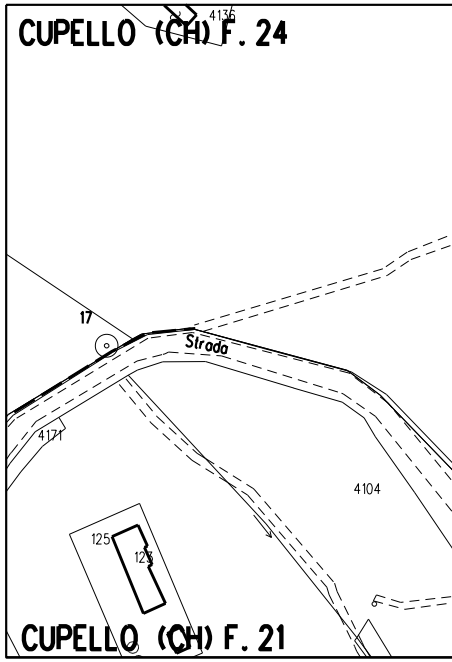
CUPELLO (CH) F. 24
4136
17
Strada
4171
4104
125
123
CUPELLO (CH) F. 21

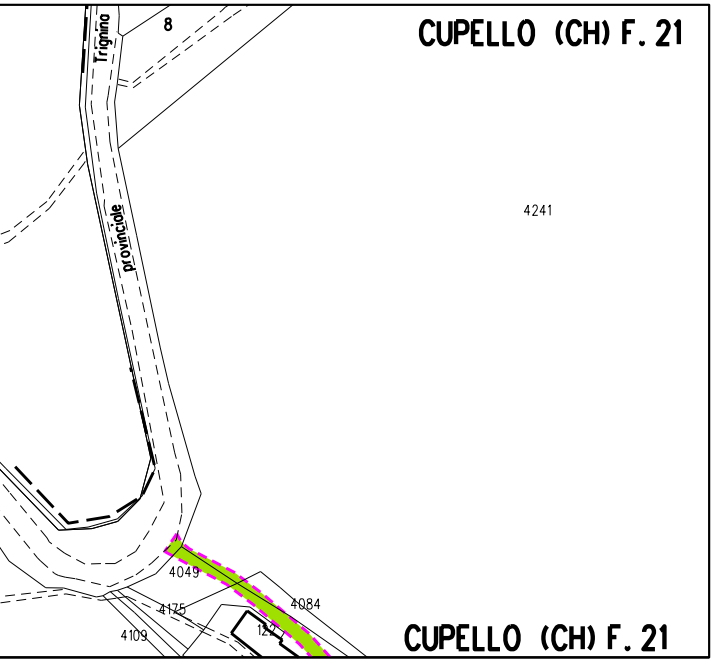
CUPELLO (CH) F. 21
8
Trigno
provinciole
4241
4049
4084
4175
4109
122
CUPELLO (CH) F. 21

STRALCIO "S7"

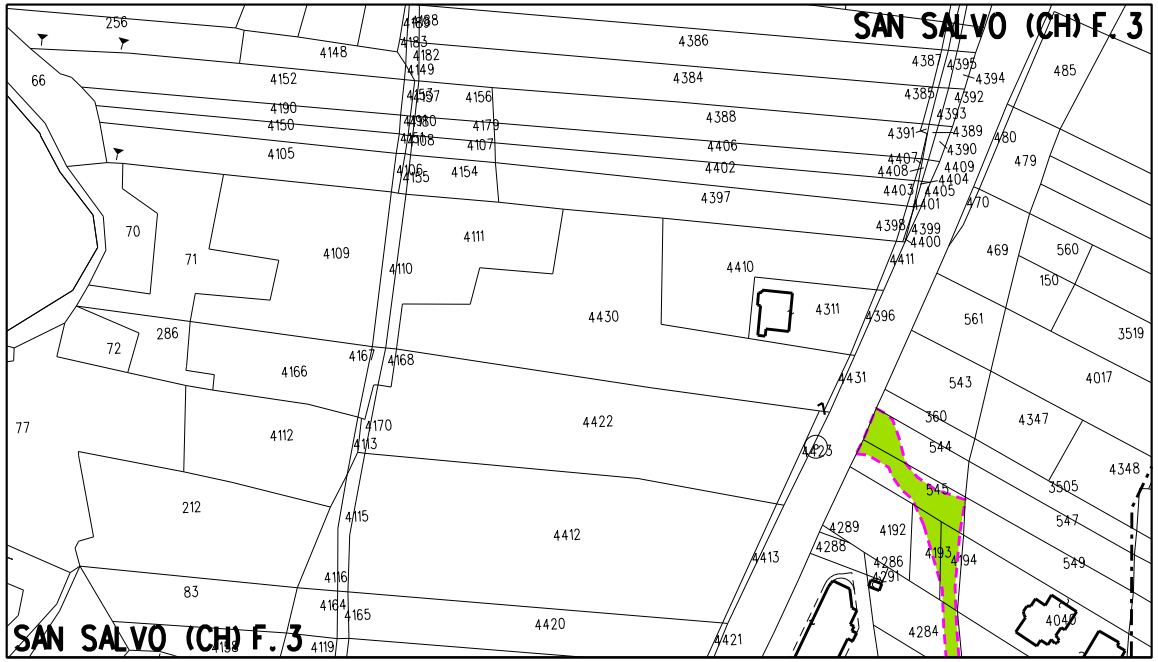
SAN SALVO (CH) F. 3
256
4148
4386
4384
4388
4406
4402
4397
66
4152
4190
4150
4105
4149
4182
4183
4156
4179
4107
4154
4155
70
71
4109
4110
4111
4410
4311
4430
286
72
4166
4167
4168
4422
77
4112
4170
4113
4431
4425
212
4115
4412
4413
83
4116
4164
4165
4420
4421
4119
4387
4395
4394
4385
4392
4393
4391
4389
4390
4407
4408
4409
4404
4403
4405
4401
4398
4399
4400
4411
4396
485
480
479
470
469
560
150
561
3519
543
4017
360
544
4347
545
4348
3505
547
549
4289
4288
4192
4286
4291
4193
4194
4284
4040
SAN SALVO (CH) F. 3

FERRINI FRANCESCO
2022.12.13 12:54:33
CN=FERRINI FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=FERRINI
2.5.4.42=FRANCESCO
RSA/2048 bits

LEGENDA

▨	Fascia di vincolo preordinato all' esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitu'
▨ A	Ampliamento impianto esistente
▨ S	Strade di accesso definitive
🟩	Aree di occupazione temporanea
☐	Area pista lavoro
🟩 A	Allargamenti in corrispondenza di fiumi/infrastrutture esistenti
🟩 S	Strade di accesso provvisorie alle aree di passaggio
🟨	Impianti in progetto
☐	Impianti esistenti
-·-·-·-	Metanodotto in progetto
-·-·-·-	Condotta in progetto da altra opera
-·-·-·-	Condotta in esercizio
-·-·-·-	Condotta da porre fuori esercizio
-·▭·-	Condotta in protezione (Tubo di Protezione)
-·▭·-	Condotta in protezione (Cunicolo)
-·⋈·-	Attraversamento in T.O.C.
◎ V1	Vertice
○ P2	Picchetto
Mn	Manufatti in progetto (gabbionate, scogliere, muri, etc.)
⋈	Punto di intercettazione di linea
⋈ ⧗	Punto di intercettazione di derivazione importante - linea

Nota: Fogli Catastali aggiornati a Marzo 2022

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

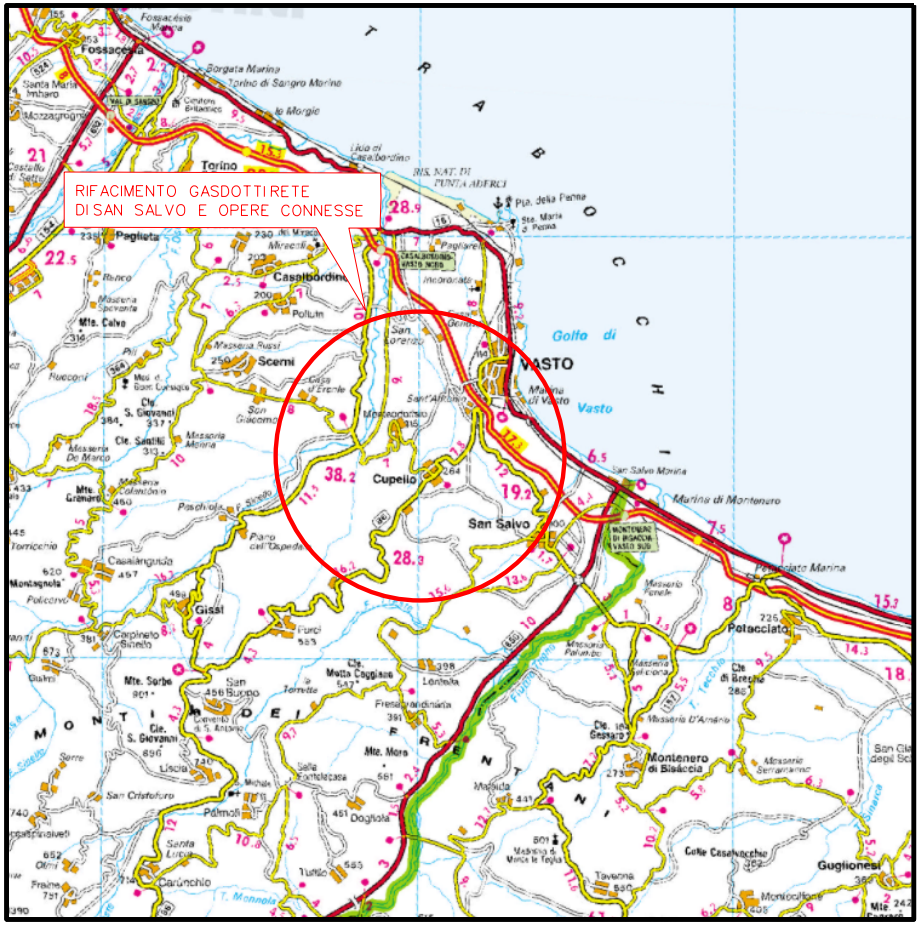
RIFACIMENTO GASDOTTI RETE
DI SAN SALVO E OPERE CONNESSE
VASTO
Cupello
San Salvo
Golfo di Vasto
Casalbordino
Scerni
Gissi
Torino
Fossacesia
Montenero di Bisaccia
Guglionesi
Marina di Montenero
Petacciato
Furci
Pollutri

COROGRAFIA SCALA 1:250.000

Nei Comuni di Cupello, San Salvo, Vasto

Dott. Ing. FRANCESCO FERRINI

1	26/08/2022	EMISSIONE PER AU - NUOVA SPEC.	M. MEDAGLIA	G.AIUDI	G.CICCARELLI
0	31/03/2022	EMISSIONE PER COMMENTI	E.TALARICO	G.AIUDI	G.CICCARELLI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

snam

PROGETTISTA techfem
Rif. TFM: 011-PJM4-014-10-DT-31E-5160

COMMESSA NR/20401
UNITA' 10

RIFACIMENTO GASDOTTI RETE
DI SAN SALVO E OPERE CONNESSE
c.t. 21050 Nuova Der. per Vasto San Salvo
DN 200/150 (8/6"), DP 70 bar

DIS. N. PL-VPE-001
REVISIONE 1

PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE
ED AREE AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA

FG. 1 DI 1
SCALA 1:2000