DATI TECNICI FUNZIONALI	
RIPRISTINI MORFOLOGICI	
PARALLELISMO	
AREE SOGGETTE A V.P.E.	
IMPIANTO IN PROGETTO	
STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE	
ALLARGAMENTI	
STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE DI PASSAGGIO	A29
PIAZZOLE PROVVISORIE PER MATERIALI	
FUNZIONI DEL "PUNTO"	P.I.D.I. N.3
CONFINI AMMINISTRATIVI	

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE DI PROGETTO 70.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 70.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M NUMERO D.M. 17/04/2008
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
Fasce Termorestringenti

DATI GENERALI

DN 250 SP 7.8 [UNI-EN] 60.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 60.00 m.

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

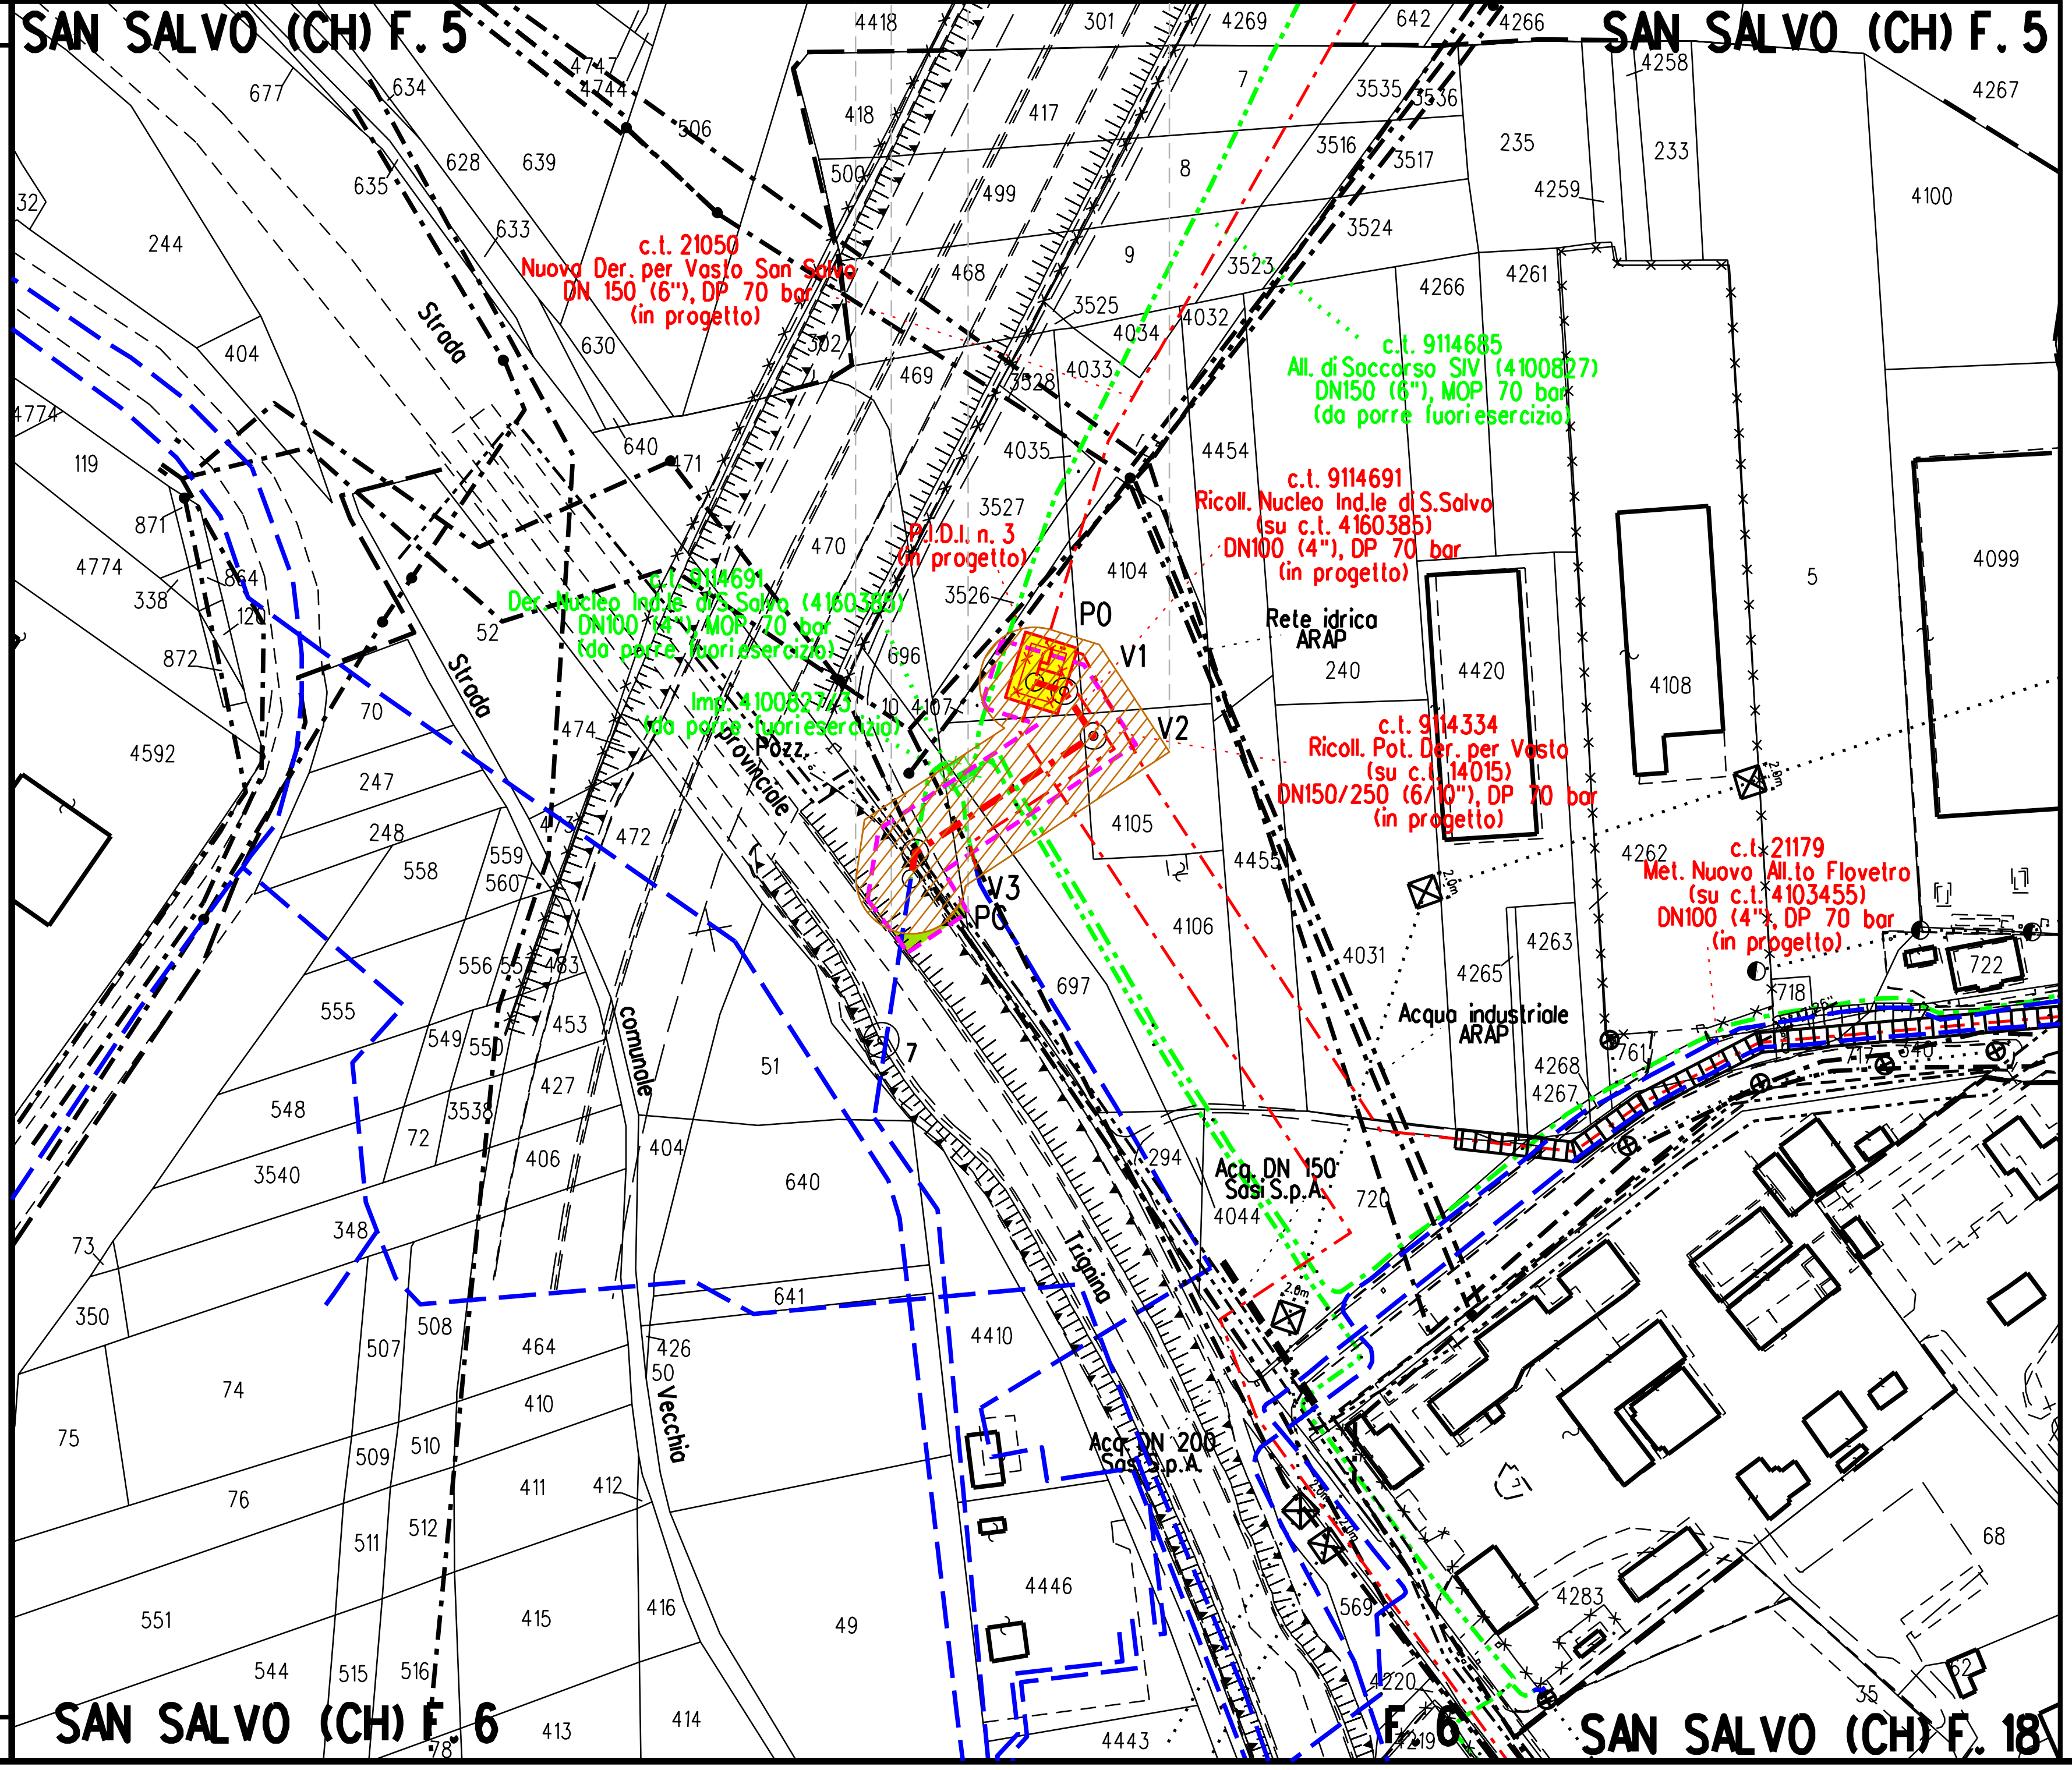

LEGENDA

Fascia di vincolo preordinato all' esproprio (v.p.e.) coincidente con la fascia di servitu'
A — Ampliamento impianto esistente
S — Strade di accesso definitive
Aree di occupazione temporanea
Area pista lavoro
A — Allargamenti in corrispondenza di fiumi/infrastrutture esistenti
S — Strade di accesso provvisorie alle aree di passaggio
Impianti in progetto
Impianti esistenti

Metanodotto in progetto
Condotta in progetto da altra opera
Condotta in esercizio
Condotta da porre fuori esercizio
Condotta in protezione (Tubo di Protezione)
Condotta in protezione (Cunicolo)

V1 — Vertice
P2 — Picchetto
Punto di intercettazione di derivazione importante - linea

Nota: Fogli Catastali aggiornati a Marzo 2022

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

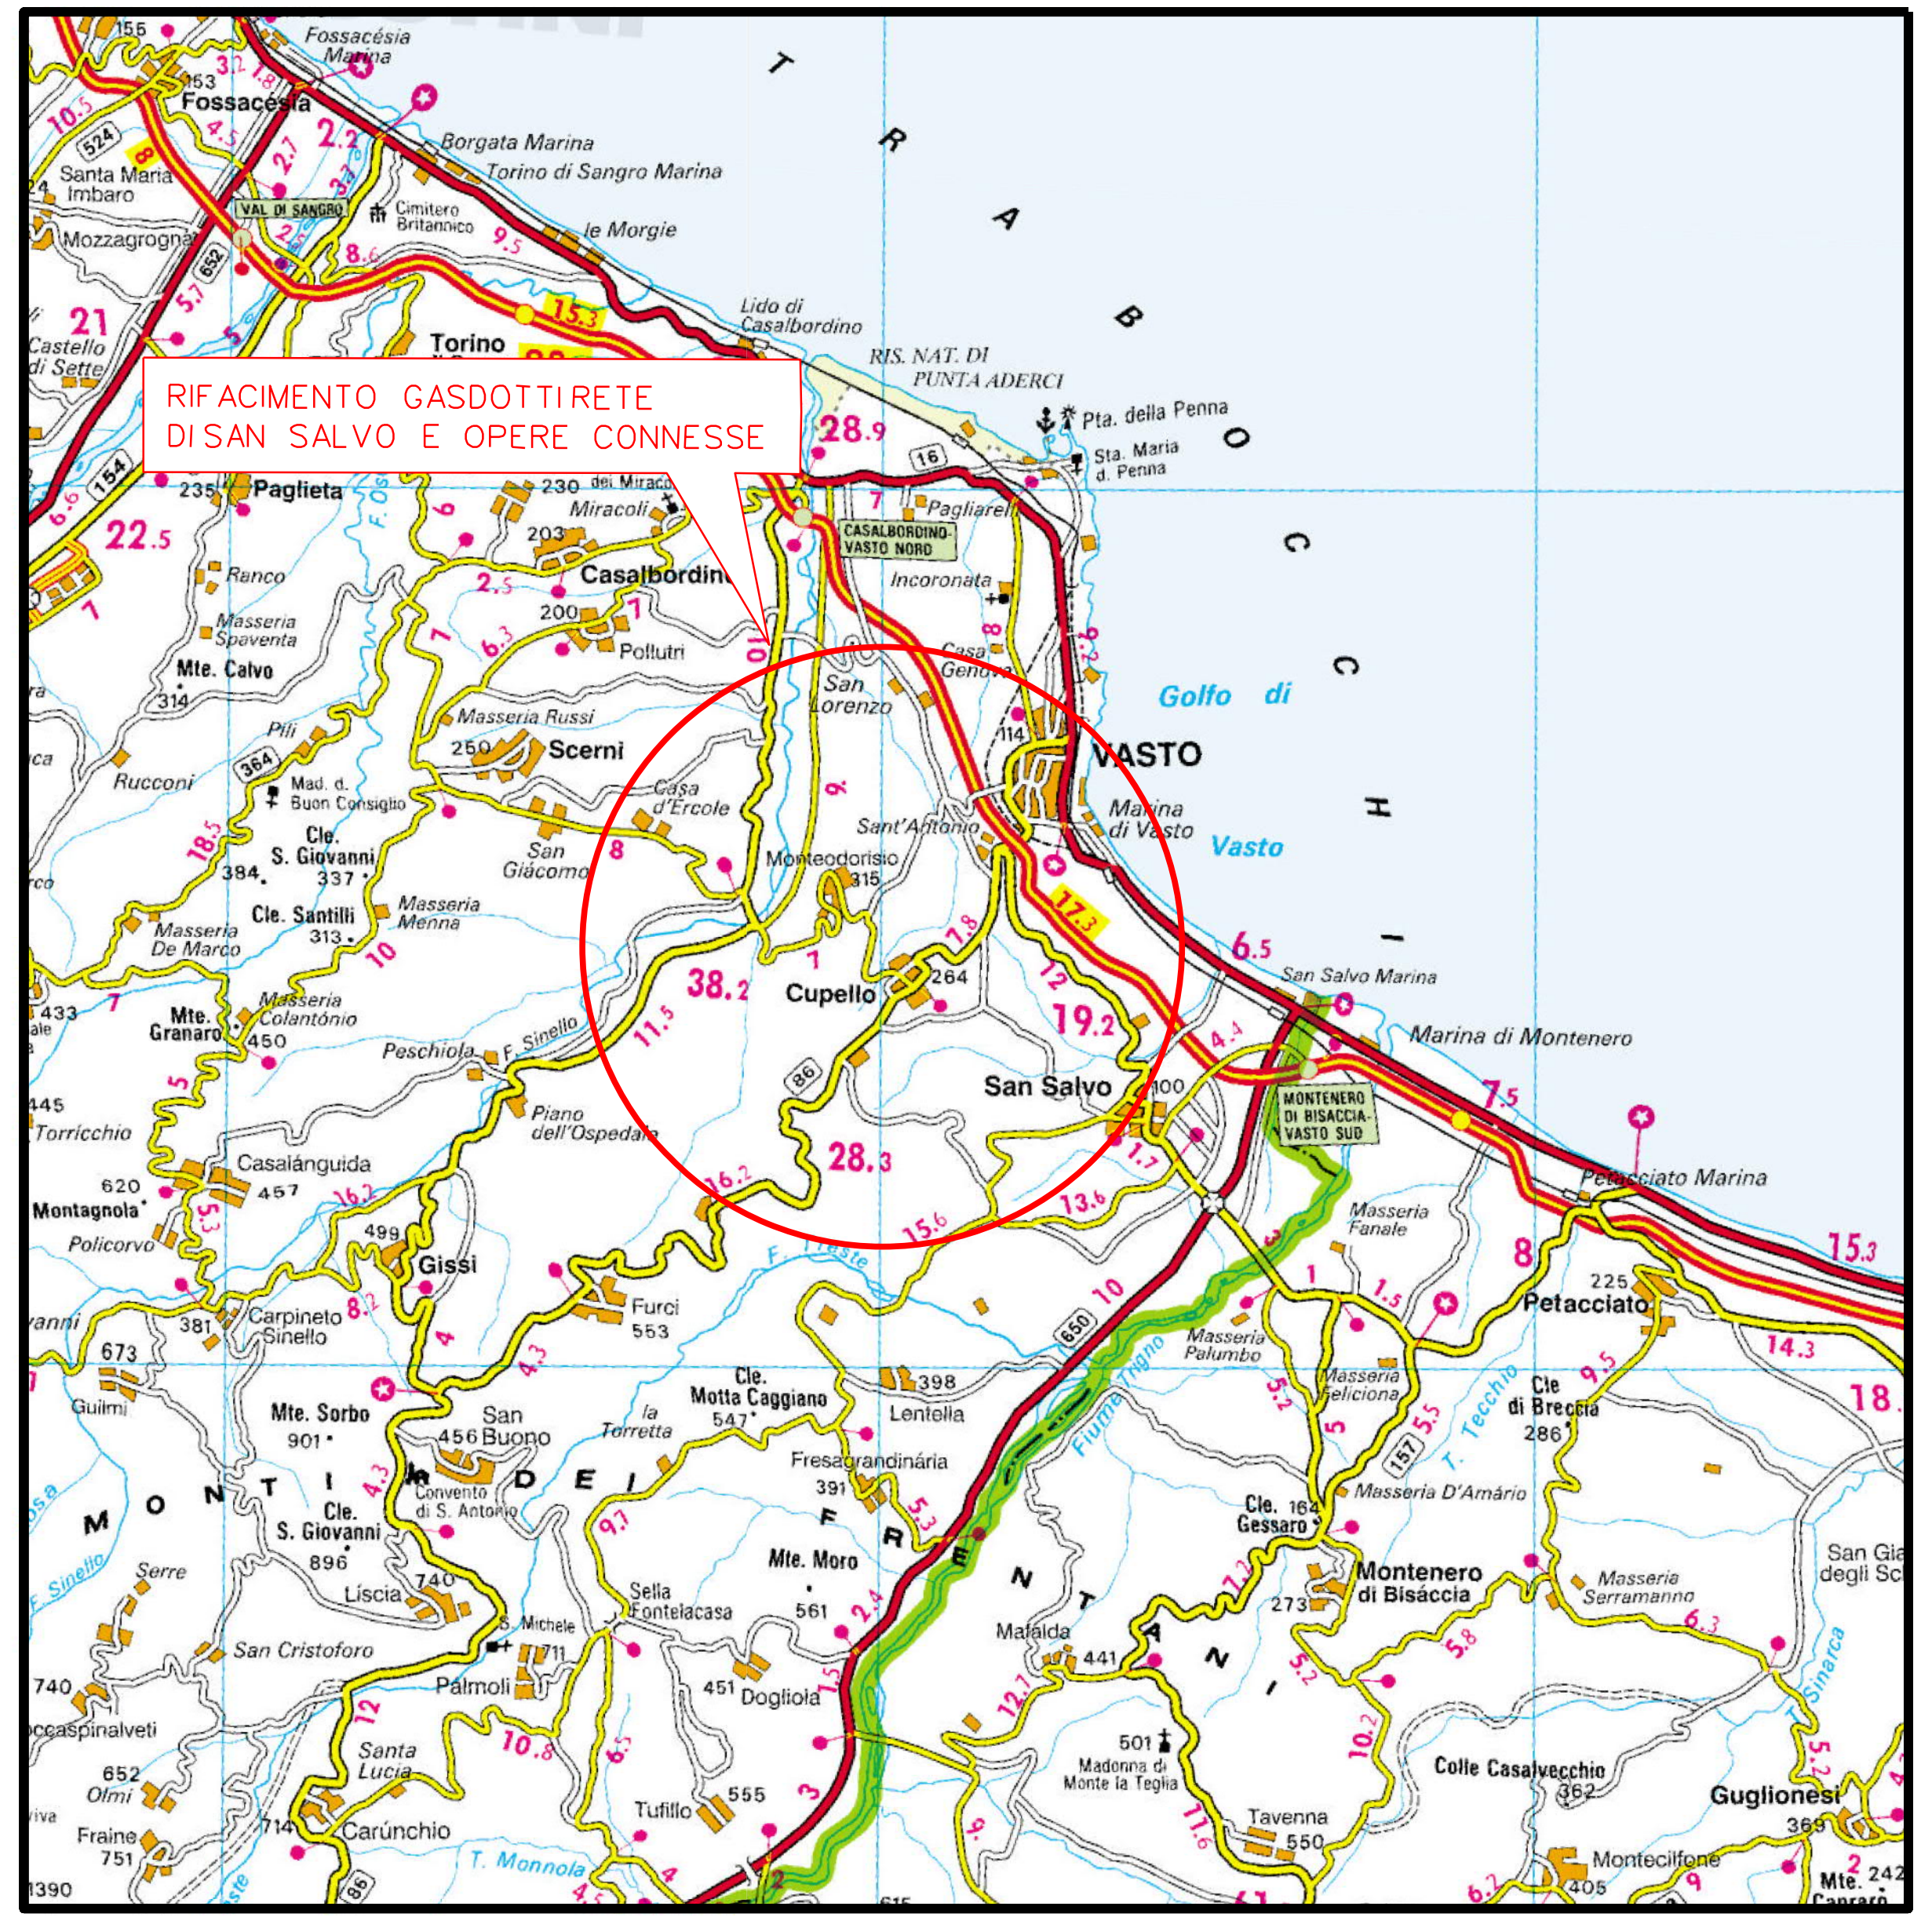

COROGRAFIA SCALA 1:250.000

Nel Comune di San Salvo

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	26/08/2022	EMISSIONE PER AU - NUOVA SPEC.	L.MOLINARI	G.AIUDI	G.CICCARELLI
0	31/03/2022	EMISSIONE PER COMMENTI	N.FOLINO	G.AIUDI	G.CICCARELLI

snam — PROGETTISTA techfem Rif. TFM: 011-PJM4-014-12-DT-4E-5160 — COMMESSA NR/20401 — UNITA' 12

RIFACIMENTO GASDOTTI RETE
DI SAN SALVO E OPERE CONNESSE
c.t. 9114334 Ricoll. Pot. Der. per Vasto
(su c.t. 14015) DN150/250 (6/10"), DP 70 bar

DIS. N. PL-VPE-012
REVISIONE 1

PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE
ED AREE AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA

FG. 1 DI 1
SCALA 1:2000

CENT.MDT.GG.GEN.09656 REV. 00 A3